



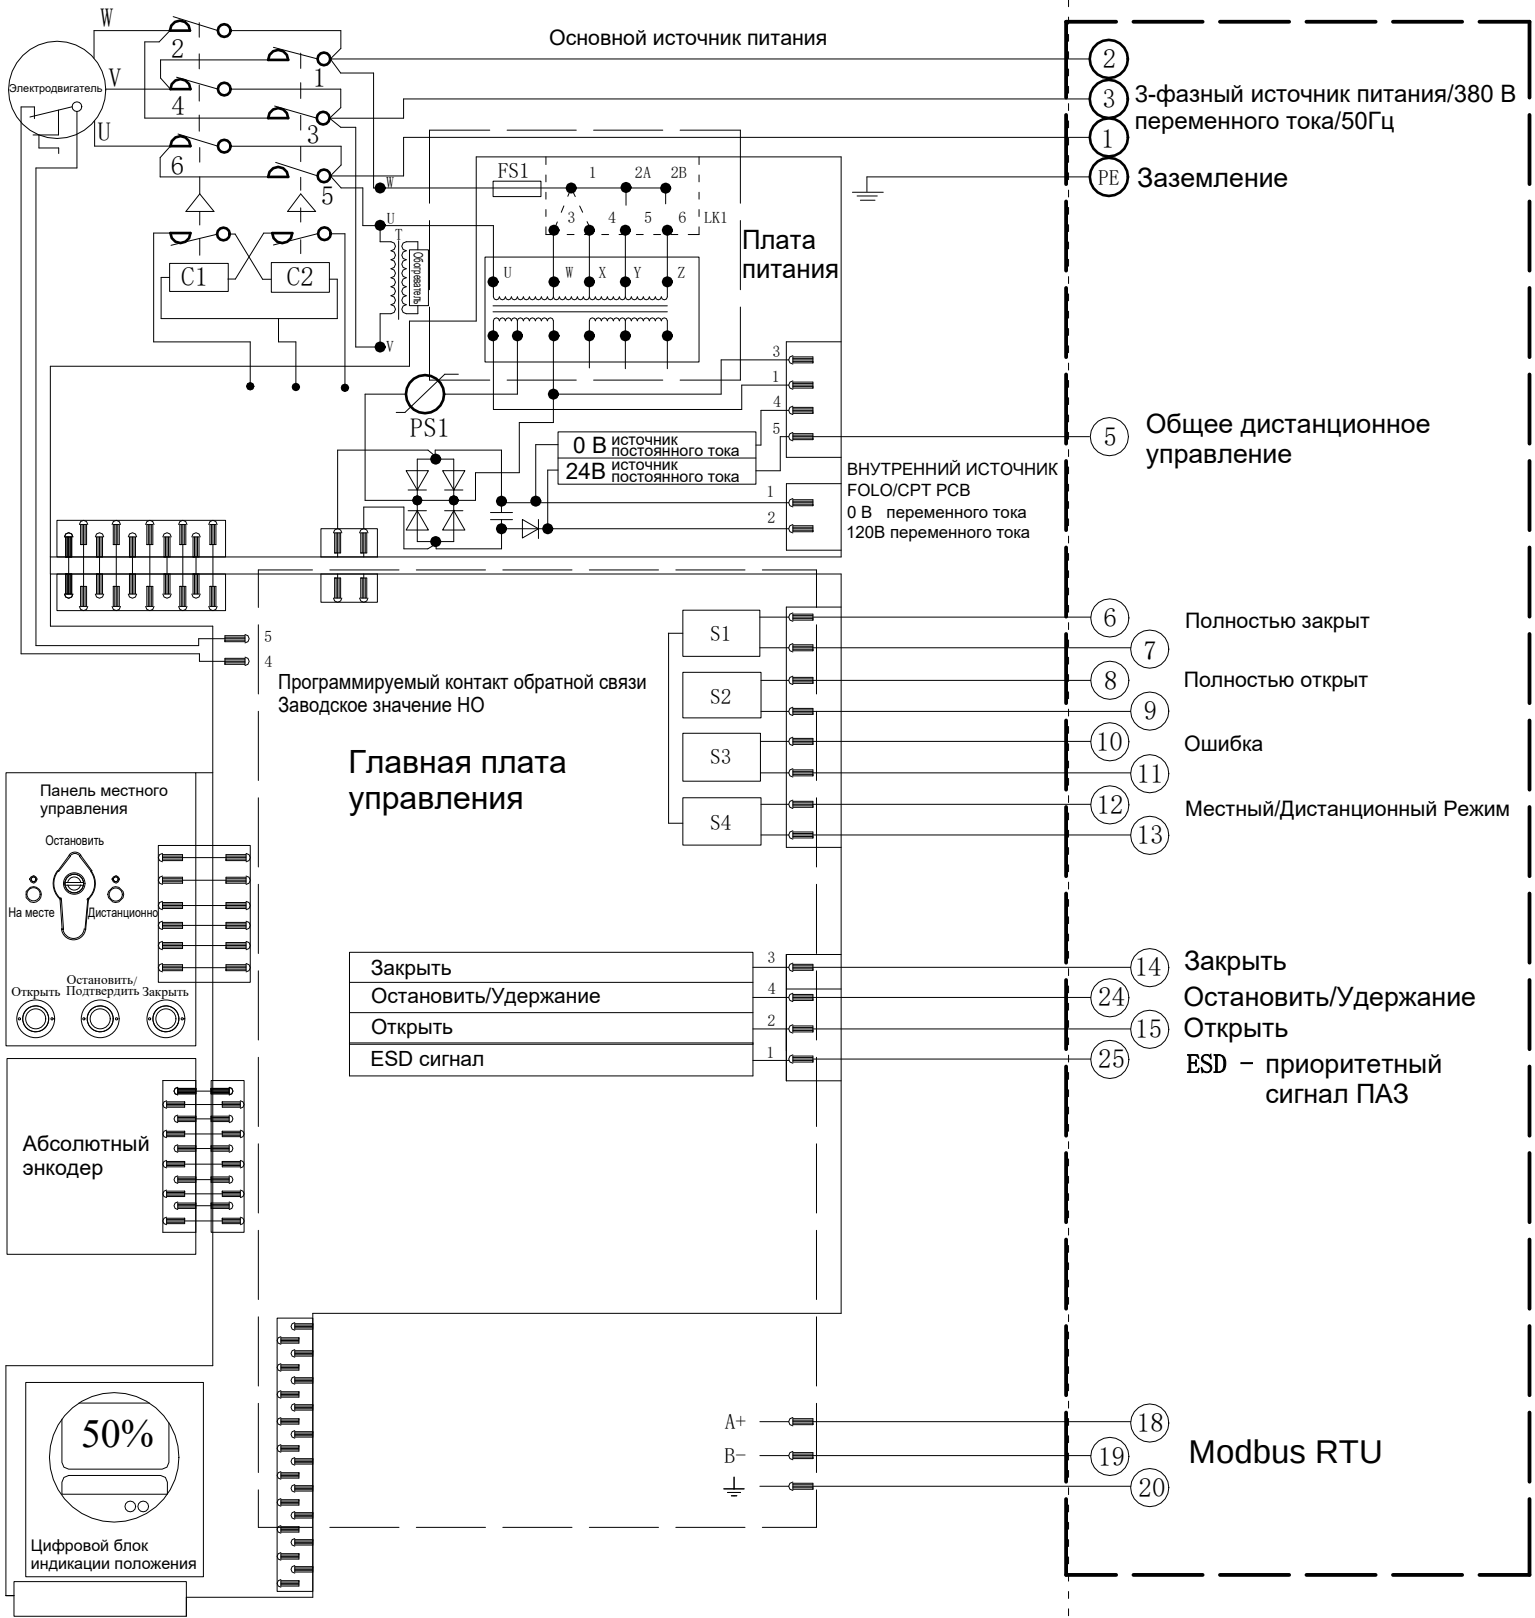

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

Электрическая схема
№2-380-24-4-MR-0
Серия VADQ006-030/100-200

Схема подключения VADQ 006-030/100-200 (380В AC + Modbus RTU)

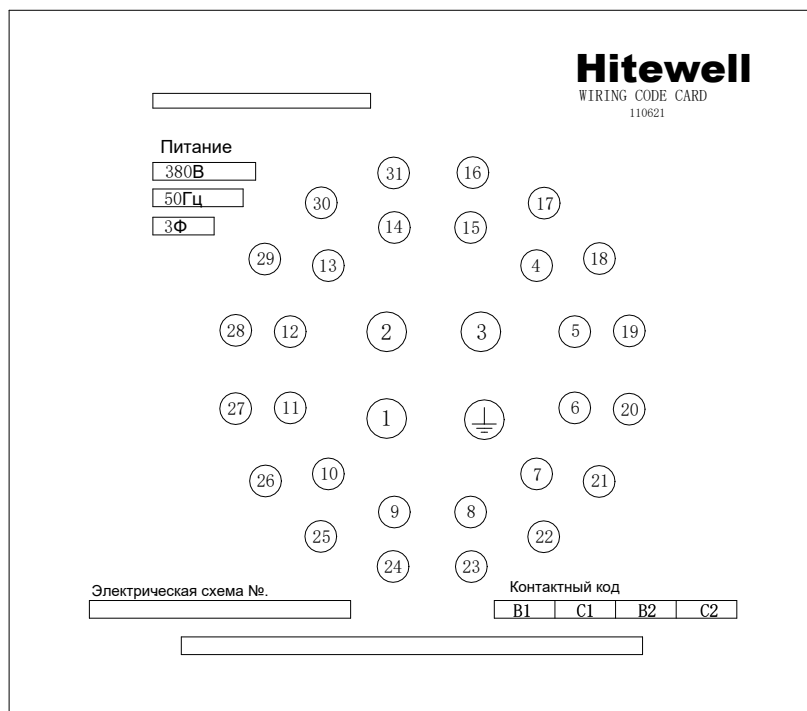

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑳
Контроль питания НО	㉘
Контроль питания НЗ	㉙
Внутри привода	㉚
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	㉚

Hitewell

№ 2-380-24-4-MR-0