



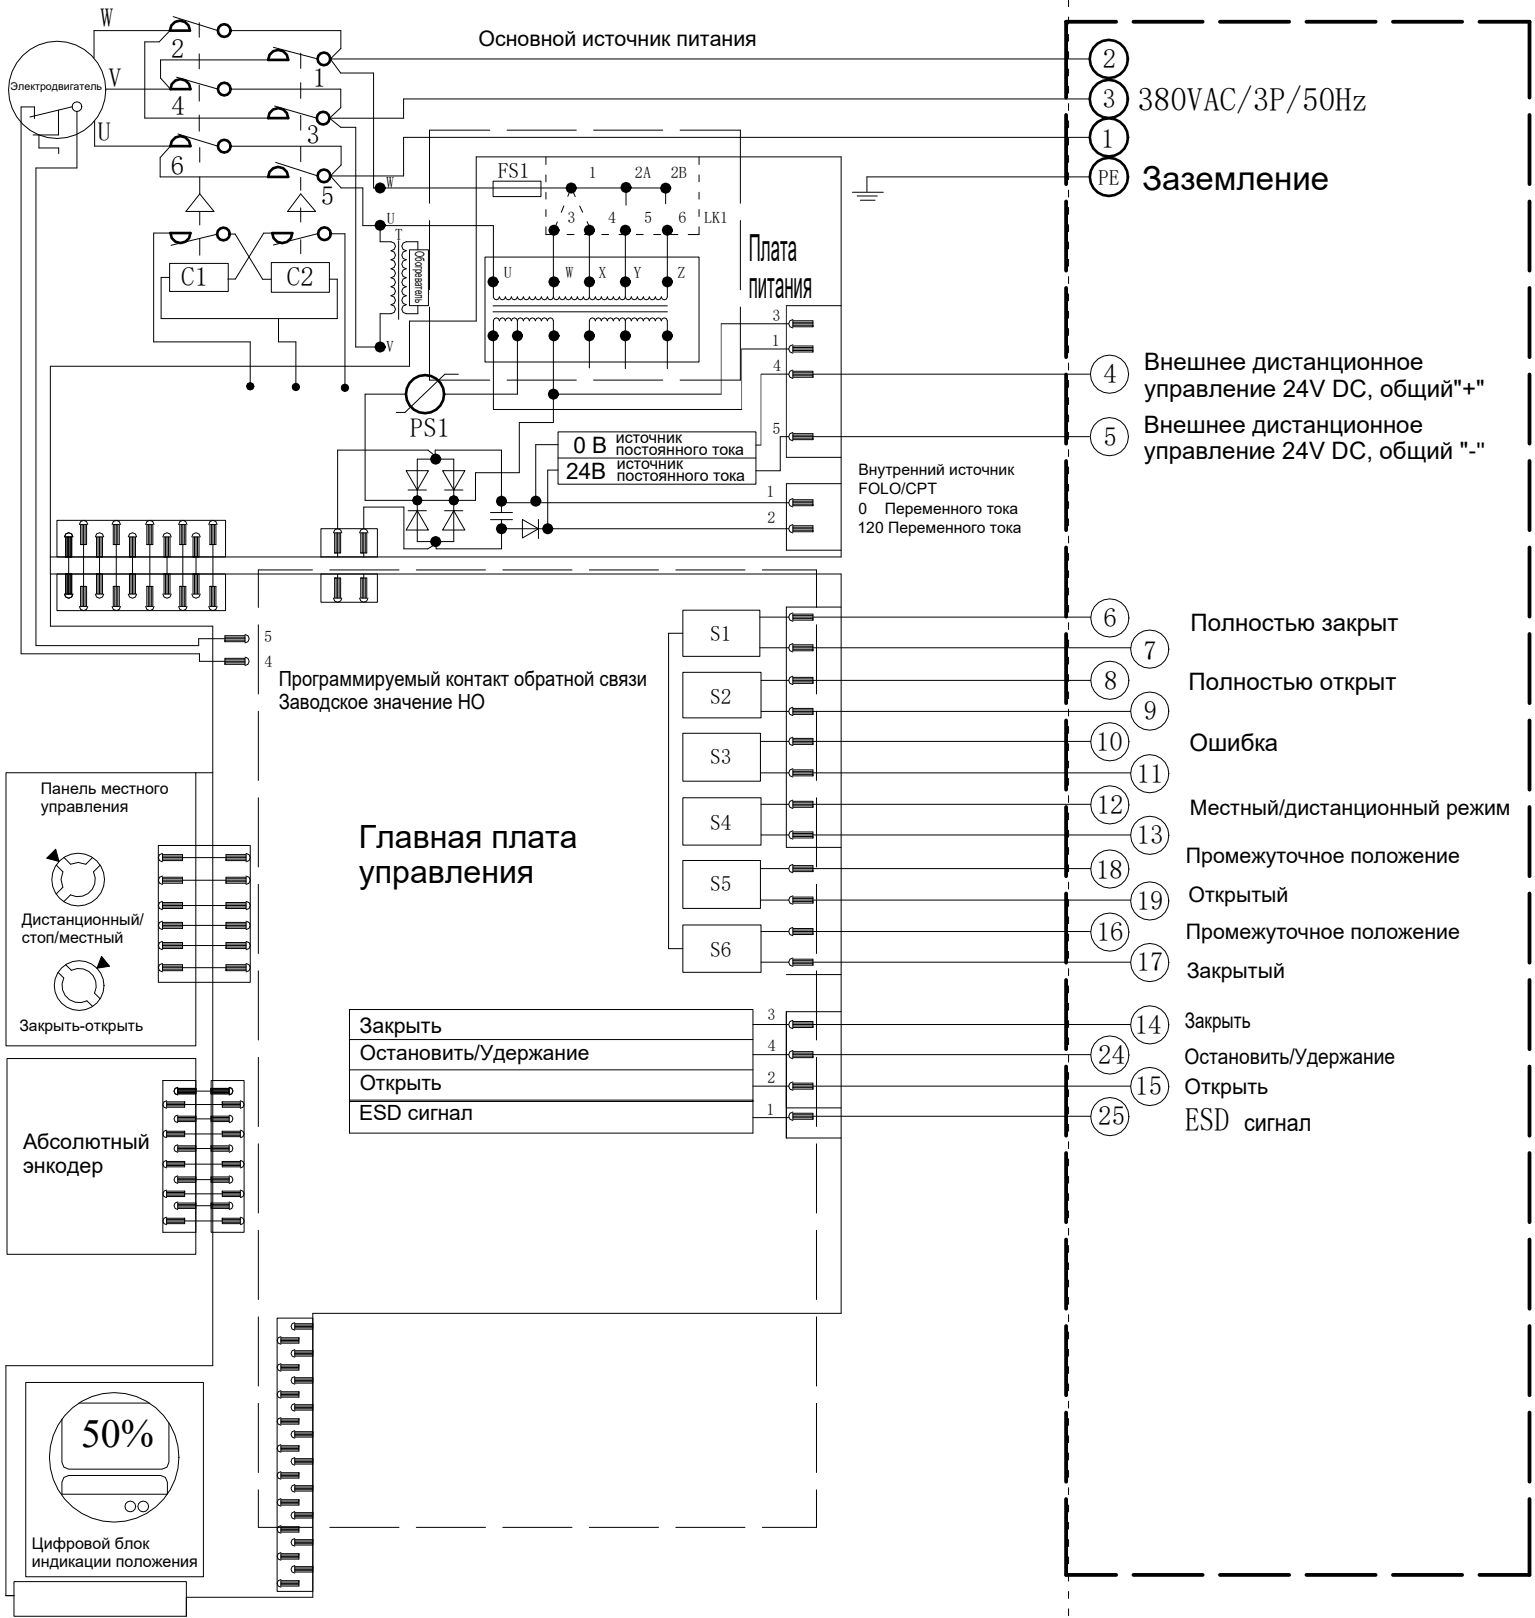

- 2 380VAC/3P/50Hz
- 1 PE Заземление
- 4 Внешнее дистанционное управление 24V DC, общий "+"
- 5 Внешнее дистанционное управление 24V DC, общий "-"
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/дистанционный режим
- 10 Промежуточное положение
- 11 Открытый
- 12 Промежуточное положение
- 13 Закрытый
- 14 Закрыть
- 15 Остановить/Удержание
- 16 Открыть
- 17 ESD сигнал

Электрическая схема
№2-380-24A-6-N-0
Серия VADQ-006-030/100-200

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 380В

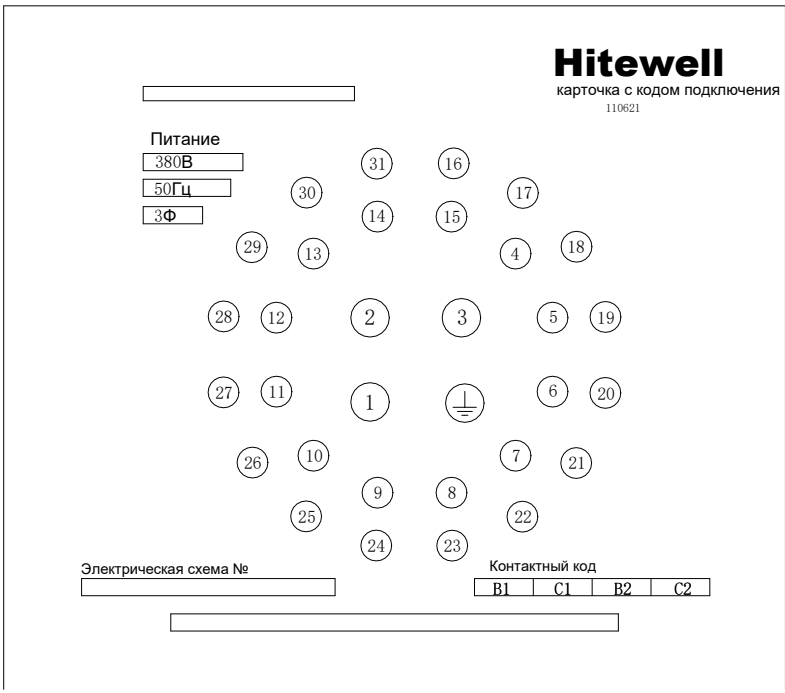

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Внешнее дистанционное управление 24V DC, общий "+"	④
Внешнее дистанционное управление 24V DC, общий "-"	⑤
Закрывать	⑭
Открывать	⑮
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑮
	⑰