


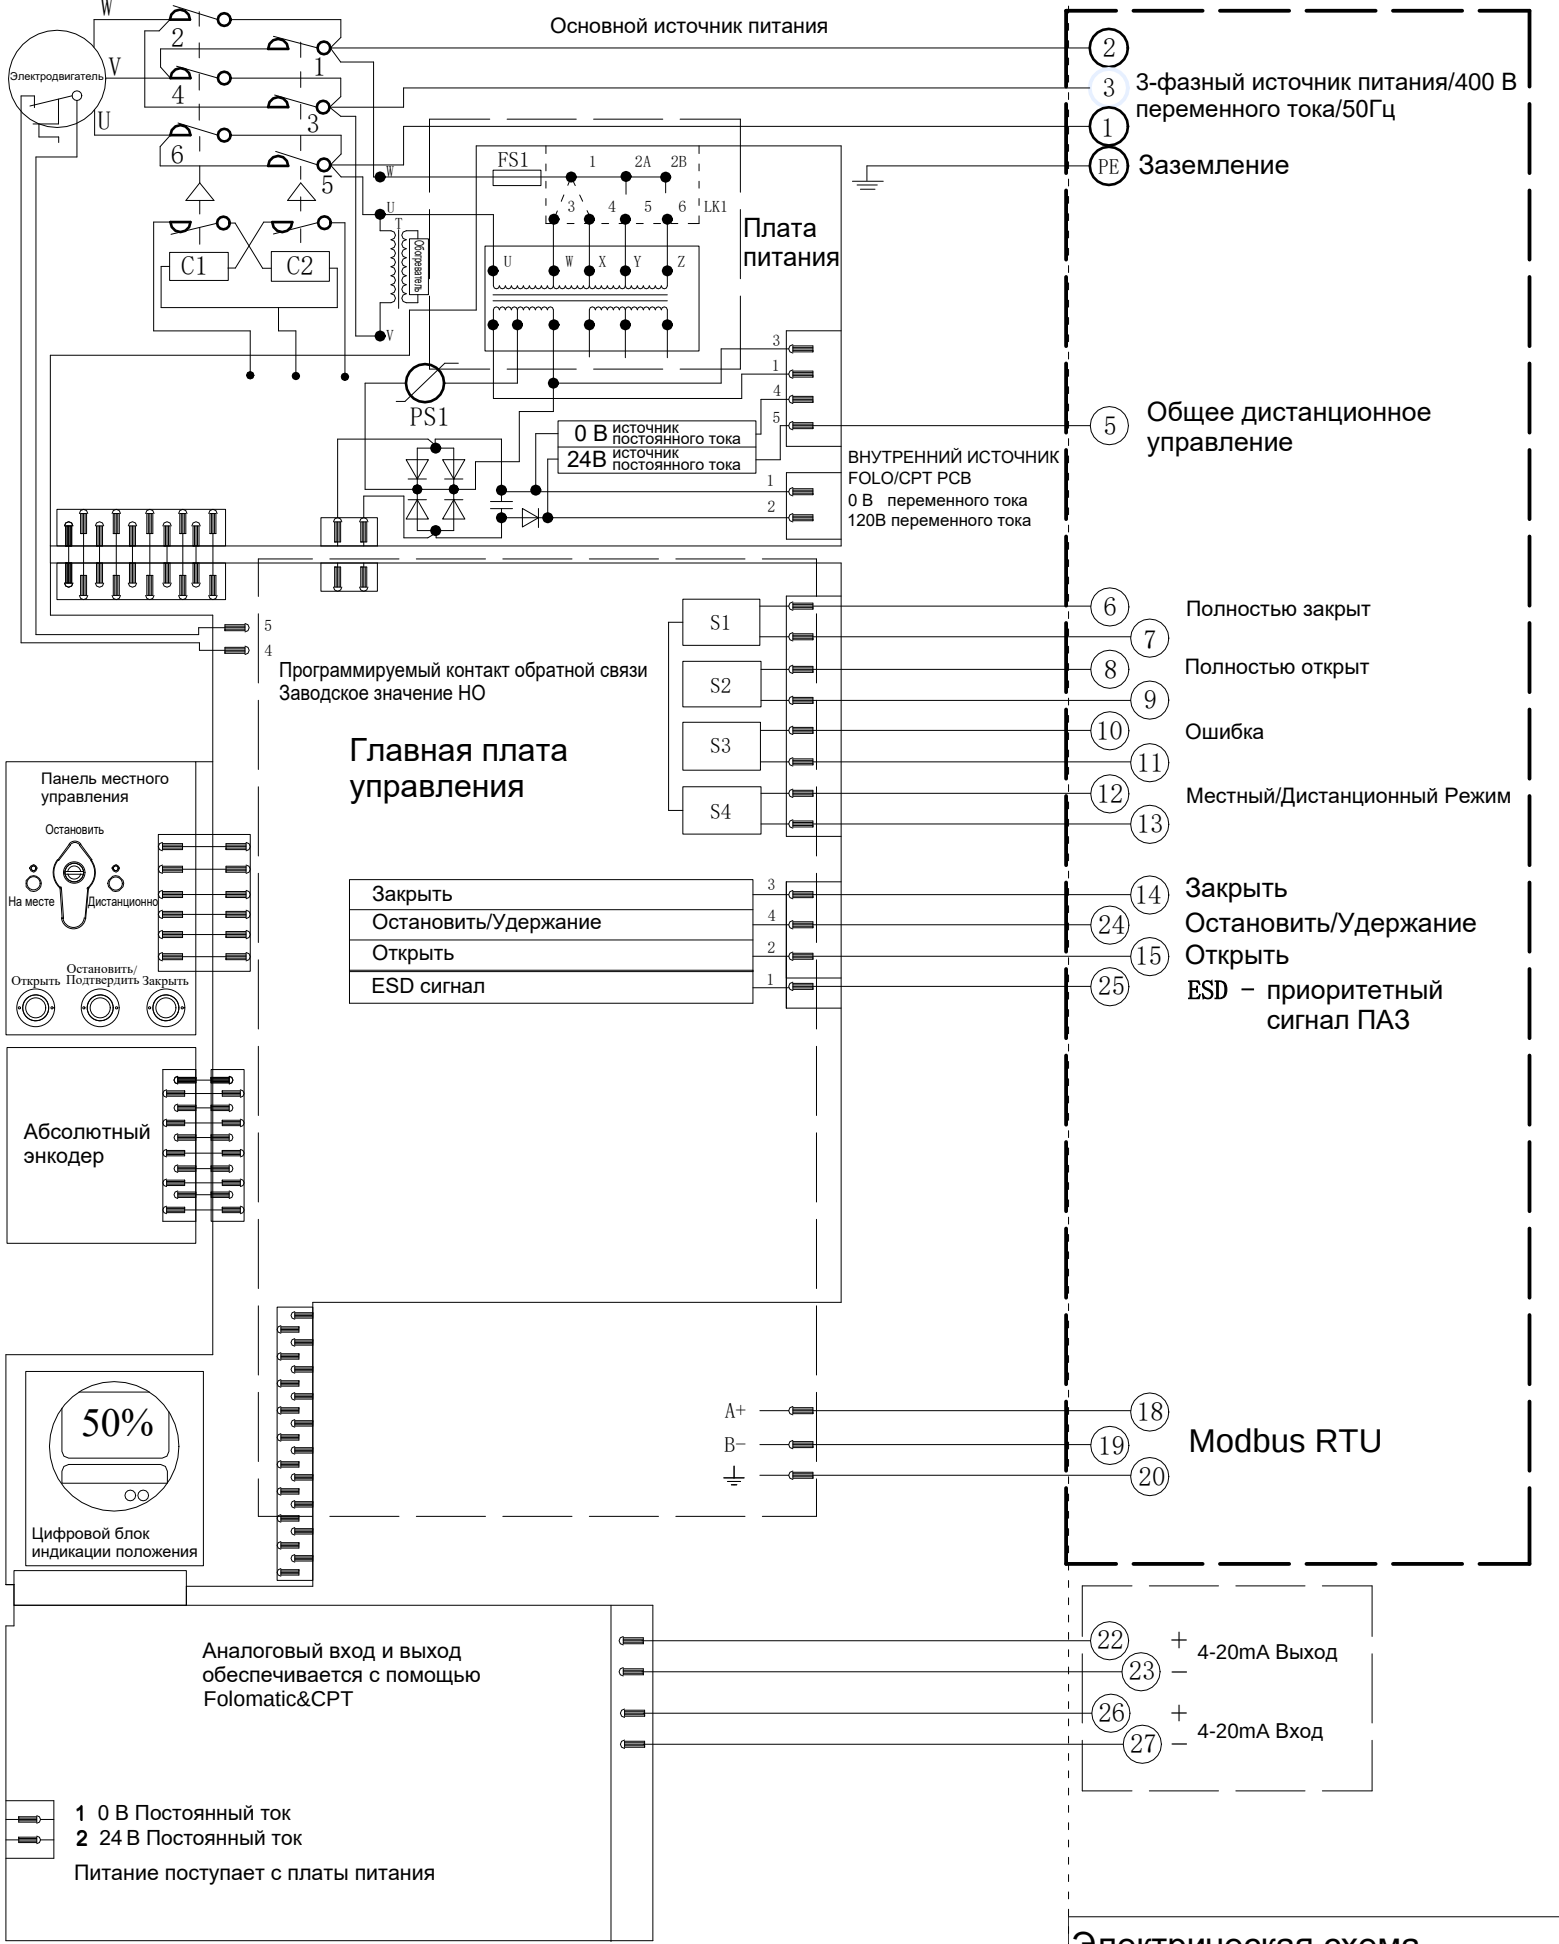


Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (400В+4-20+Modbus RTU)

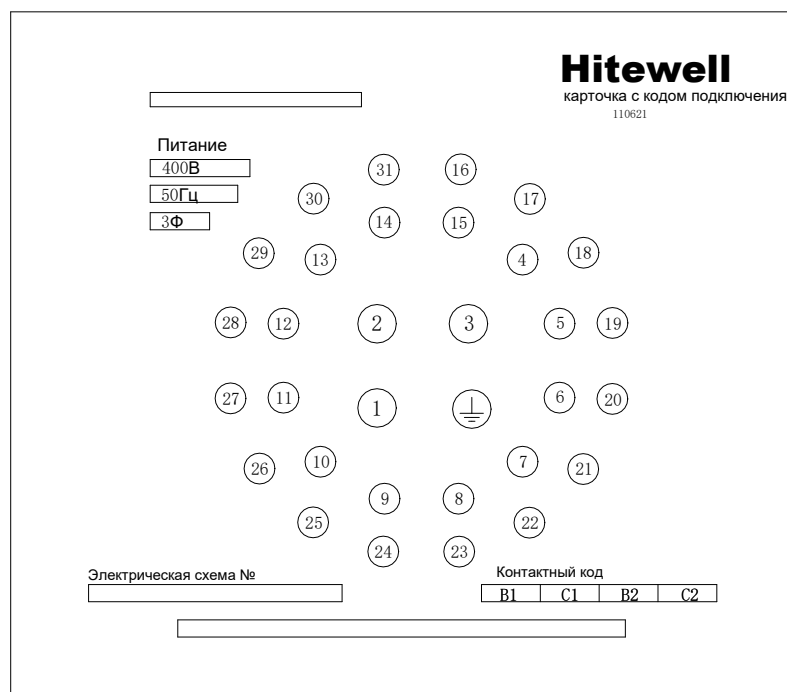

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
4-20mA Выход	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	②0