



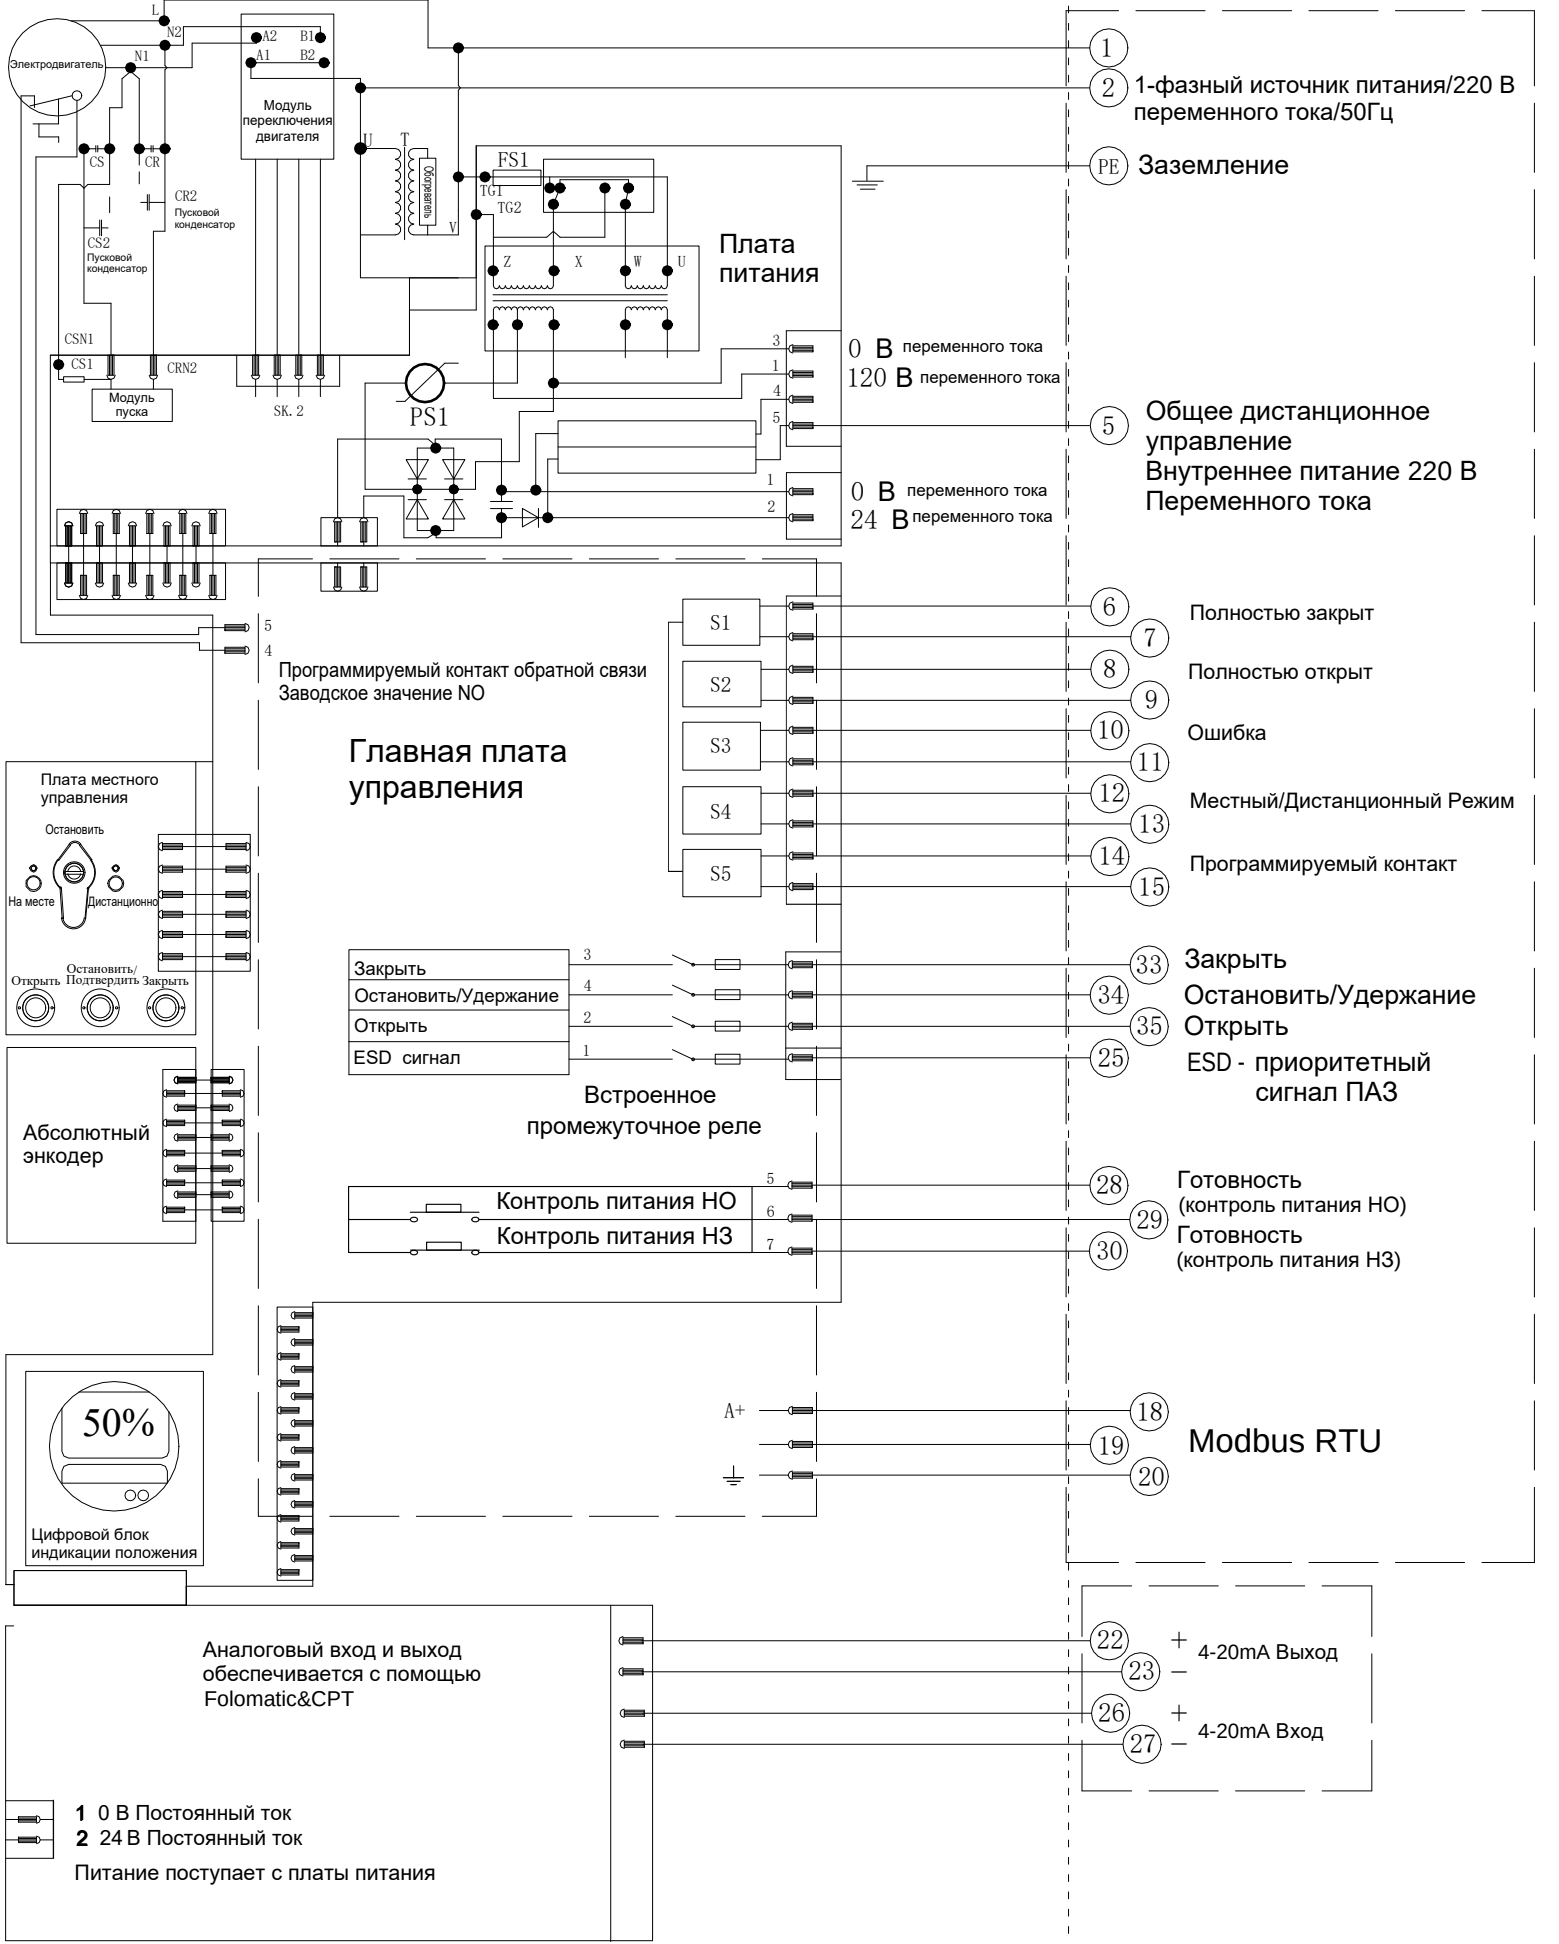

# Схема подключения VADQ006-030/100-200 (220В 4-20+Modbus RTU)

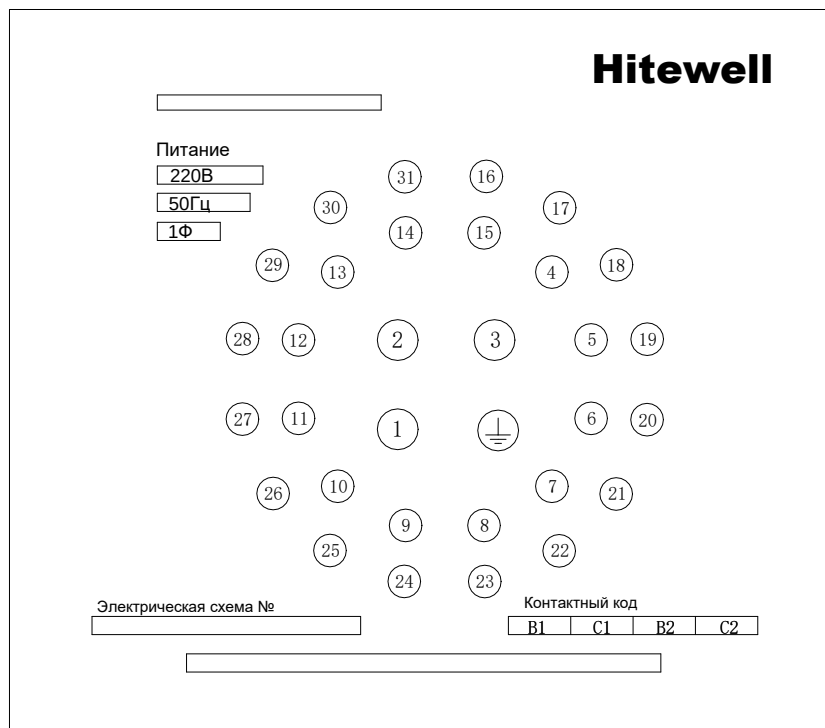

Внутри привода  
220 В переменного тока 50 Гц

Клеммная колодка

|                                |    |
|--------------------------------|----|
|                                | 1  |
|                                | 2  |
|                                | 3  |
| ESD сигнал                     | 4  |
| Общее дистанционное управление | 5  |
| Заккрыть                       | 6  |
| Открыть                        | 7  |
| Остановить/Удержание           | 8  |
|                                | 9  |
| Контроль питания НО            | 10 |
| Контроль питания НЗ            | 11 |
| Внутри привода                 | 12 |
| 4-20mA Выход                   | 13 |
| 4-20mA Вход                    | 14 |
|                                | 15 |
| Полностью закрыт (S1)          | 16 |
| Полностью открыт (S2)          | 17 |
| Ошибка (S3)                    | 18 |
| Местный/дистанционный (S4)     | 19 |
| Программируемый контакт (S5)   | 20 |
| A+ Modbus RTU                  | 21 |
| B-                             | 22 |
|                                | 23 |
|                                | 24 |
|                                | 25 |
|                                | 26 |
|                                | 27 |
|                                | 28 |
|                                | 29 |
|                                | 30 |
|                                | 31 |

**Hitewell**

№ 2-220-220-6-MR-1