



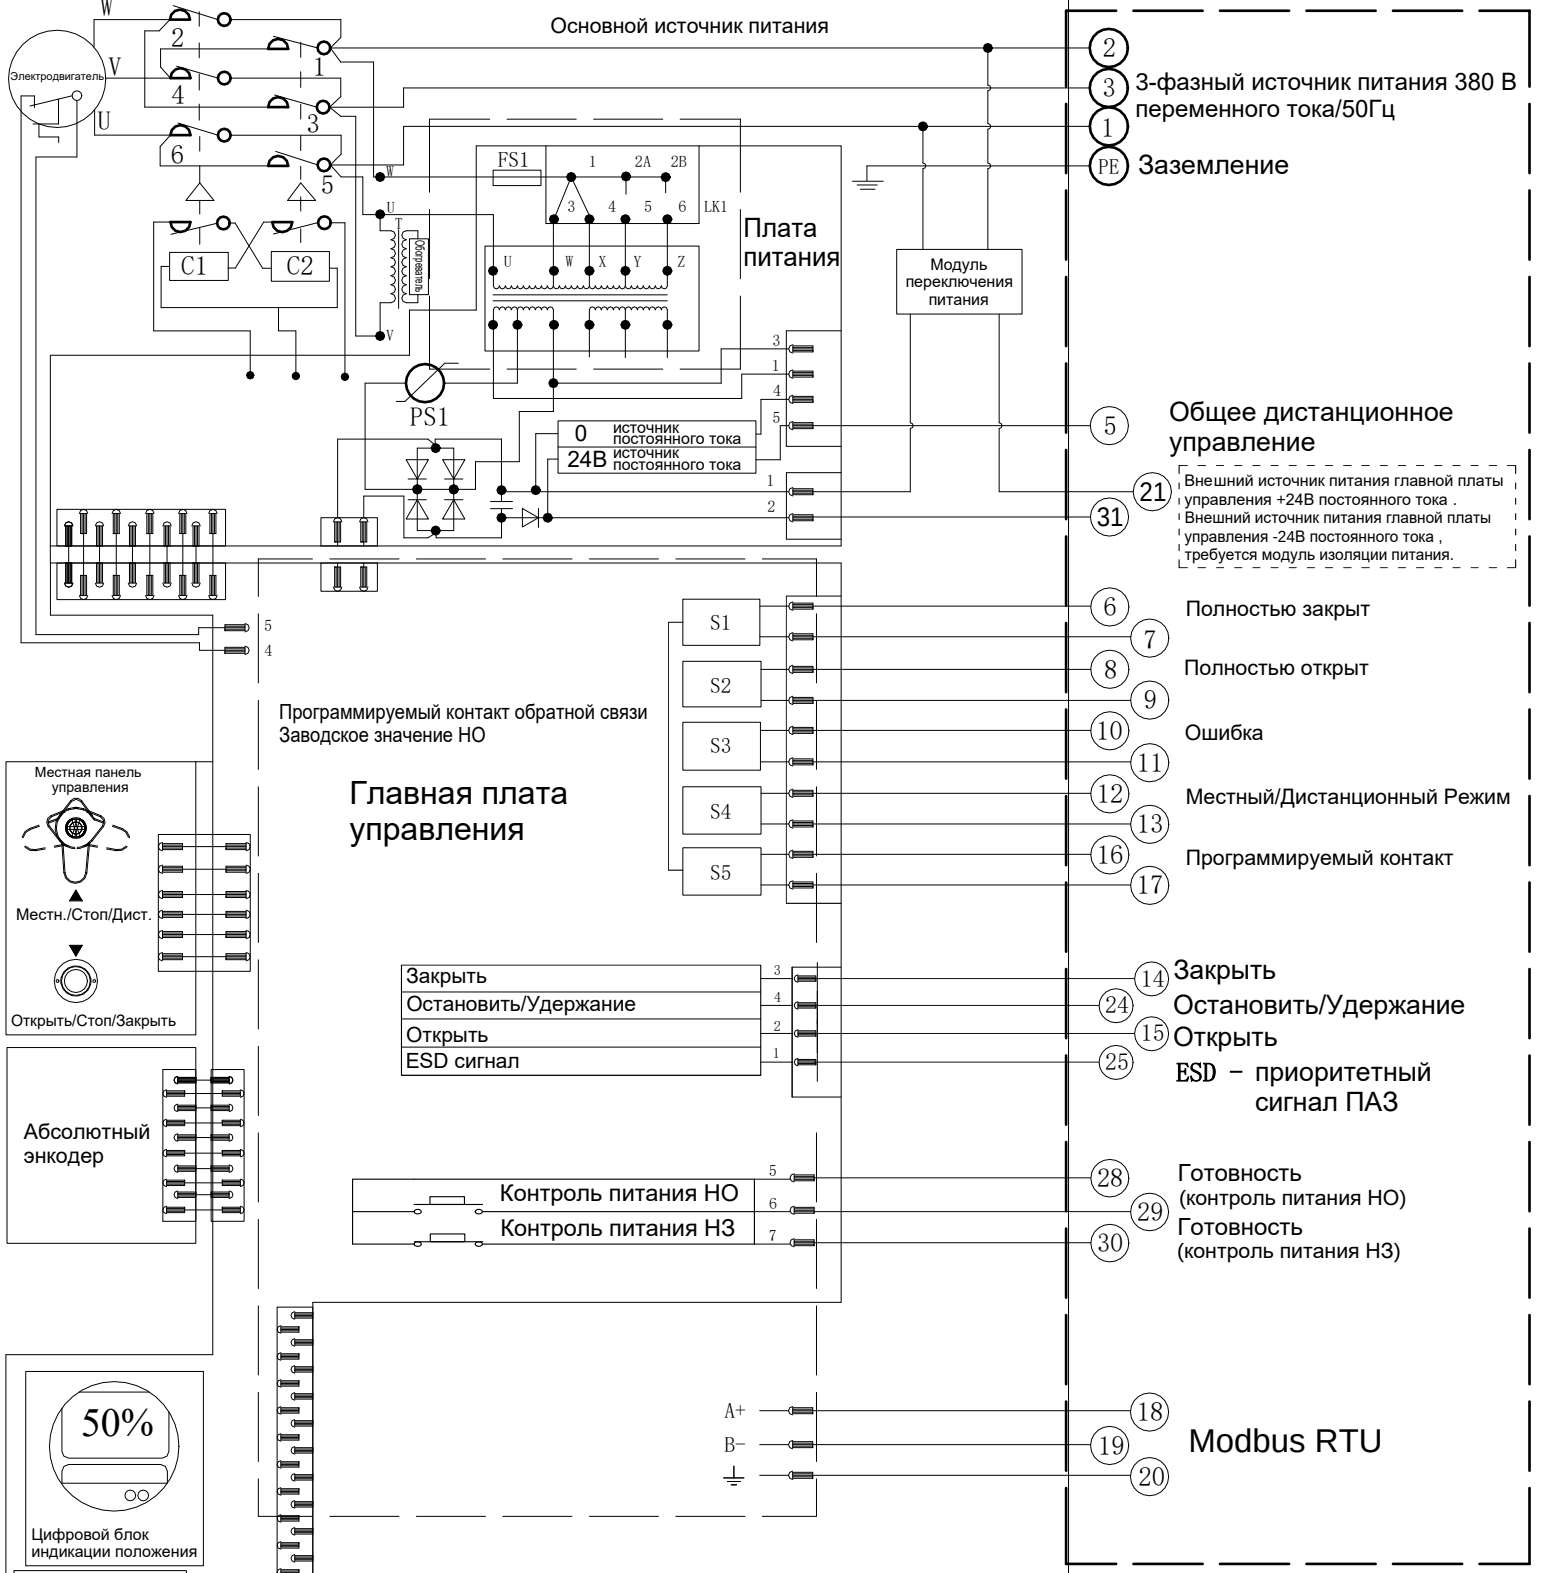

Электрическая схема
№2-380A-24-6-MR-2
Серия
VADQ006-010-015-020-030/
VADQ100-150-200

Hitewell

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20+Modbus RTU)

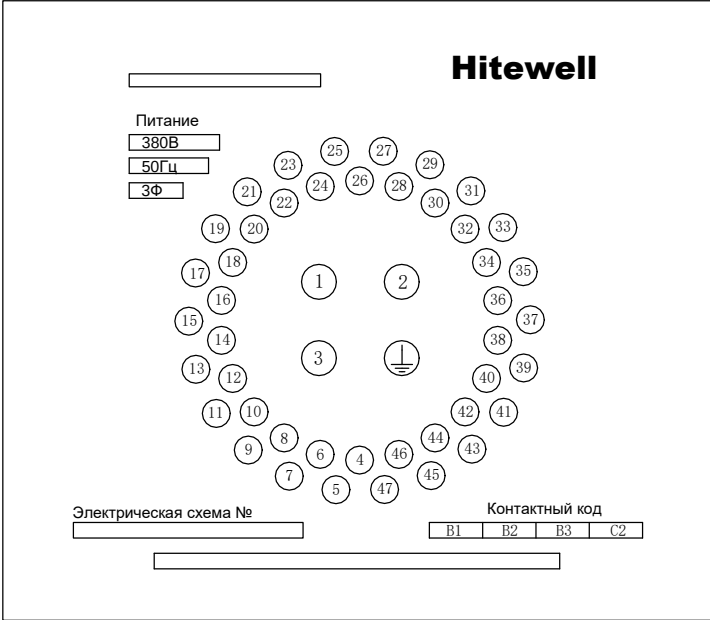

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	⑳
Внешний источник питания +24В	㉑
Внешний источник питания -24В	㉓
Контроль питания НО	㉔
Контроль питания НЗ	㉕
Внутри привода	㉖
4-20mA Вход	㉗
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑯
	⑰
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	㉔

Hitewell

№ 2-380A-24-6-MR-2