



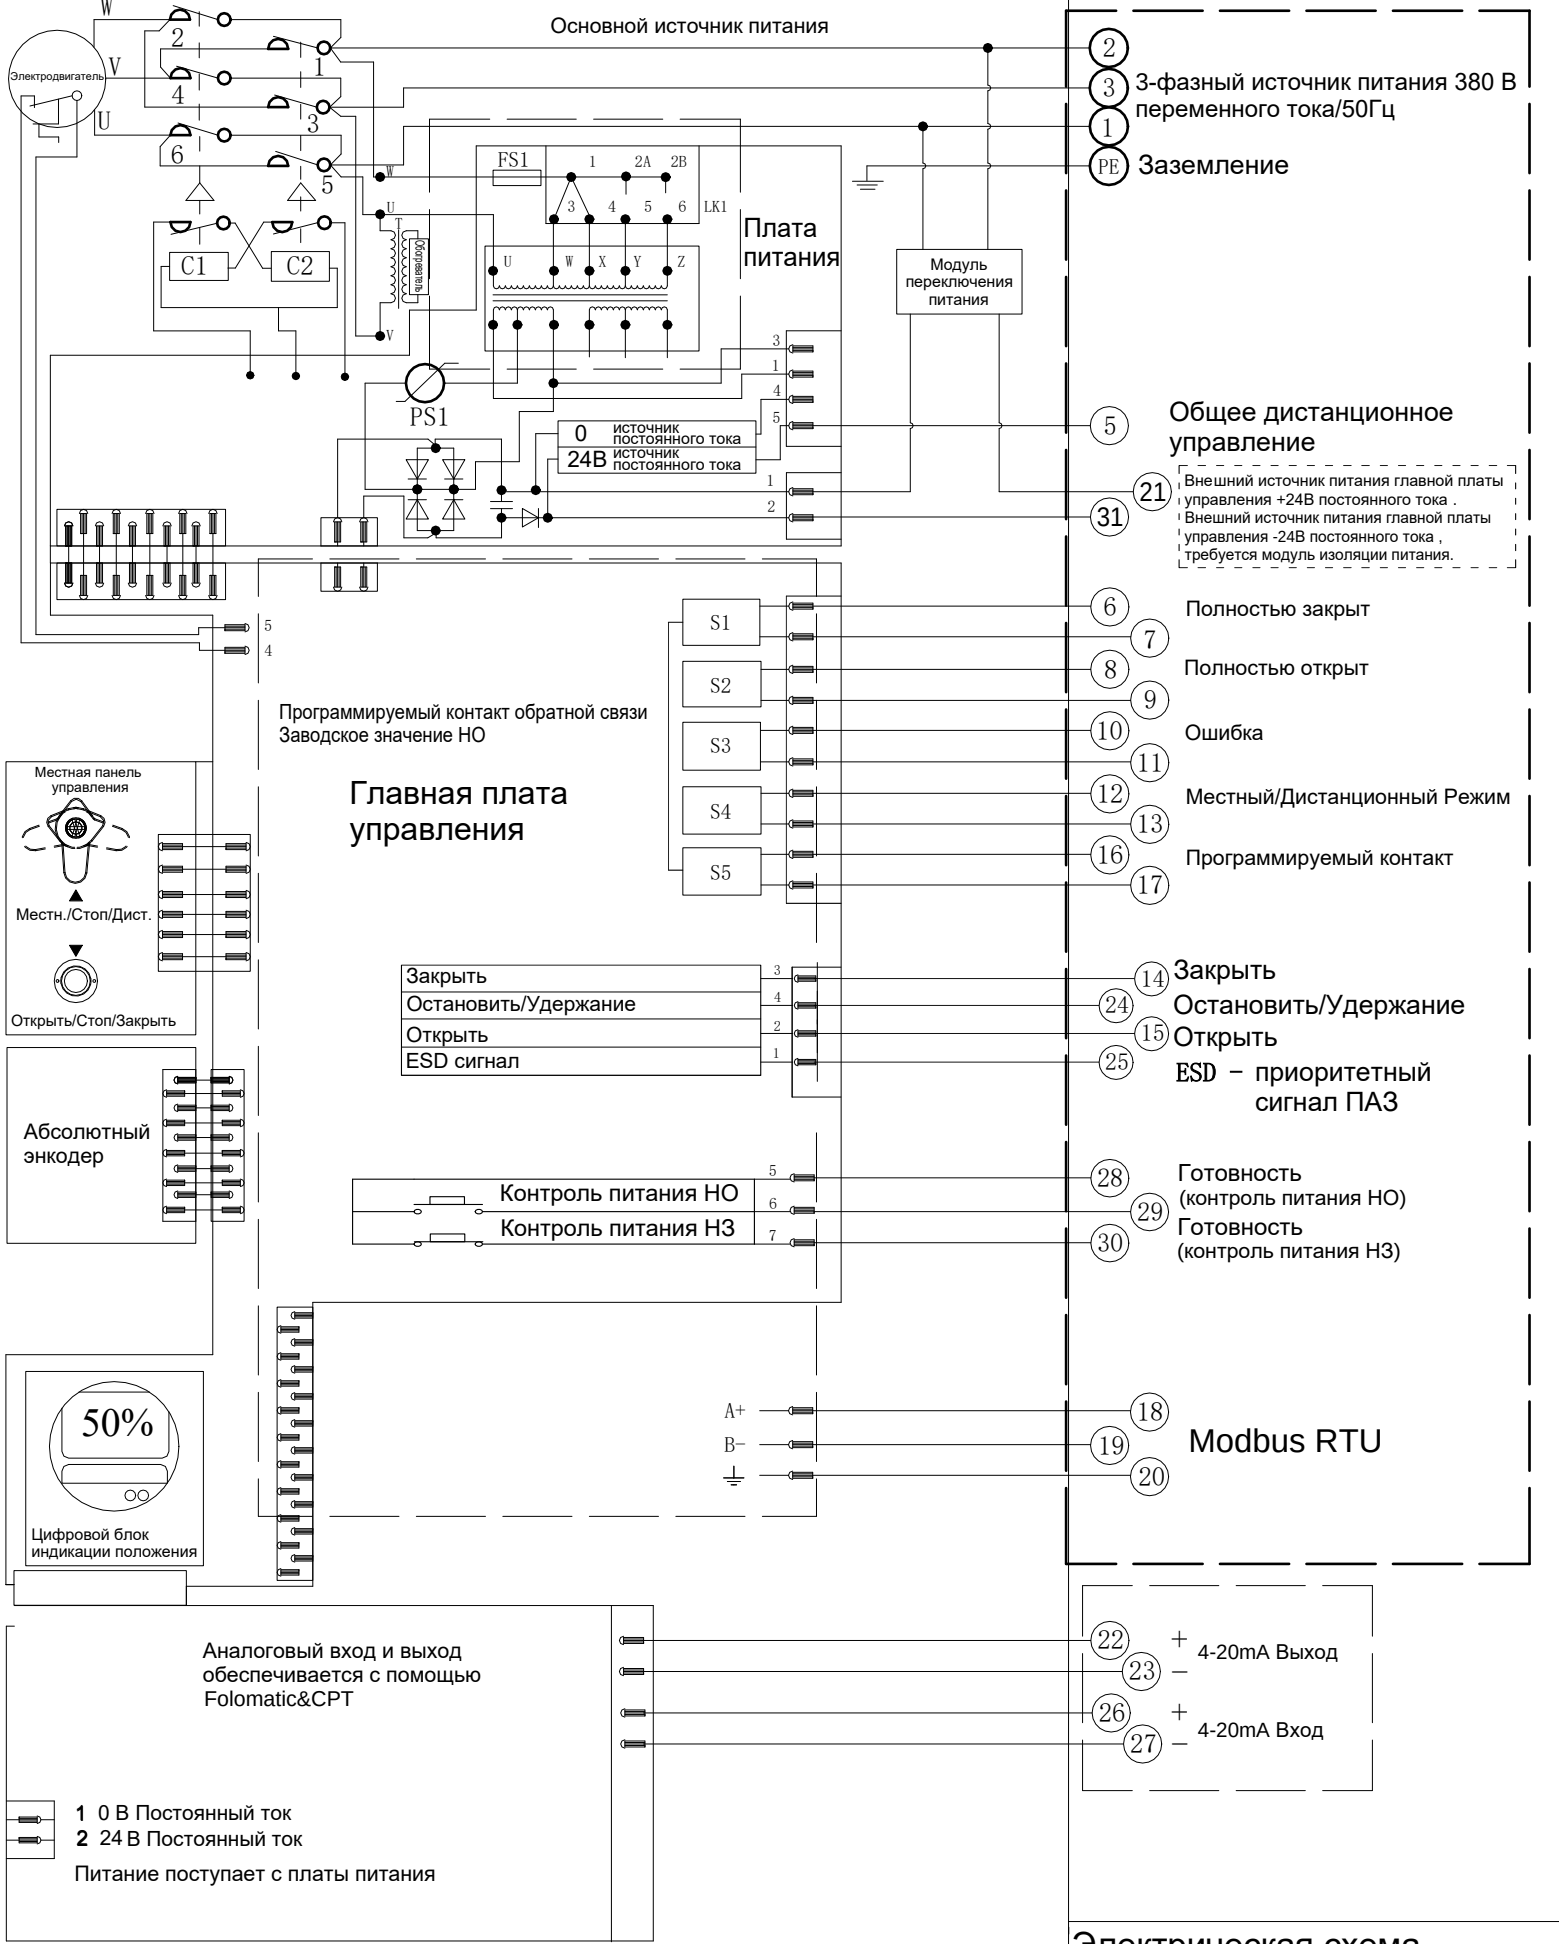

Электрическая схема
№2-380A-24-6-MR-1
Серия
VADQ006-010-015-020-030/
VADQ100-150-200

Hitewell

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20+Modbus RTU)

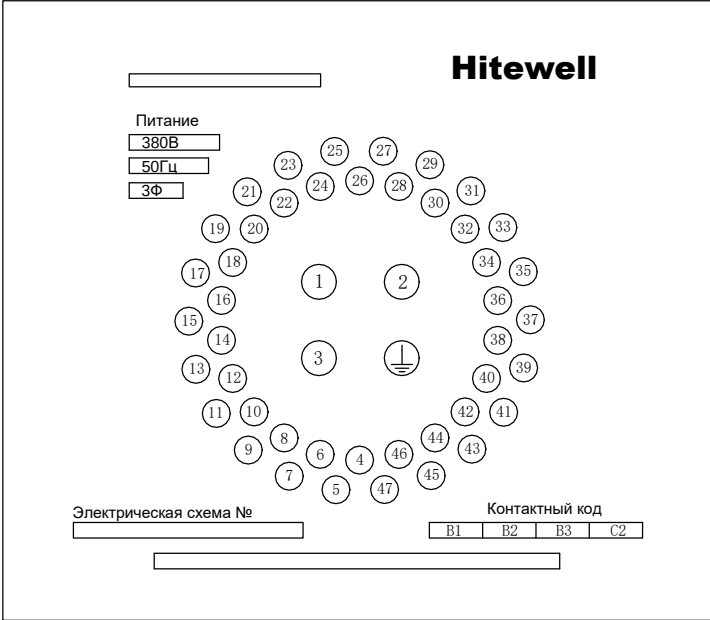

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	②4
Внешний источник питания +24В	②1
Внешний источник питания -24В	③1
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
4-20mA Выход	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬6
A+ Modbus RTU	⑬7
B-	⑬8
⊥	⑬9
	⑬0

Hitewell

№ 2-380A-24-6-MR-1