



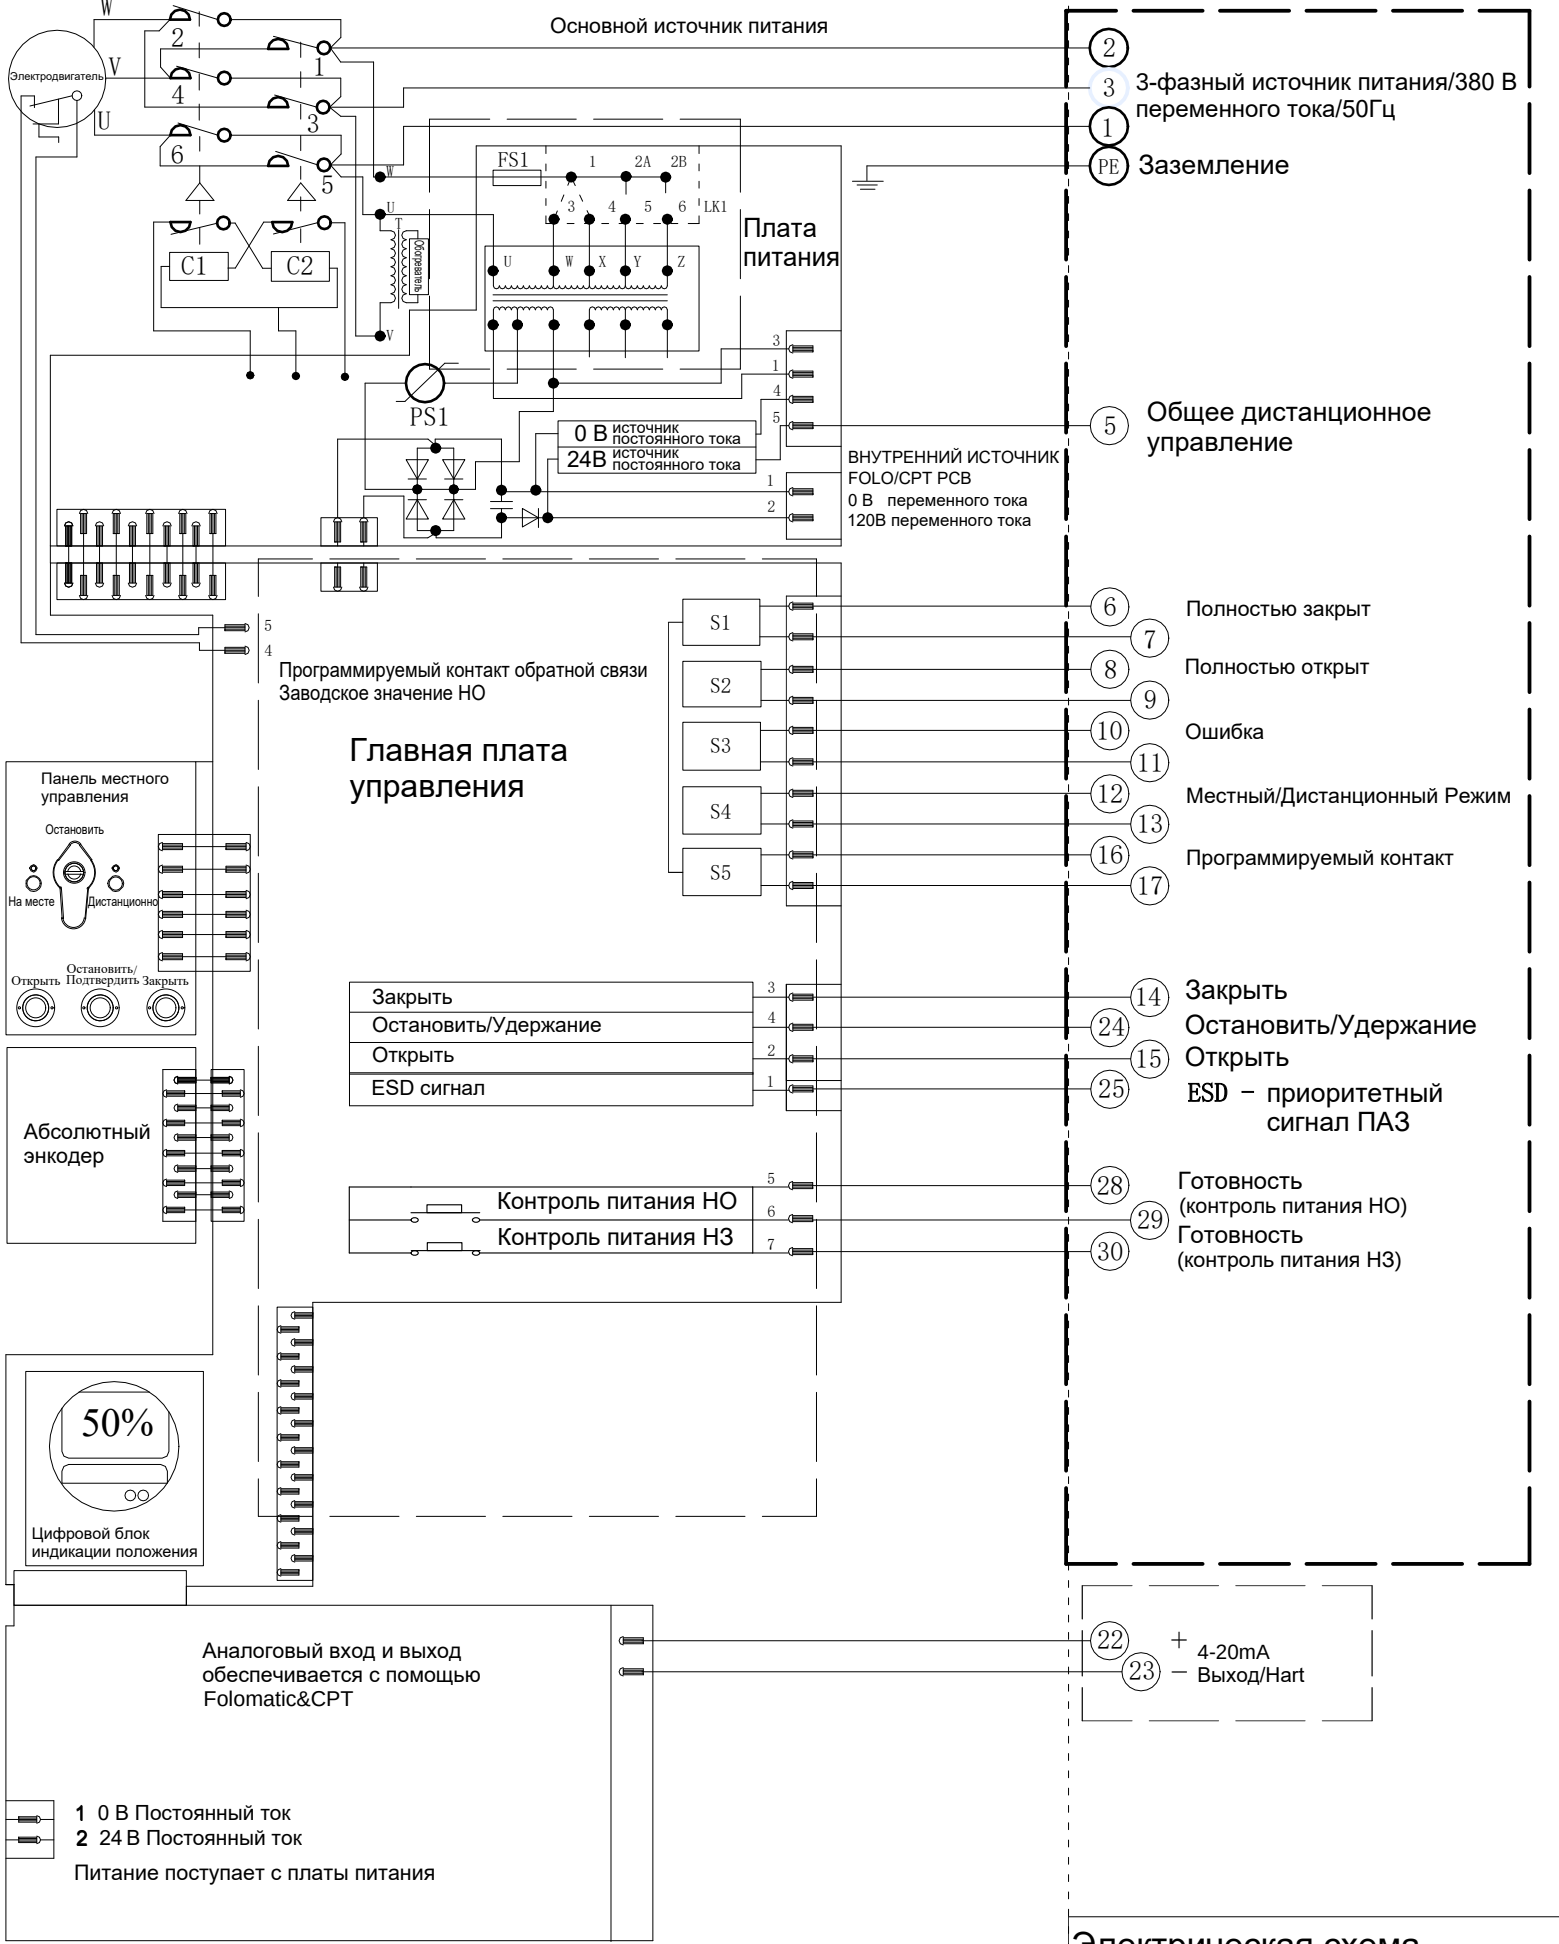

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11 Программируемый контакт
- 12 Программируемый контакт
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 16 Программируемый контакт
- 17 Программируемый контакт
- 18 Программируемый контакт
- 19 Программируемый контакт
- 20 Программируемый контакт
- 21 Программируемый контакт
- 22 Программируемый контакт
- 23 Программируемый контакт
- 24 Программируемый контакт
- 25 Программируемый контакт
- 26 Программируемый контакт
- 27 Программируемый контакт
- 28 Программируемый контакт
- 29 Программируемый контакт
- 30 Программируемый контакт

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200(380В+4-20+HART)

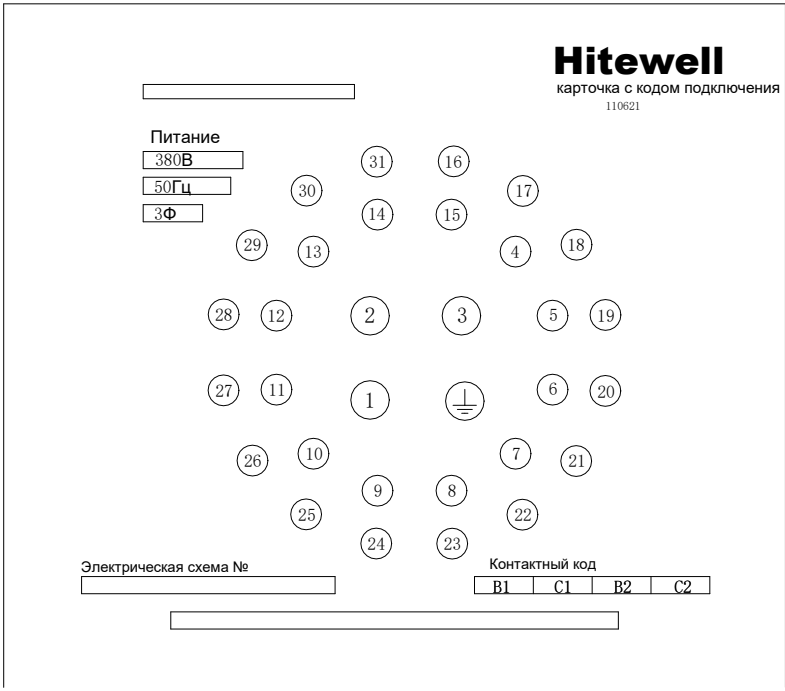

Внутри привода

Клеммная колодка

