



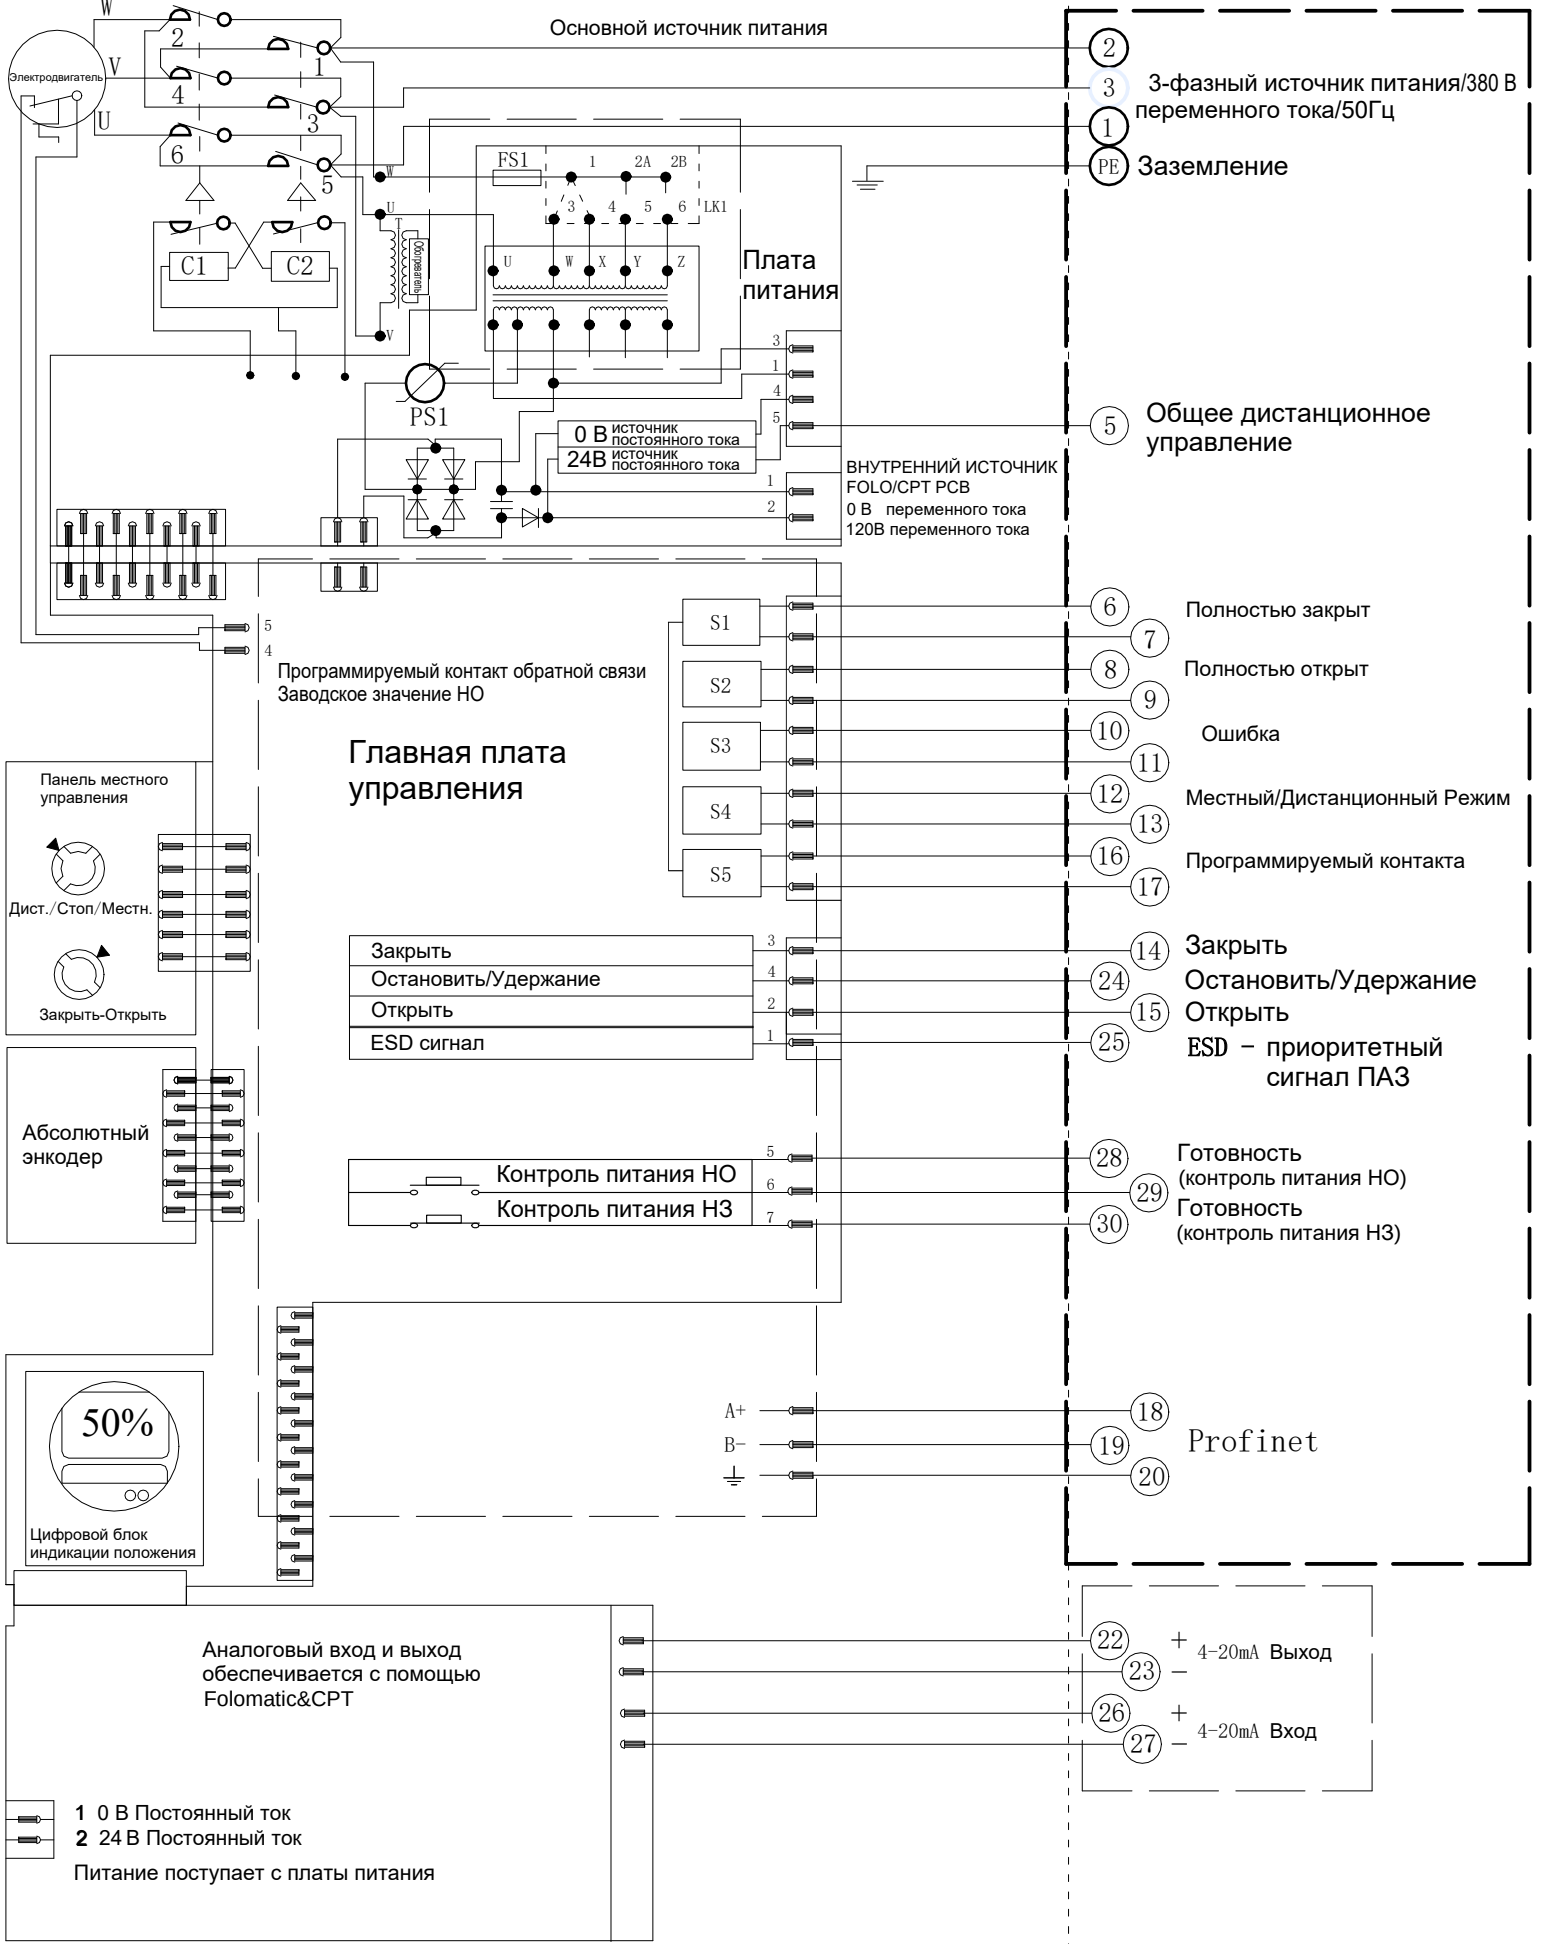

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакта
- 11 Закрыть
- 12 Остановить/Удержание
- 13 Открыть
- 14 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 15 Готовность (контроль питания НО)
- 16 Готовность (контроль питания НЗ)
- 17 Profinet

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20+Profinet)

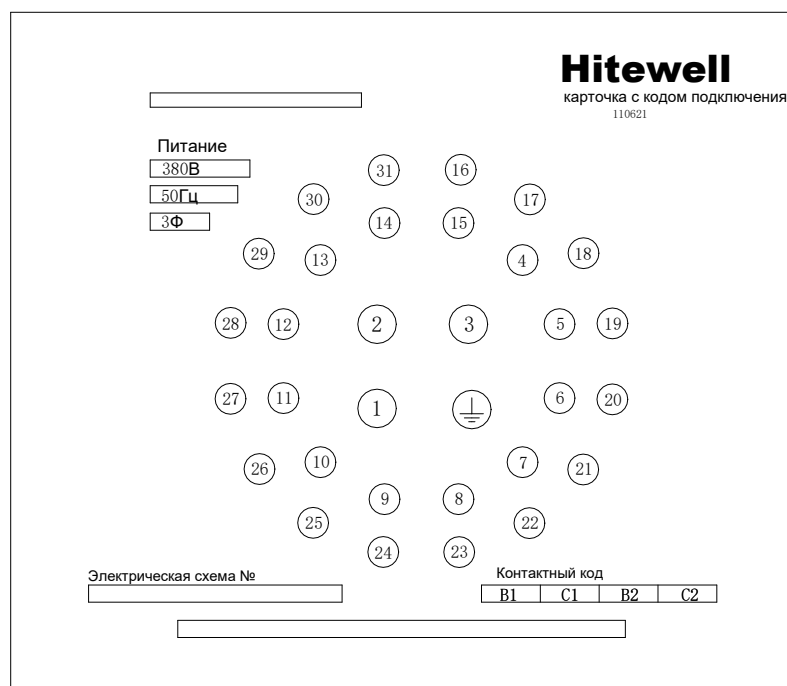

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑳
Контроль питания НО	㉔
Контроль питания НЗ	㉕
Внутри привода	③①
+	㉒
4-20mA Выход	㉓
+	㉖
4-20mA Вход	㉗
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑮
Программируемый контакт (S5)	⑰
	⑱
A+ Profinet	⑲
B-	⑳
⊥	⑳

Hitewell

№ 2-380-24-6-PN-1