



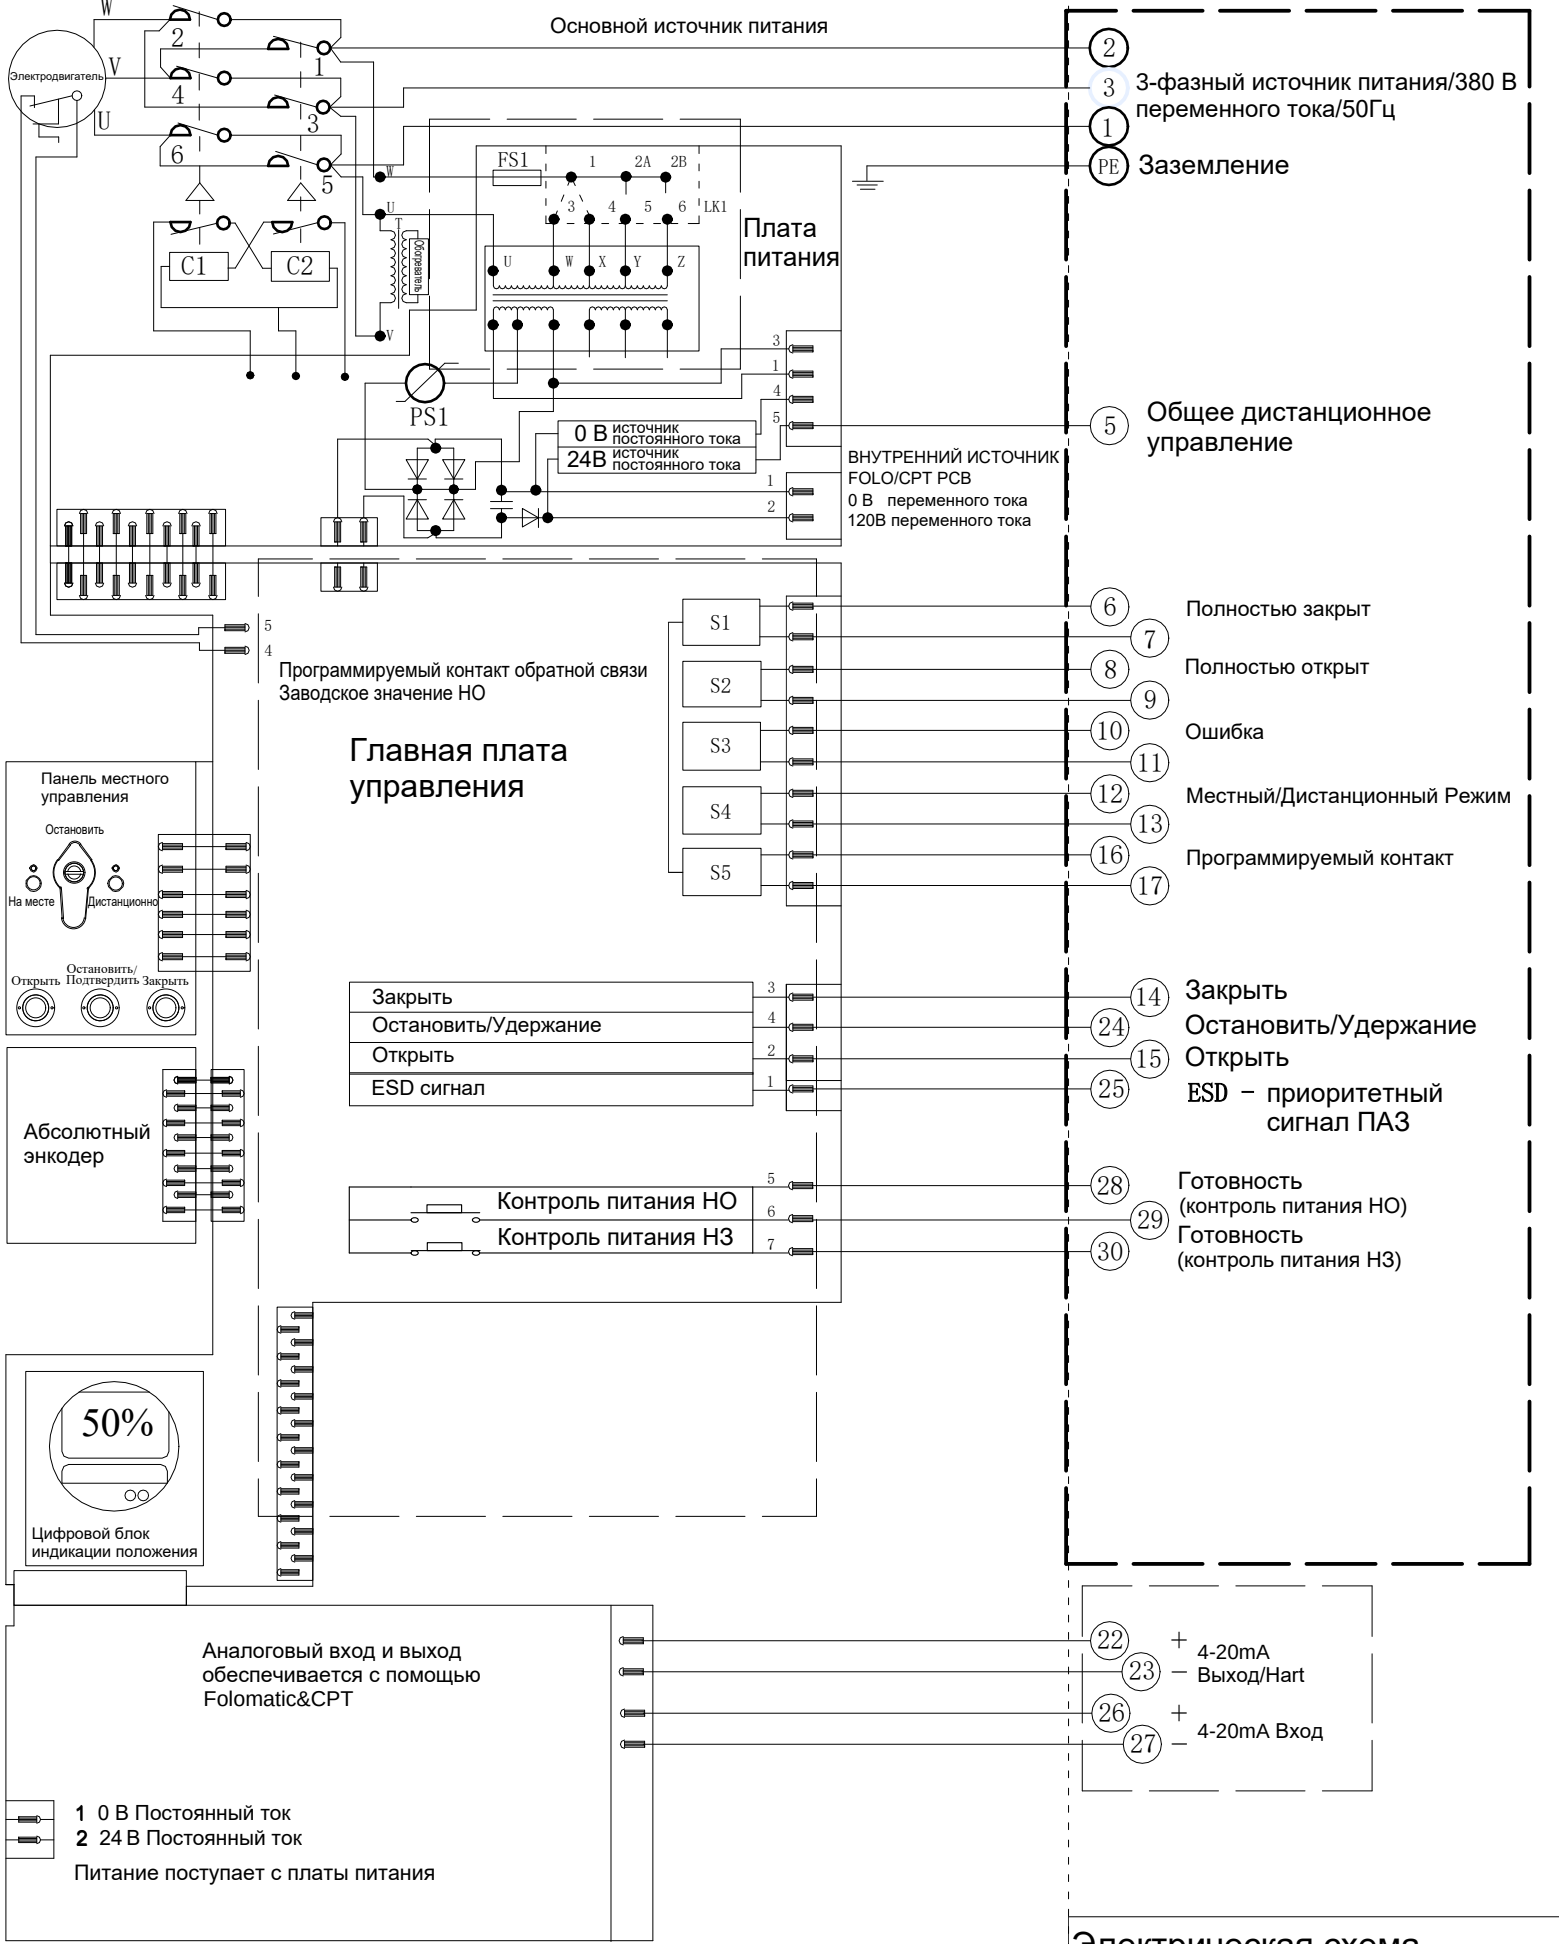

Электрическая схема
№2-380-24-6-HR-1
Серия
VADQ006-010-015-020-030/
VADQ100-150-200

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200(380В+4-20+HART)

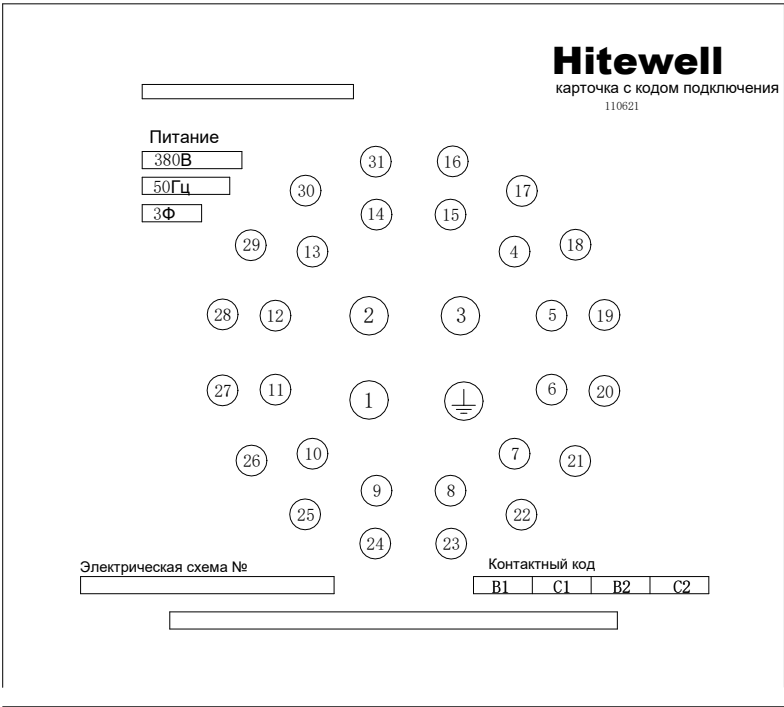

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц		①
		②
		③
		⊥
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Закрыть		⑭
Открыть		⑮
Остановить/Удержание		⑳4
Контроль питания НО		⑳8
Контроль питания НЗ		⑳9
Внутри привода		⑳0
+ 4-20mA Выход/Hart		㉔2
- 4-20mA Выход/Hart		㉔3
+ 4-20mA Вход		㉔6
- 4-20mA Вход		㉔7
		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
		⑬
Программируемый контакт (S5)		⑬6
		⑬7