


Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20)

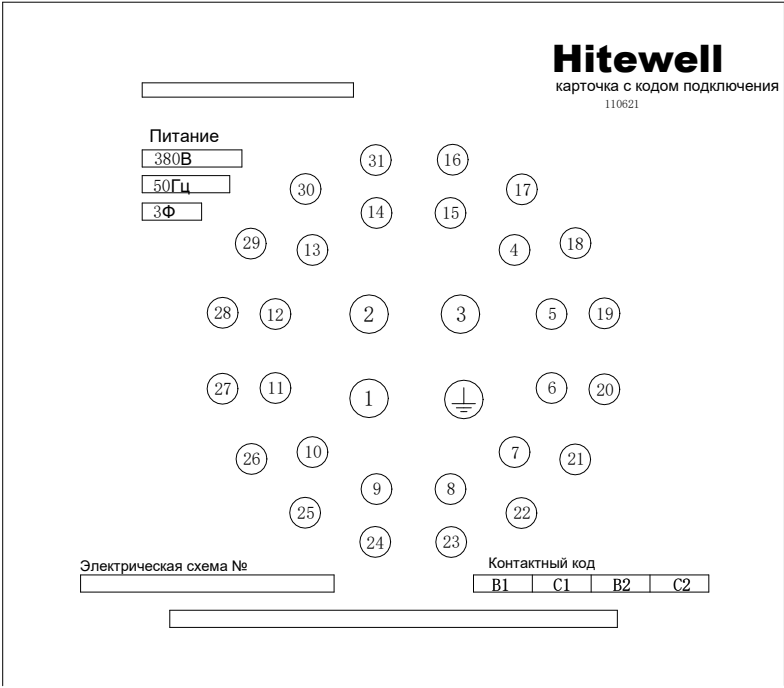

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	1
	2
	3
	⏏
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
☐ Закрыть	14
☐ Открыть	15
☐ Остановить/Удержание	24
☐ Контроль питания НО	28
☐ Контроль питания НЗ	29
☐ Внутри привода	30
	6
Полностью закрыт (S1)	7
	8
Полностью открыт (S2)	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13
	16
Программируемый контакт (S5)	17
	22
+ 4-20mA Выход	23
	26
+ 4-20mA Вход	27