



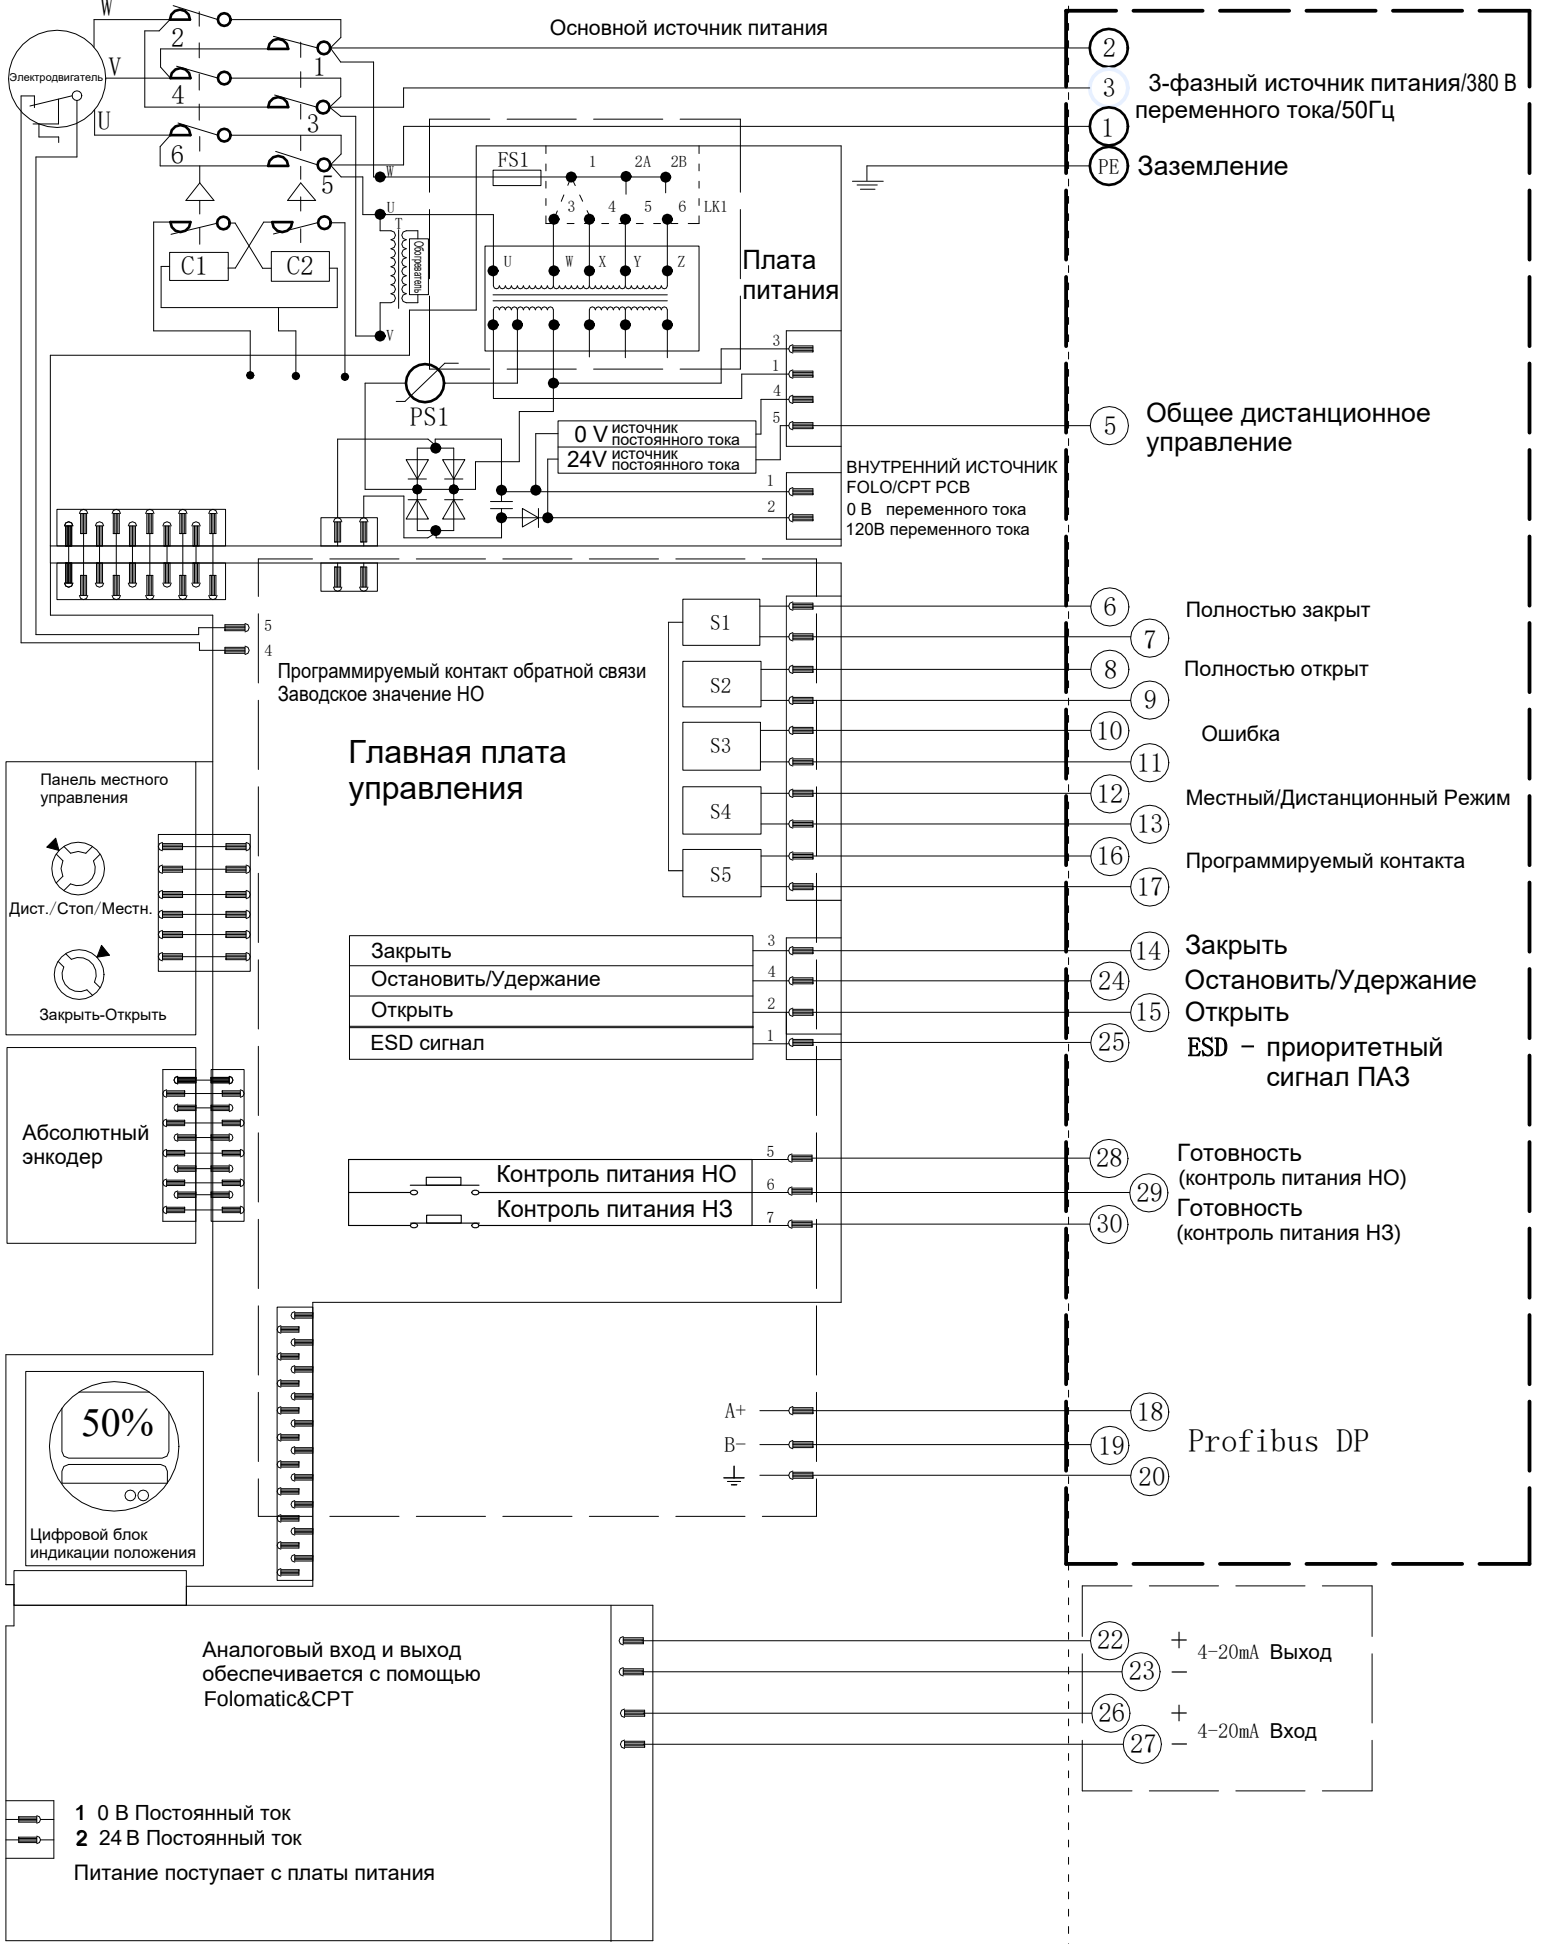

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакта
- 11 Закреть
- 12 Остановить/Удержание
- 13 Открыть
- 14 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 15 Готовность (контроль питания НО)
- 16 Готовность (контроль питания НЗ)
- 17 Profibus DP
- 18 + 4-20mA Выход
- 19 - 4-20mA Вход

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (380В+4-20+Profibus)

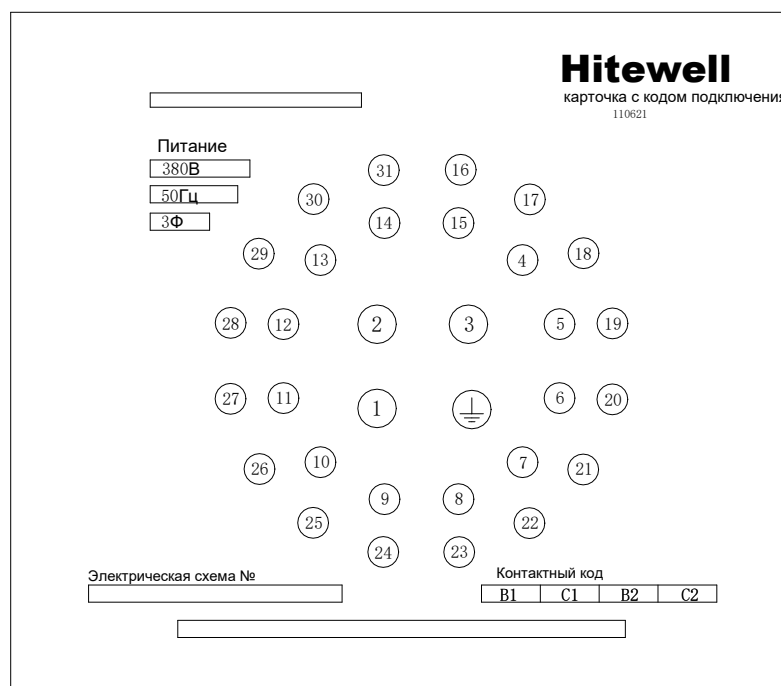

Внутри привода

Клеммная колодка

