



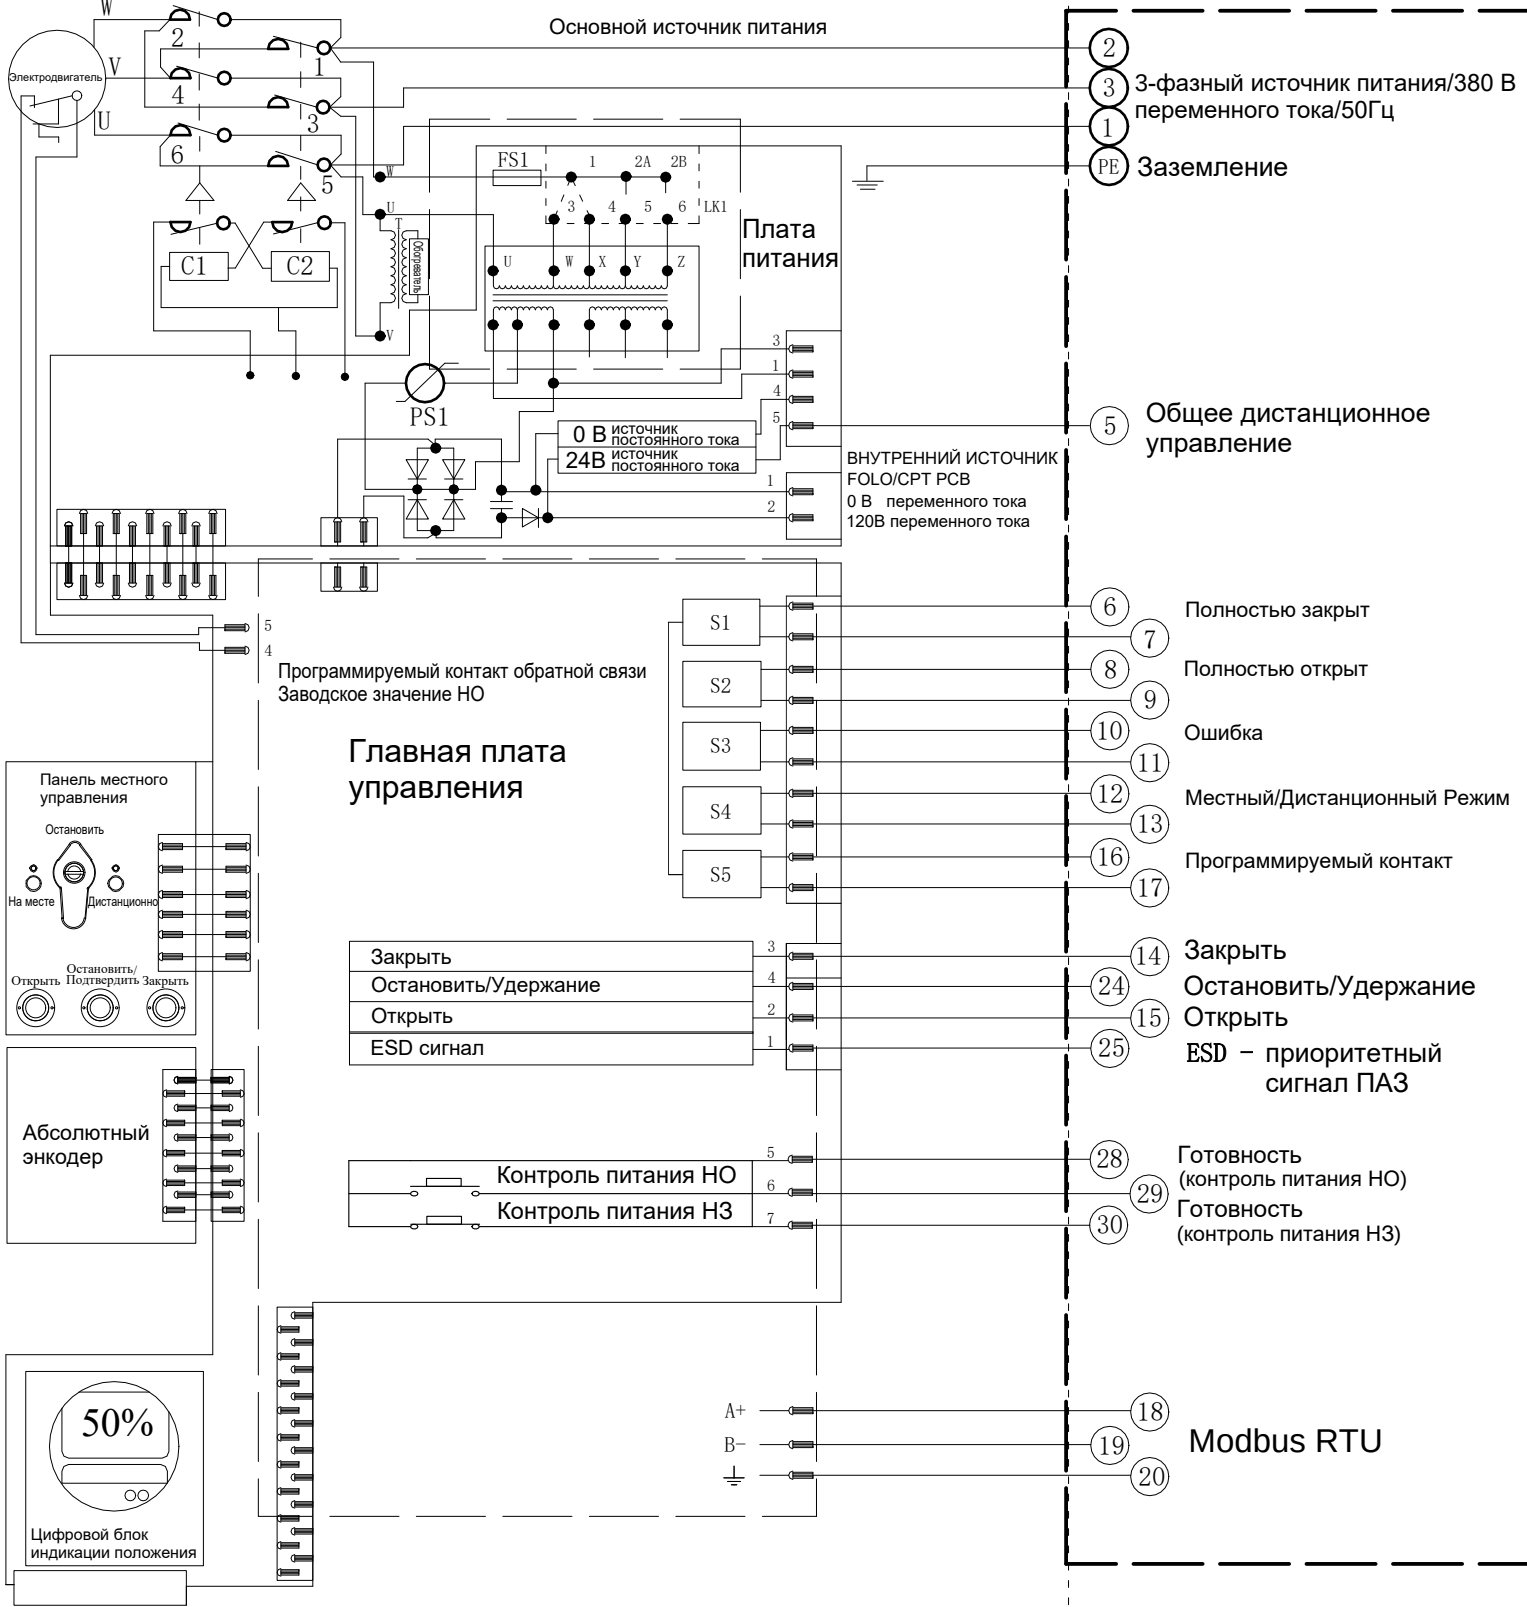

Электрическая схема
№2-380-24-6-MR-0
Серия VADQ006-030/100-200

Схема подключения VADQ 006-030/100-200 (380В AC + Modbus RTU)

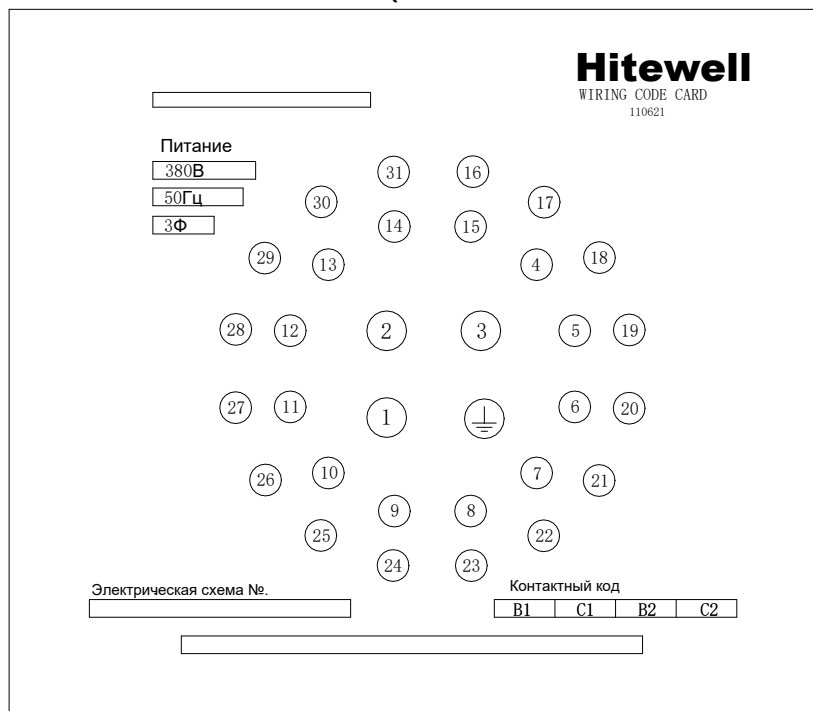

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②4
	②8
Контроль питания НО	②9
Контроль питания НЗ	③0
Внутри привода	
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬6
	⑬7
A+ Modbus RTU	⑬8
B-	⑬9
⏏	⑬0