



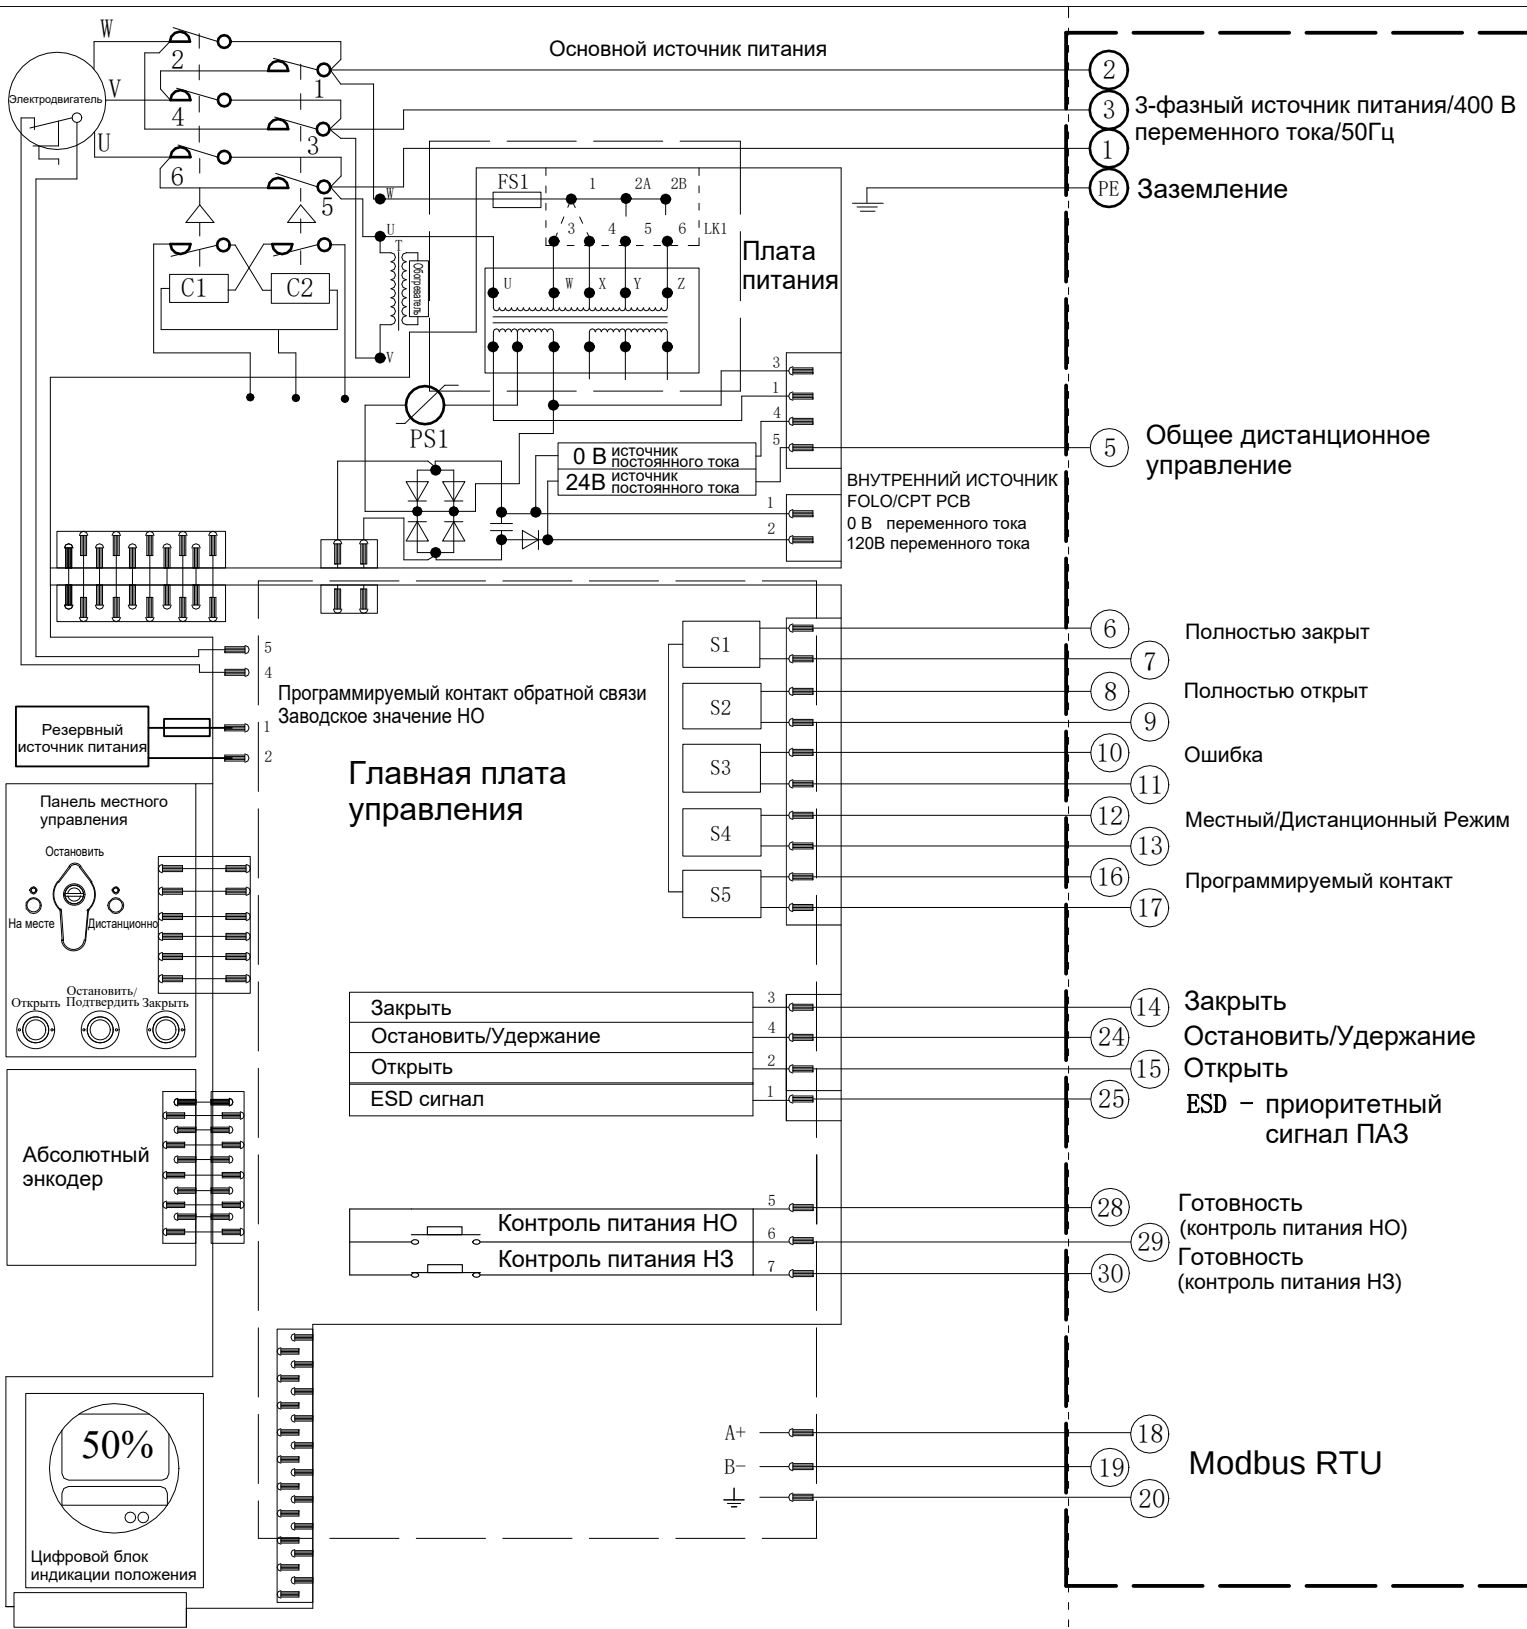

Электрическая схема
№ 2-400В-24-6-MR-0
Серия VADQ006-030/100-200

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200 (400 В+ Modbus RTU)

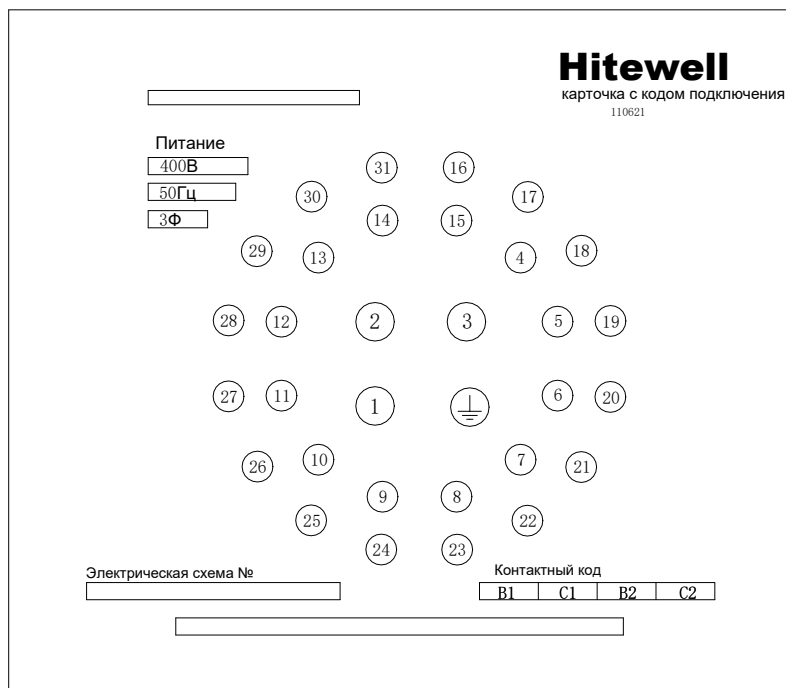

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑬
A+ Modbus RTU	⑬
B-	⑬
⊥	⑬
	⑬