



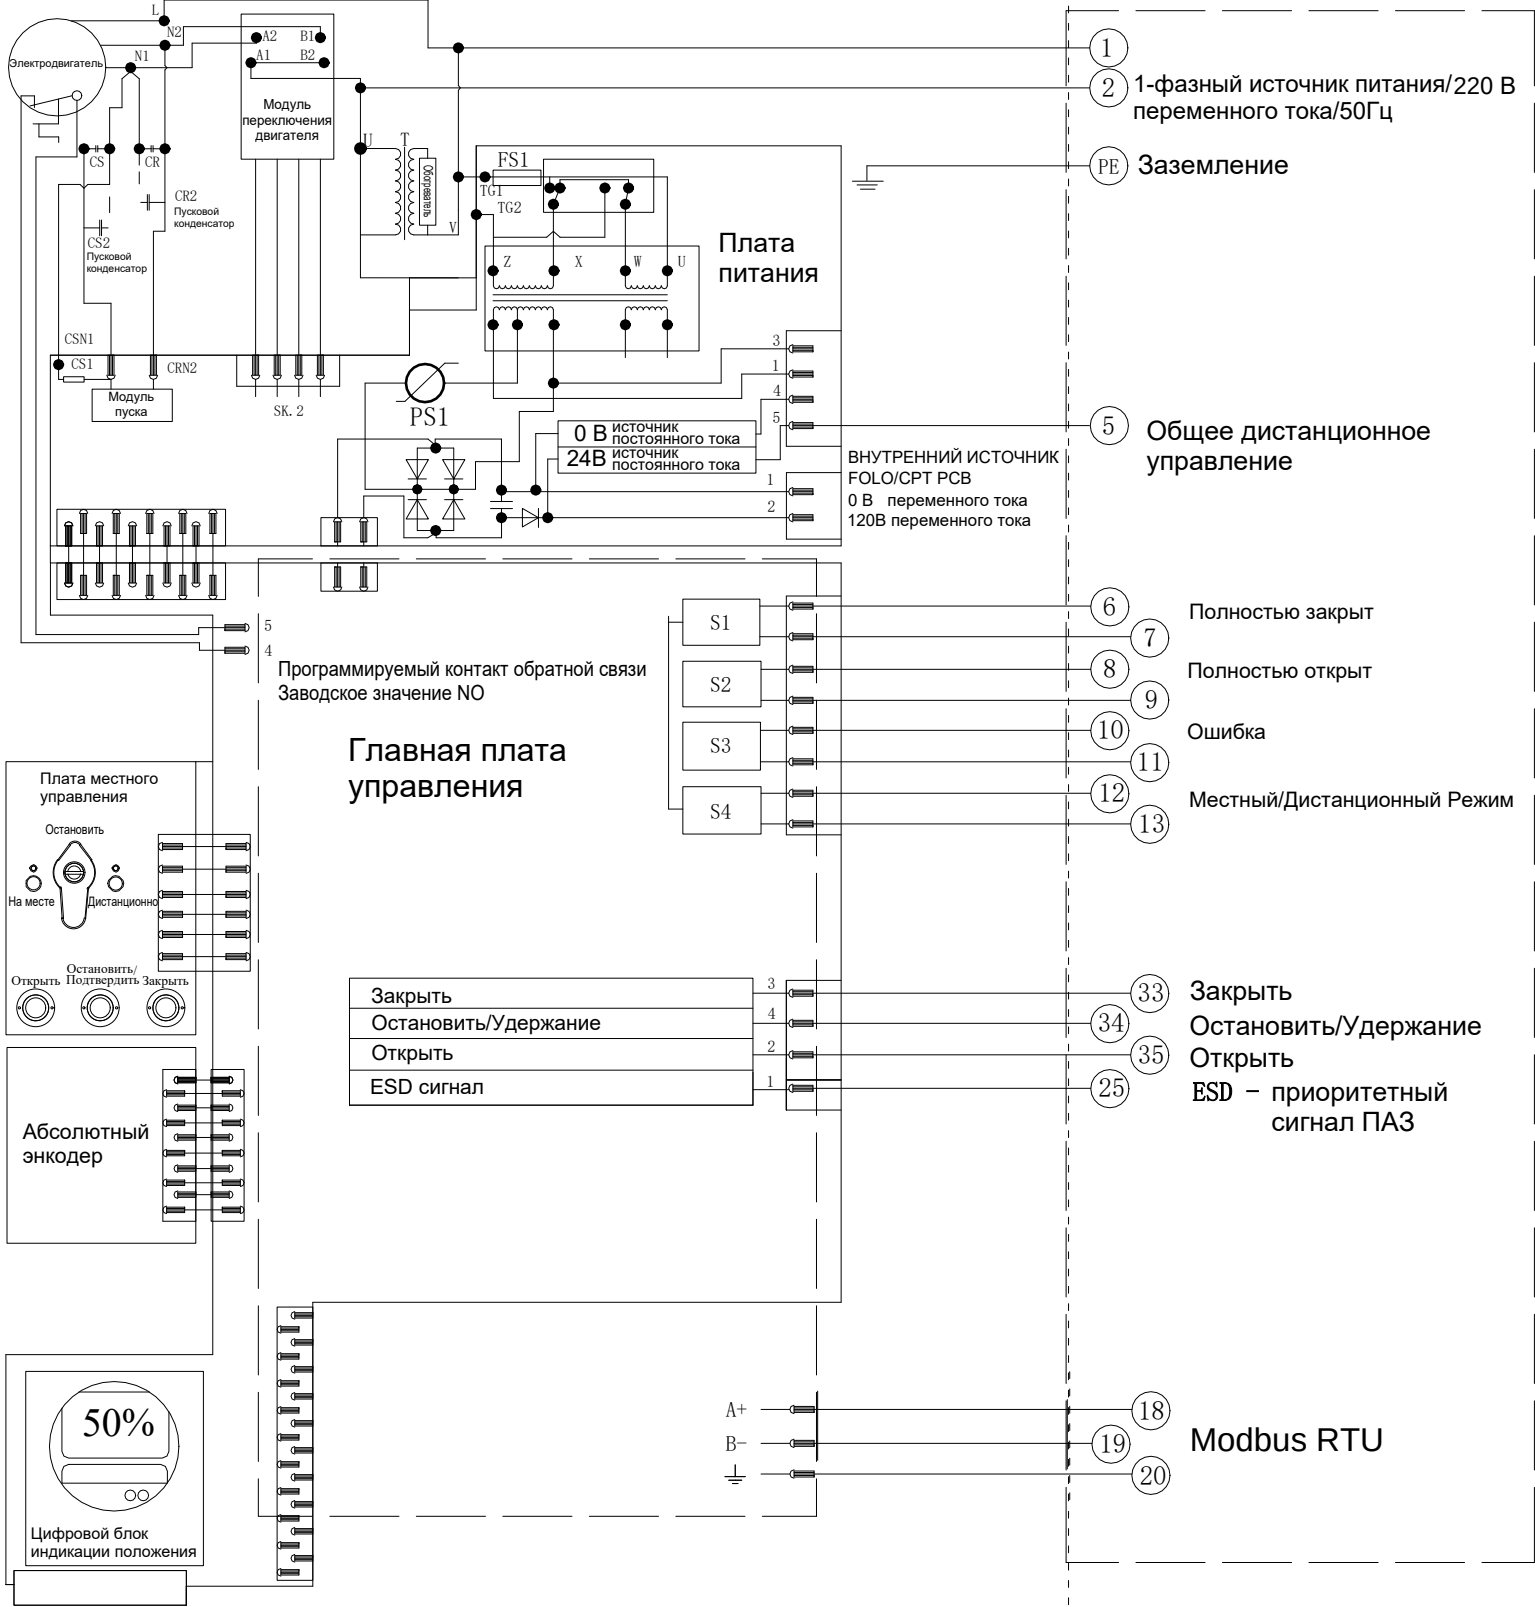

Электрическая схема
№9-220-24-4-MR-0
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (220В+Modbus RTU)

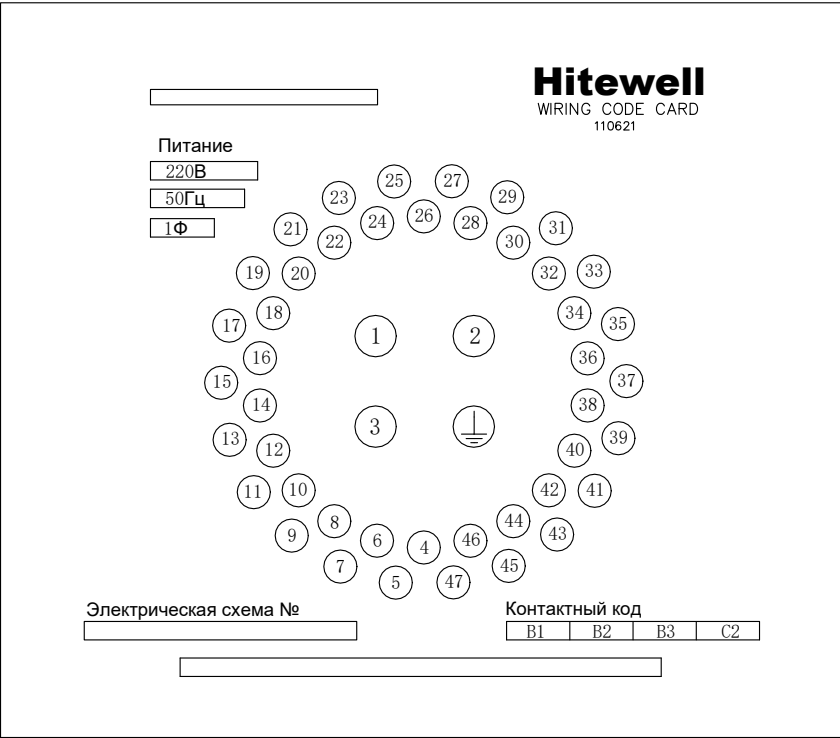

Внутри привода

Клеммная колодка

220В	50Гц	1
		2
		3
ESD сигнал		25
Общее дистанционное управление		5
Заккрыть		33
Открыть		35
Удержание/Остановить		34
Контроль питания НО		42
Контроль питания НЗ		43
Внутри привода		44
Полностью закрыт (S1)		6
		7
Полностью открыт (S2)		8
		9
Ошибка (S3)		10
		11
Местный/дистанционный (S4)		12
		13
A+ Modbus RTU		18
B-		19
		20