



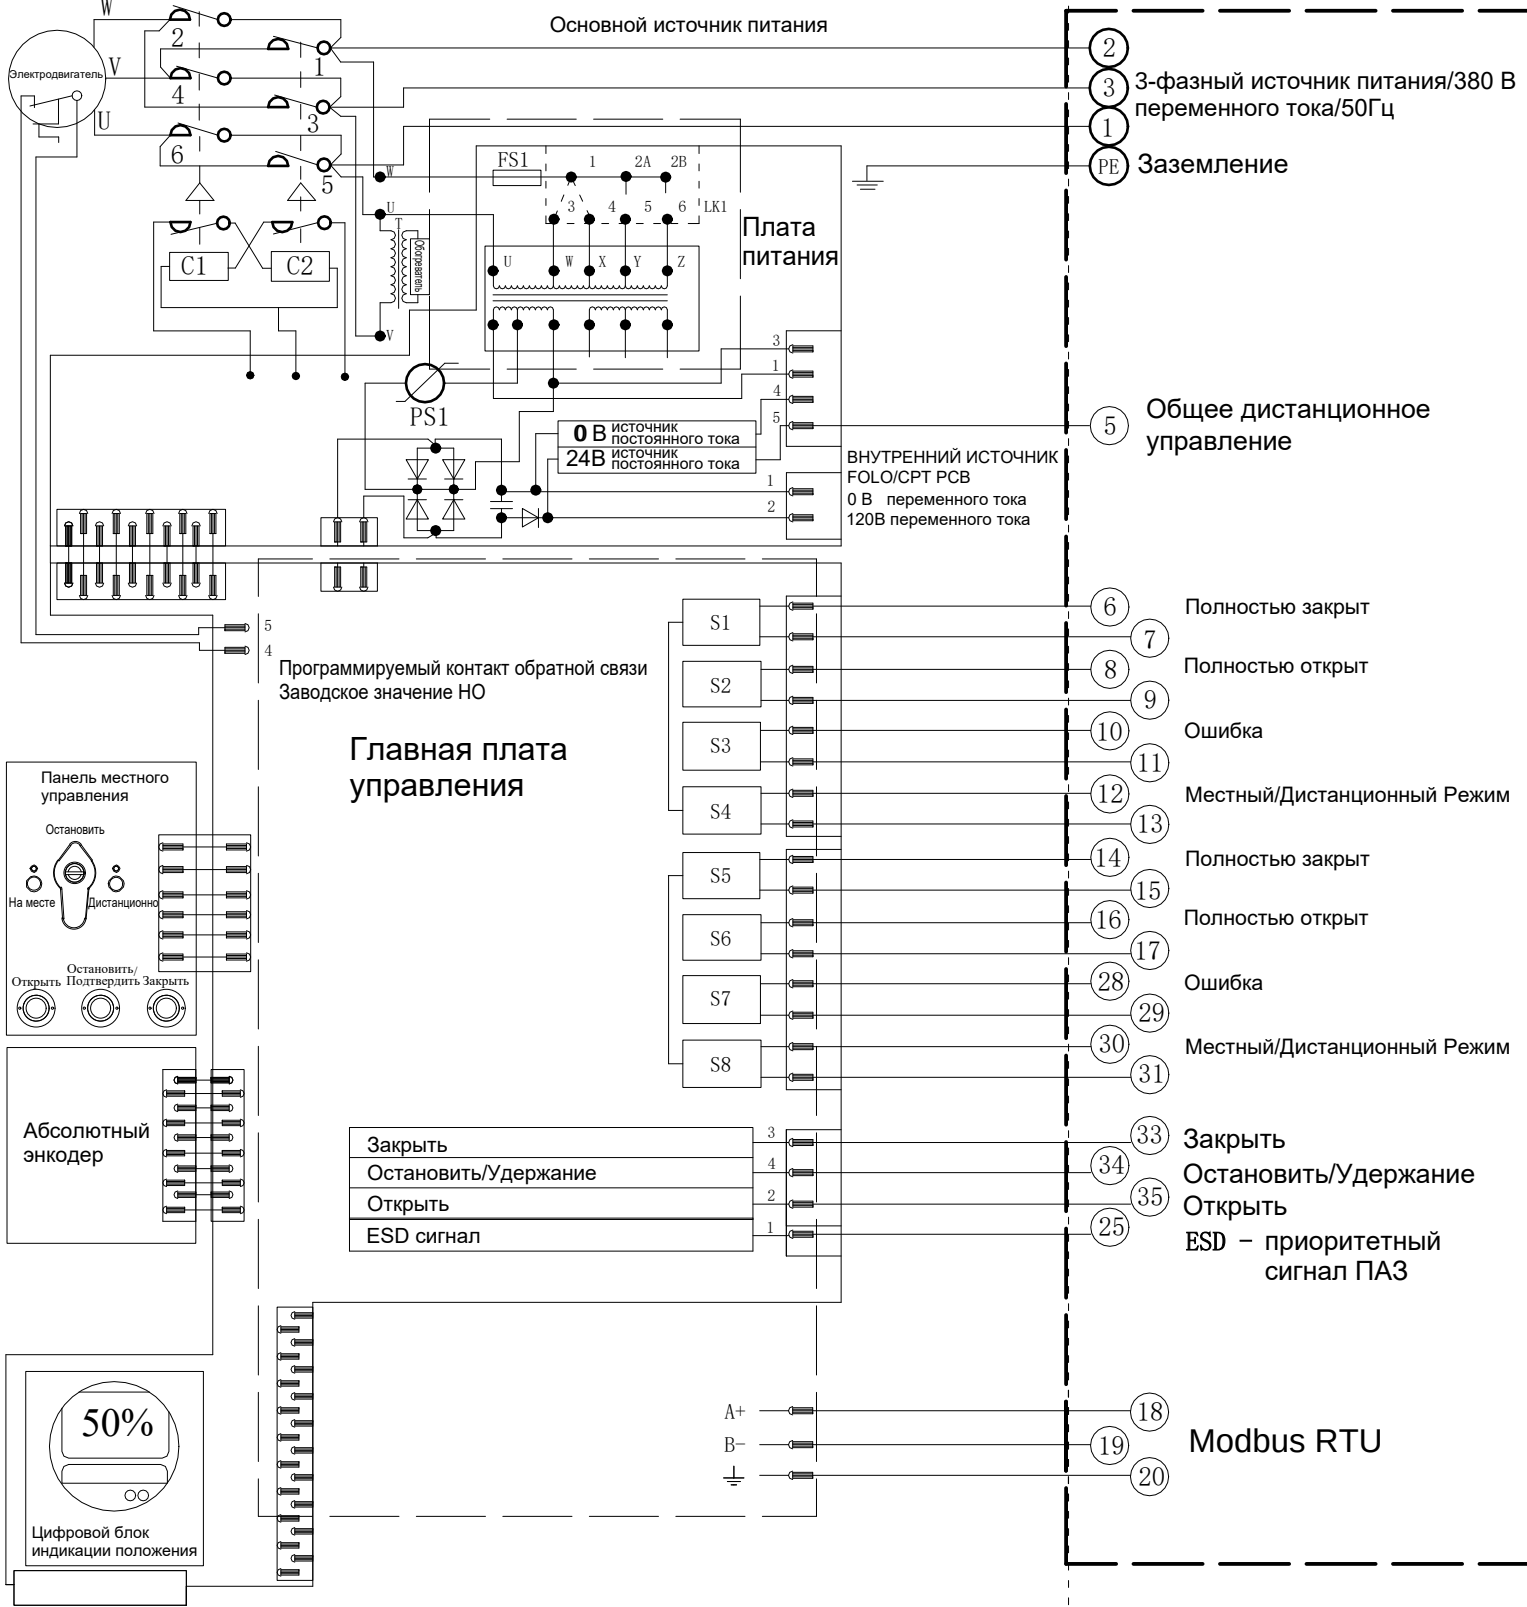

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Местный/Дистанционный Режим
- 11 Полностью закрыт
- 12 Полностью открыт
- 13 Ошибка
- 14 Местный/Дистанционный Режим
- 15 Полностью закрыт
- 16 Полностью открыт
- 17 Ошибка
- 18 Местный/Дистанционный Режим
- 19 Закрывать
- 20 Остановить/Удержание
- 21 Открыть
- 22 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 23 Modbus RTU

Электрическая схема
№9-380-24-8-MR-0
Серия VADQM040-080

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)+ Modbus RTU

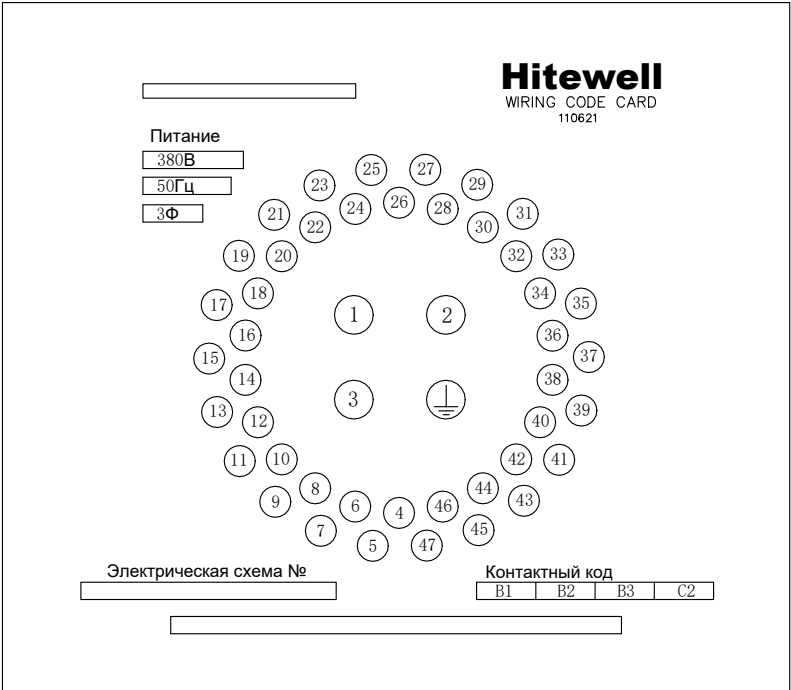

Внутри привода	Клеммная колодка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⏏
Общий	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S6)	⑯
	⑰
Ошибка (S7)	⑳
	㉑
Местный/Дистанционный (S8)	㉒
	㉓
A+ Modbus RTU	⑲
B-	⑲
	㉔