


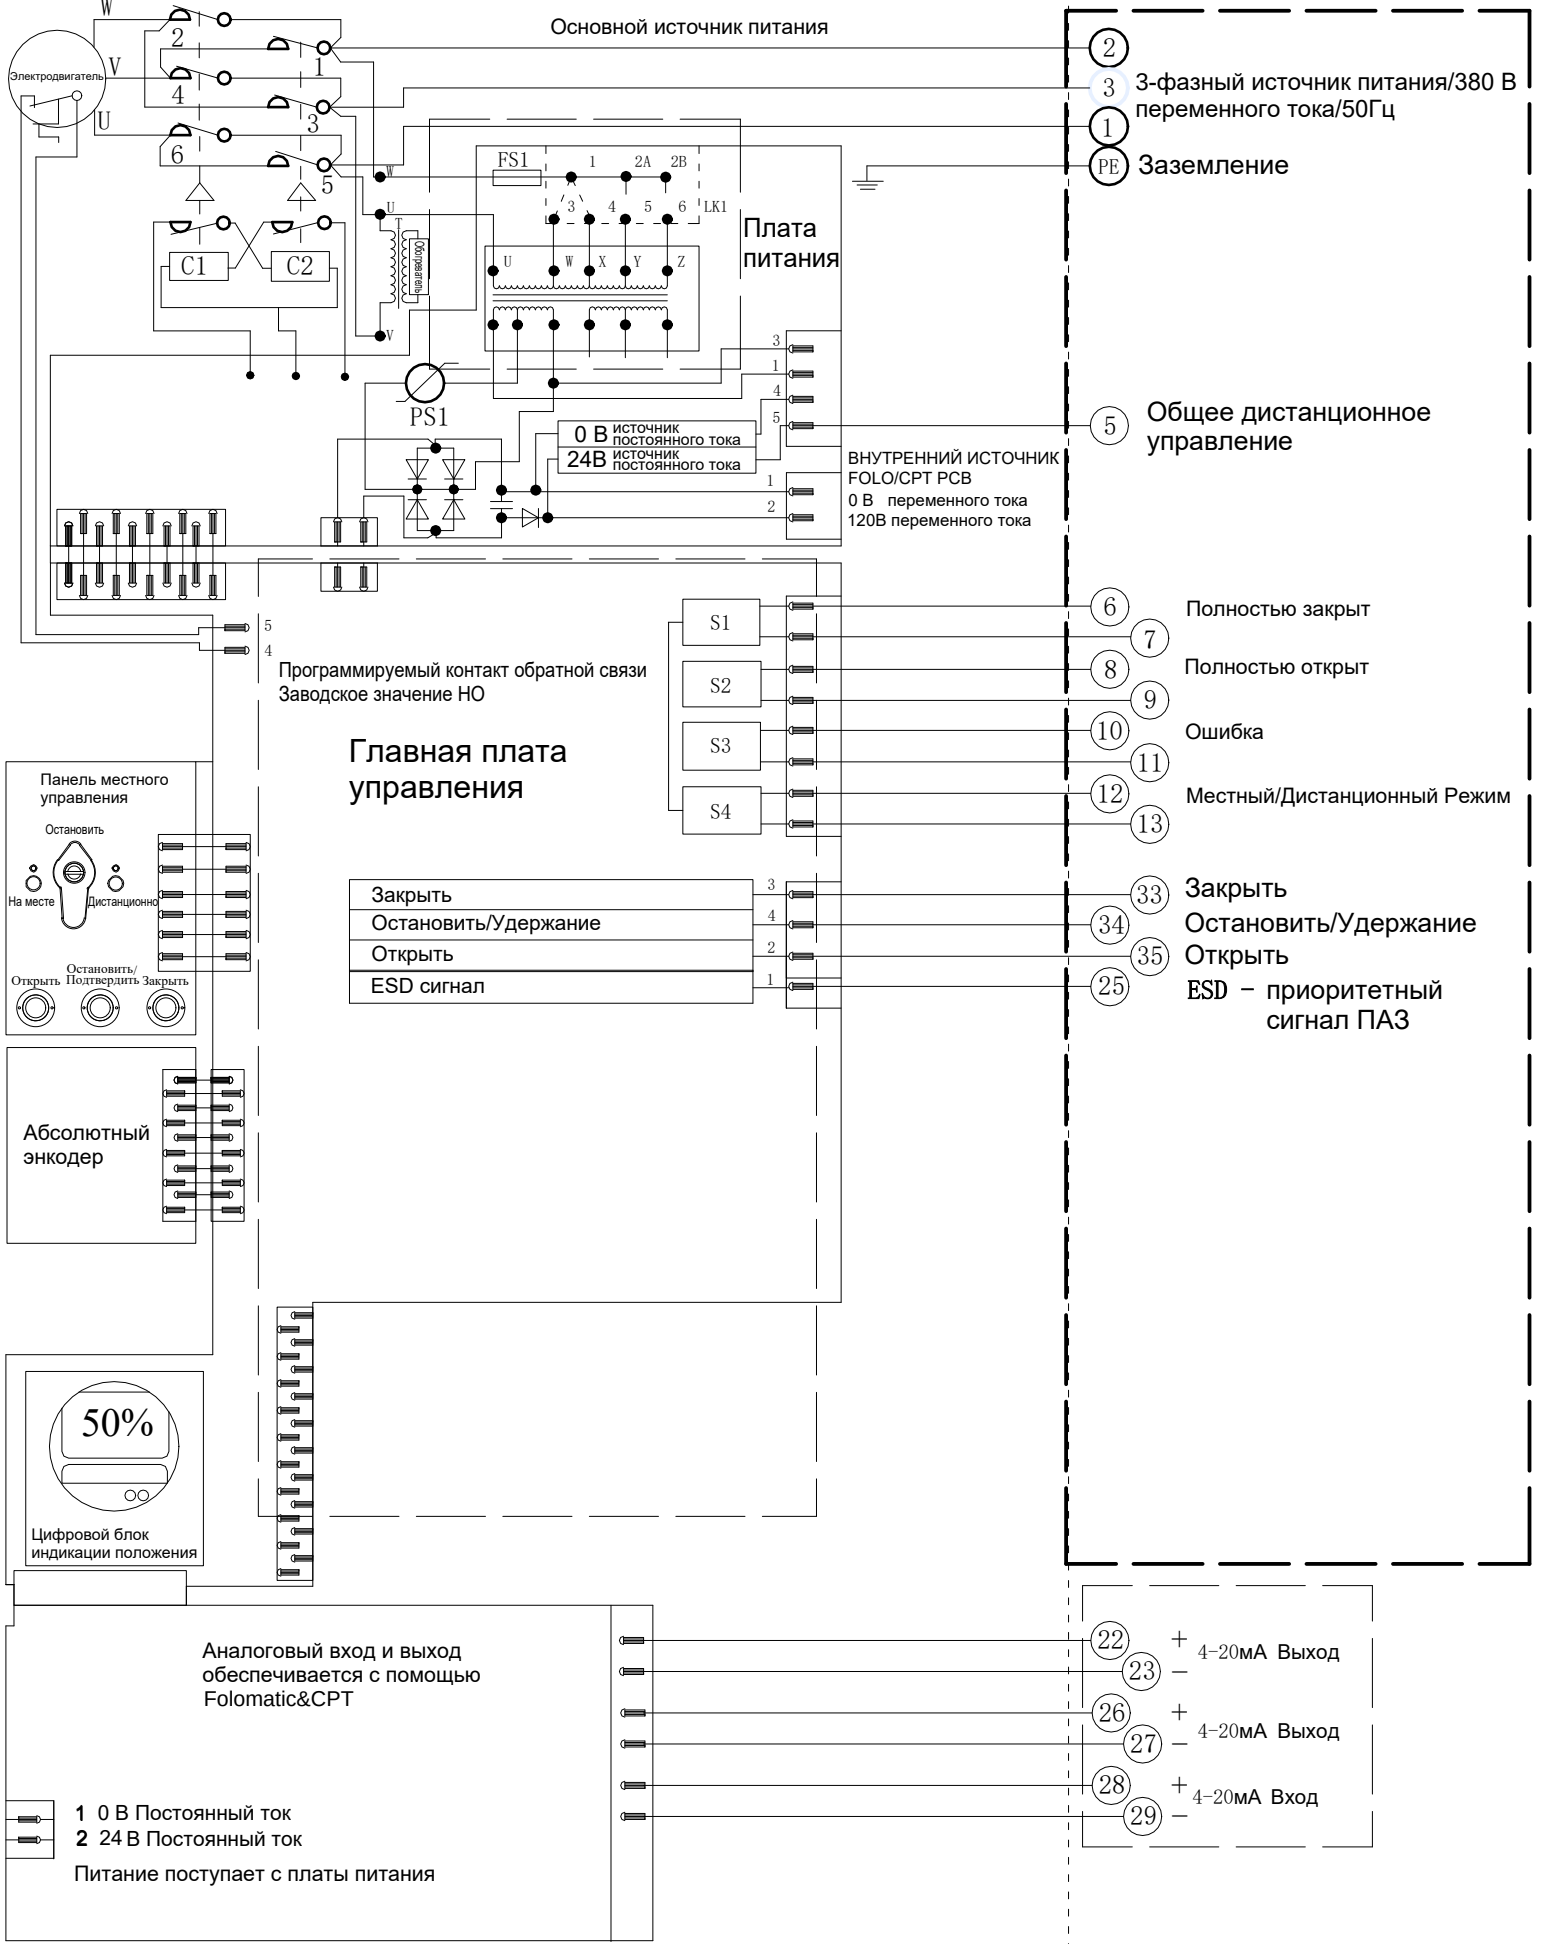

- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление

- 5 Общее дистанционное управление

- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим


- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход
- 26 + 4-20mA Выход
- 27 - 4-20mA Выход
- 28 + 4-20mA Вход
- 29 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№9-380-24-4-N-5
Серия VADQM040/060/080

Hitewell

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)

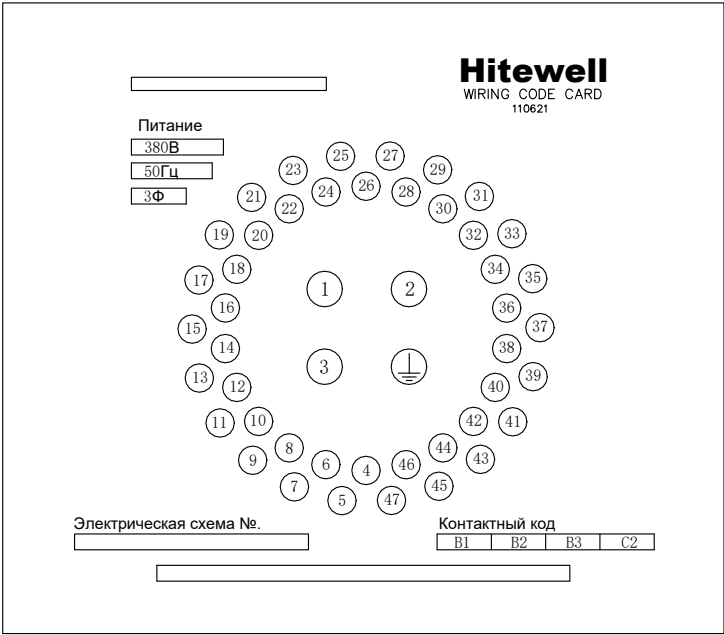

Внутри привода	Клеммная коробка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⊕
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑫2
+ 4-20mA Выход	⑫3
	⑫6
+ 4-20mA Выход	⑫7
	⑫8
+ 4-20mA Вход	⑫9