


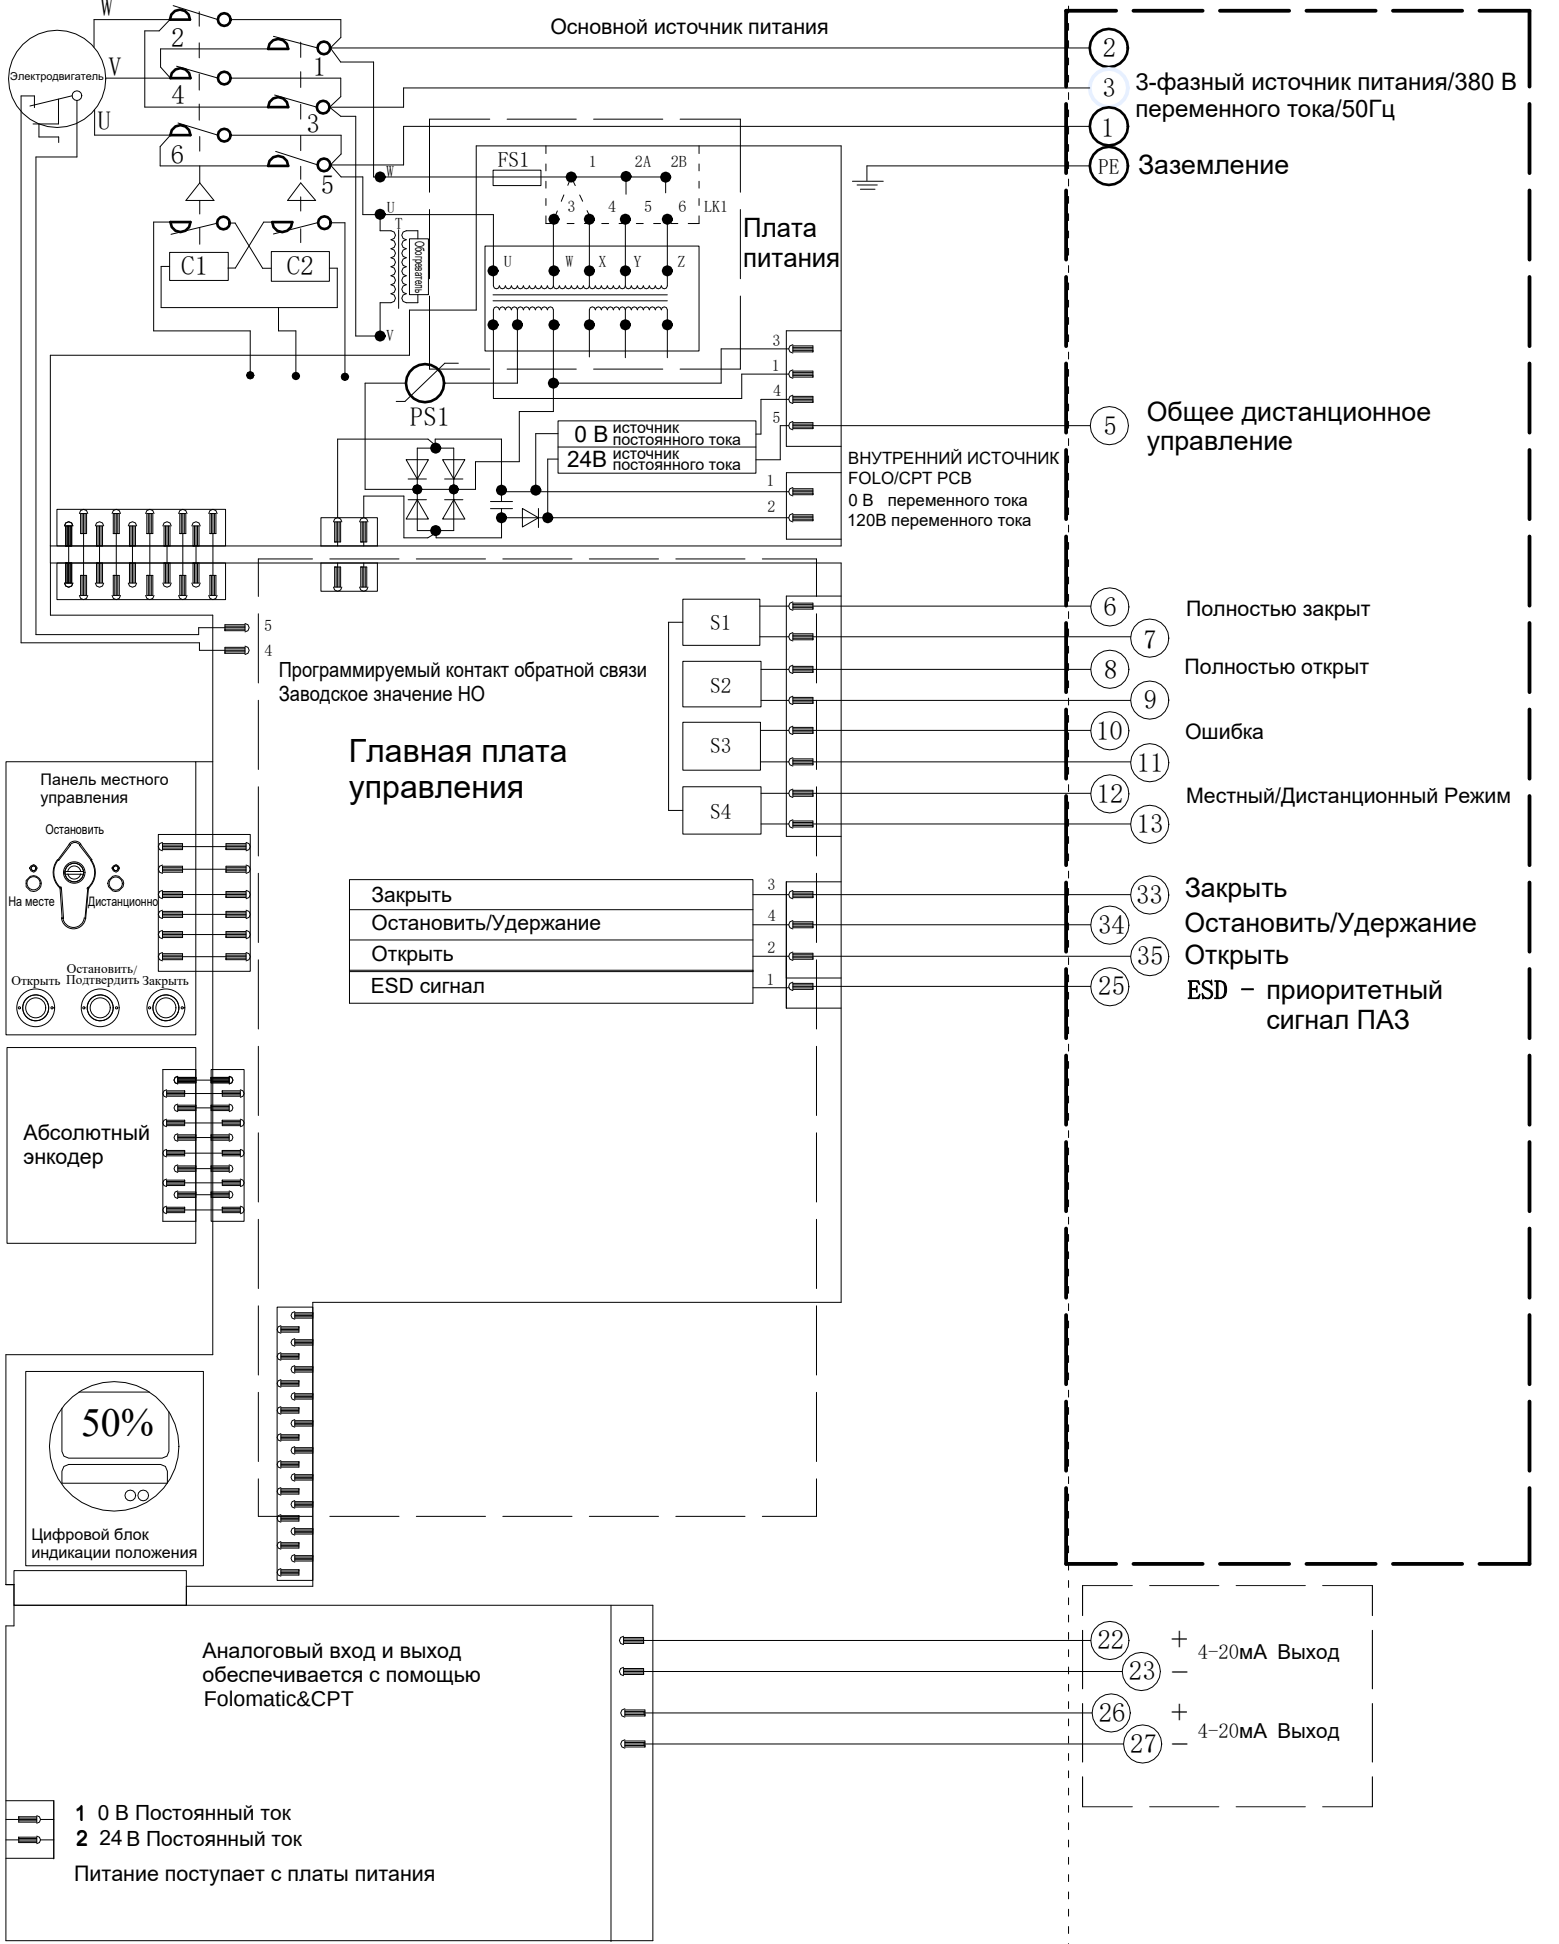


- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Закрыть
- 11 Остановить/Удержание
- 12 Открыть
- 13 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход
- 26 + 4-20mA Выход
- 27 - 4-20mA Выход

Электрическая схема
№9-380-24-4-N-8
Серия VADQM040-080

Hitewell

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)

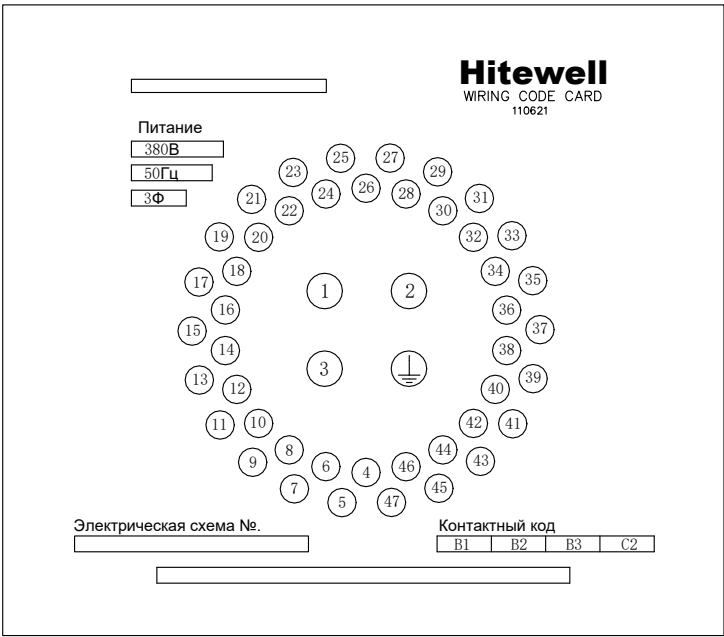

Внутри привода	Клеммная коробка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑭
+ 4-20mA Выход	⑮
- 4-20mA Выход	⑯
	⑰
+ 4-20mA Выход	⑱
- 4-20mA Выход	⑲