



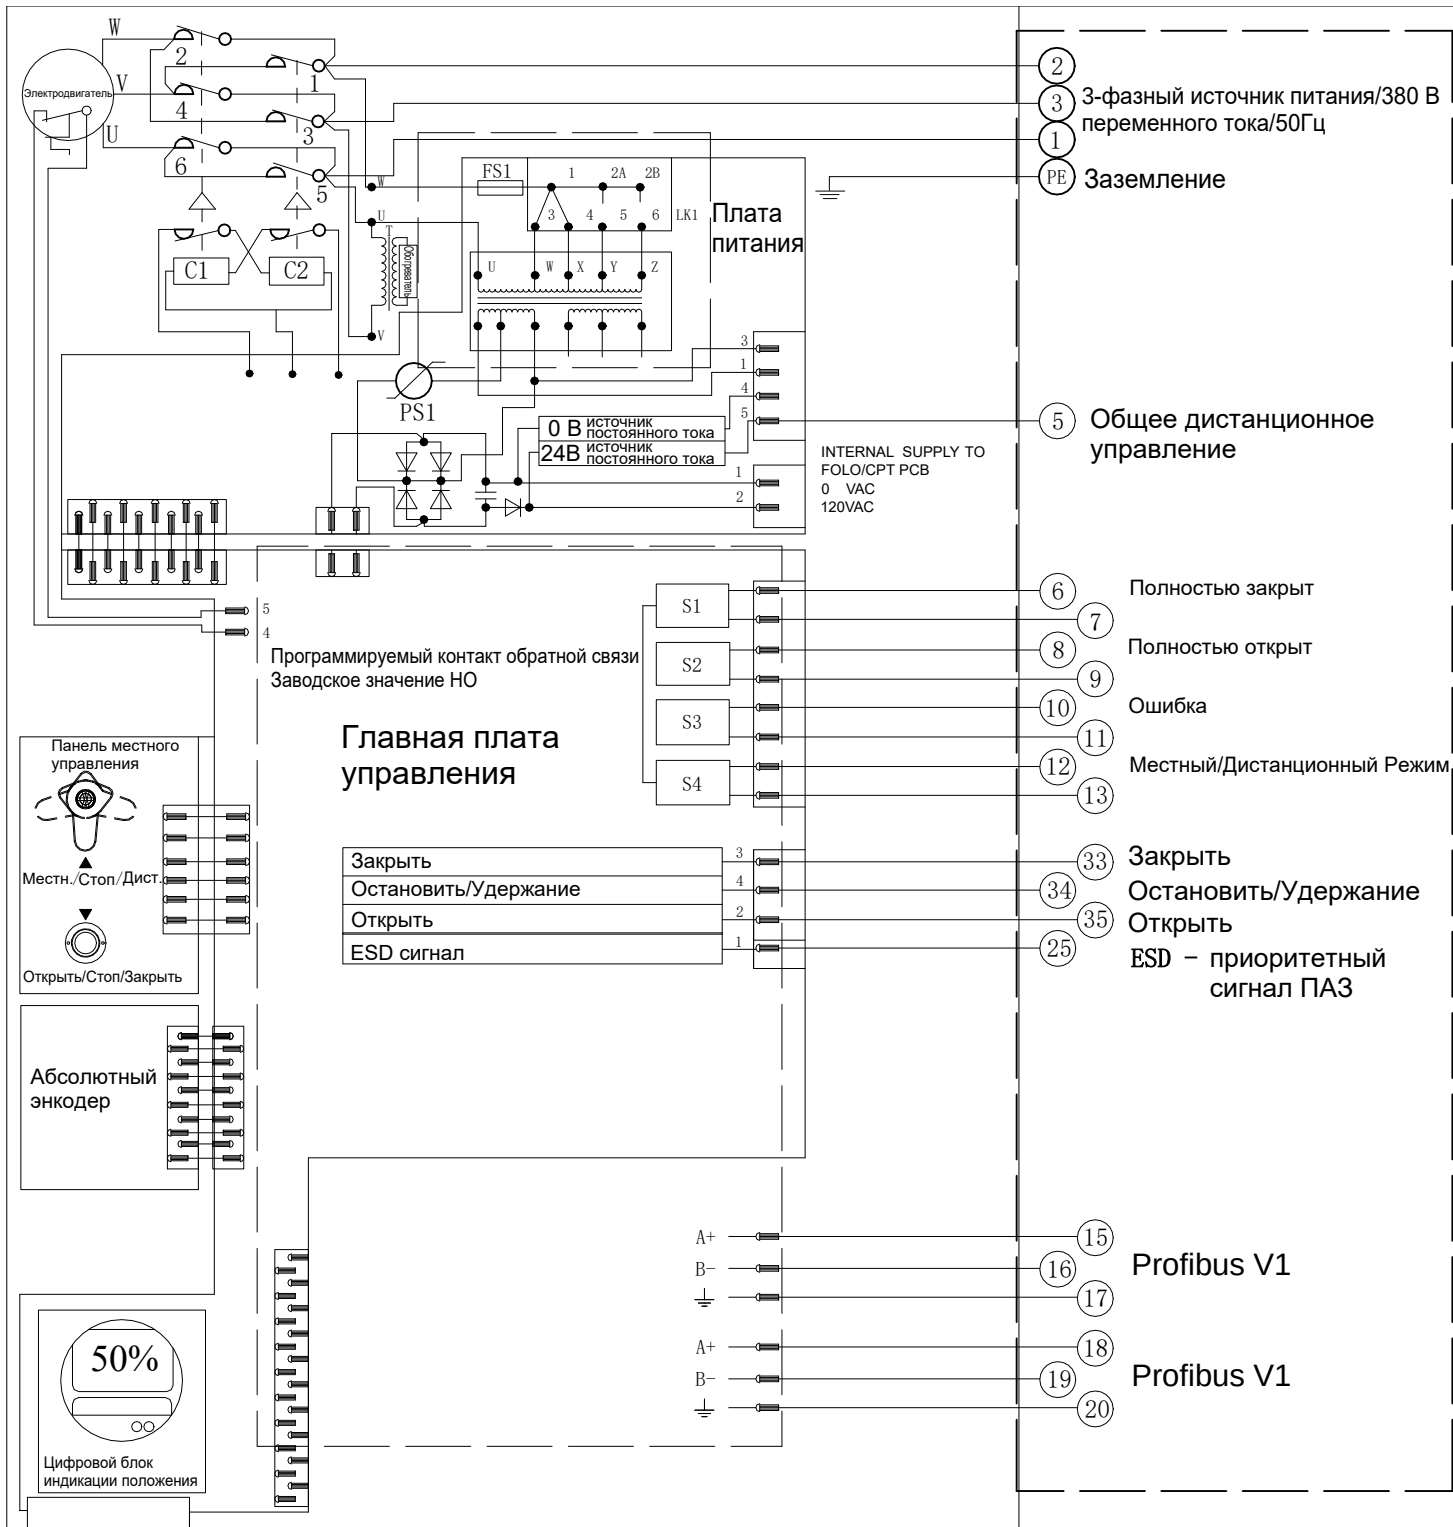

Электрическая схема
№9-380-24-4-PR2-0
Серия VADQM040-080

Hitewell

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)+ Profinet

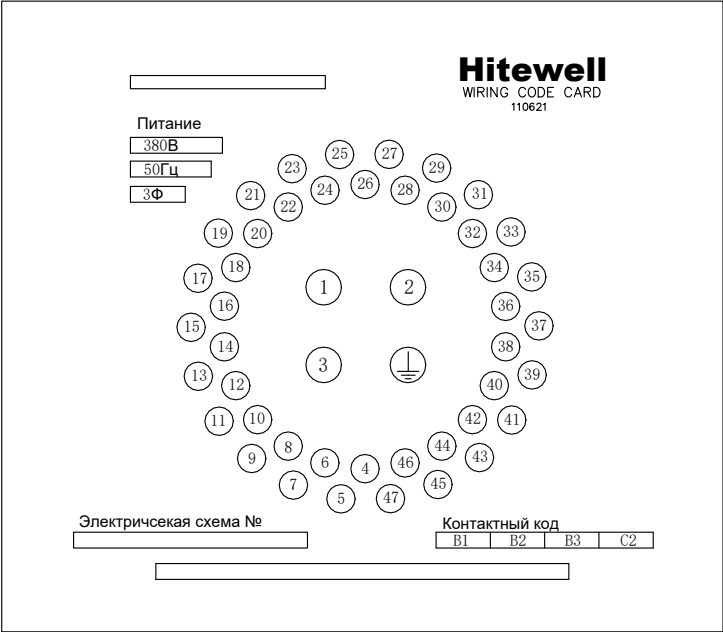

Внутри привода	Клеммная коробка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD	④
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
+ 4-20mA Выход	②②
- 4-20mA Выход	②③
+ 4-20mA Вход	②⑥
- 4-20mA Вход	②⑦
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
A+ Profibus V1	⑮
B-	⑮
	⑮
A+ Profibus V1	⑮
B-	⑮
	⑮