



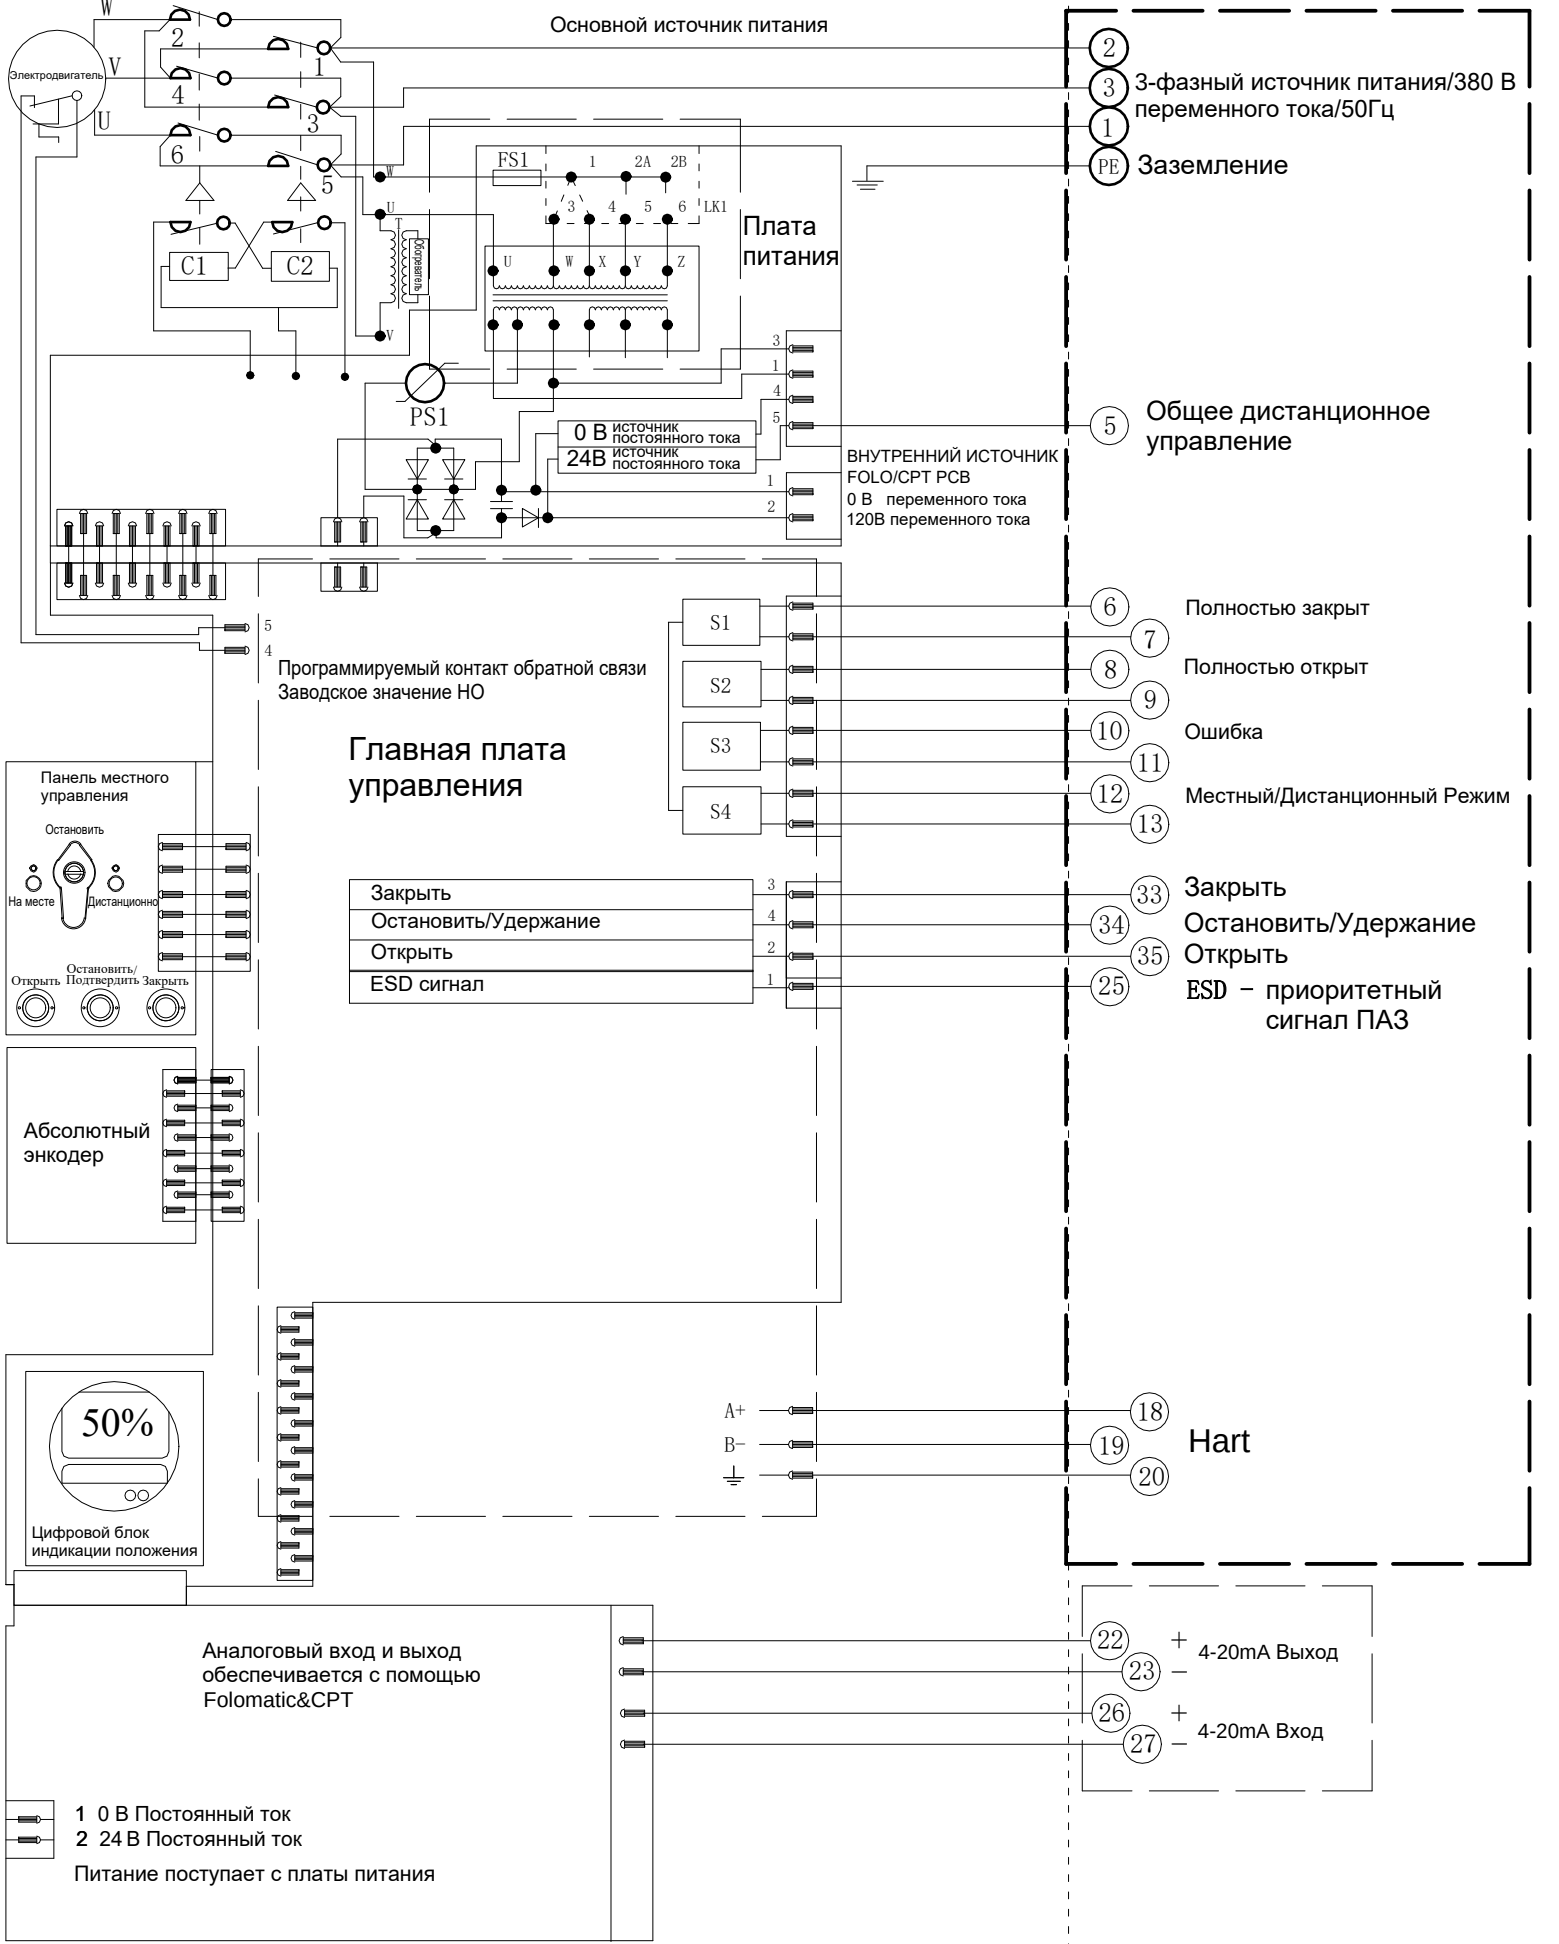

Электрическая схема
№9-380-24-4-HR-1
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)+ Hart

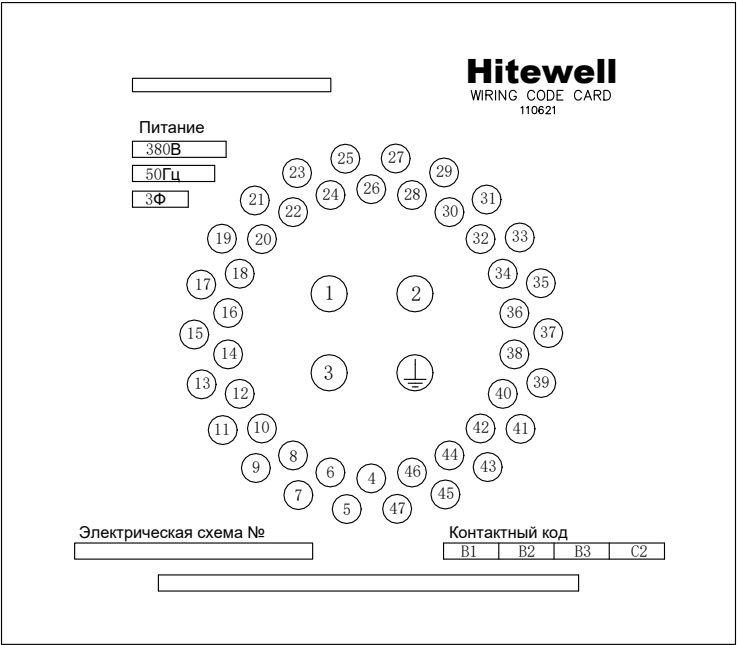

Внутри привода	Клеммная коробка
380В 50Гц	①
	②
⏏ ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
⏏ Закрыть	⑤
⏏ Открыть	③3
⏏ Удержание/Остановить	③5
⏏ Контроль питания НО	③4
⏏ Контроль питания НЗ	④2
⏏ Внутри привода	④3
+	④4
4-20mA Выход/Hart	②2
-	②3
+	②6
4-20mA Вход	②7
-	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬