



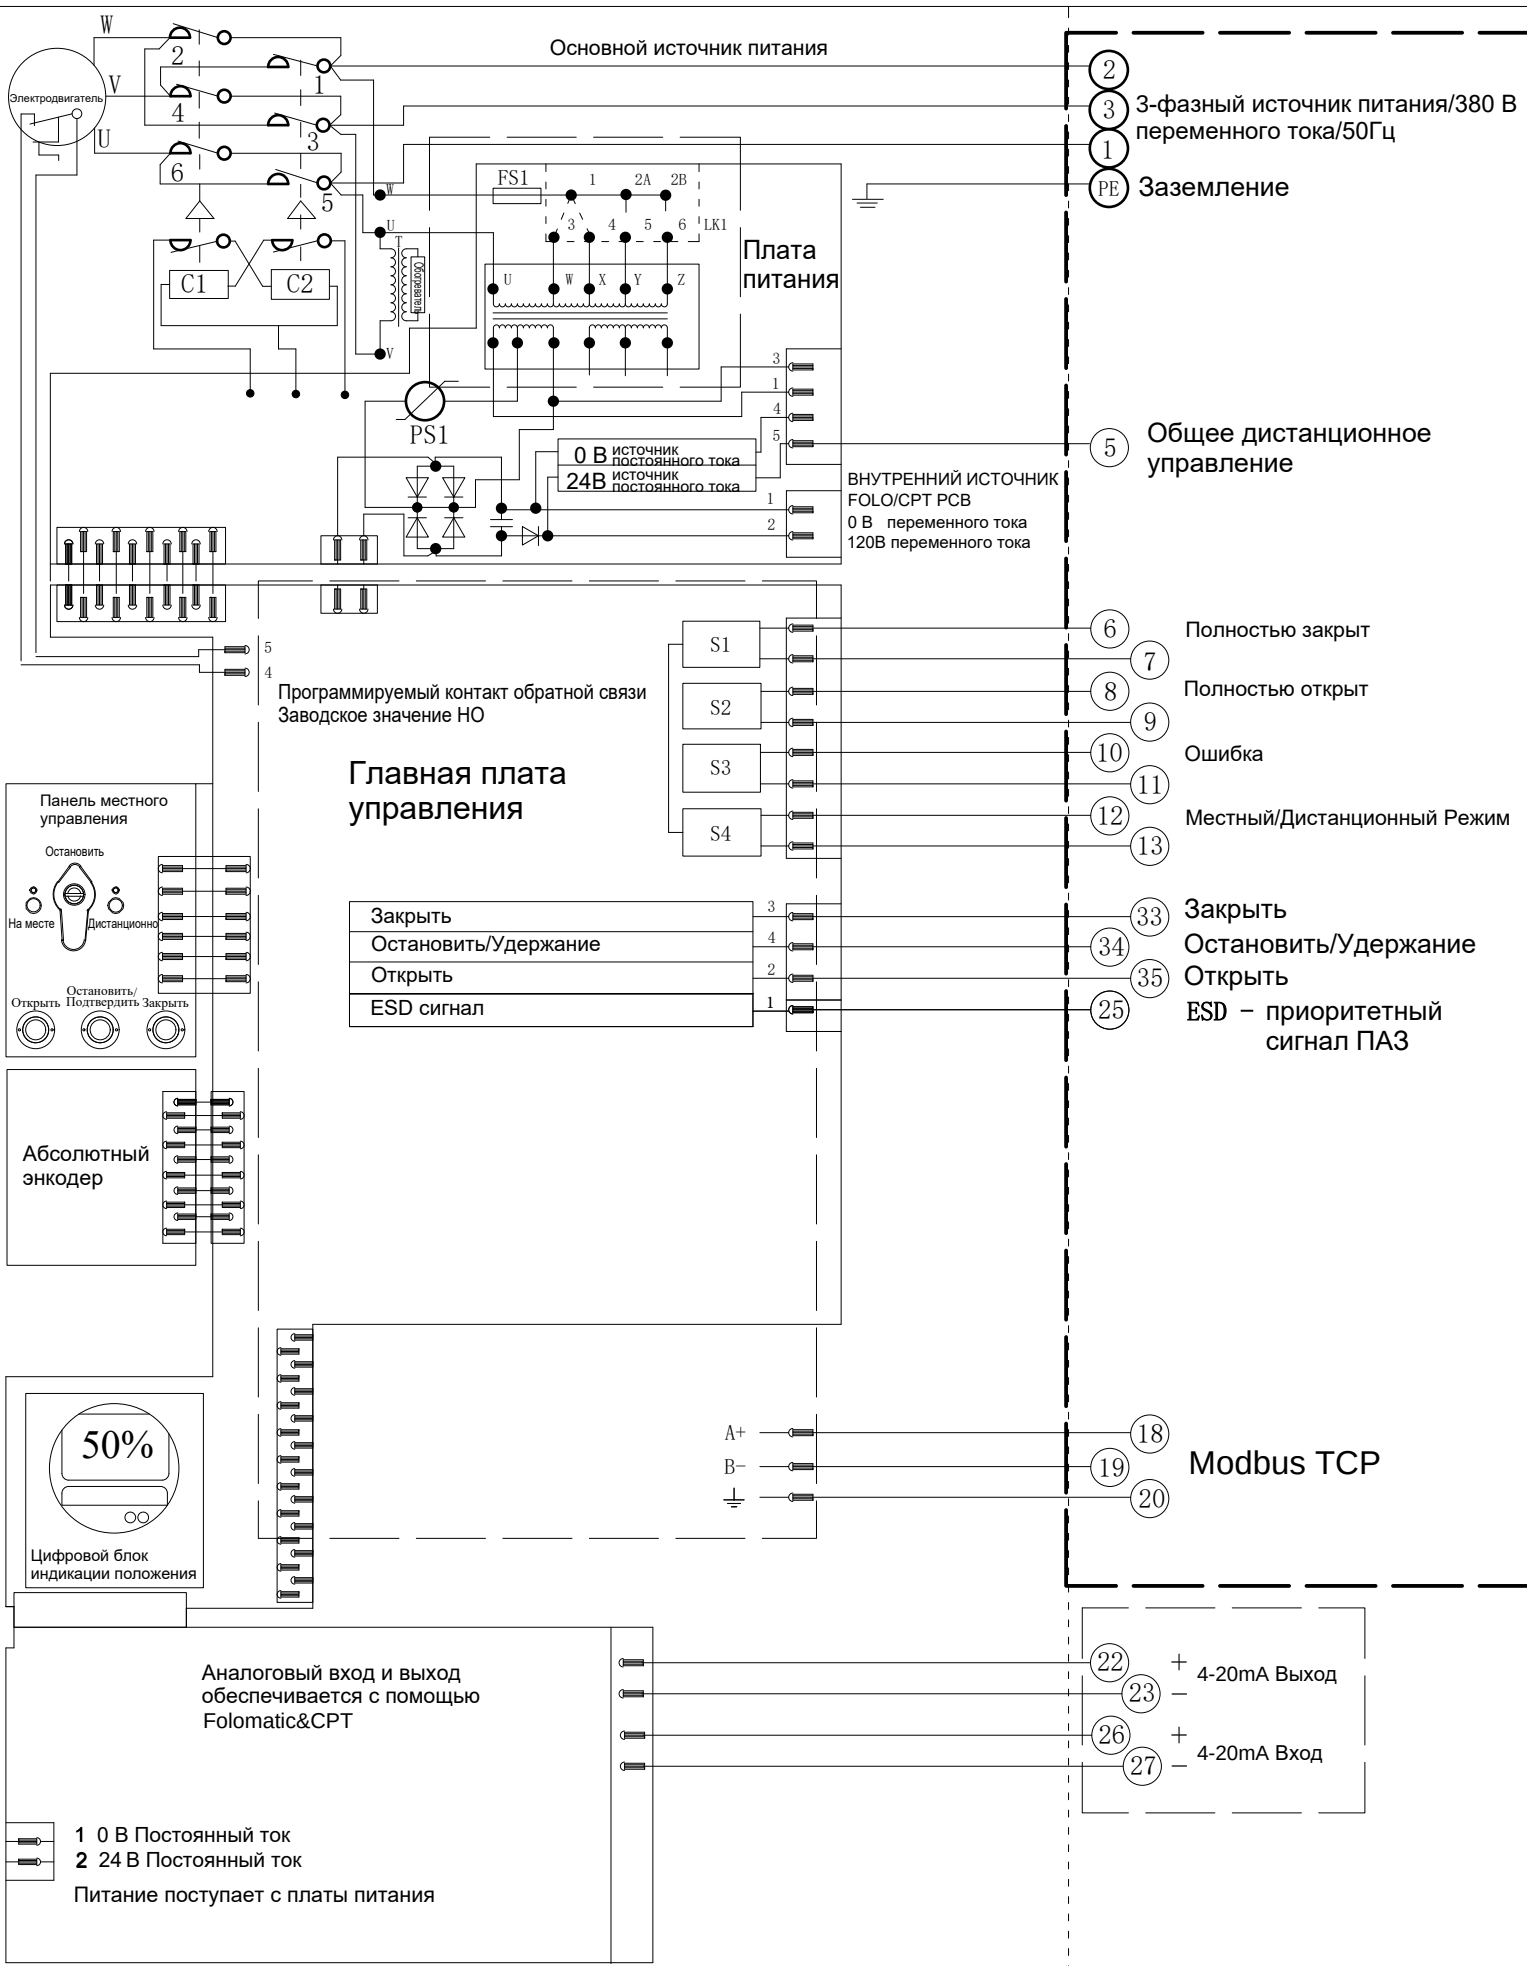

Электрическая схема  
№9-380-24-4-MT-1  
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)+ Modbus TCP

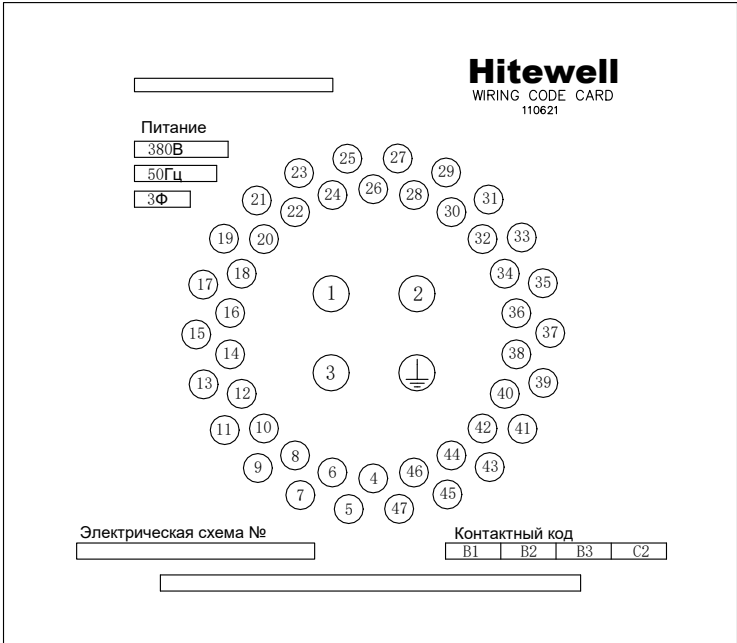

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Внутри привода                 | Клеммная коробка |
| 380В 50Гц                      | ①                |
|                                | ②                |
| ⏏ ESD сигнал                   | ⏏                |
| Общее дистанционное управление | ②5               |
| ⏏ Закрыть                      | ⑤                |
| ⏏ Открыть                      | ③3               |
| ⏏ Удержание/Остановить         | ③5               |
| ⏏ Контроль питания НО          | ③4               |
| ⏏ Контроль питания НЗ          | ④2               |
| Внутри привода                 | ④3               |
|                                | ④4               |
| + 4-20mA Выход                 | ②2               |
| - 4-20mA Выход                 | ②3               |
| + 4-20mA Вход                  | ②6               |
| - 4-20mA Вход                  | ②7               |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Ошибка (S3)                    | ⑩                |
|                                | ⑪                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫                |
|                                | ⑬                |
| A+ Modbus TCP                  | ⑱                |
| B-                             | ⑲                |
| ⏏                              | ⑳                |