


Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)+ Modbus RTU

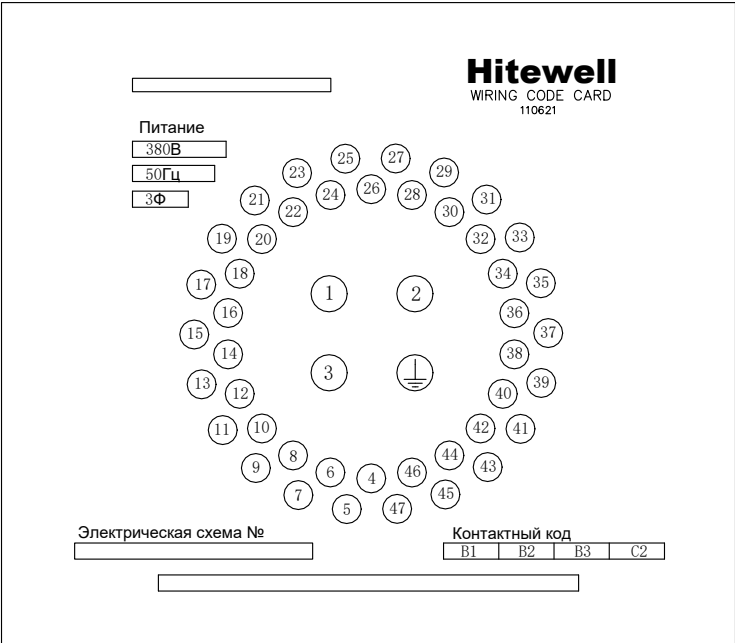

Внутри привода

Клеммная коробка

380В 50Гц

	①
	②
⏏	⏏
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
⏏ Закрыть	⑤
⏏ Открыть	③3
⏏ Удержание/Остановить	③5
	③4
⏏ Контроль питания НО	④2
⏏ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
- 4-20mA Выход	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	⑳