



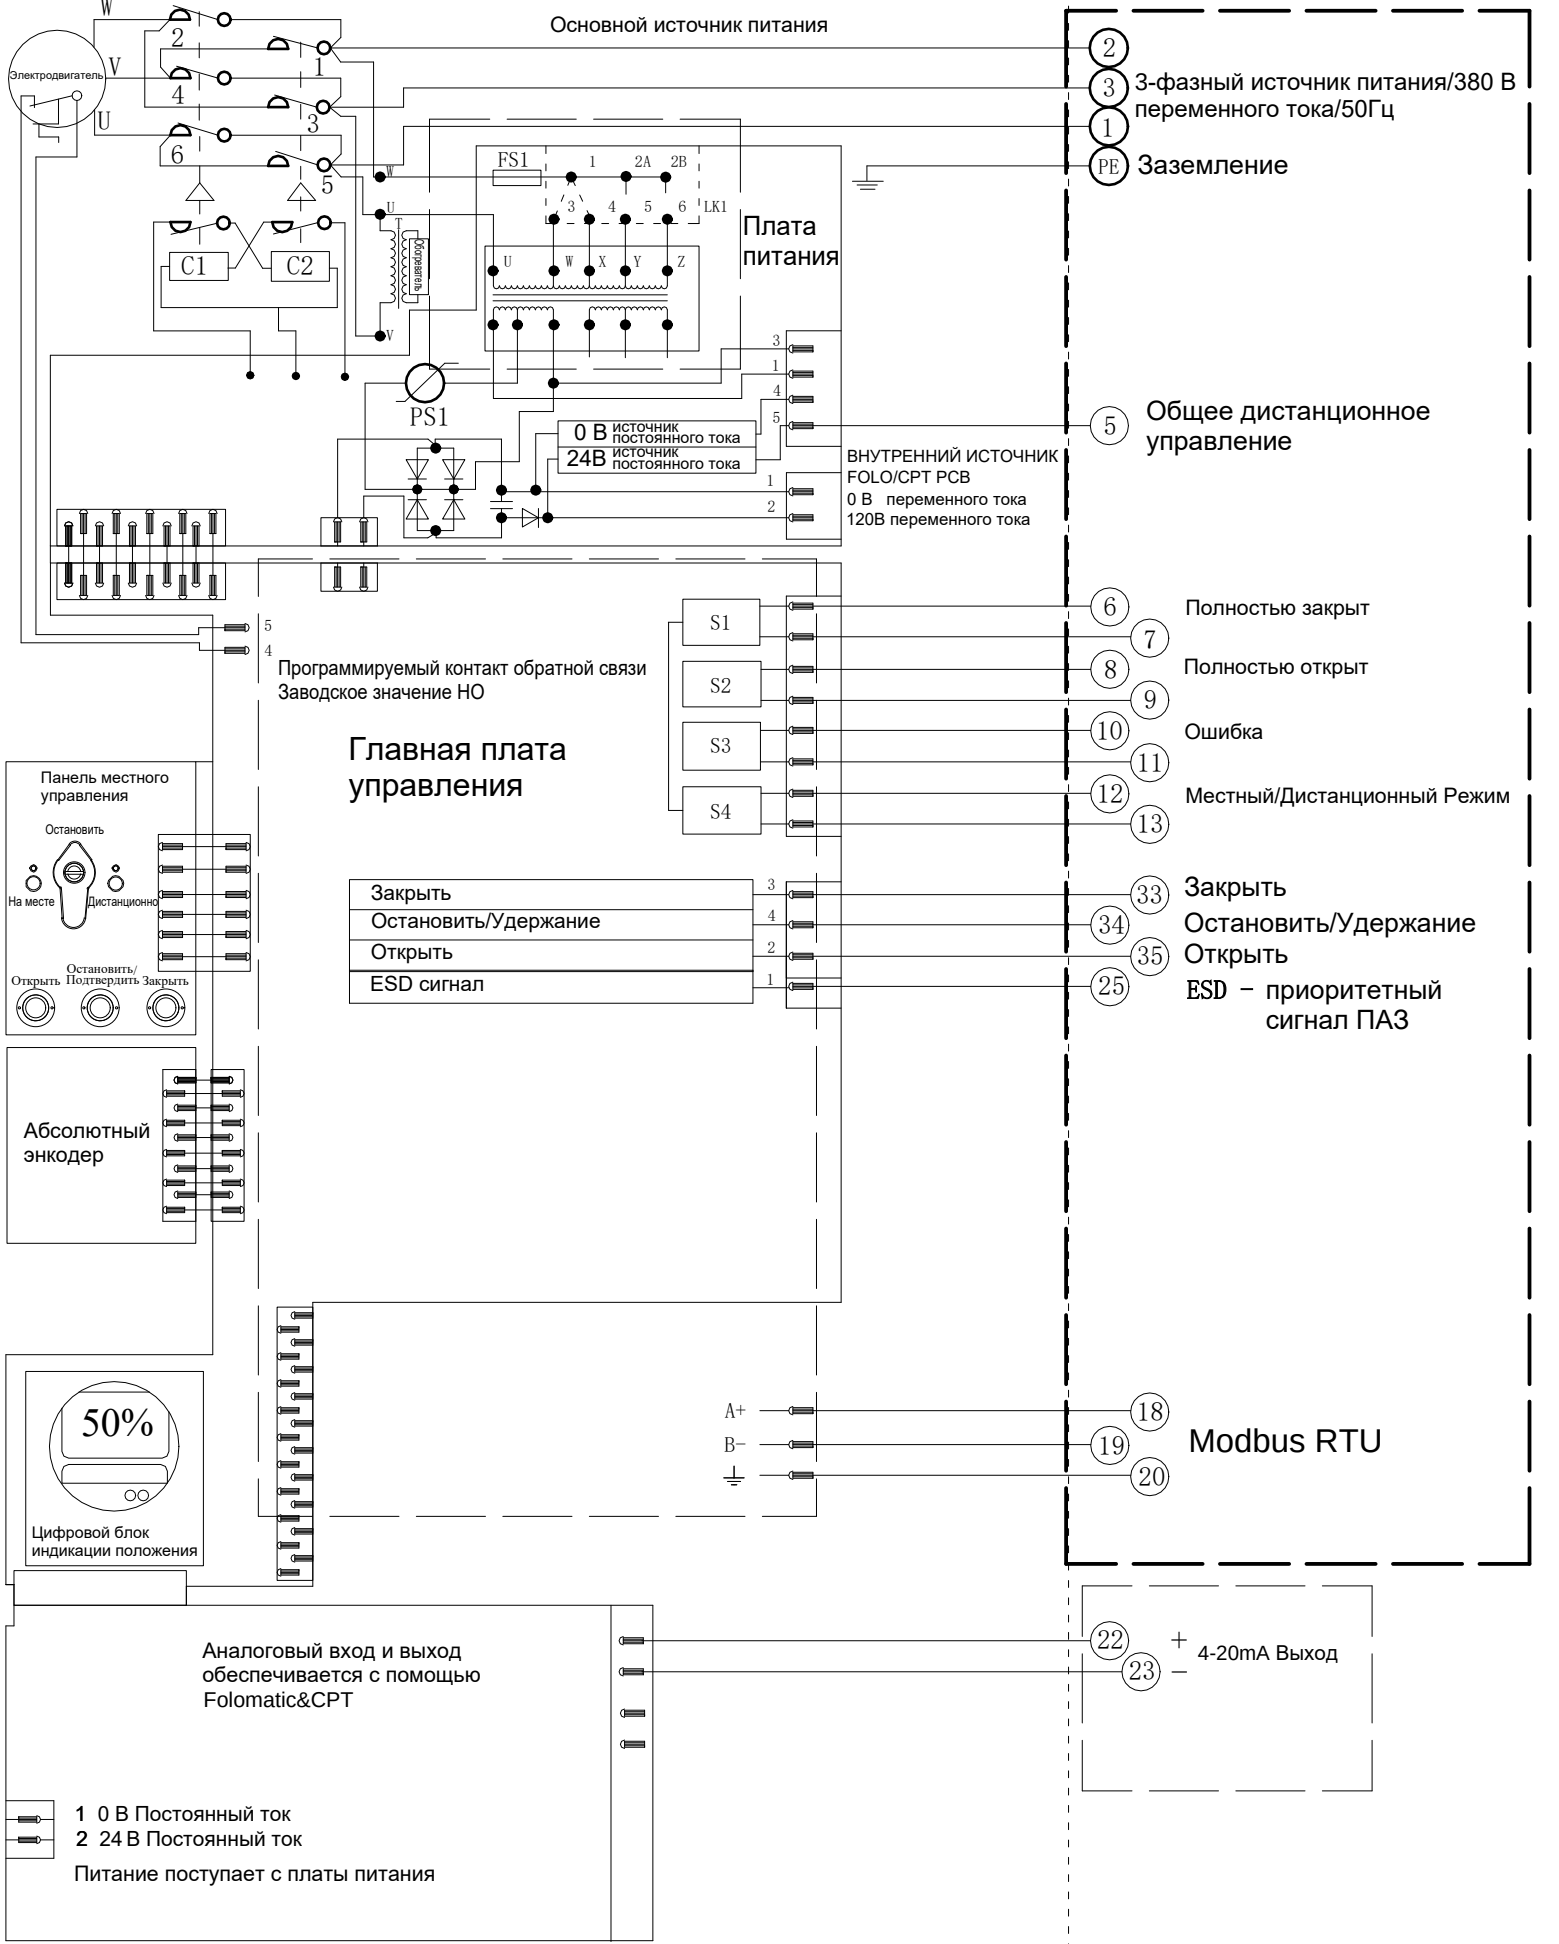

Электрическая схема
№9-380-24-4-MR-3
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (380В AC)+ Modbus RTU

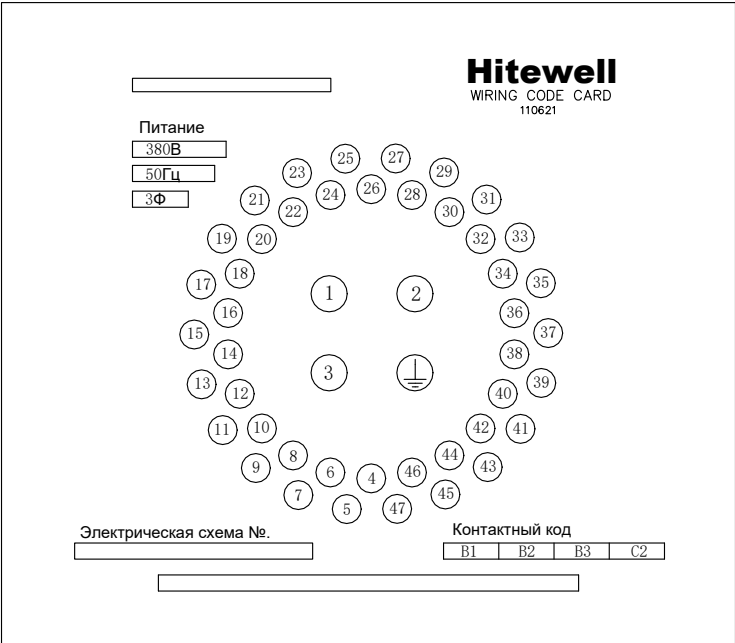

Внутри привода

Клеммная коробка

380В 50Гц

	1
	2
	3
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
+	22
4-20mA Выход	23
-	6
Полностью закрыт (S1)	7
	8
Полностью открыт (S2)	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13
A+ Modbus RTU	18
B-	19
	20