



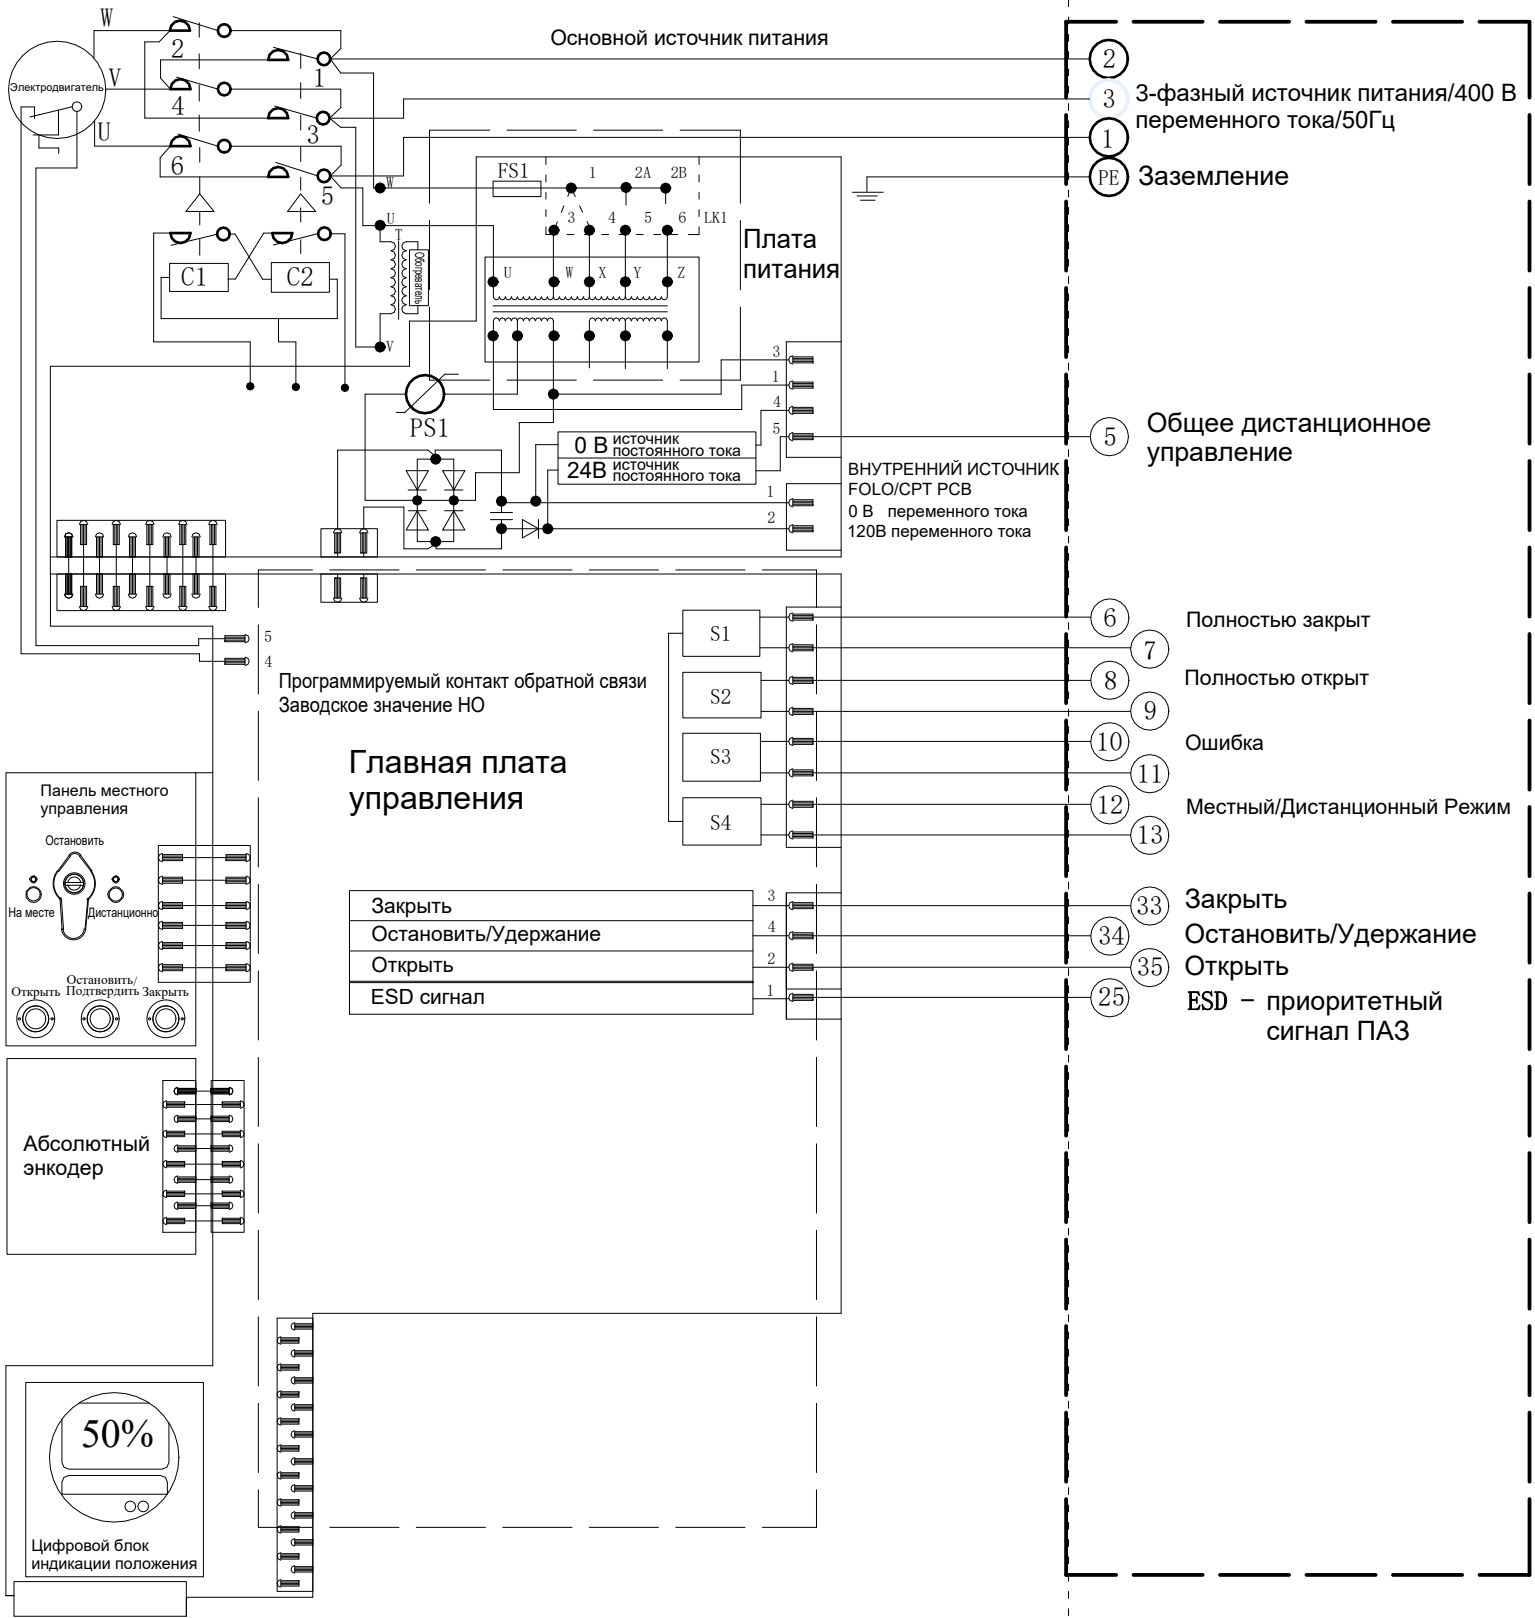

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Заккрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
 №9-400-24-4-N-0
 Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (400В AC)

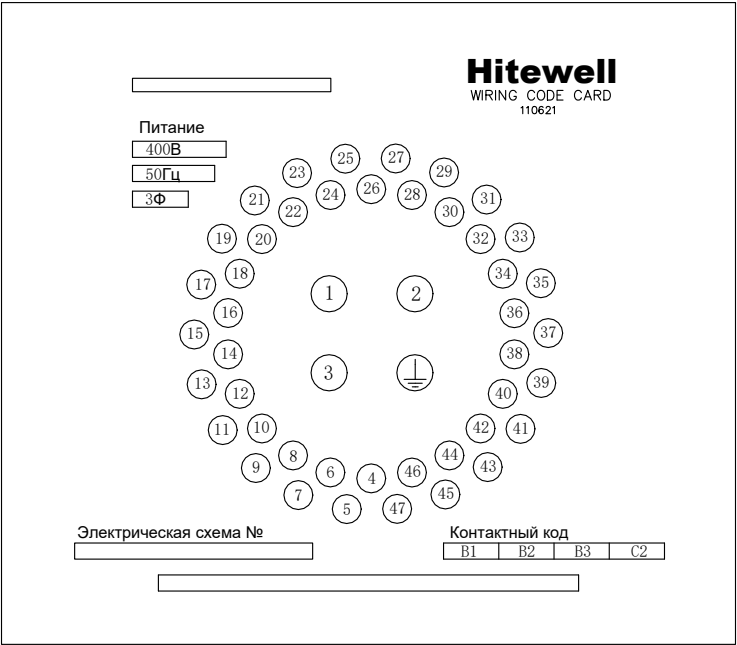

Внутри привода	Клеммная коробка
400В 50Гц	①
	②
⏏ ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
⏏ Закреть	⑤
⏏ Открыть	③3
⏏ Удержание/Остановить	③5
⏏	③4
⏏ Контроль питания НО	④2
⏏ Контроль питания НЗ	④3
⏏ Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬