


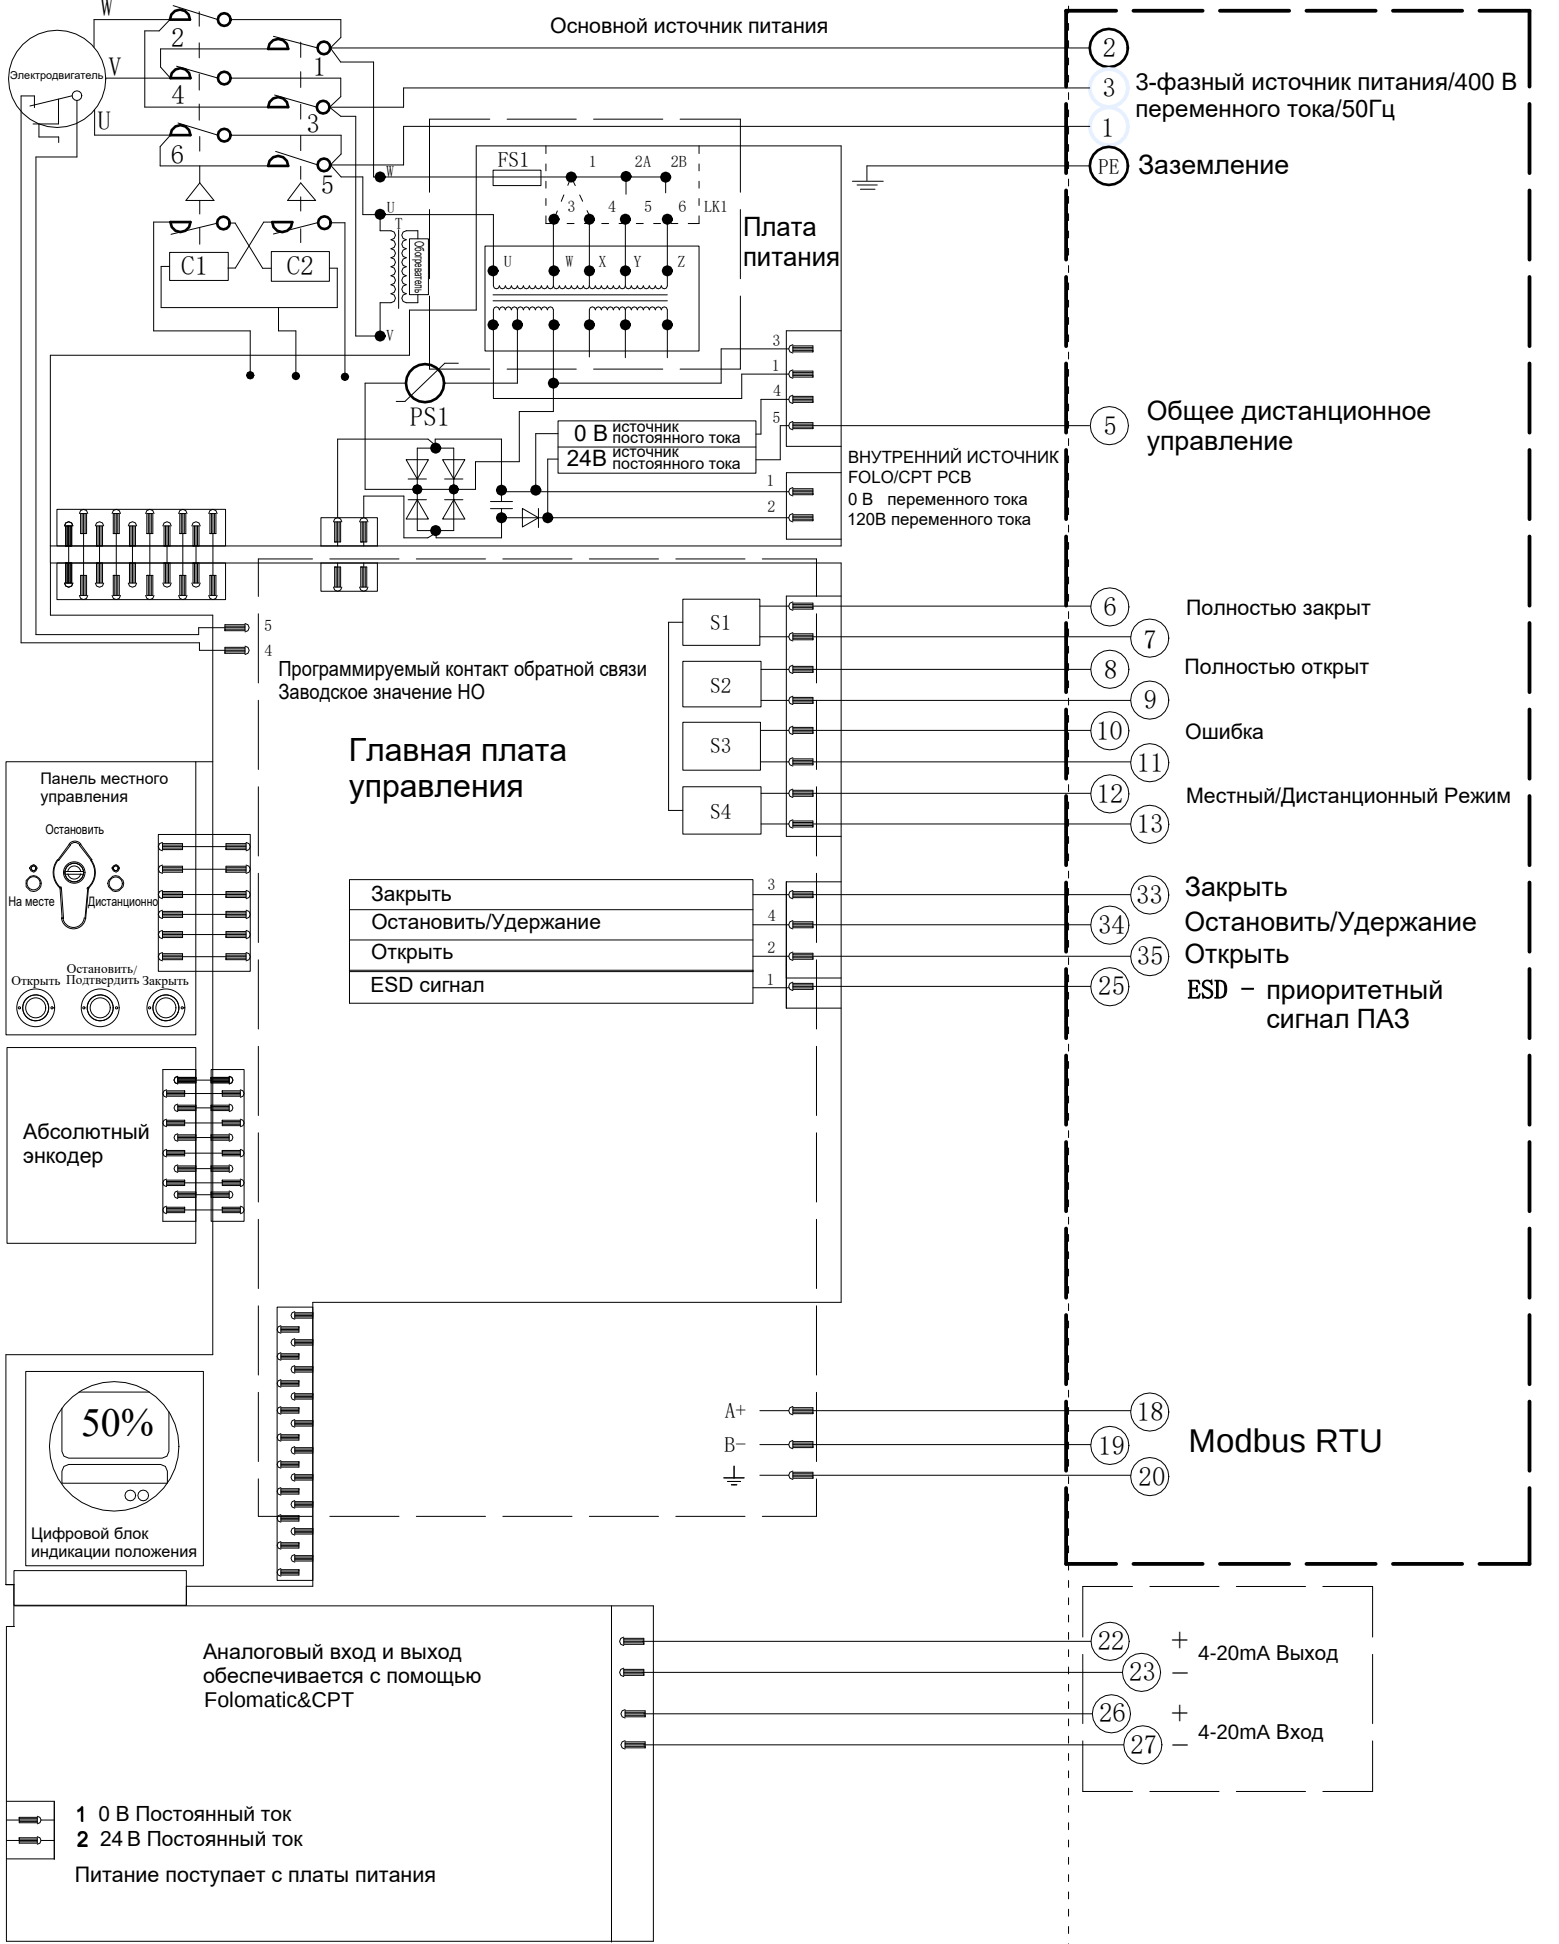

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление

- 5 Общее дистанционное управление
- ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ


- 18 Modbus RTU
- 19
- 20

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 -
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 -

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№9-400-24-4-MR-1
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (400В AC)

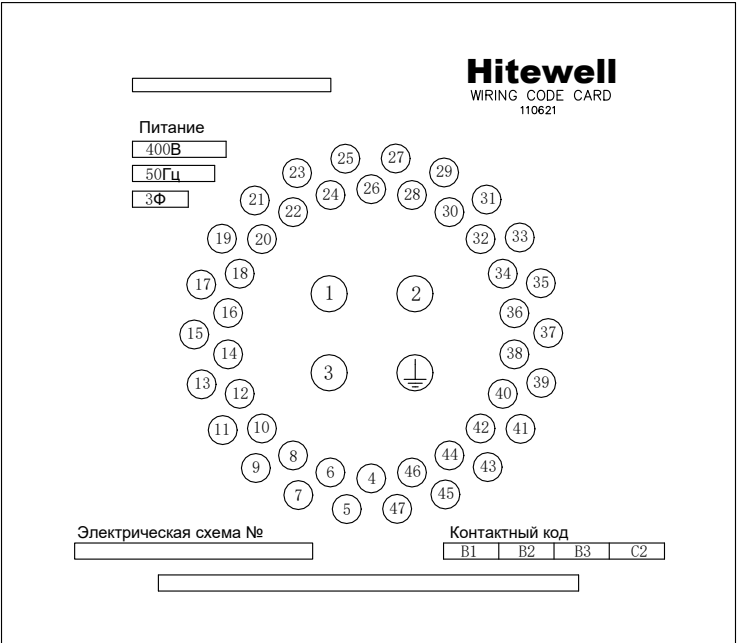

Внутри привода

Клеммная коробка

400В 50Гц

	1
	2
	⏏
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
+ 4-20mA Выход	22
-	23
+ 4-20mA Вход	26
-	27
A+ Modbus RTU	18
B-	19
⏏	20