



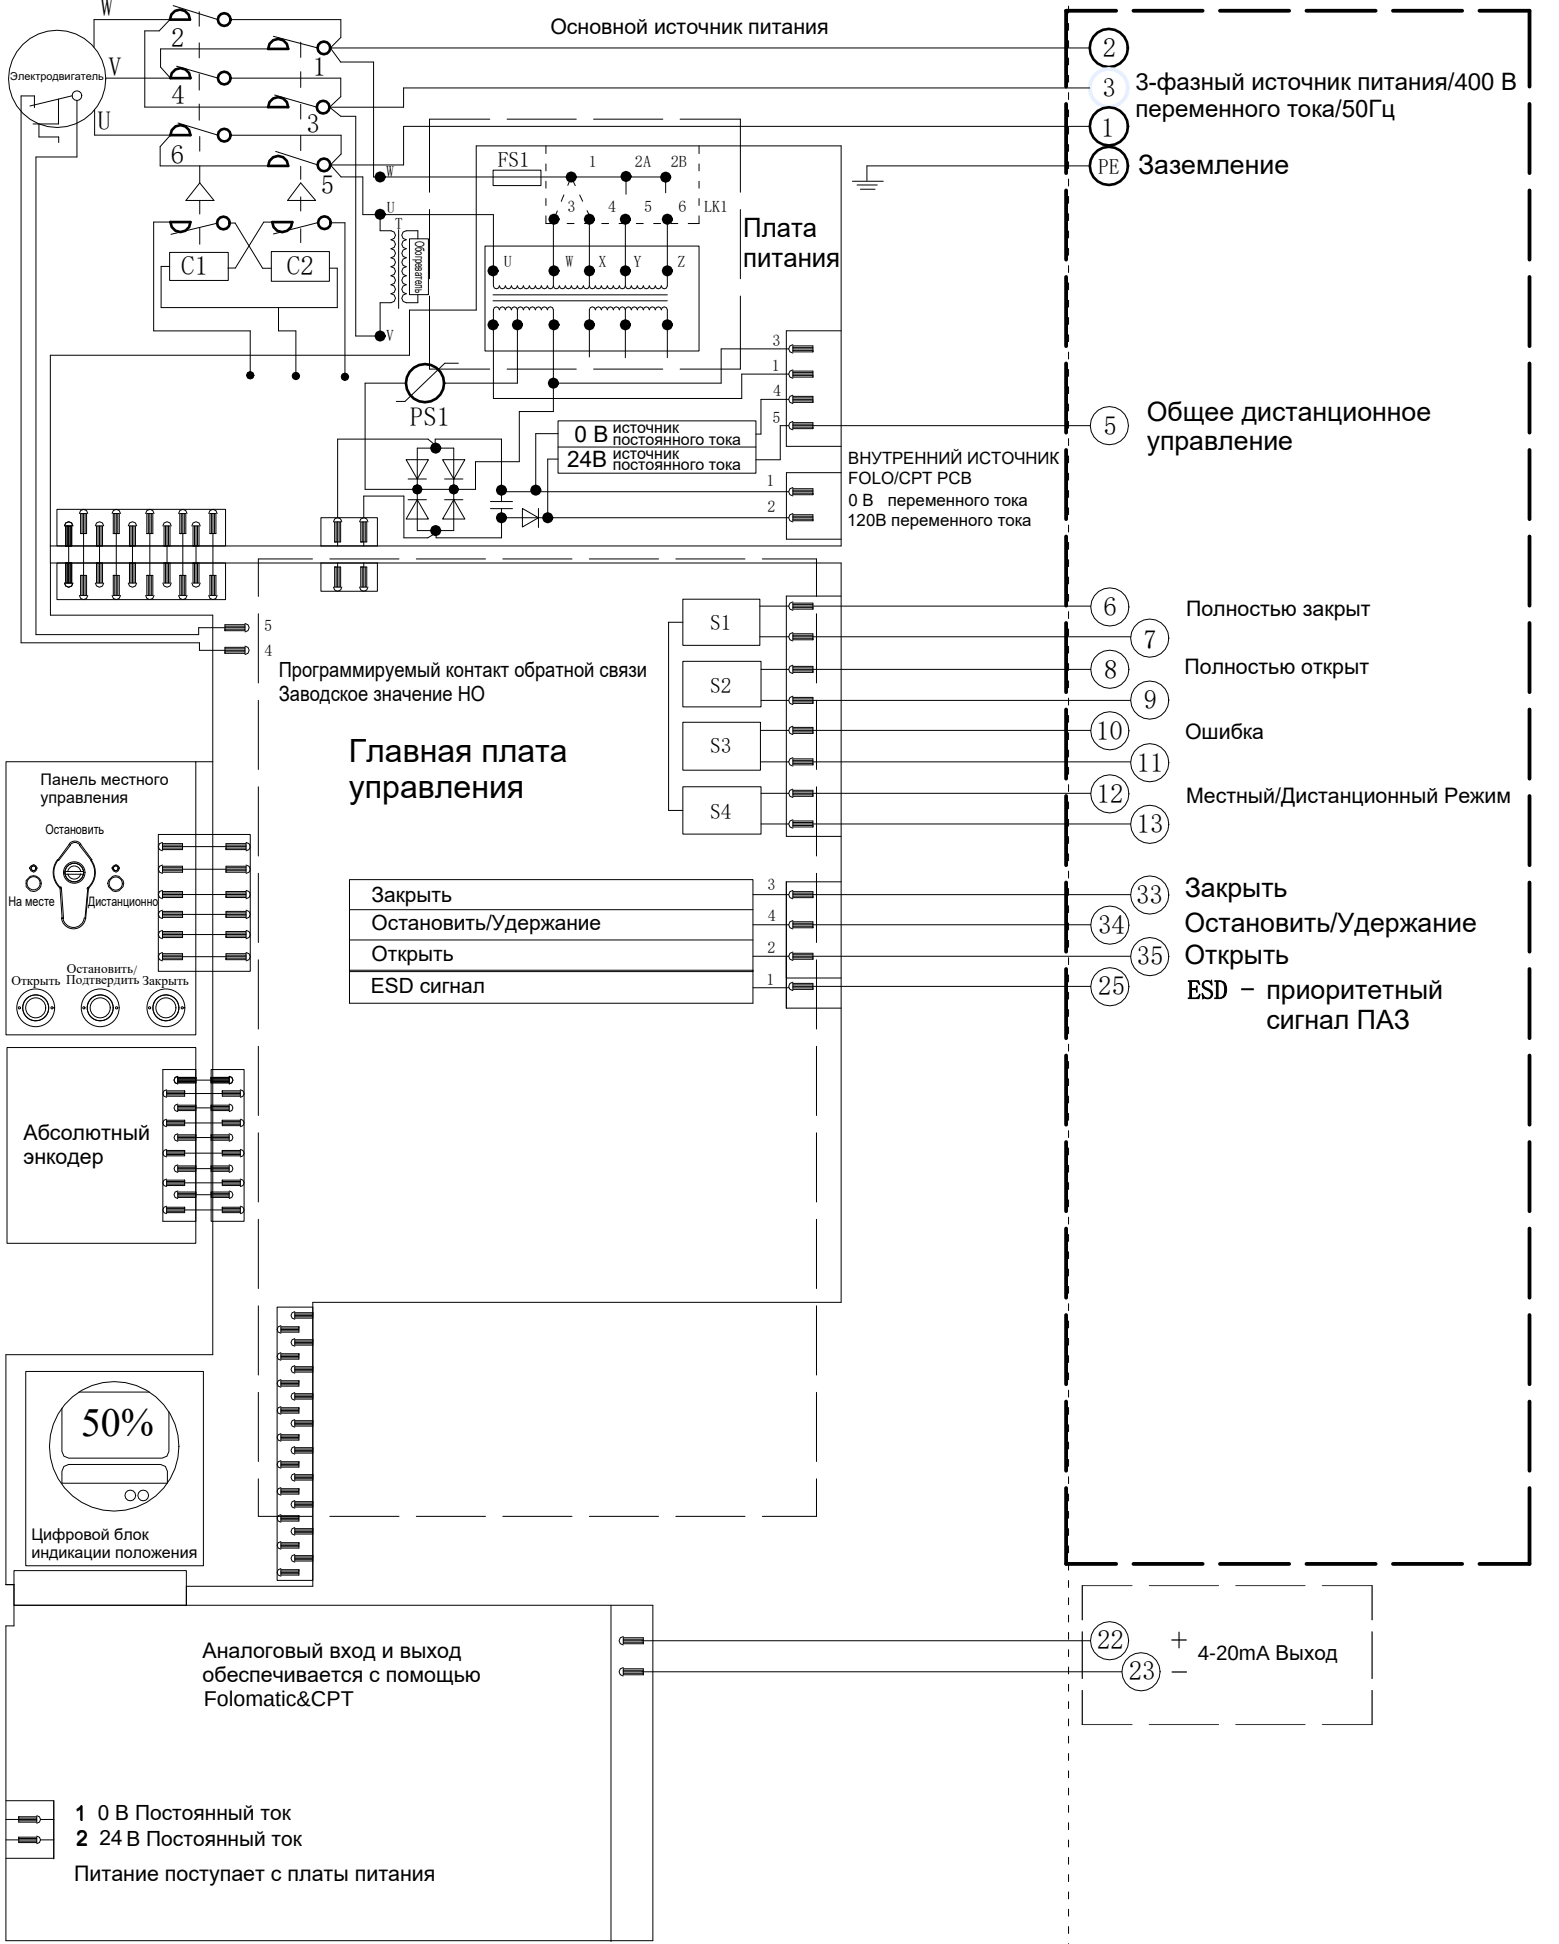

Электрическая схема
№9-400-24-4-N-3
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (400В AC)

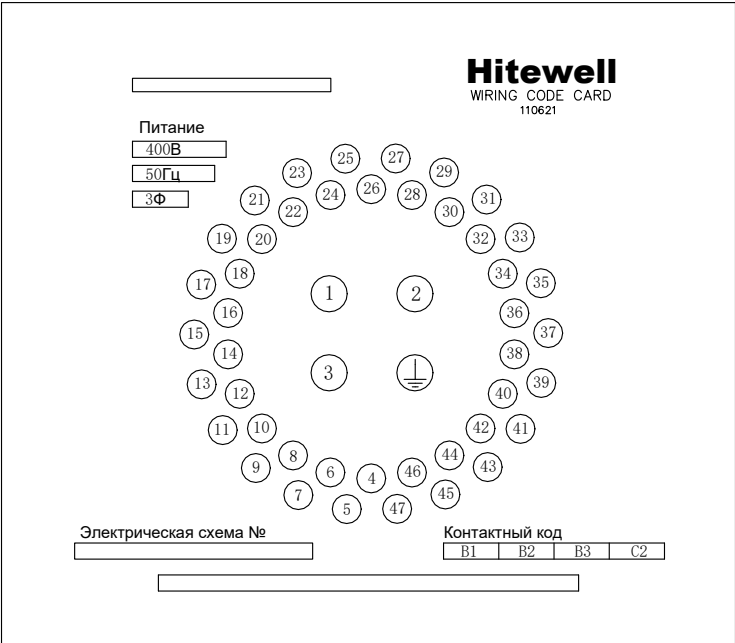

Внутри привода

Клеммная коробка

400В 50Гц

	1
	2
	⏚
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
☐ Закрыть	33
☐ Открыть	35
☐ Удержание/Остановить	34
☐ Контроль питания НО	42
☐ Контроль питания НЗ	43
☐ Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
+ 4-20mA Выход	22
-	23