



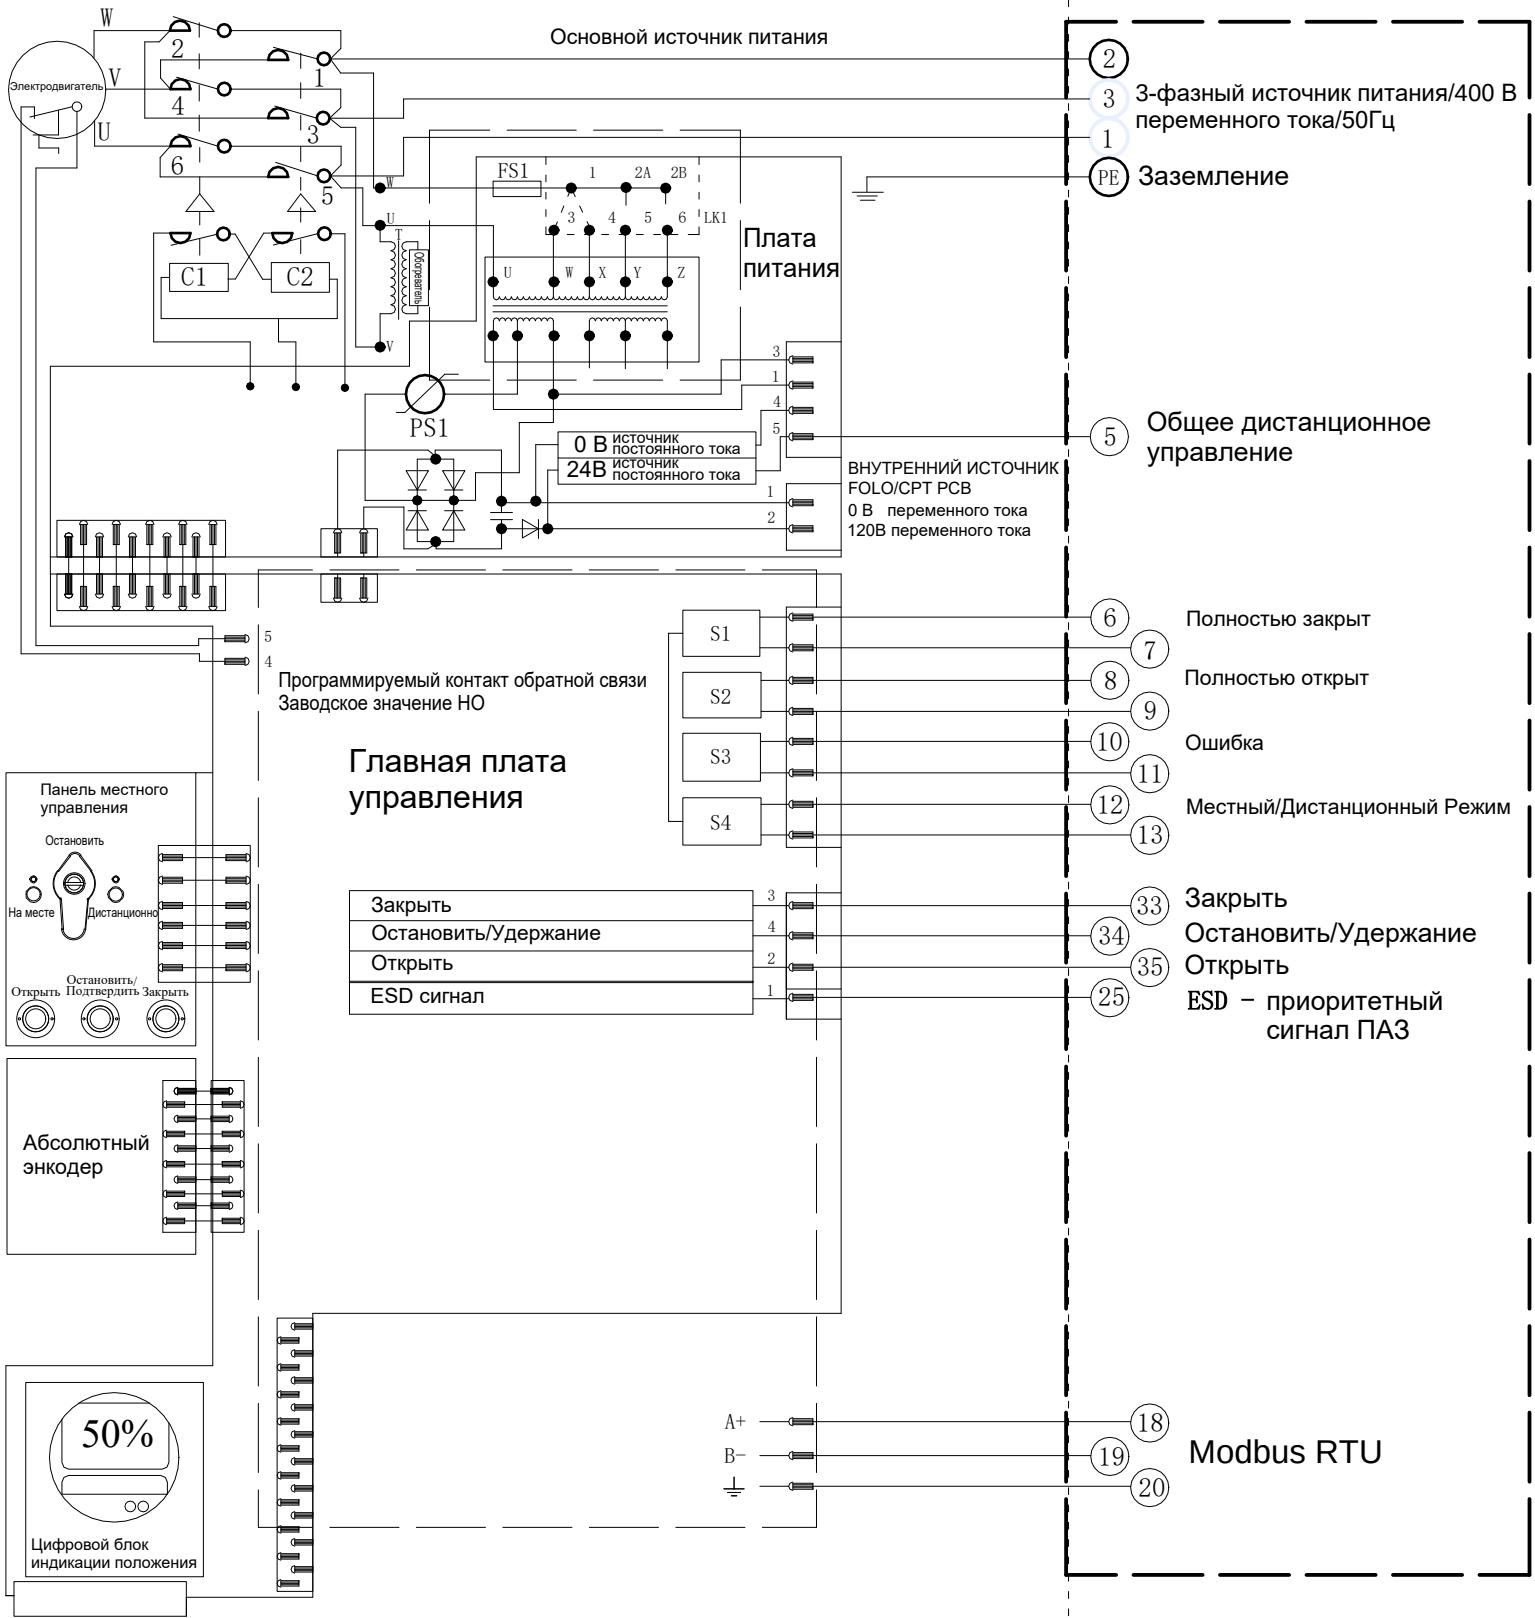

Электрическая схема
№9-400-24-4-MR-0
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (400В AC) + Modbus RTU

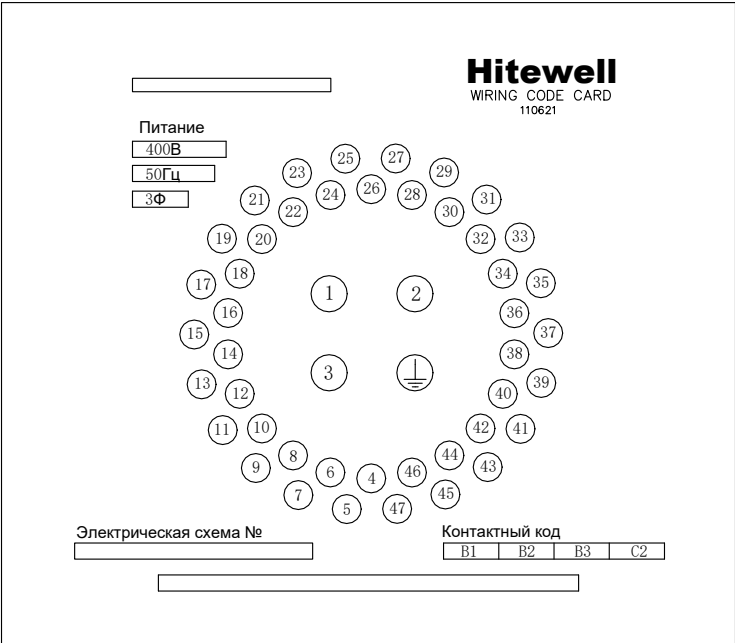

Внутри привода

Клеммная коробка

400В 50Гц

	1
	2
	3
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	33
Открыть	35
Удержание/Остановить	34
Контроль питания НО	42
Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
A+ Modbus RTU	18
B-	19
	20