



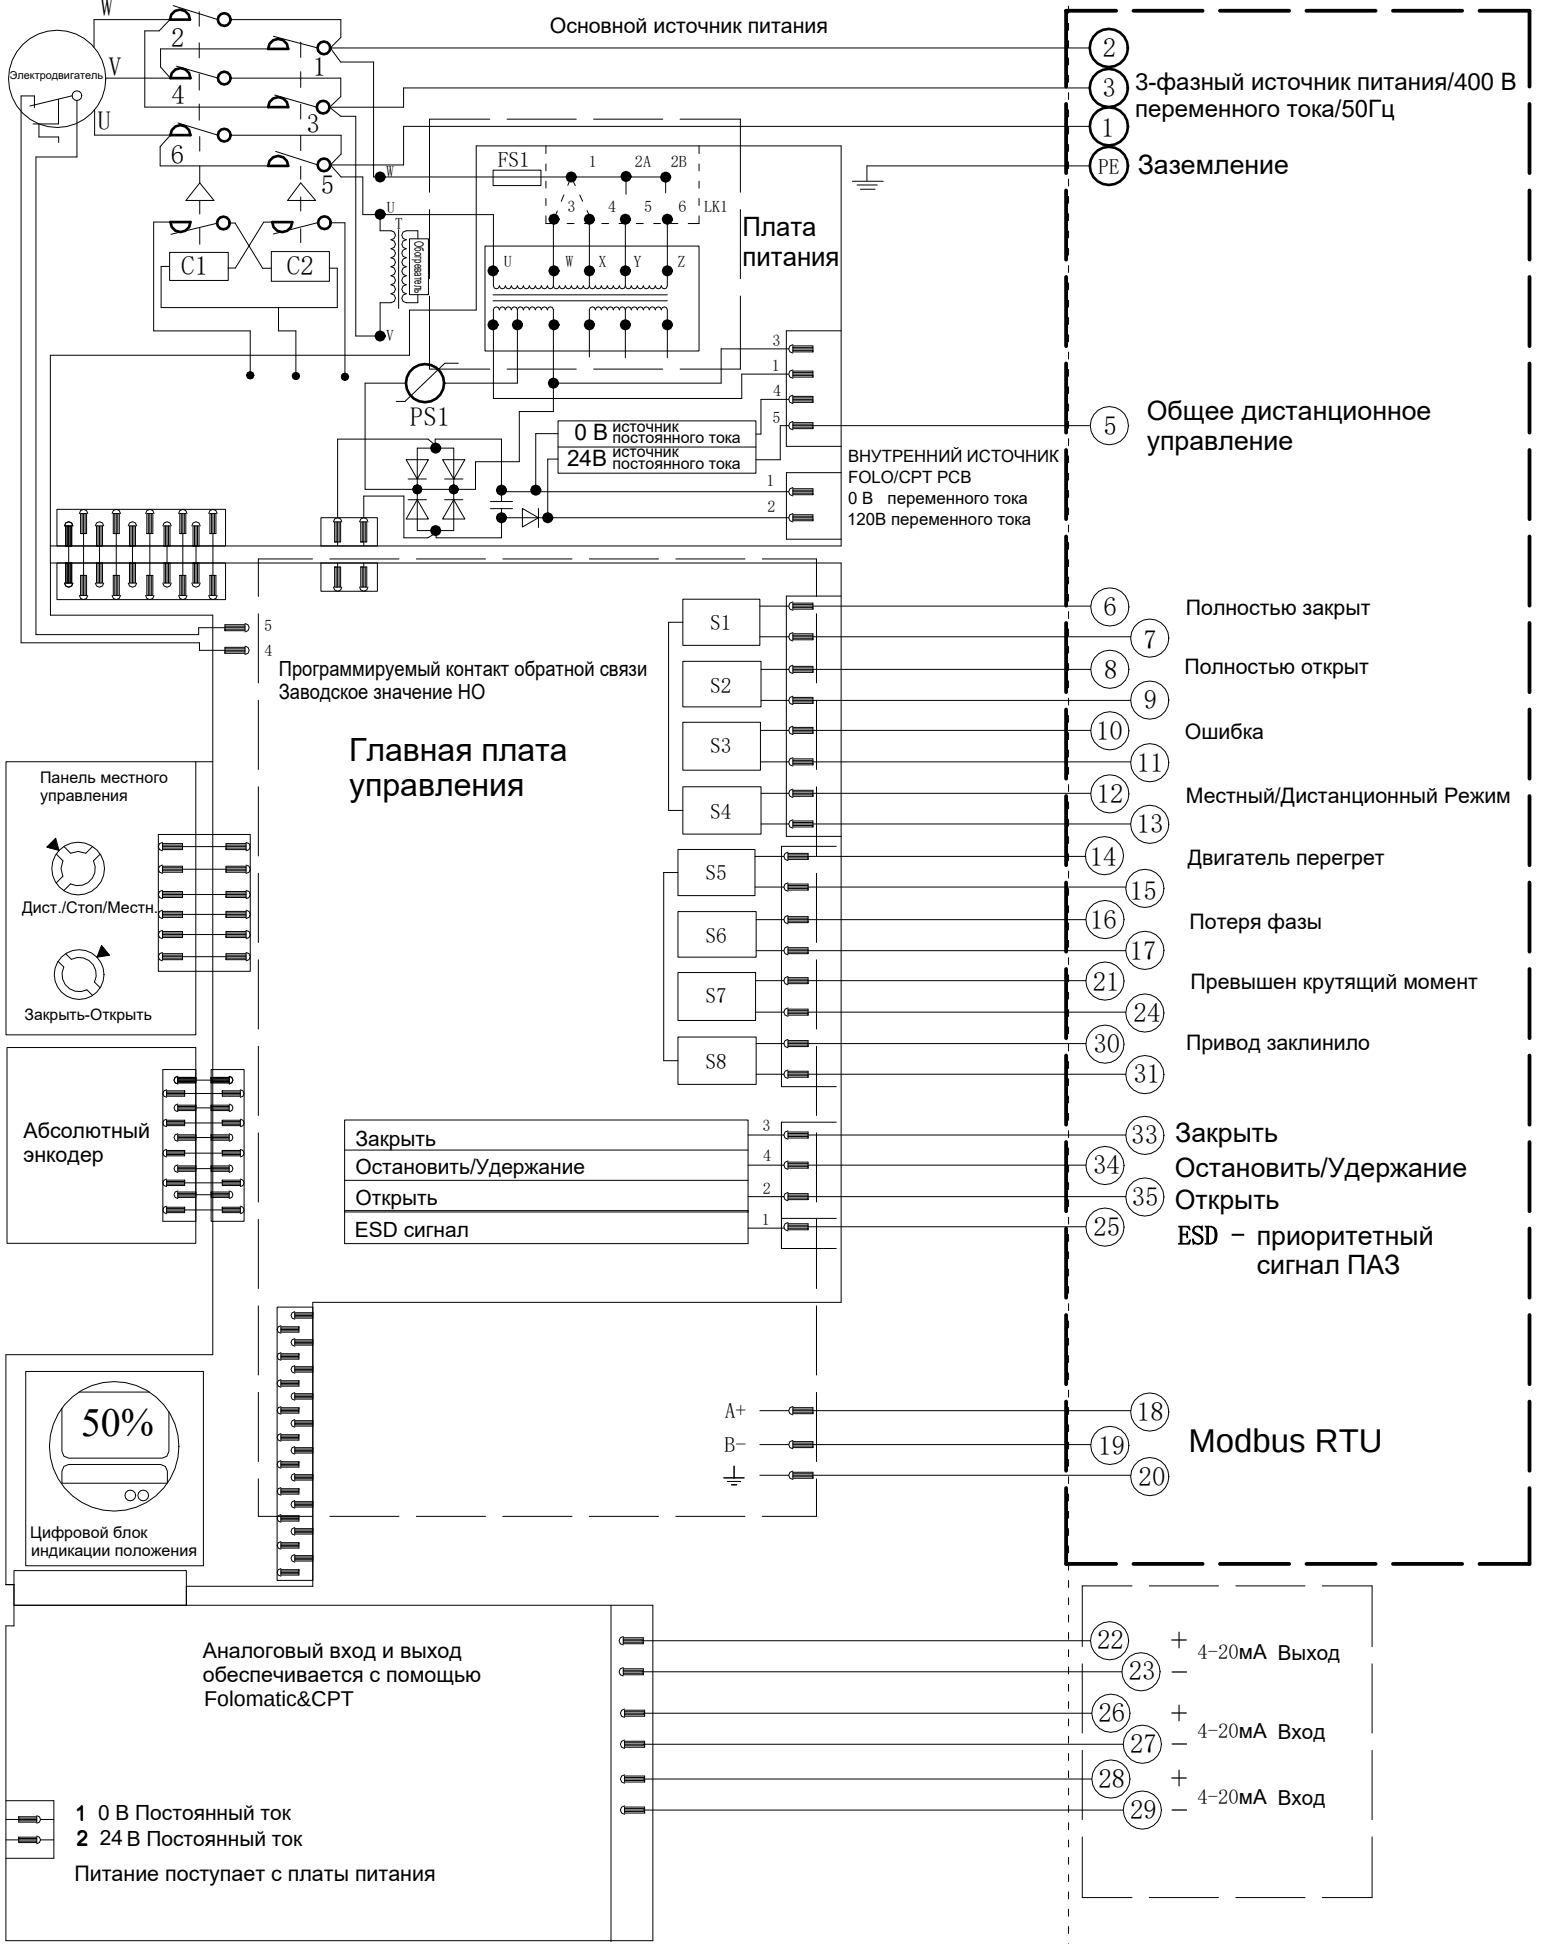

Электрическая схема
№ 9-400-24-8-MR-4
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM040-080 (400В AC)+ Modbus RTU

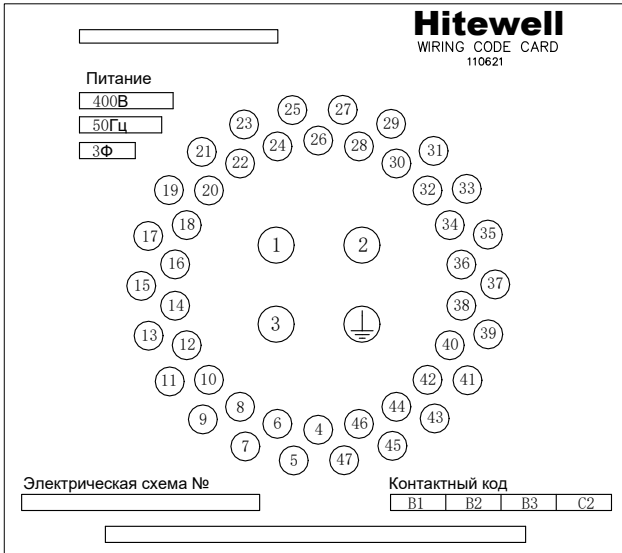

Внутри привода

Клеммная коробка

400В 50Гц

	1
	2
	⏏
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
☐ Закрыть	33
☐ Открыть	35
☐ Удержание/Остановить	34
☐ Контроль питания НО	42
☐ Контроль питания НЗ	43
Внутри привода	44
	6
Полностью закрыт (S1)	7
	8
Полностью открыт (S2)	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13
	14
Полностью закрыт (S5)	15
	16
Полностью открыт (S6)	17
	21
Ошибка (S7)	24
	30
Местный/дистанционный (S8)	31
	22
+ 4-20mA Выход	23
	26
+ 4-20mA Вход	27
	28
+ 4-20mA Вход	29
A+ Modbus RTU	18
B-	19
⏏	20

Hitewell

№ 9-400-24-8-MR-4