



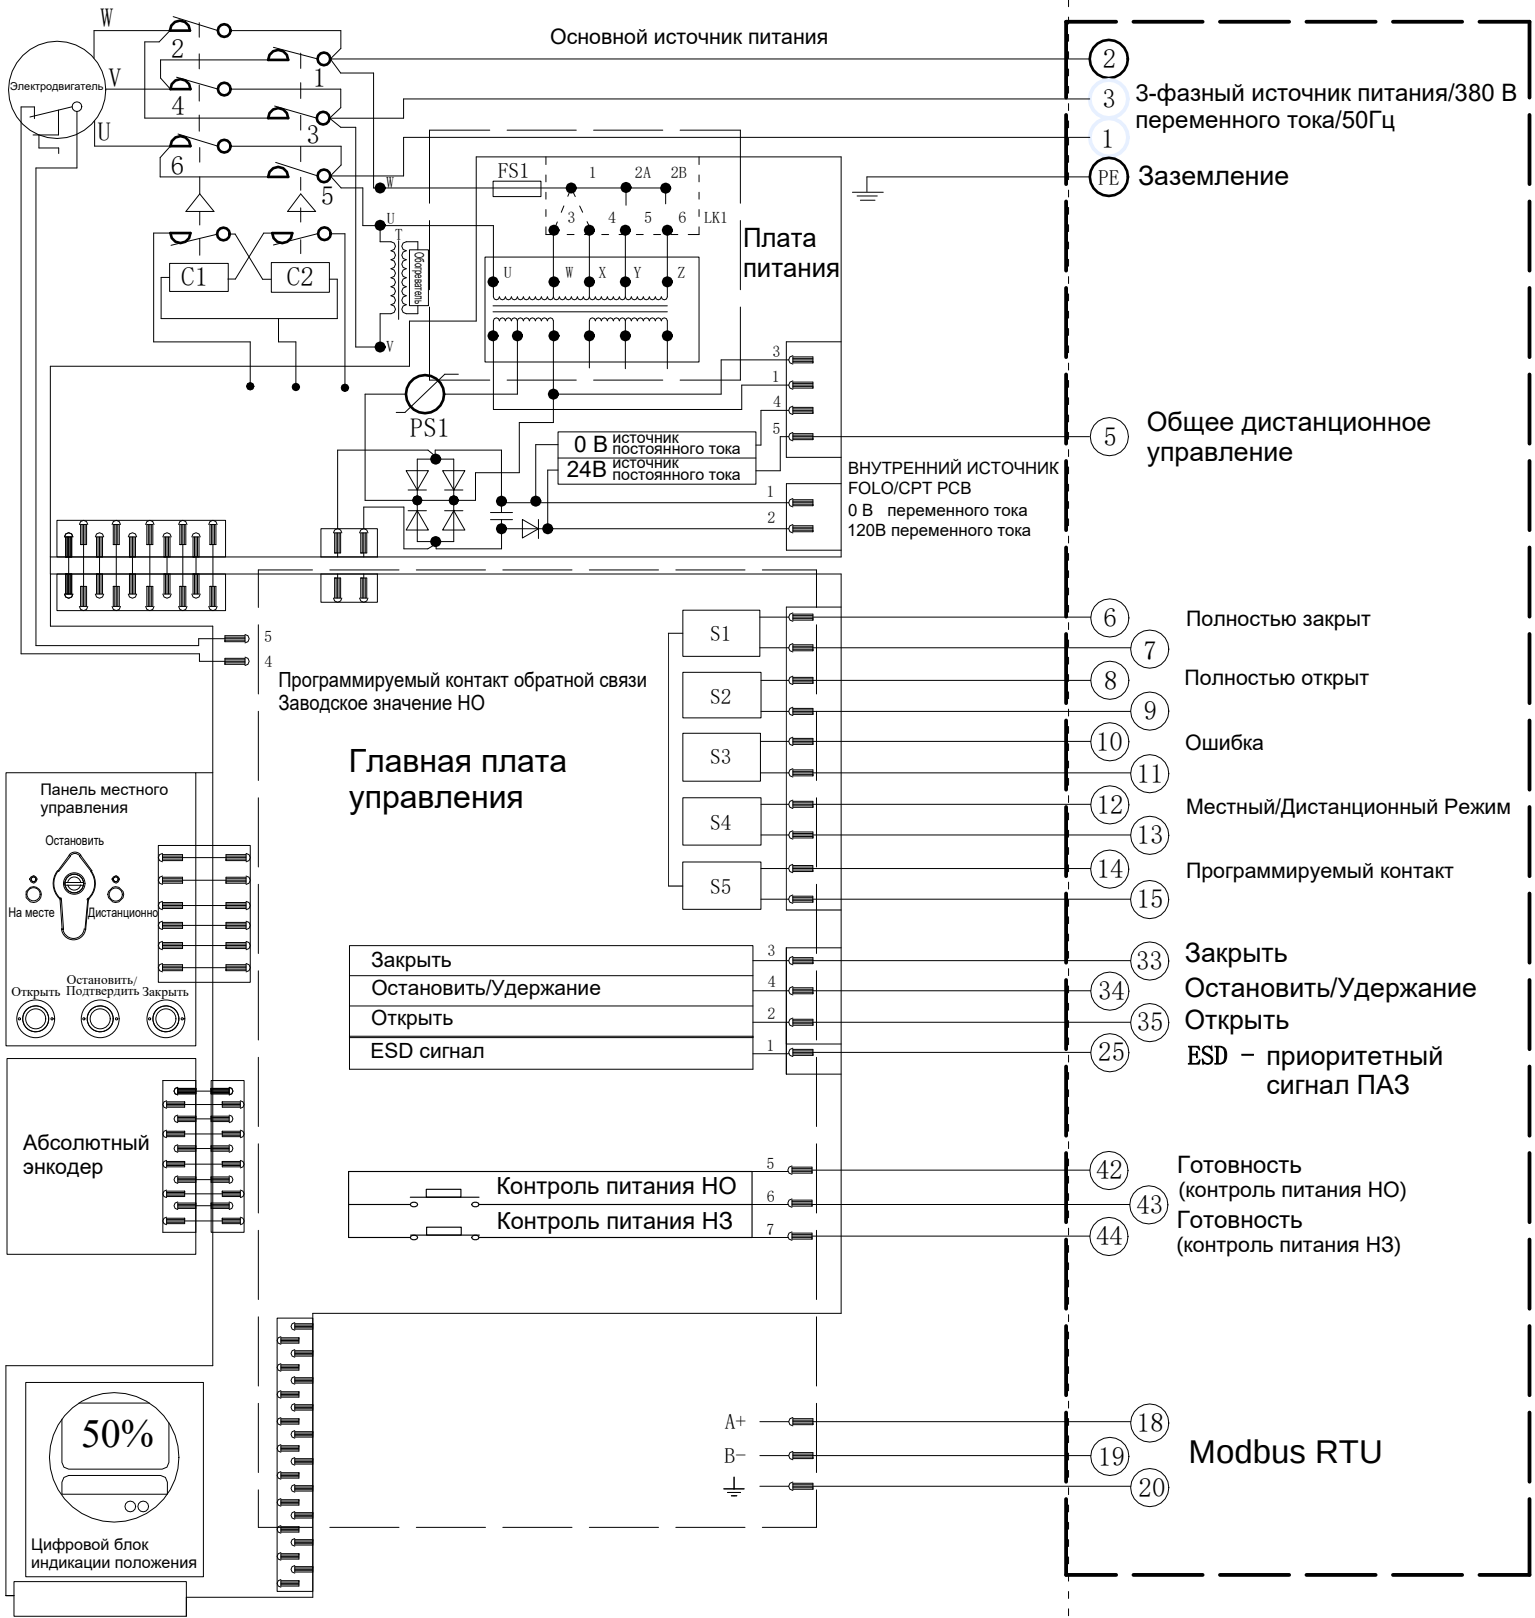

Электрическая схема
№9-380-24-6-MR-0
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM 040-080 (380В AC)+ Modbus RTU

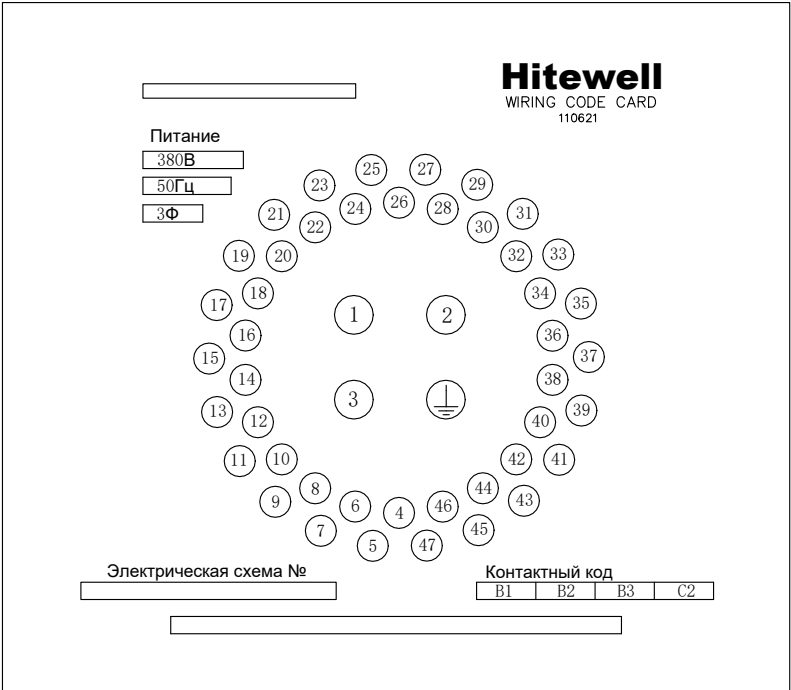

Внутри привода

Клеммная коробка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/Дистанционный (S4)	⑬
	⑭
Программируемый контакт (S5)	⑮
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⏏	⑳

Hitewell

№ 9-380-24-6-MR-0