



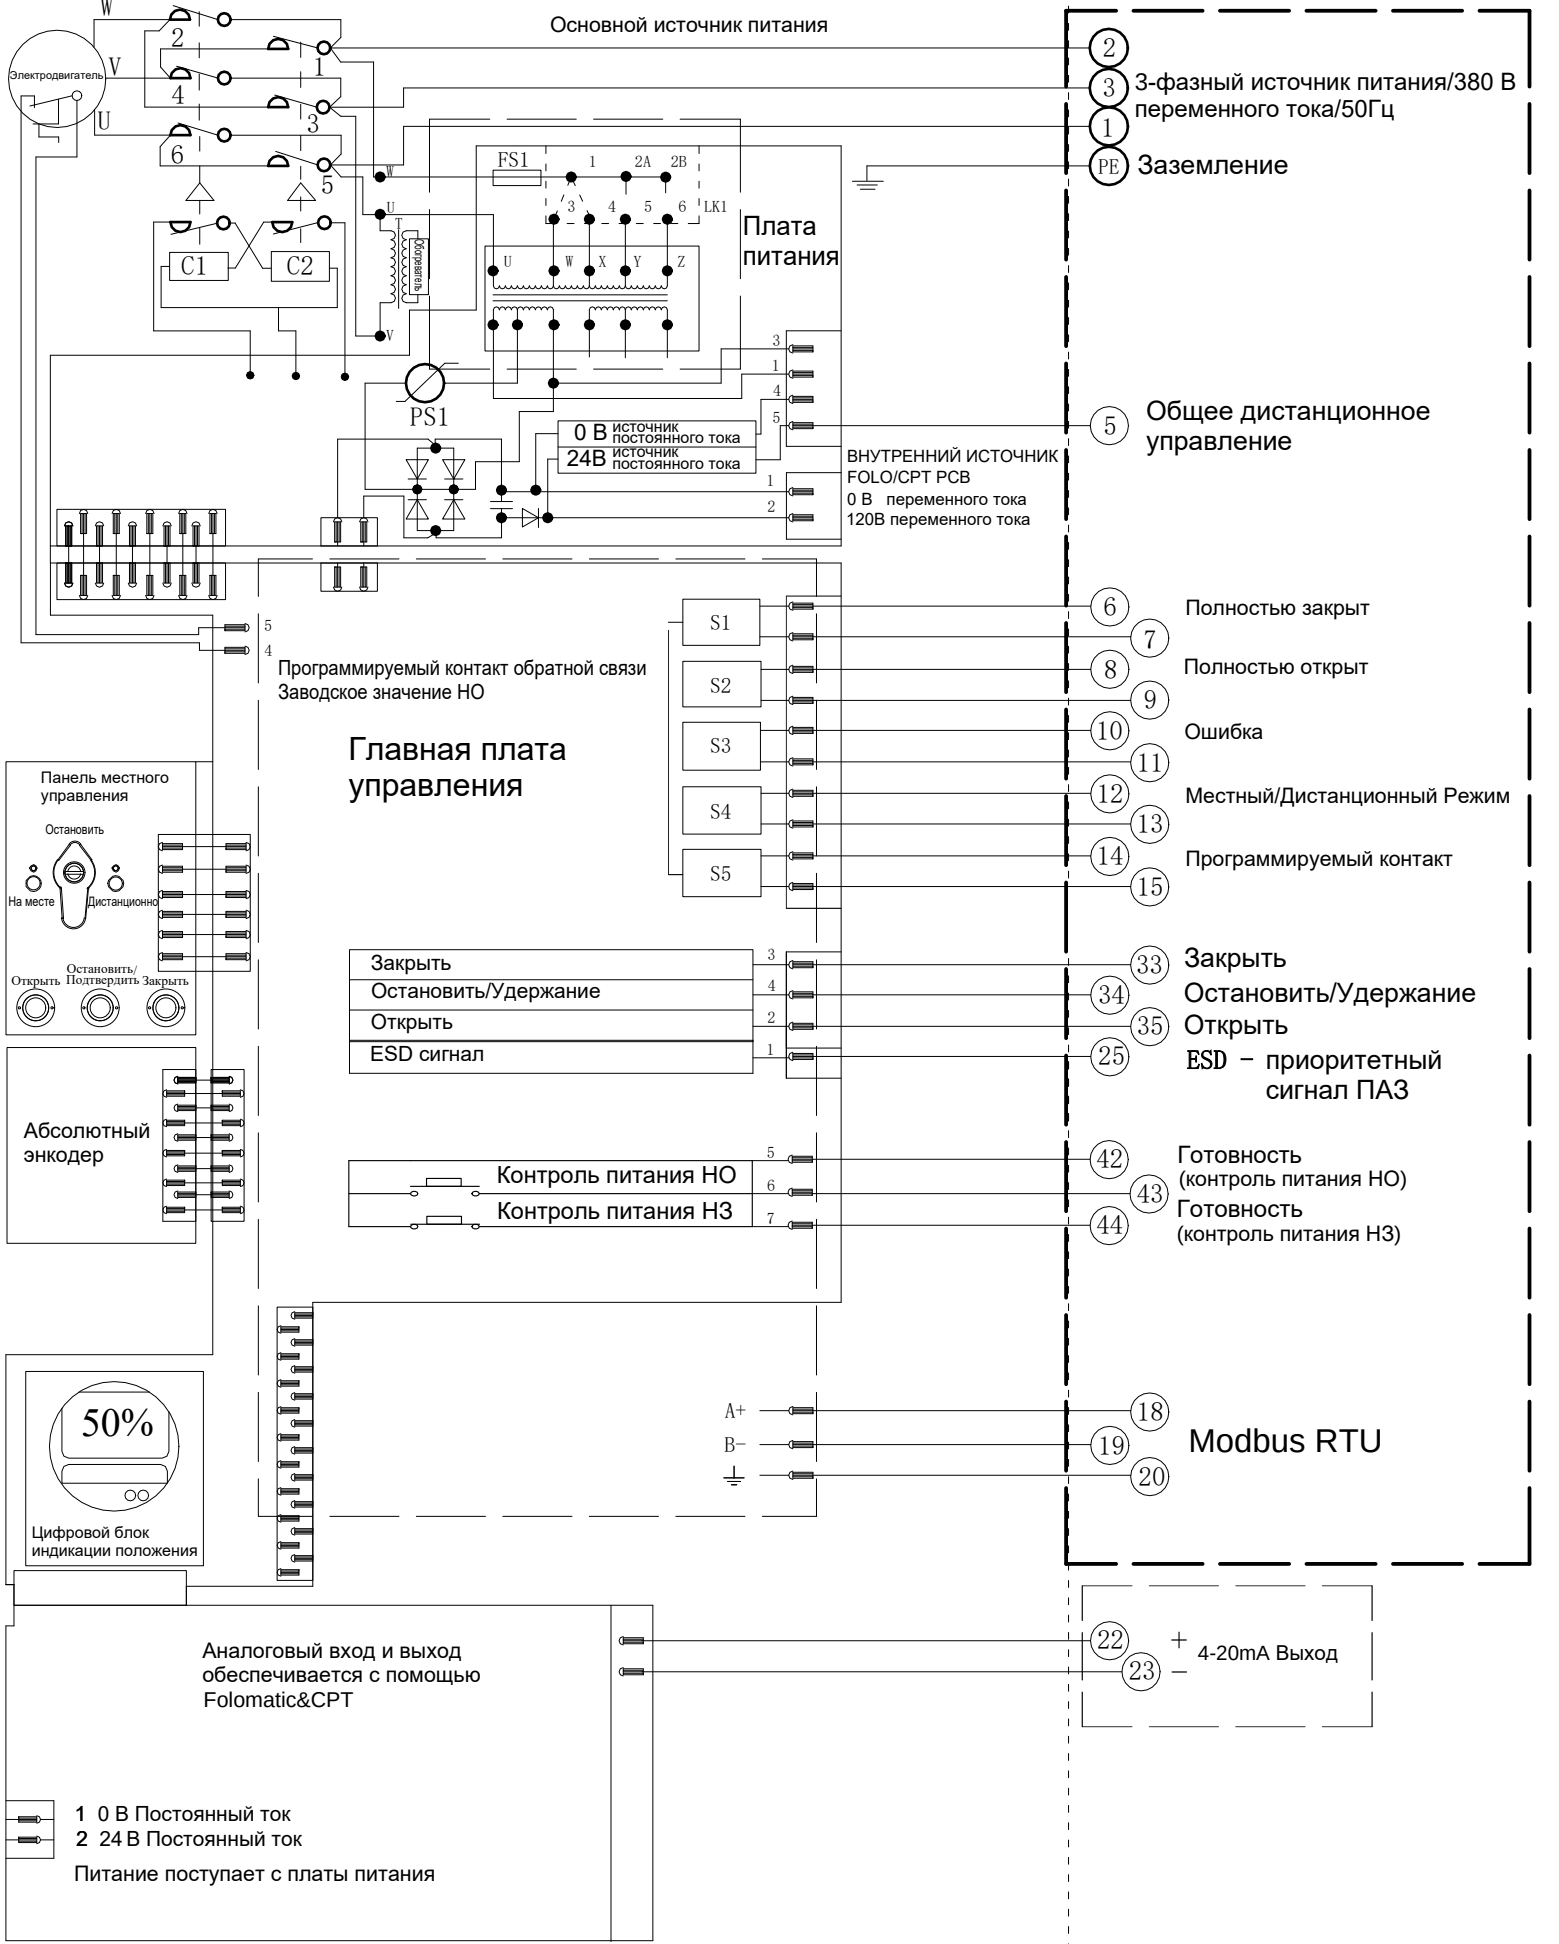

Электрическая схема
№9-380-24-6-MR-3
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM 040-080 (380В 4-20+ Modbus RTU)

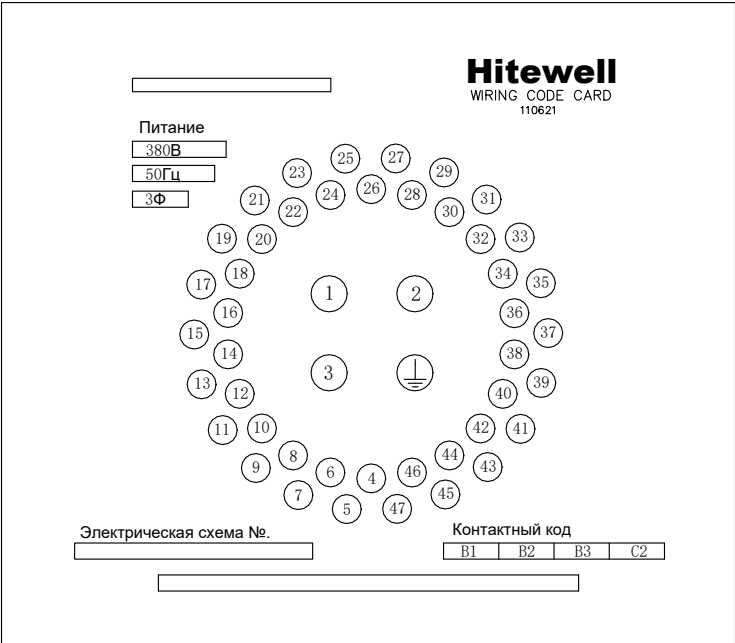

Внутри привода

Клеммная коробка

380В 50Гц

	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	⑮
	⑮