



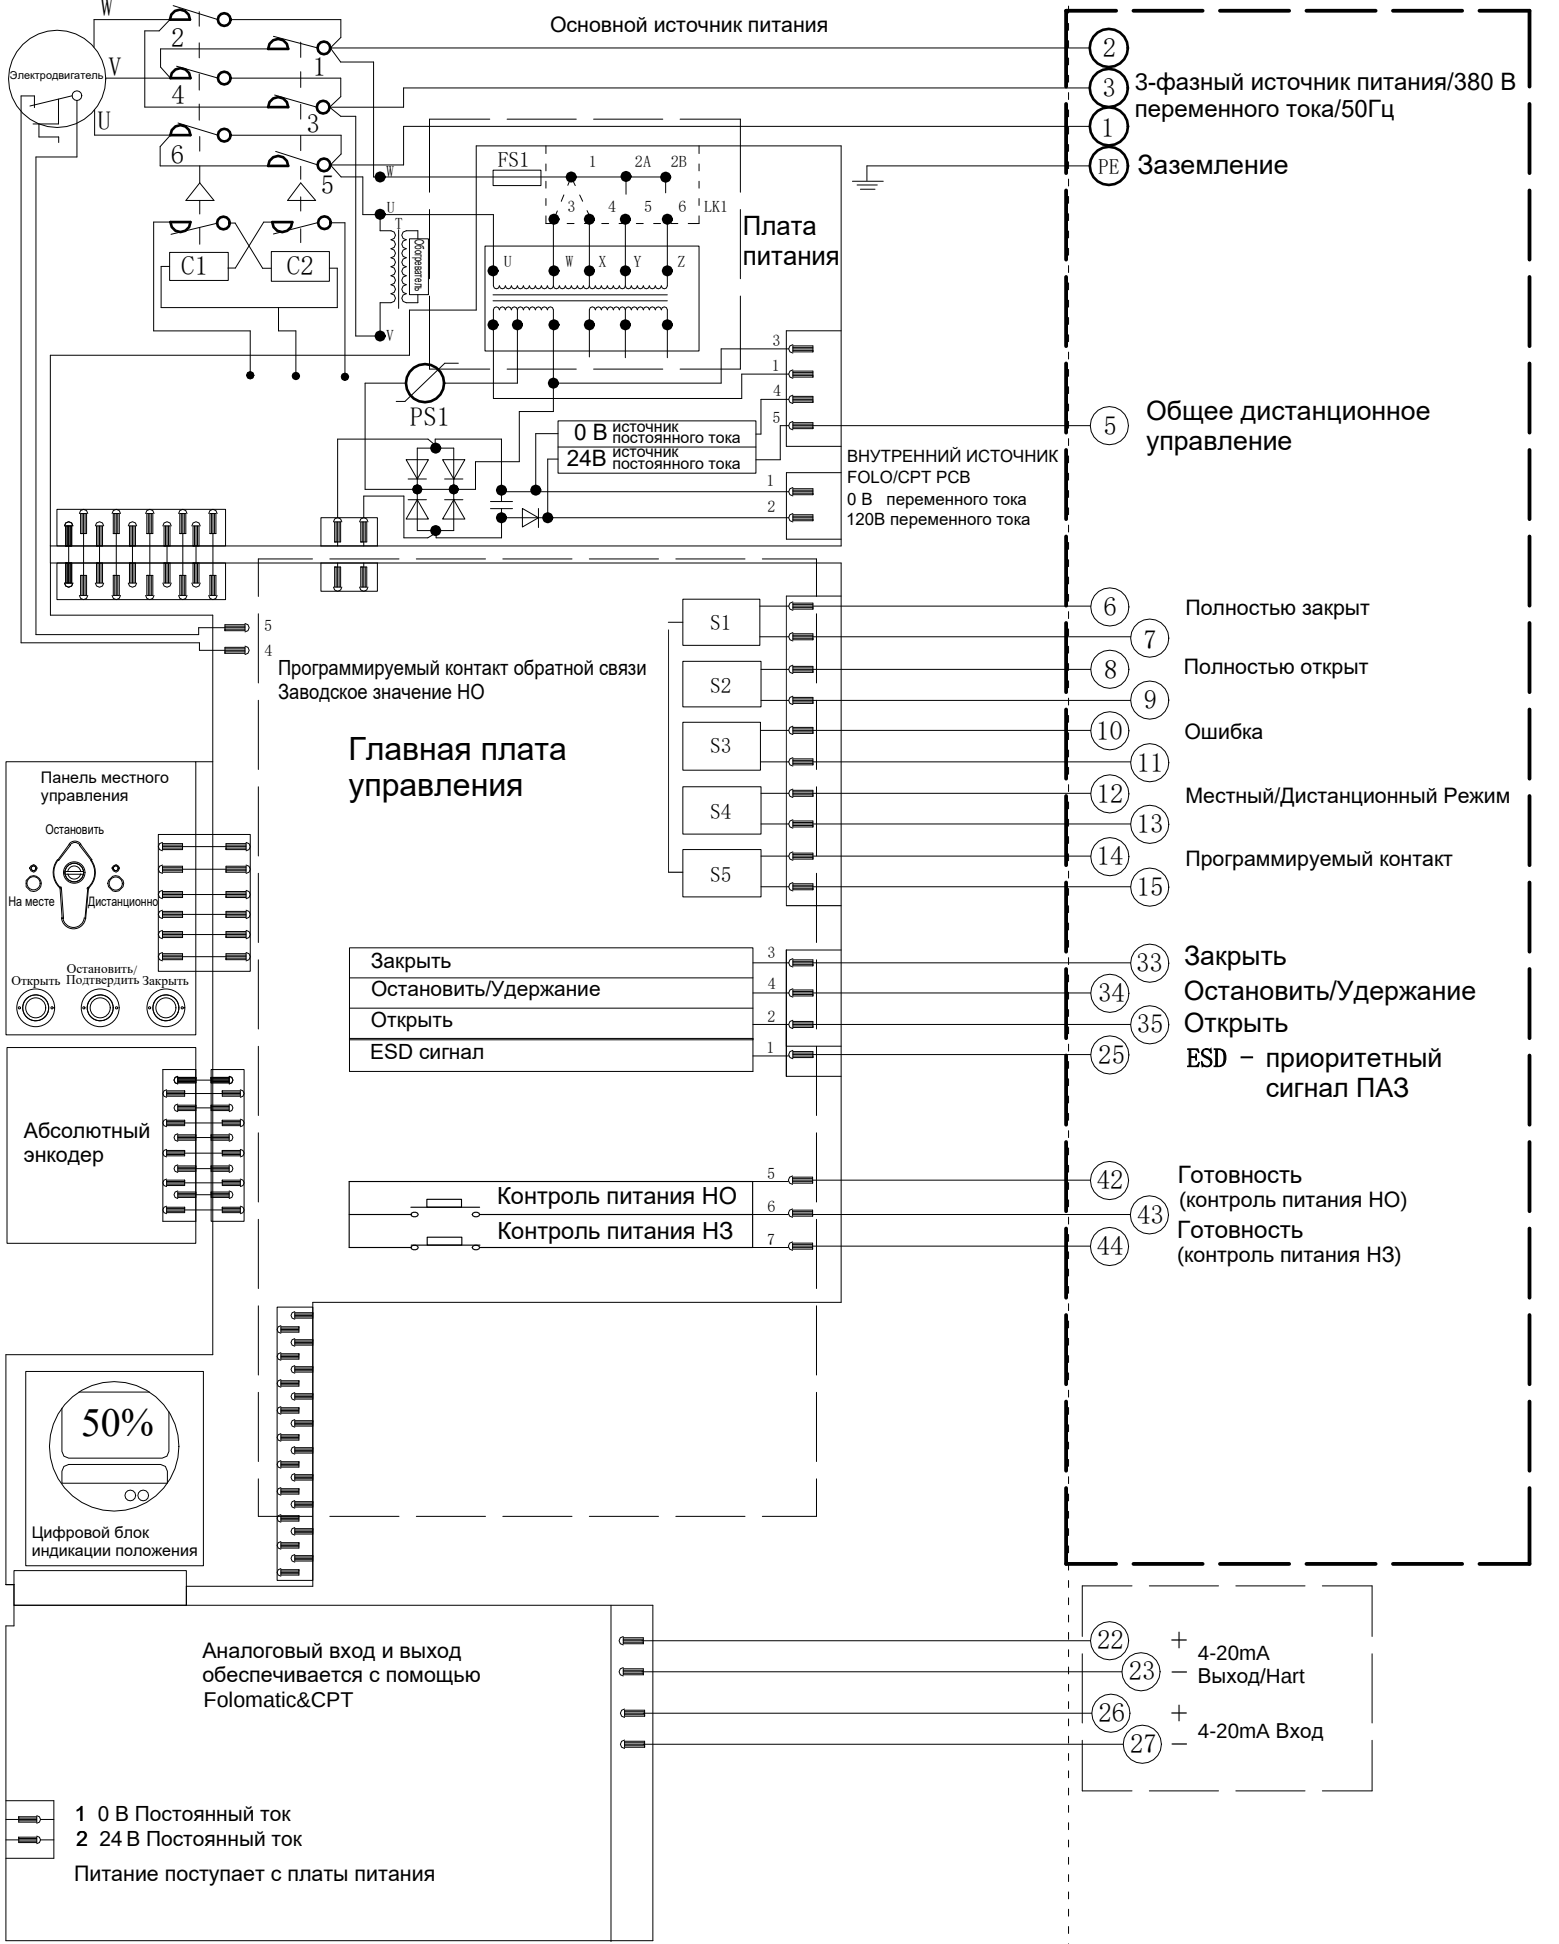

Электрическая схема
№9-380-24-6-HR-1
Серия VADQM040/060/080

Схема подключения VADQM 040-080 (380В AC)+ Hart

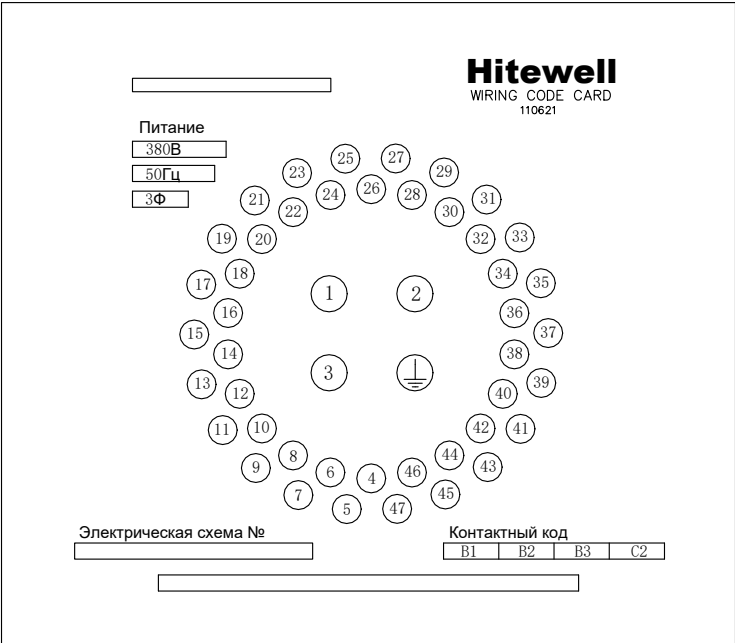

Внутри привода	Клеммная коробка
380В 50Гц	①
	②
⏏	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
⏏ Закрыть	③3
⏏ Открыть	③5
⏏ Удержание/Остановить	③4
⏏ Контроль питания НО	④2
⏏ Контроль питания НЗ	④3
⏏ Внутри привода	④4
+ 4-20mA Выход/Hart	②2
- 4-20mA Выход/Hart	②3
+ 4-20mA Вход	②6
- 4-20mA Вход	②7
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮