


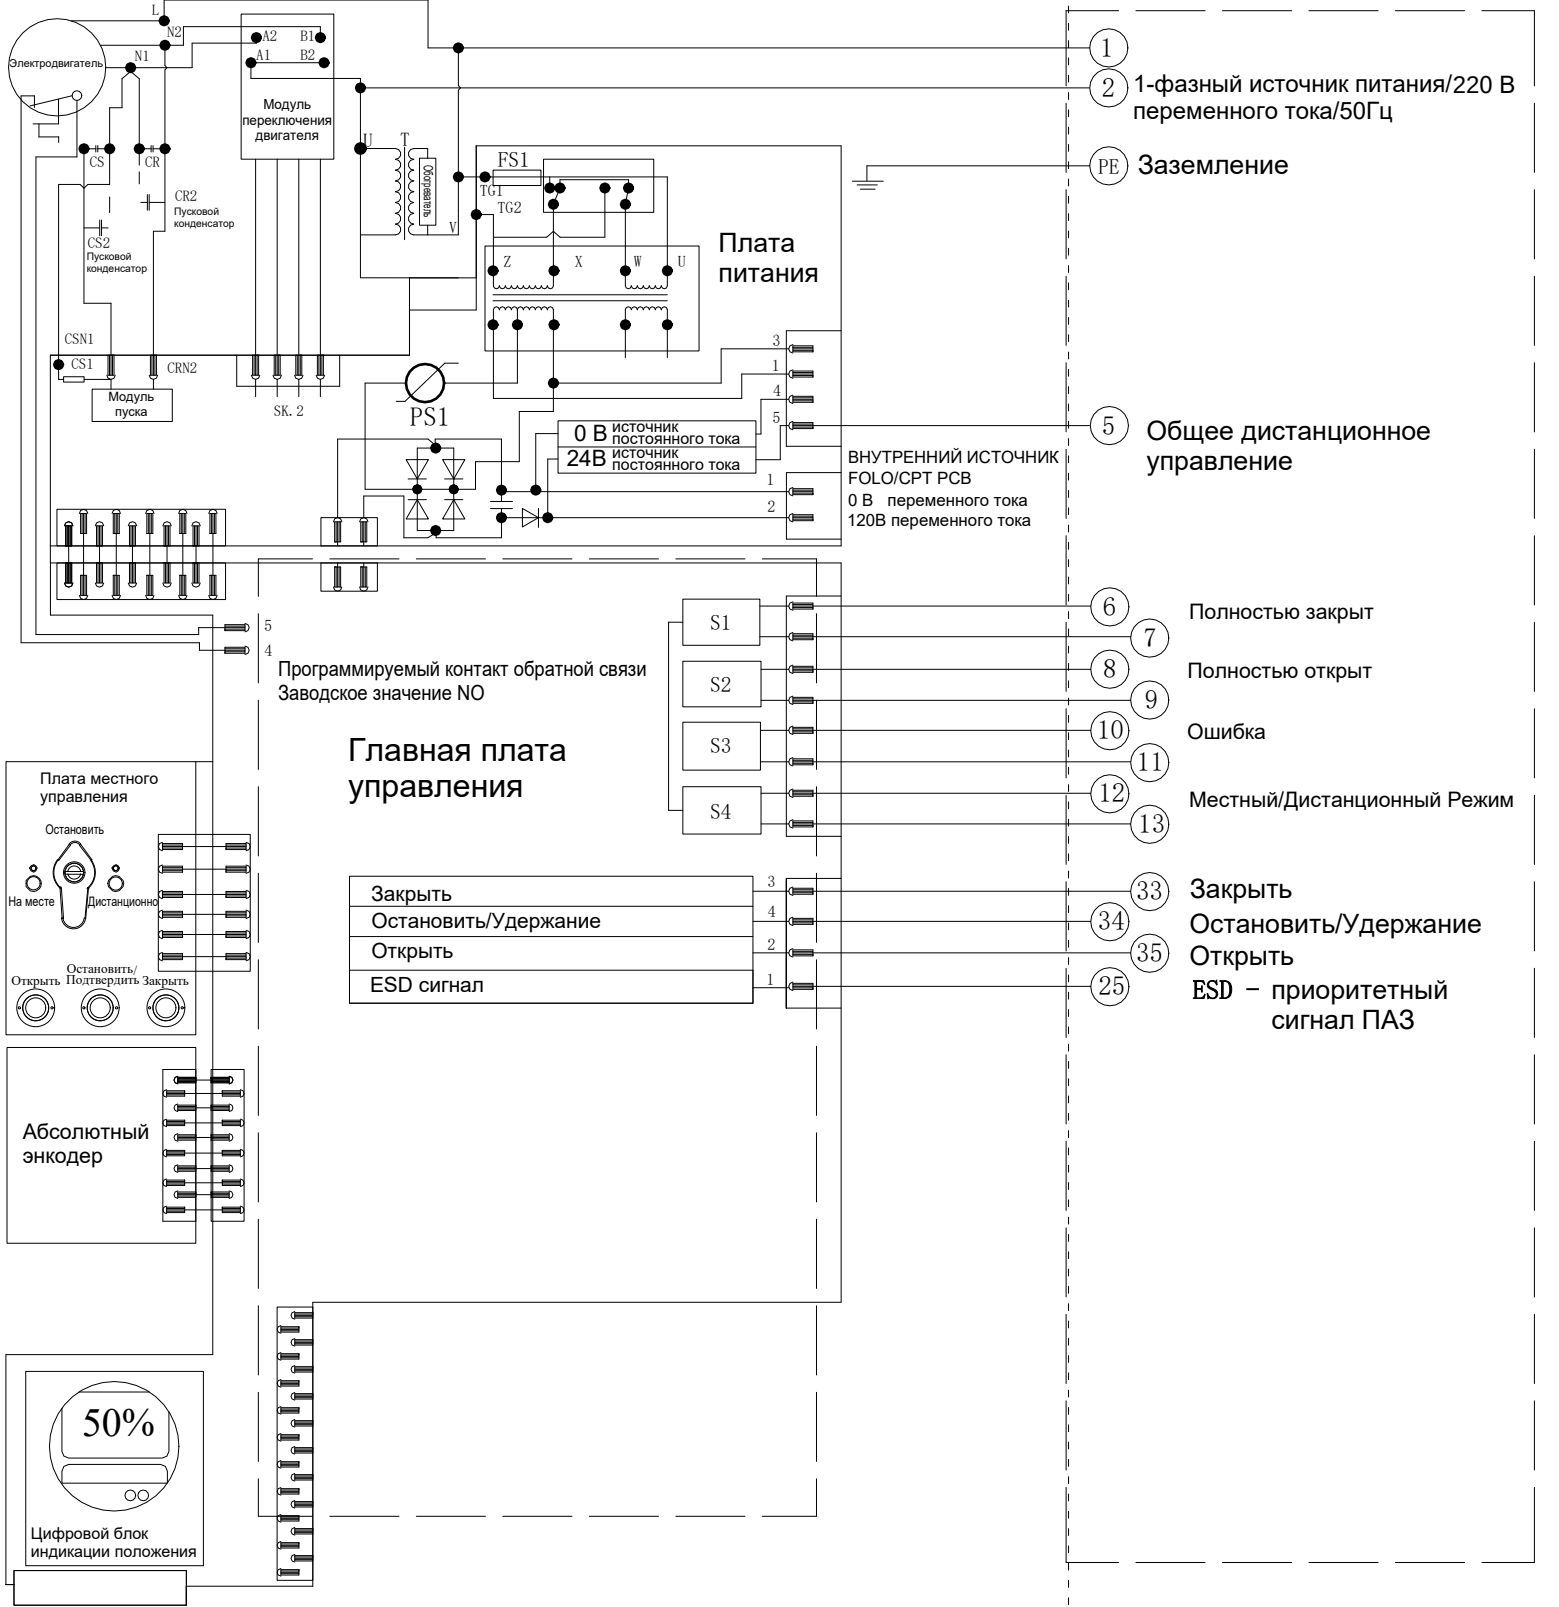


- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- 2 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
№ 8-220-24-4-N-0
Серия VADQM006-030-100-200

Hitewell

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (220В AC)

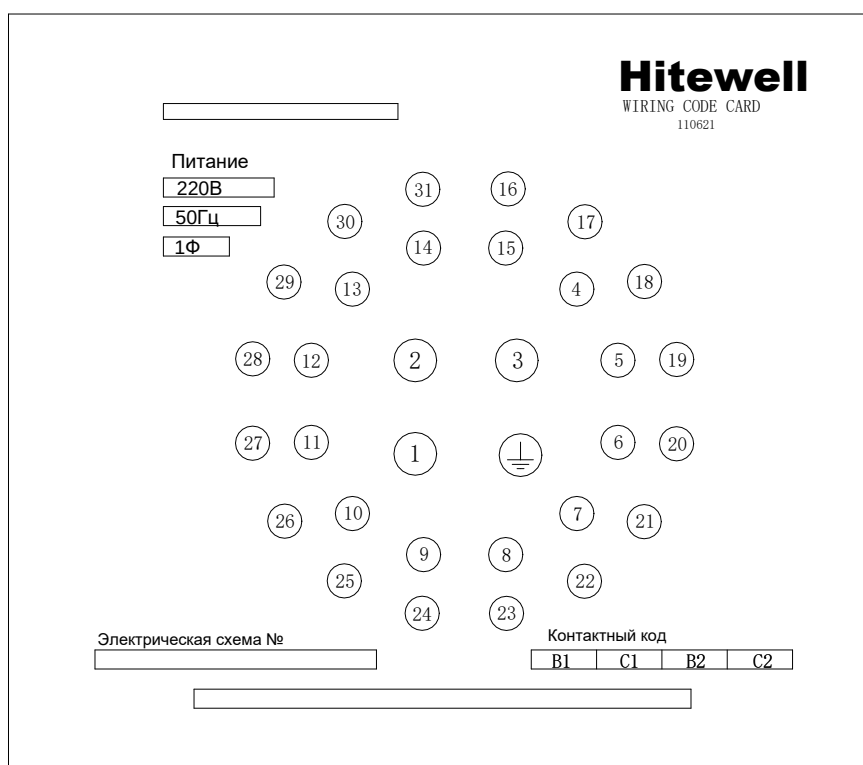

Внутри привода

Клеммная коробка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
⏏	⏏
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Закреть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
	③4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка(S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№ 8-220-24-4-N-0