


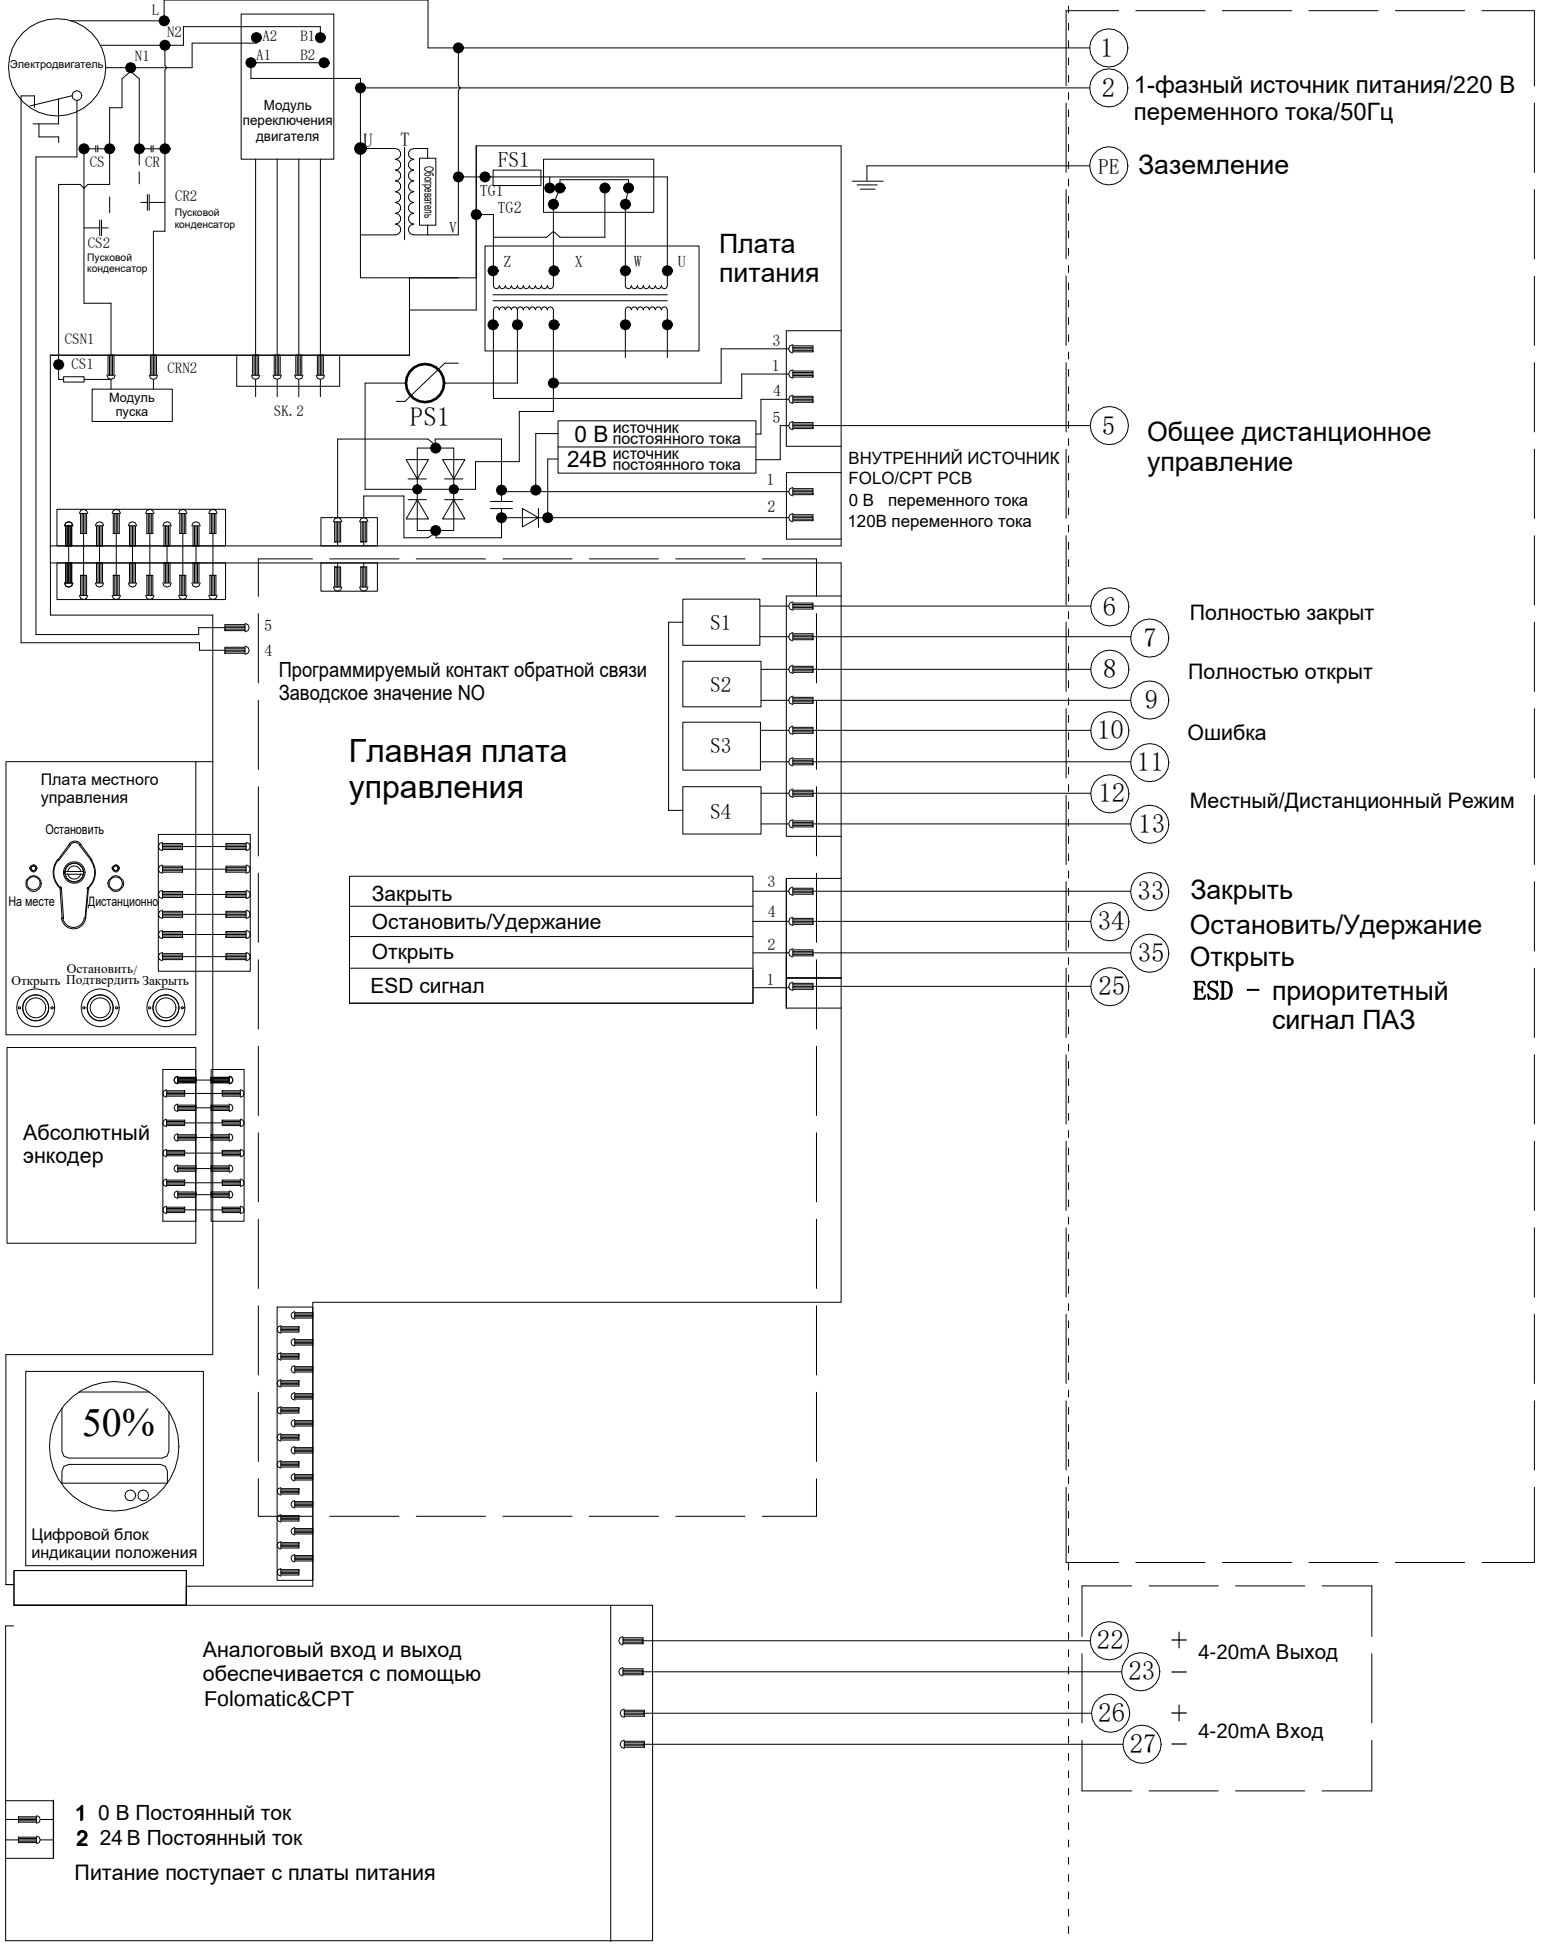


Схема подключения VADQM006-030/100-200 (220В)

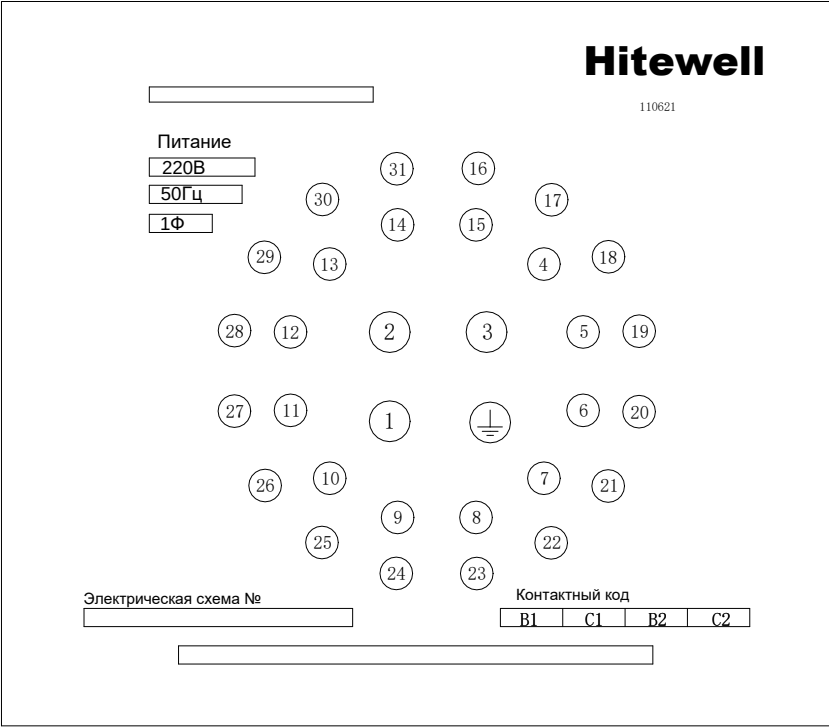

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②⑤
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
Контроль питания НО	②⑧
Контроль питания НЗ	②⑨
Внутри привода	③⑩
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
+	⑫②
4-20mA Выход	⑫③
+	⑫⑥
4-20mA Вход	⑫⑦
-	⑫⑧