


Схема подключения VADQM006-030-100-200 (380В, 4-20)

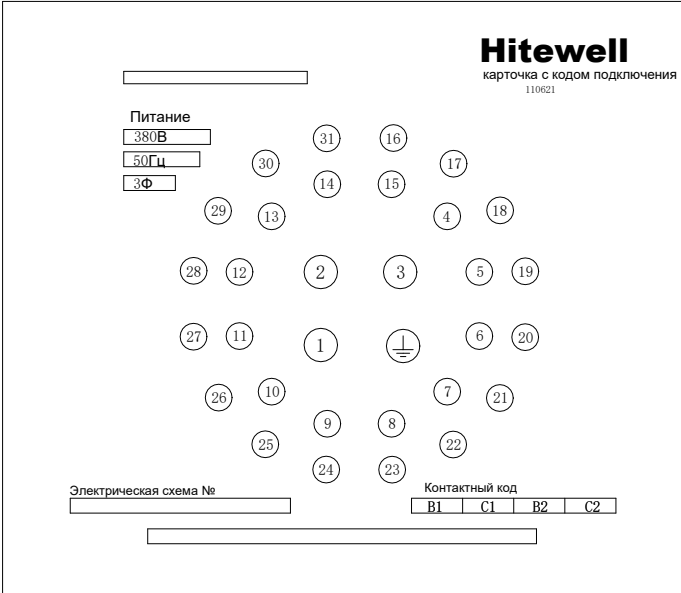

Внутри привода

Клеммная колодка

380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⏏
Общее дистанционное управление	②5
Закреть	⑤
Открыть	④
Удержание/Остановить	⑤
	②4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑬
	⑬
Полностью открыт (S6)	②1
	②2
Ошибка (S7)	②8
	②9
Местный/Дистанционный (S8)	③0
	③1
+ 4-20mA Выход	②2
-	②3
+ 4-20mA Вход	②6
-	②7