


Схема подключения VADQM06-030/00-200 (380В, 4-20)

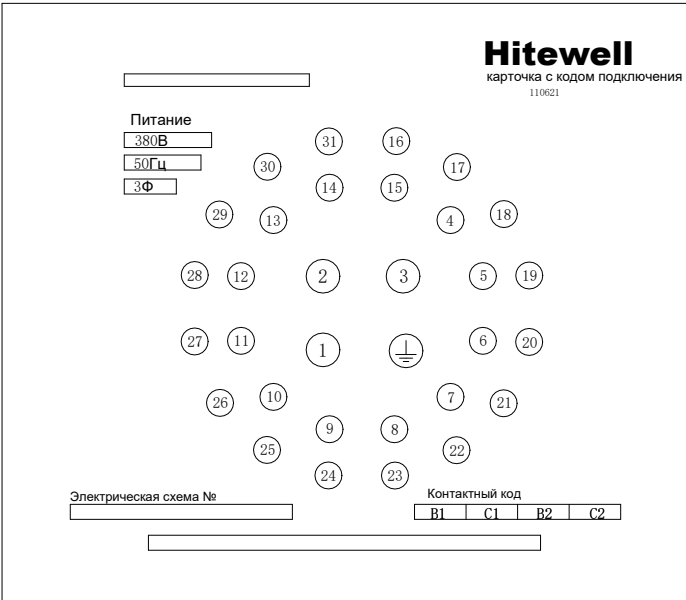

Внутри привода	Клеммная колодка
380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	④
Открыть	⑤
Удержание/Остановить	⑥
	⑦
Контроль питания Н0 Контроль питания Н3 Внутри привода	⑧
	⑨
Полностью закрыт (S1)	⑩
	⑪
Полностью открыт (S2)	⑫
	⑬
Ошибка (S3)	⑭
	⑮
Местный/Дистанционный (S4)	⑯
	⑰
Полностью закрыт (S5)	⑱
	⑲
Полностью открыт (S6)	⑳
	㉑
Ошибка (S7)	㉒
	㉓
Местный/Дистанционный (S8)	㉔
	㉕
A+ Modbus RTU	㉖
B-	㉗
	㉘