


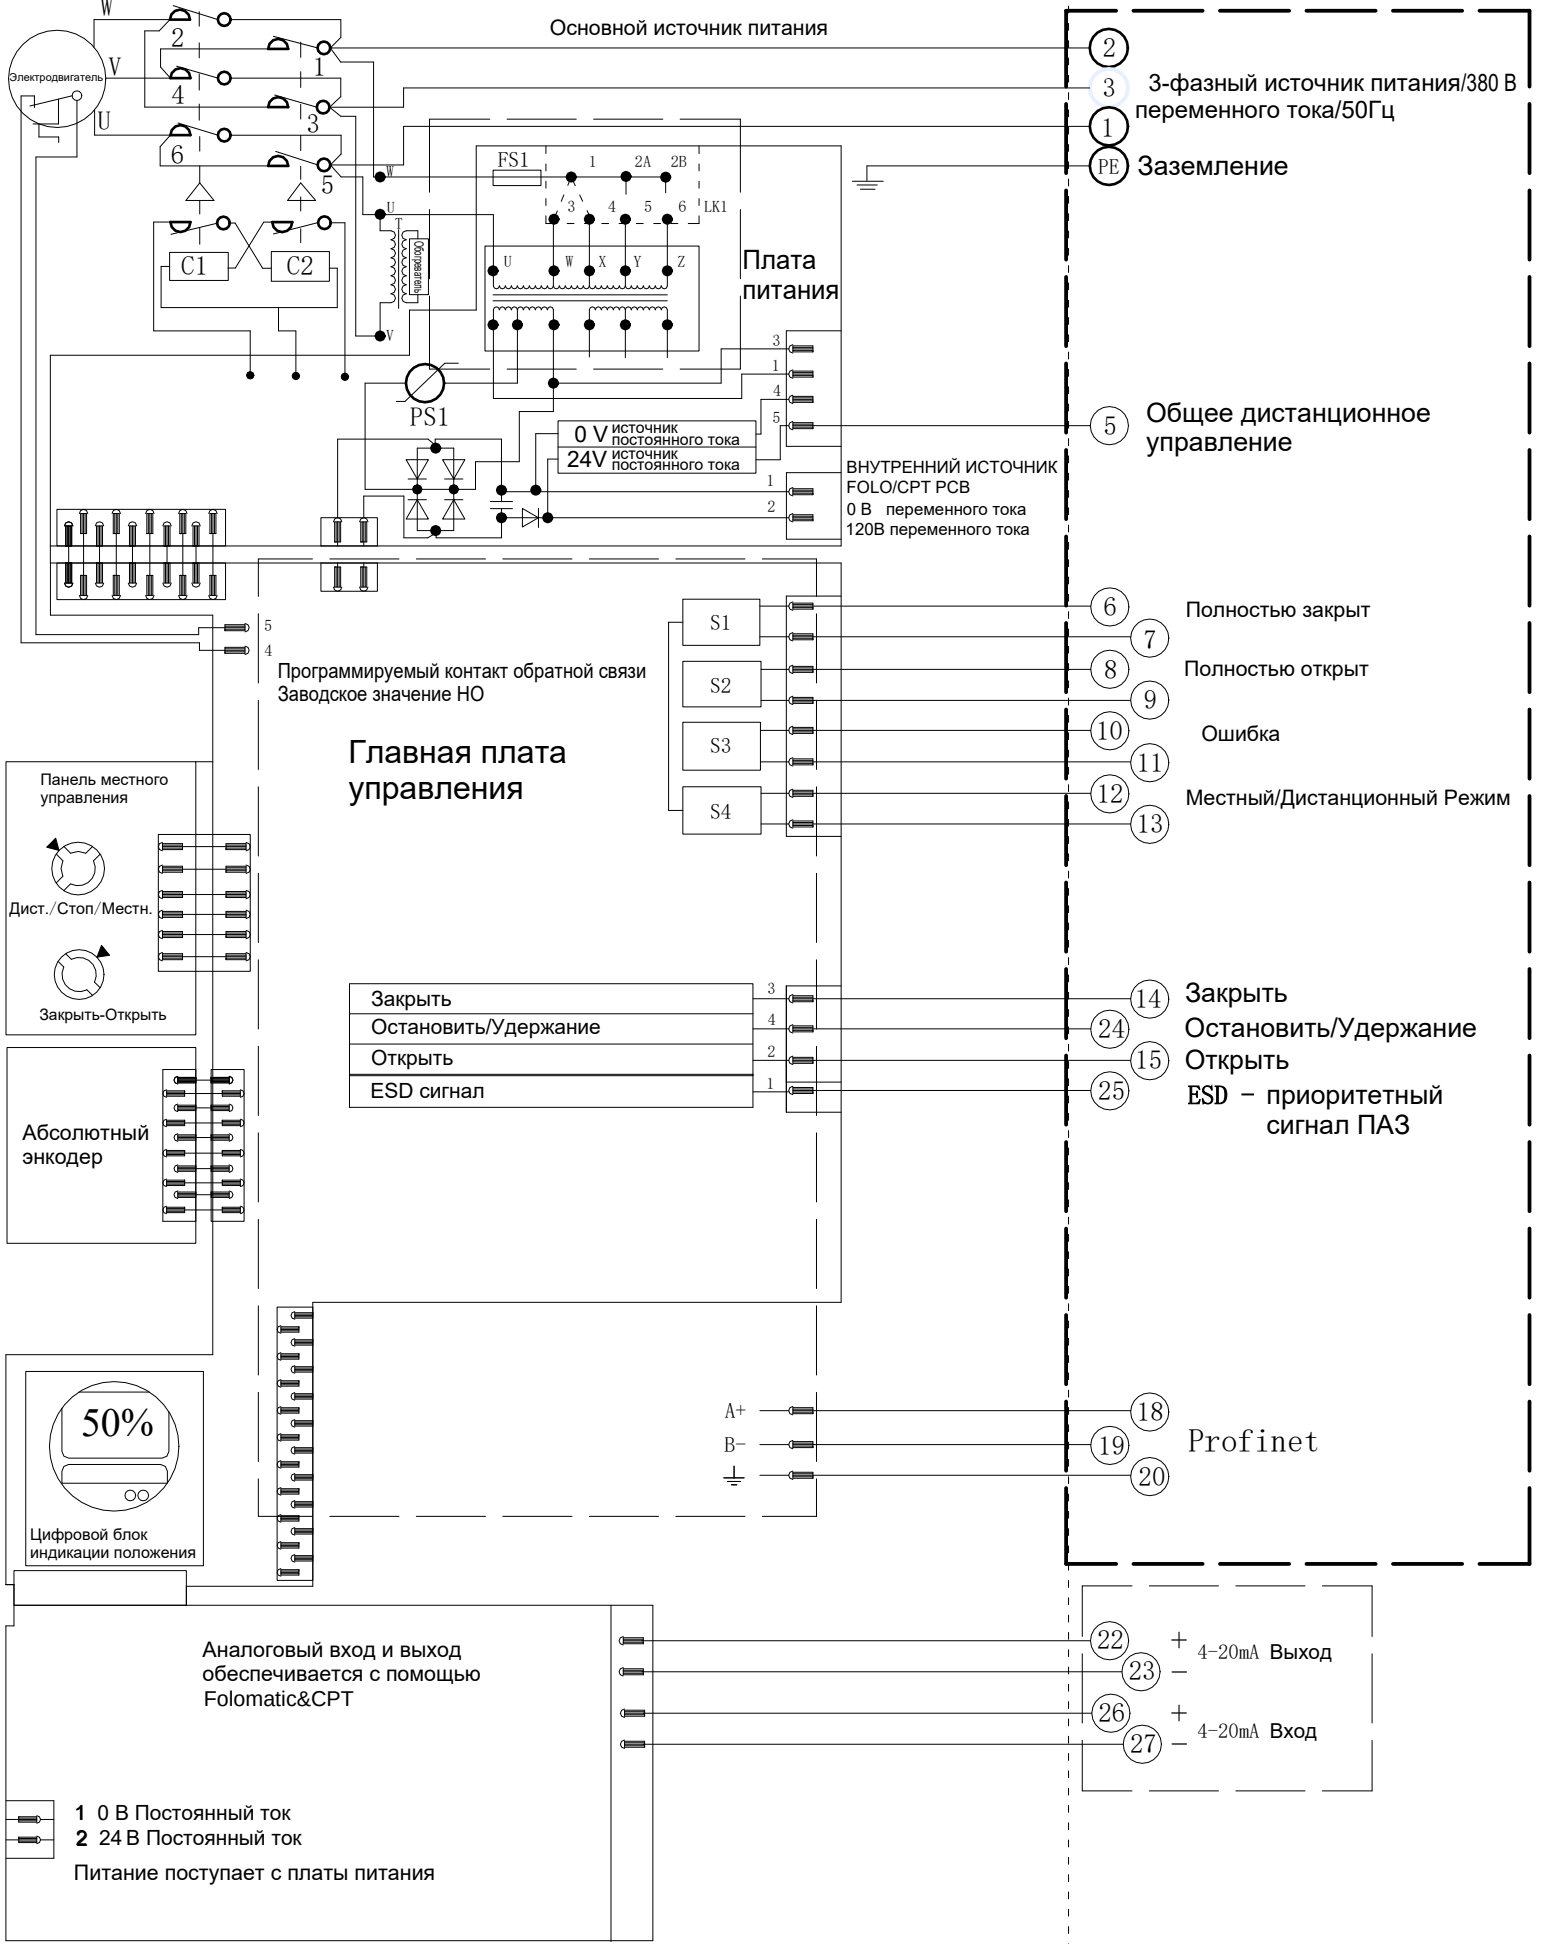


- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Profinet
- 19
- 20

- 22 + 4-20mA Выход
- 23 - 4-20mA Выход
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема:
№ 8-380-24-4-PN-1
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (380В+4-20+Profinet)

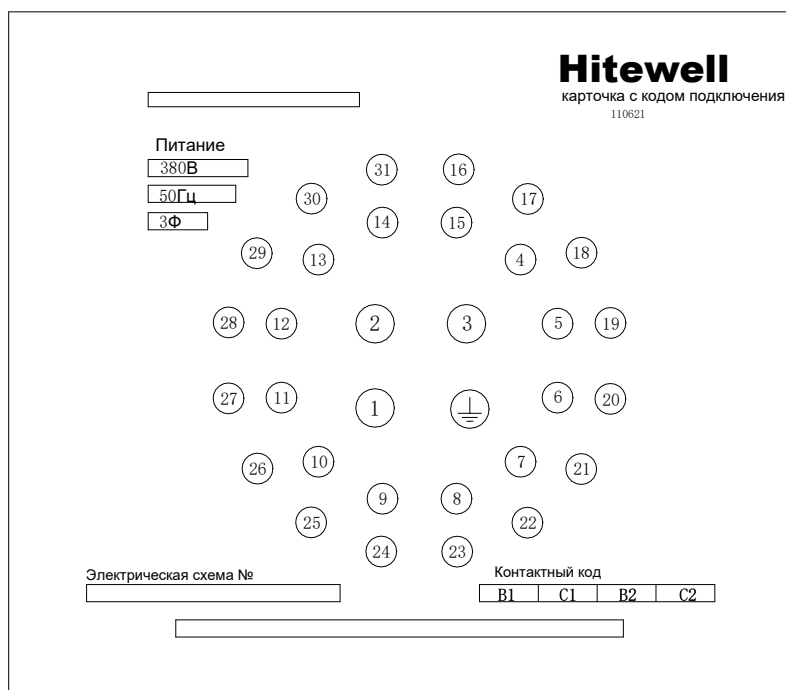

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закреть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
4-20mA Выход	13
4-20mA Вход	14
Полностью закрыт (S1)	15
Полностью открыт (S2)	16
Ошибка (S3)	17
Местный/дистанционный (S4)	18
A+ Profinet	19
B-	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31