


Схема подключения VADQM006-030-100-200 (380В, 4-20)

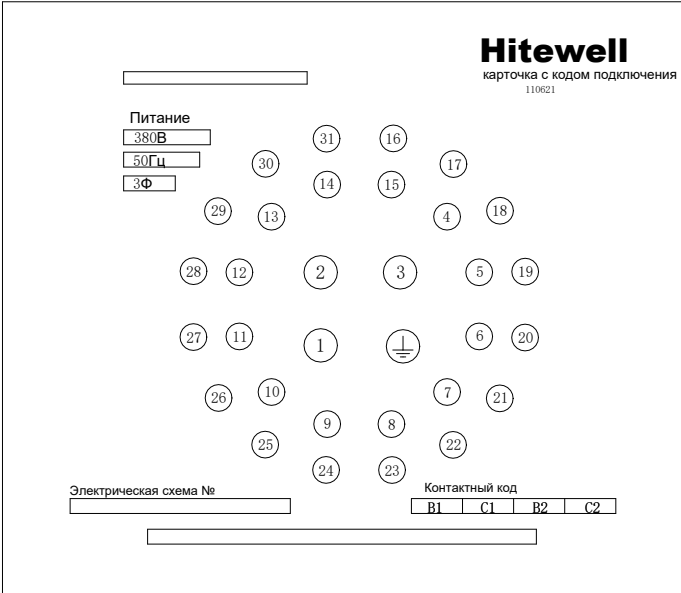

Внутри привода

Клеммная колодка

380В 50Гц	①
	②
	③
ESD	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	④
Открыть	⑤
Удержание/Остановить	④
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑬
	⑬
Полностью открыт (S6)	⑬
	⑬
Ошибка (S7)	⑬
	⑬
Местный/Дистанционный (S8)	⑬
	⑬
4-20mA Выход	⑬
	⑬
4-20mA Вход	⑬
	⑬
A+ Modbus RTU	⑬
B-	⑬
	⑬