



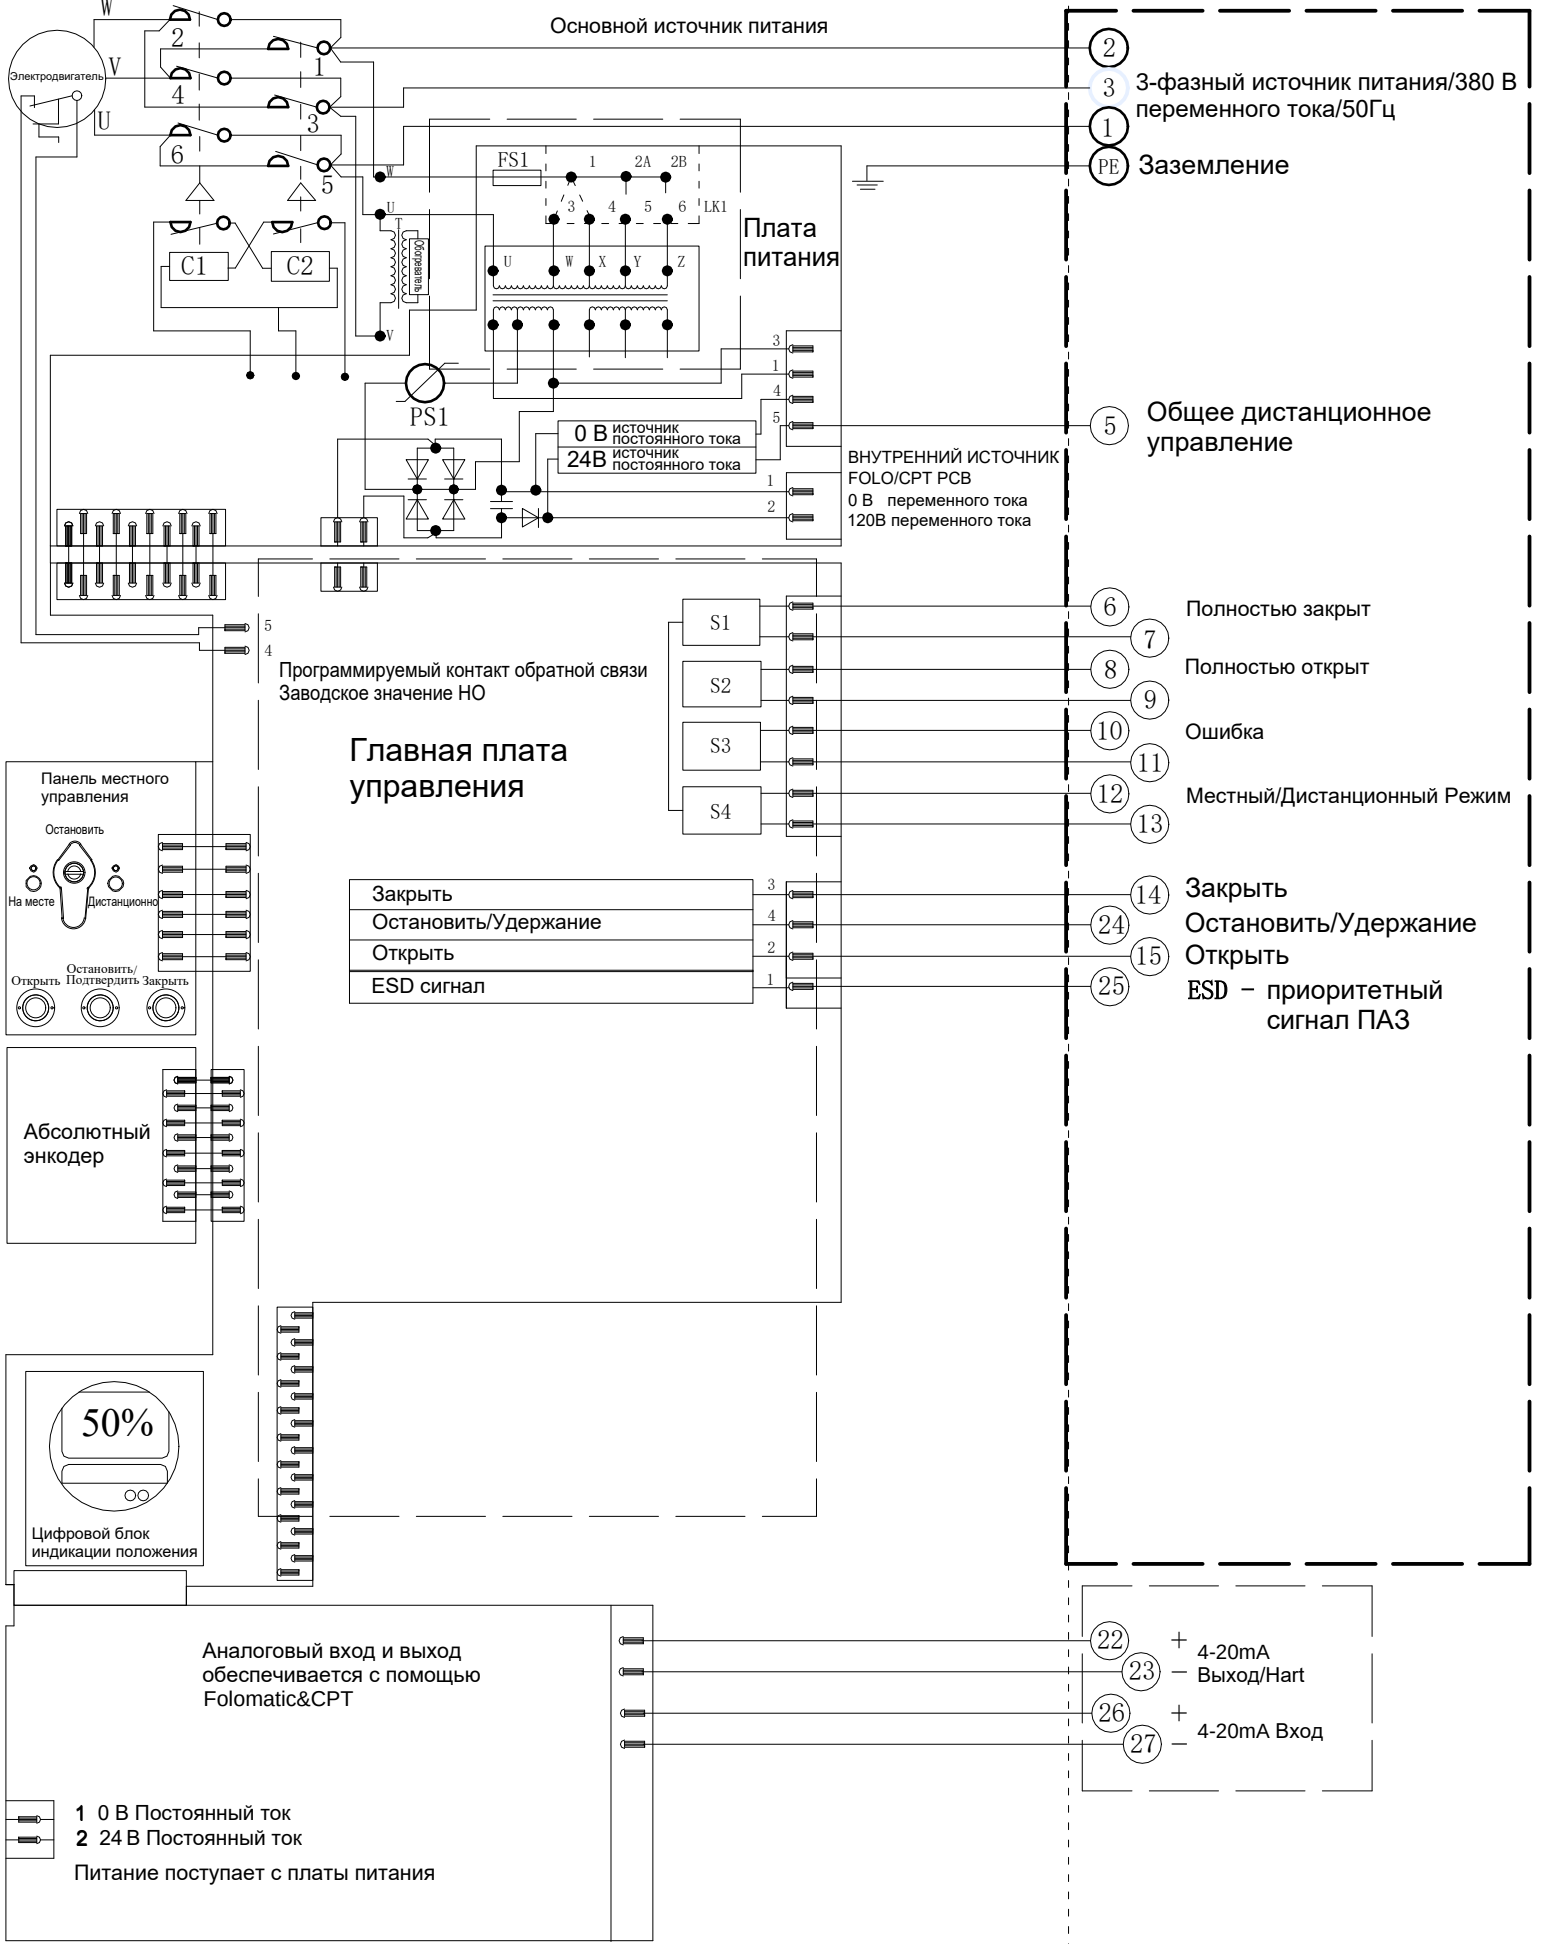

Электрическая схема
№2-380-24-4-HR-1
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения
VADQM006-030/100-200(380В+4-20+HART)

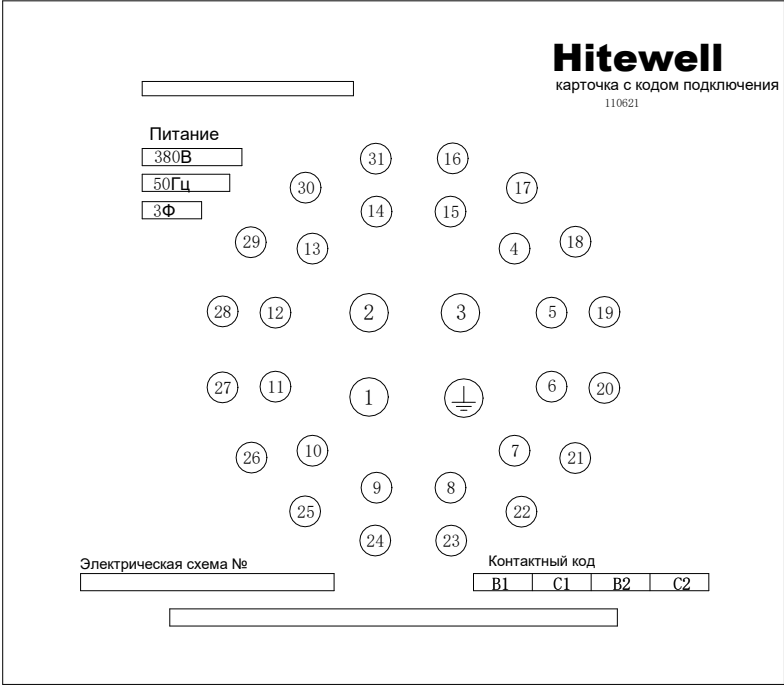

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑳
Контроль питания НО	㉔
Контроль питания НЗ	㉕
Внутри привода	③0
4-20mA Выход/Hart	㉒
	㉓
4-20mA Вход	㉖
	㉗
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬