


Схема подключения VADQM006-030/100-200 380В

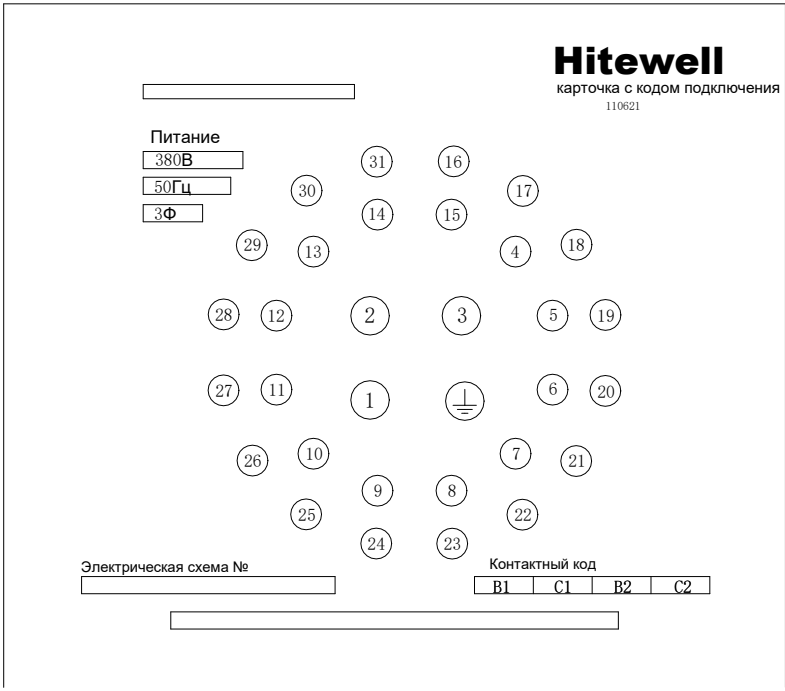

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Внешнее дистанционное управление 24V DC, общий "+"	④
Внешнее дистанционное управление 24V DC, общий "-"	⑤
☐ Закрыть	⑭
☐ Открыть	⑮
☐ Удержание/Остановить	②4
	②8
☐ Контроль питания НО	②9
☐ Контроль питания НЗ	③0
Внутри привода	
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑮
Программируемый контакт (S5)	⑮
	⑰