



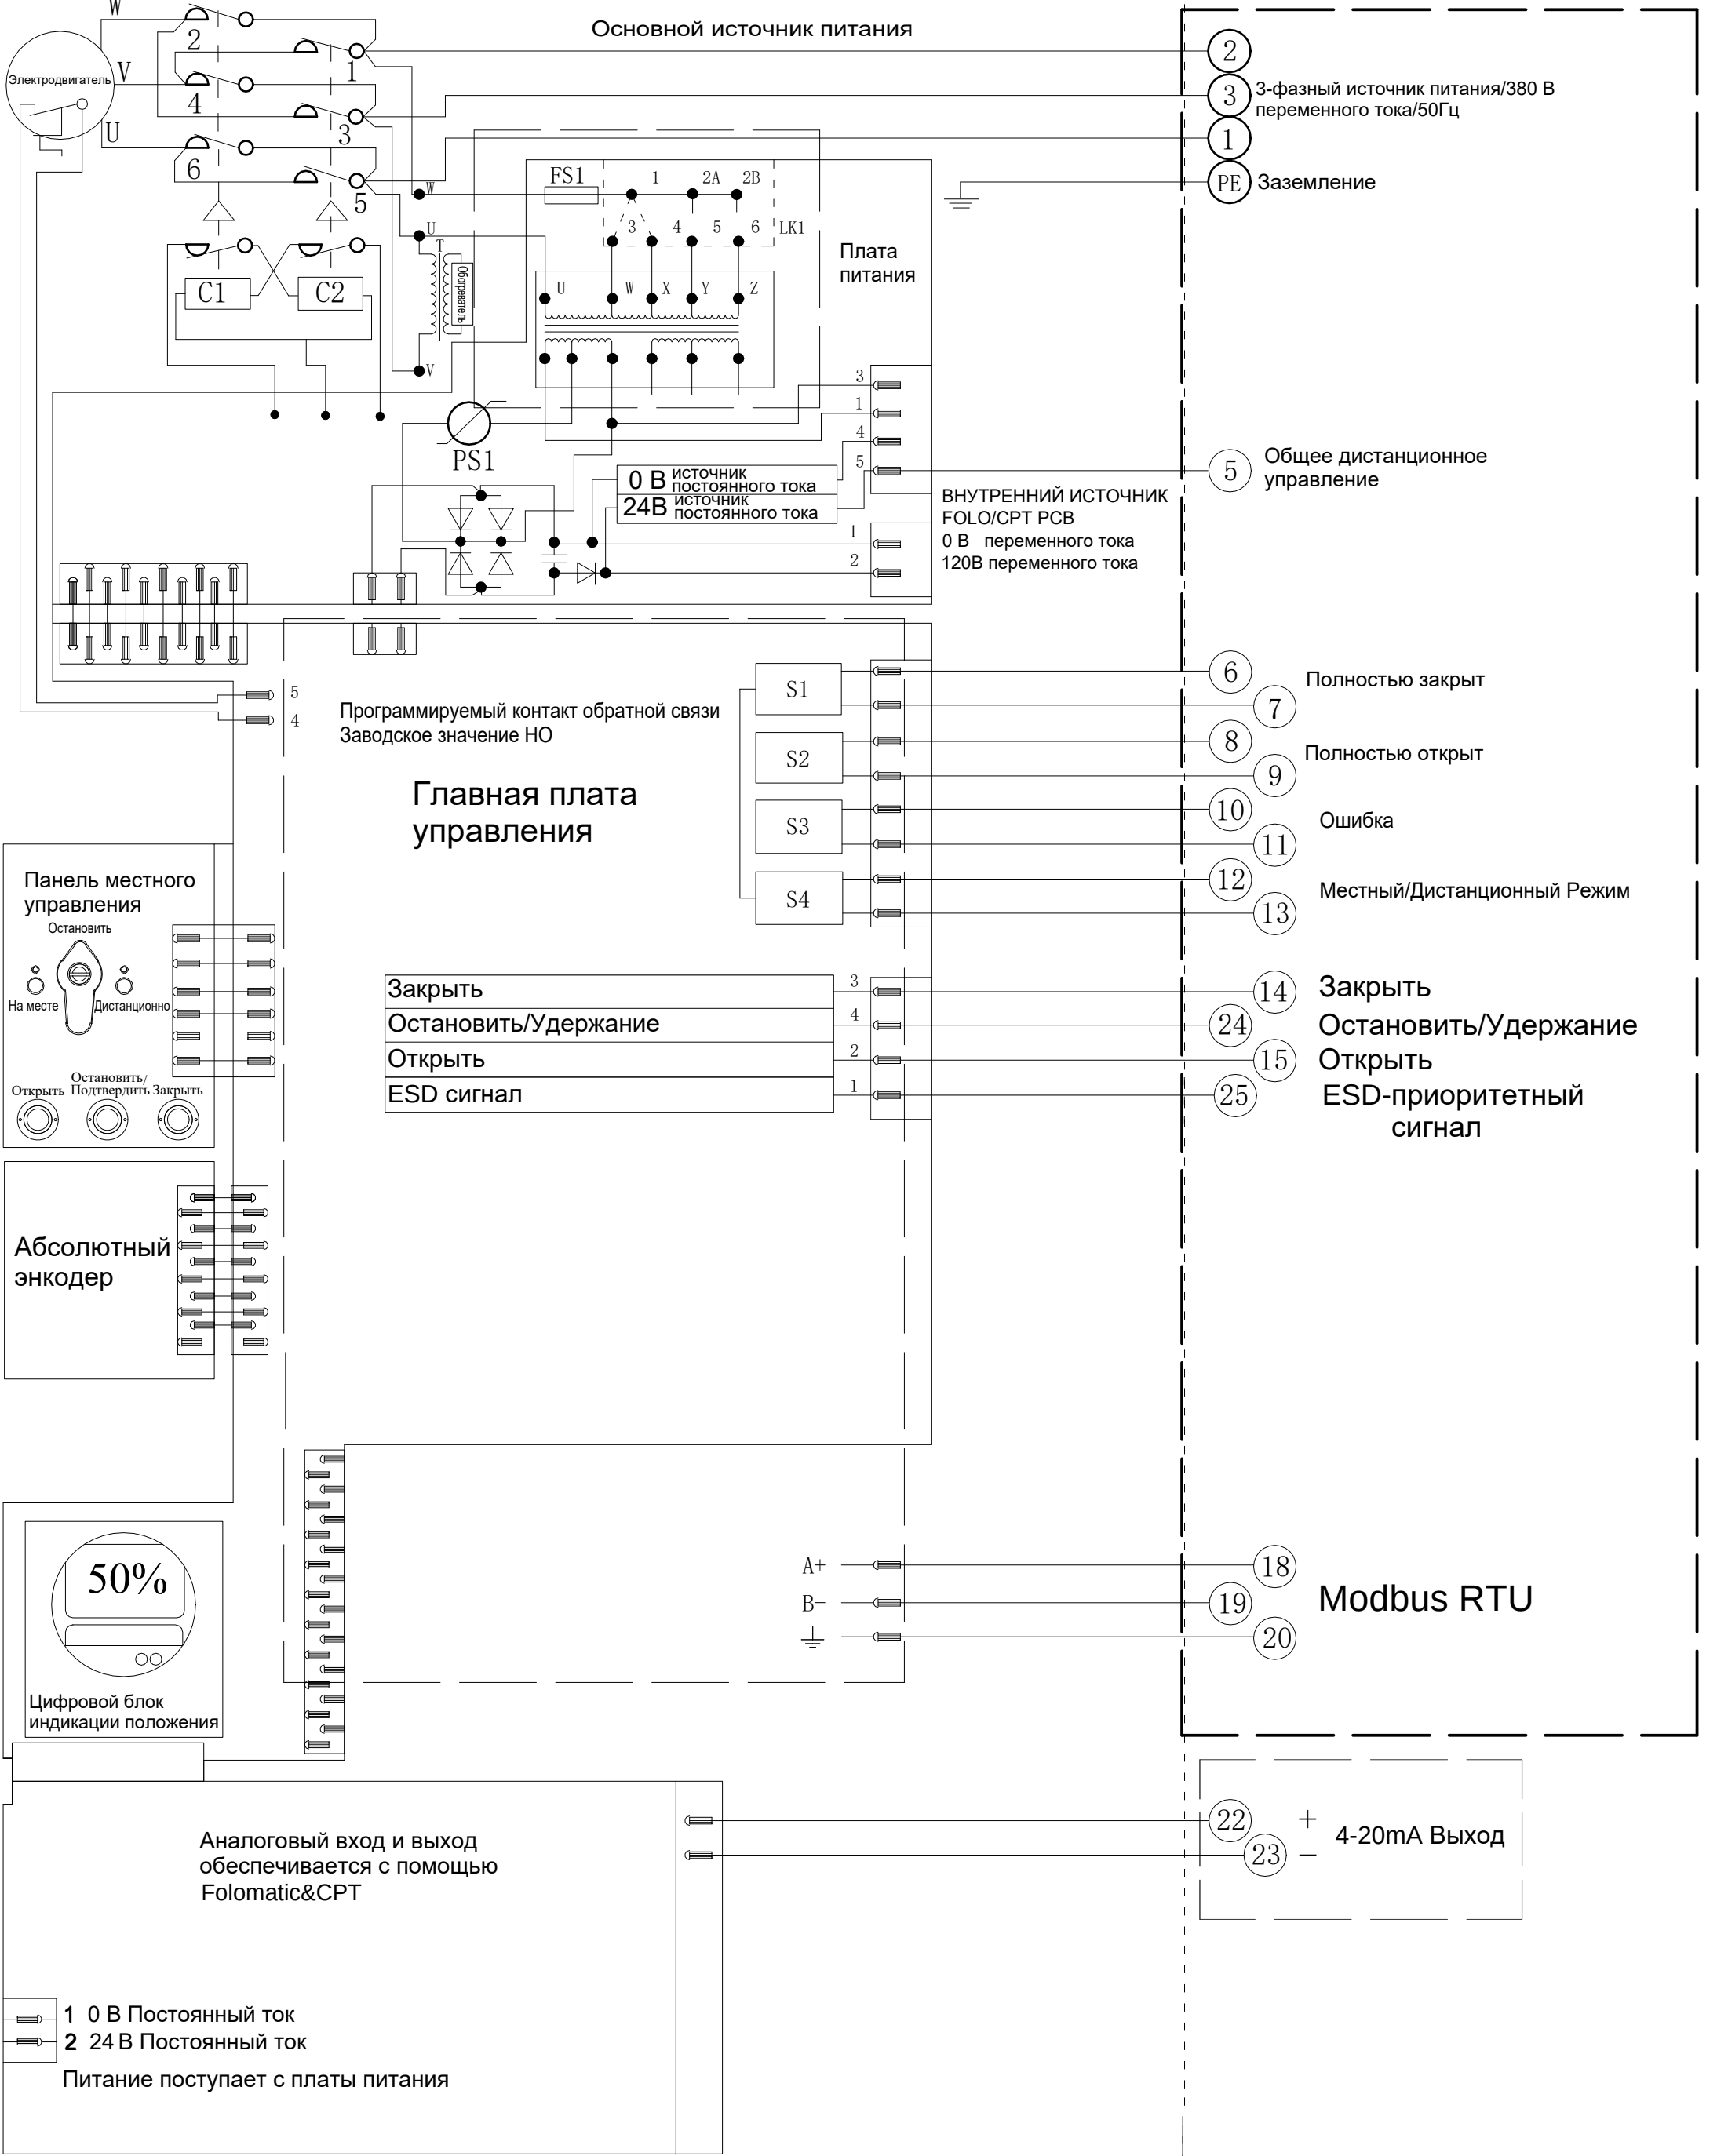

Электрическая схема
№8-380-24-4-MR-3
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (380В+4-20+Modbus RTU)

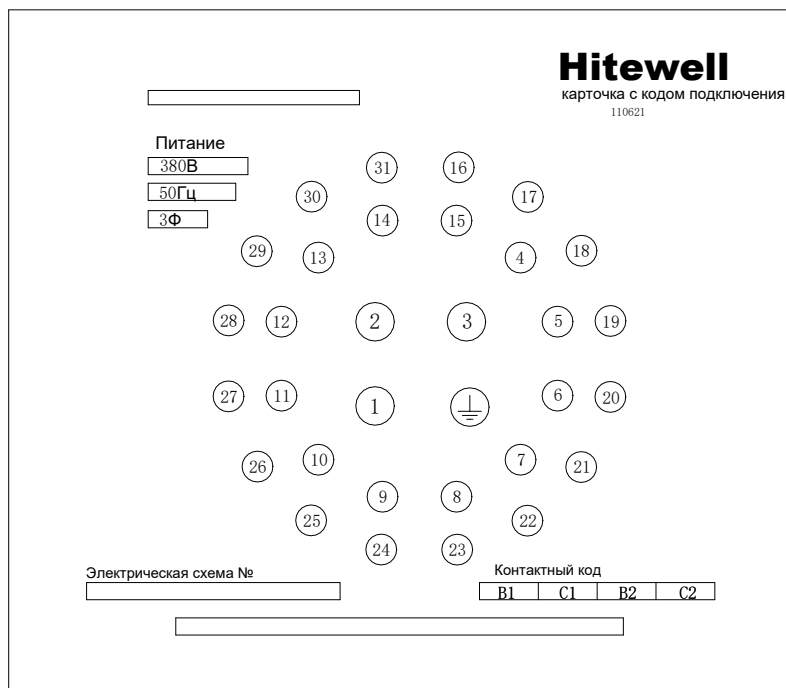

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	⊥
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Закреть	14
Открыть	15
Удержание/Остановить	24
Контроль питания НО	28
Контроль питания НЗ	29
Внутри привода	30
4-20mA Выход	22
	23
Полностью закрыт (S1)	6
	7
Полностью открыт (S2)	8
	9
Ошибка (S3)	10
	11
Местный/дистанционный (S4)	12
	13
A+ Modbus RTU	18
B-	19
⊥	20