



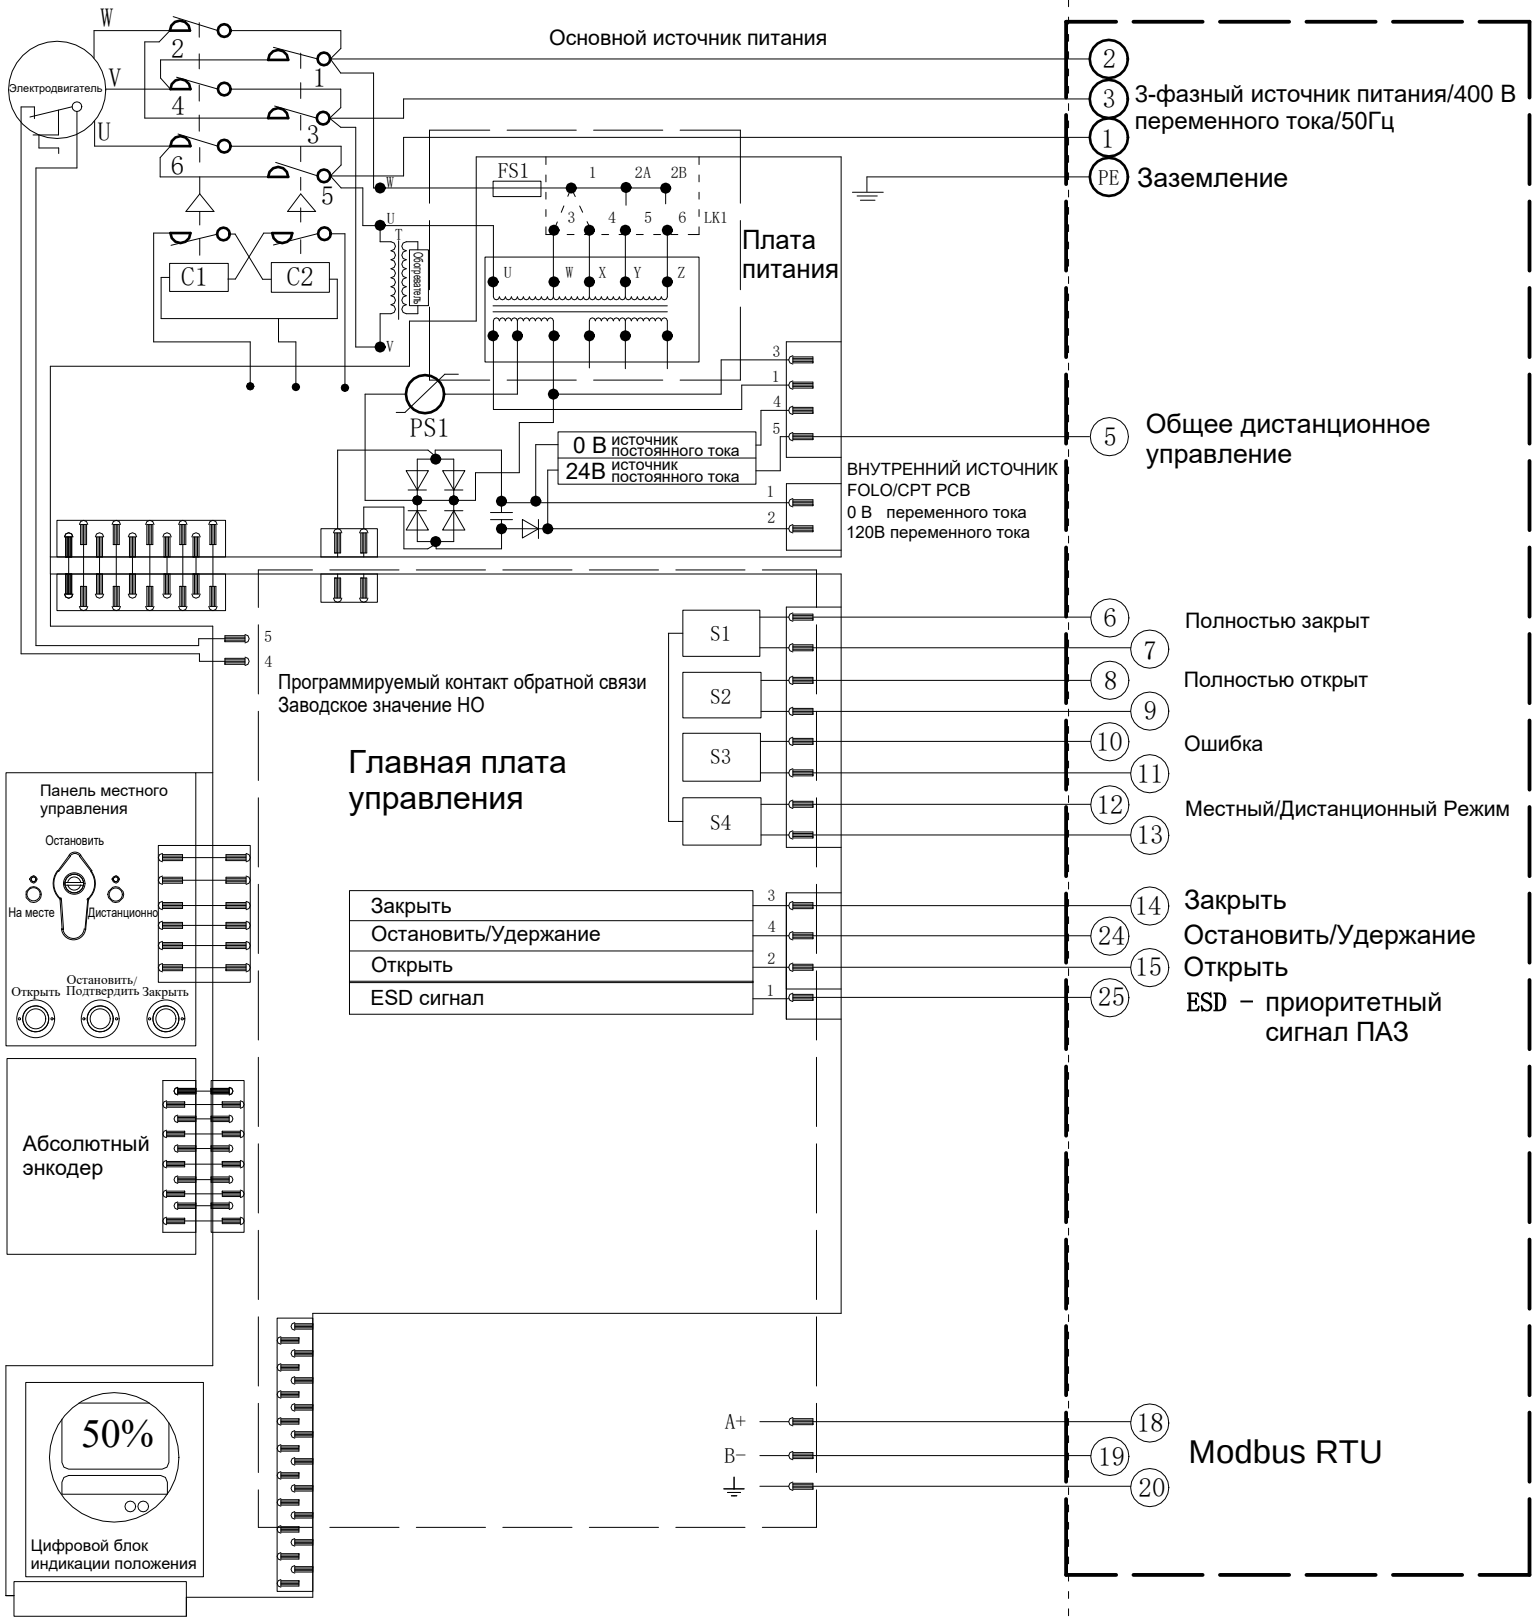

Электрическая схема
№8-400-24-4-MR-0
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (400 В+ Modbus RTU)

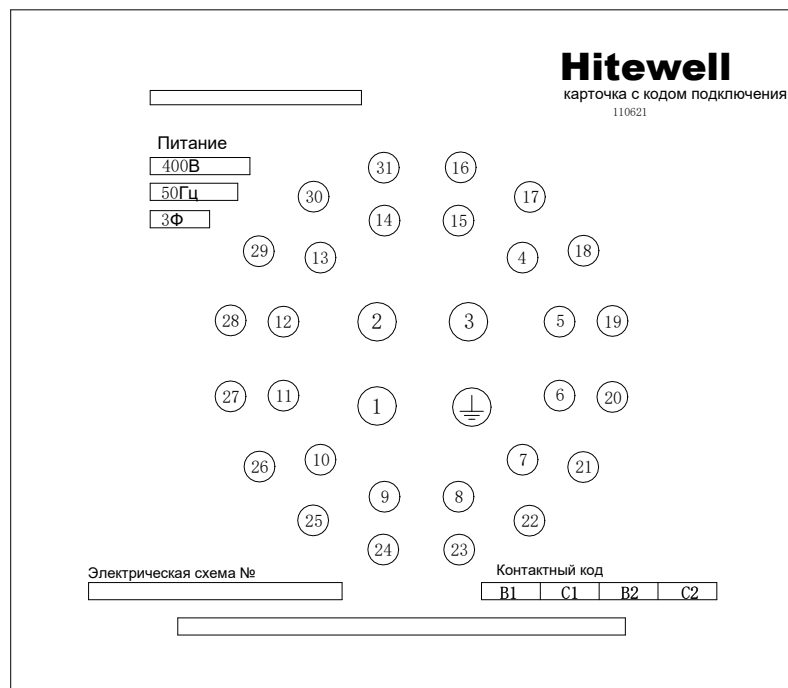

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⊥
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Закреть		⑭
Открыть		⑮
Удержание/Остановить		⑳
Контроль питания НО		⑳
Контроль питания НЗ		㉑
Внутри привода		③①
Полностью закрыт (S1)		⑥
		⑦
Полностью открыт (S2)		⑧
		⑨
Ошибка (S3)		⑩
		⑪
Местный/дистанционный (S4)		⑫
		⑬
A+ Modbus RTU		⑮
B-		⑮
⊥		㉒