


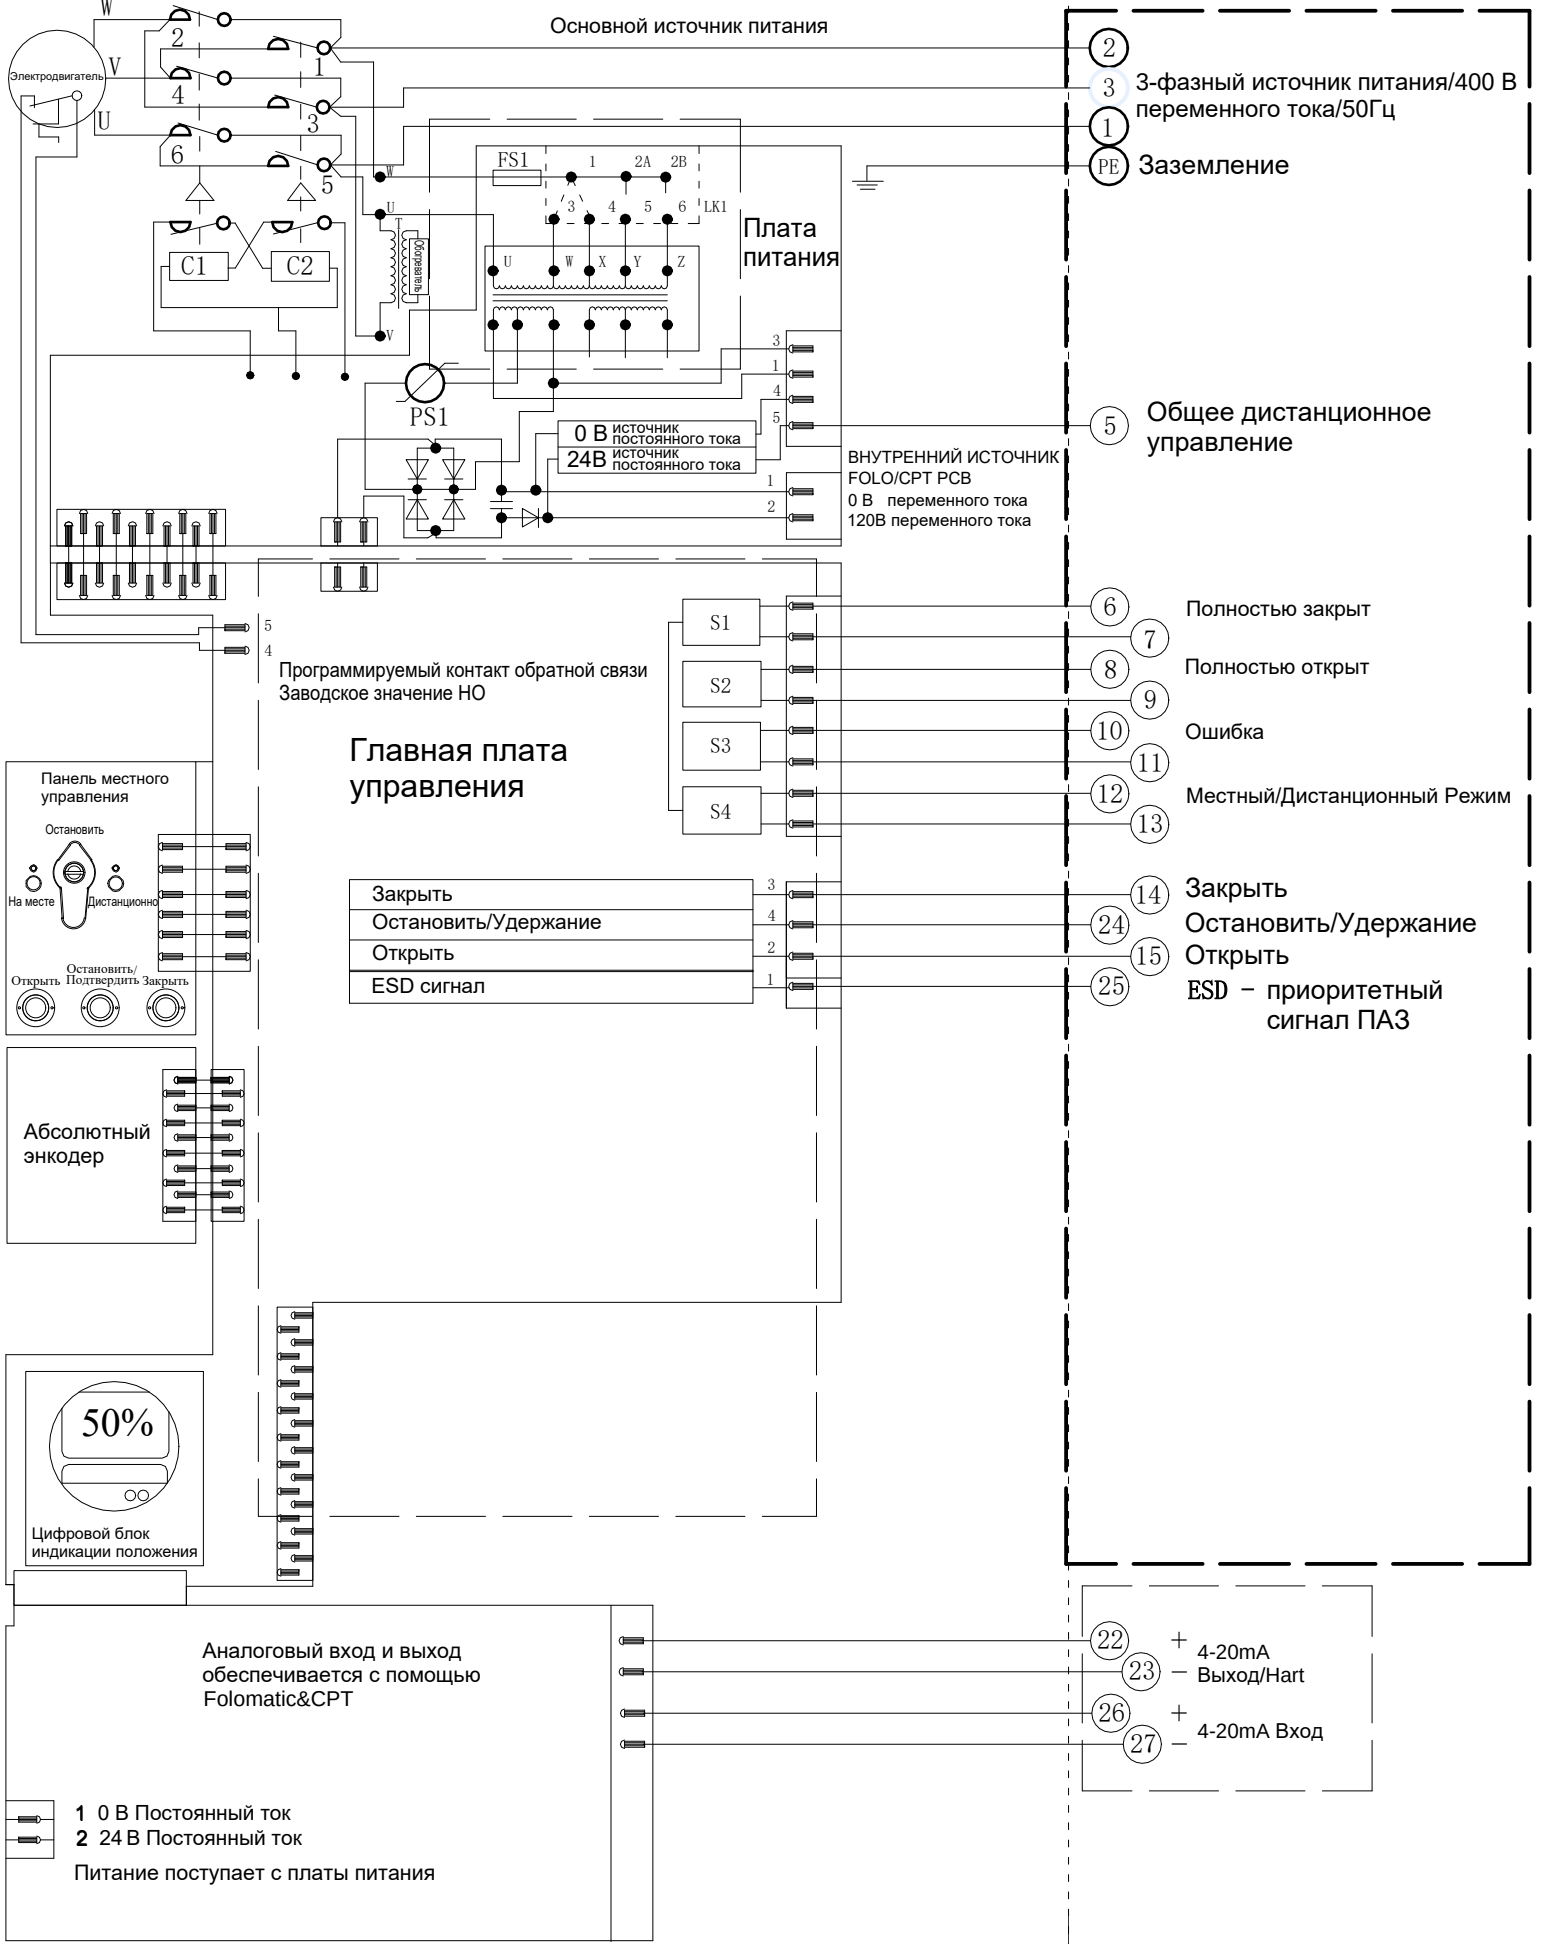


- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14 Закрыть
- 15 Остановить/Удержание
- 16 Открыть
- 17 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + 4-20mA Выход/Hart
- 23 - 4-20mA Выход/Hart
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№8-400-24-4-HR-1
Серия VADQM006-030/100-200

Hitewell

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (400В+4-20+HART)

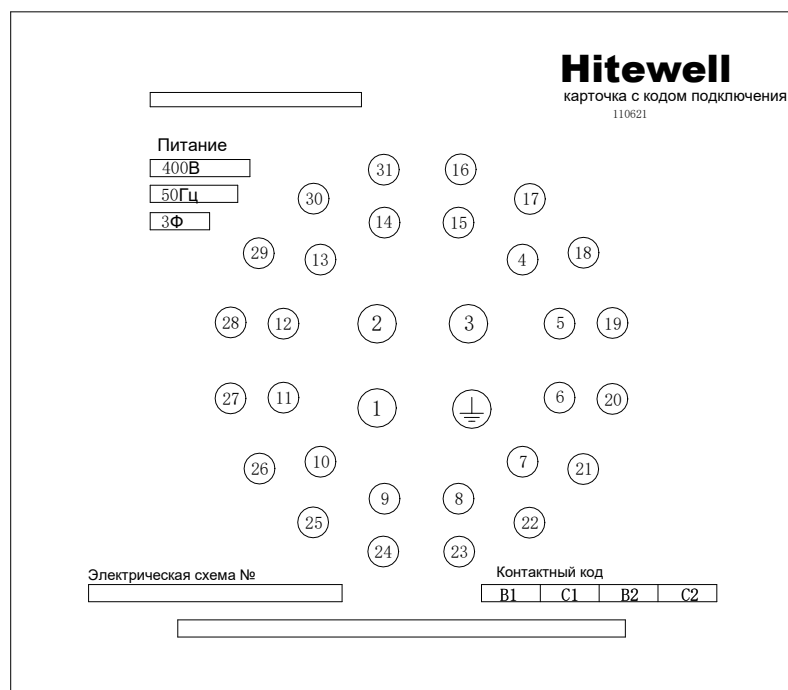

Внутри привода

Клеммная колодка

