


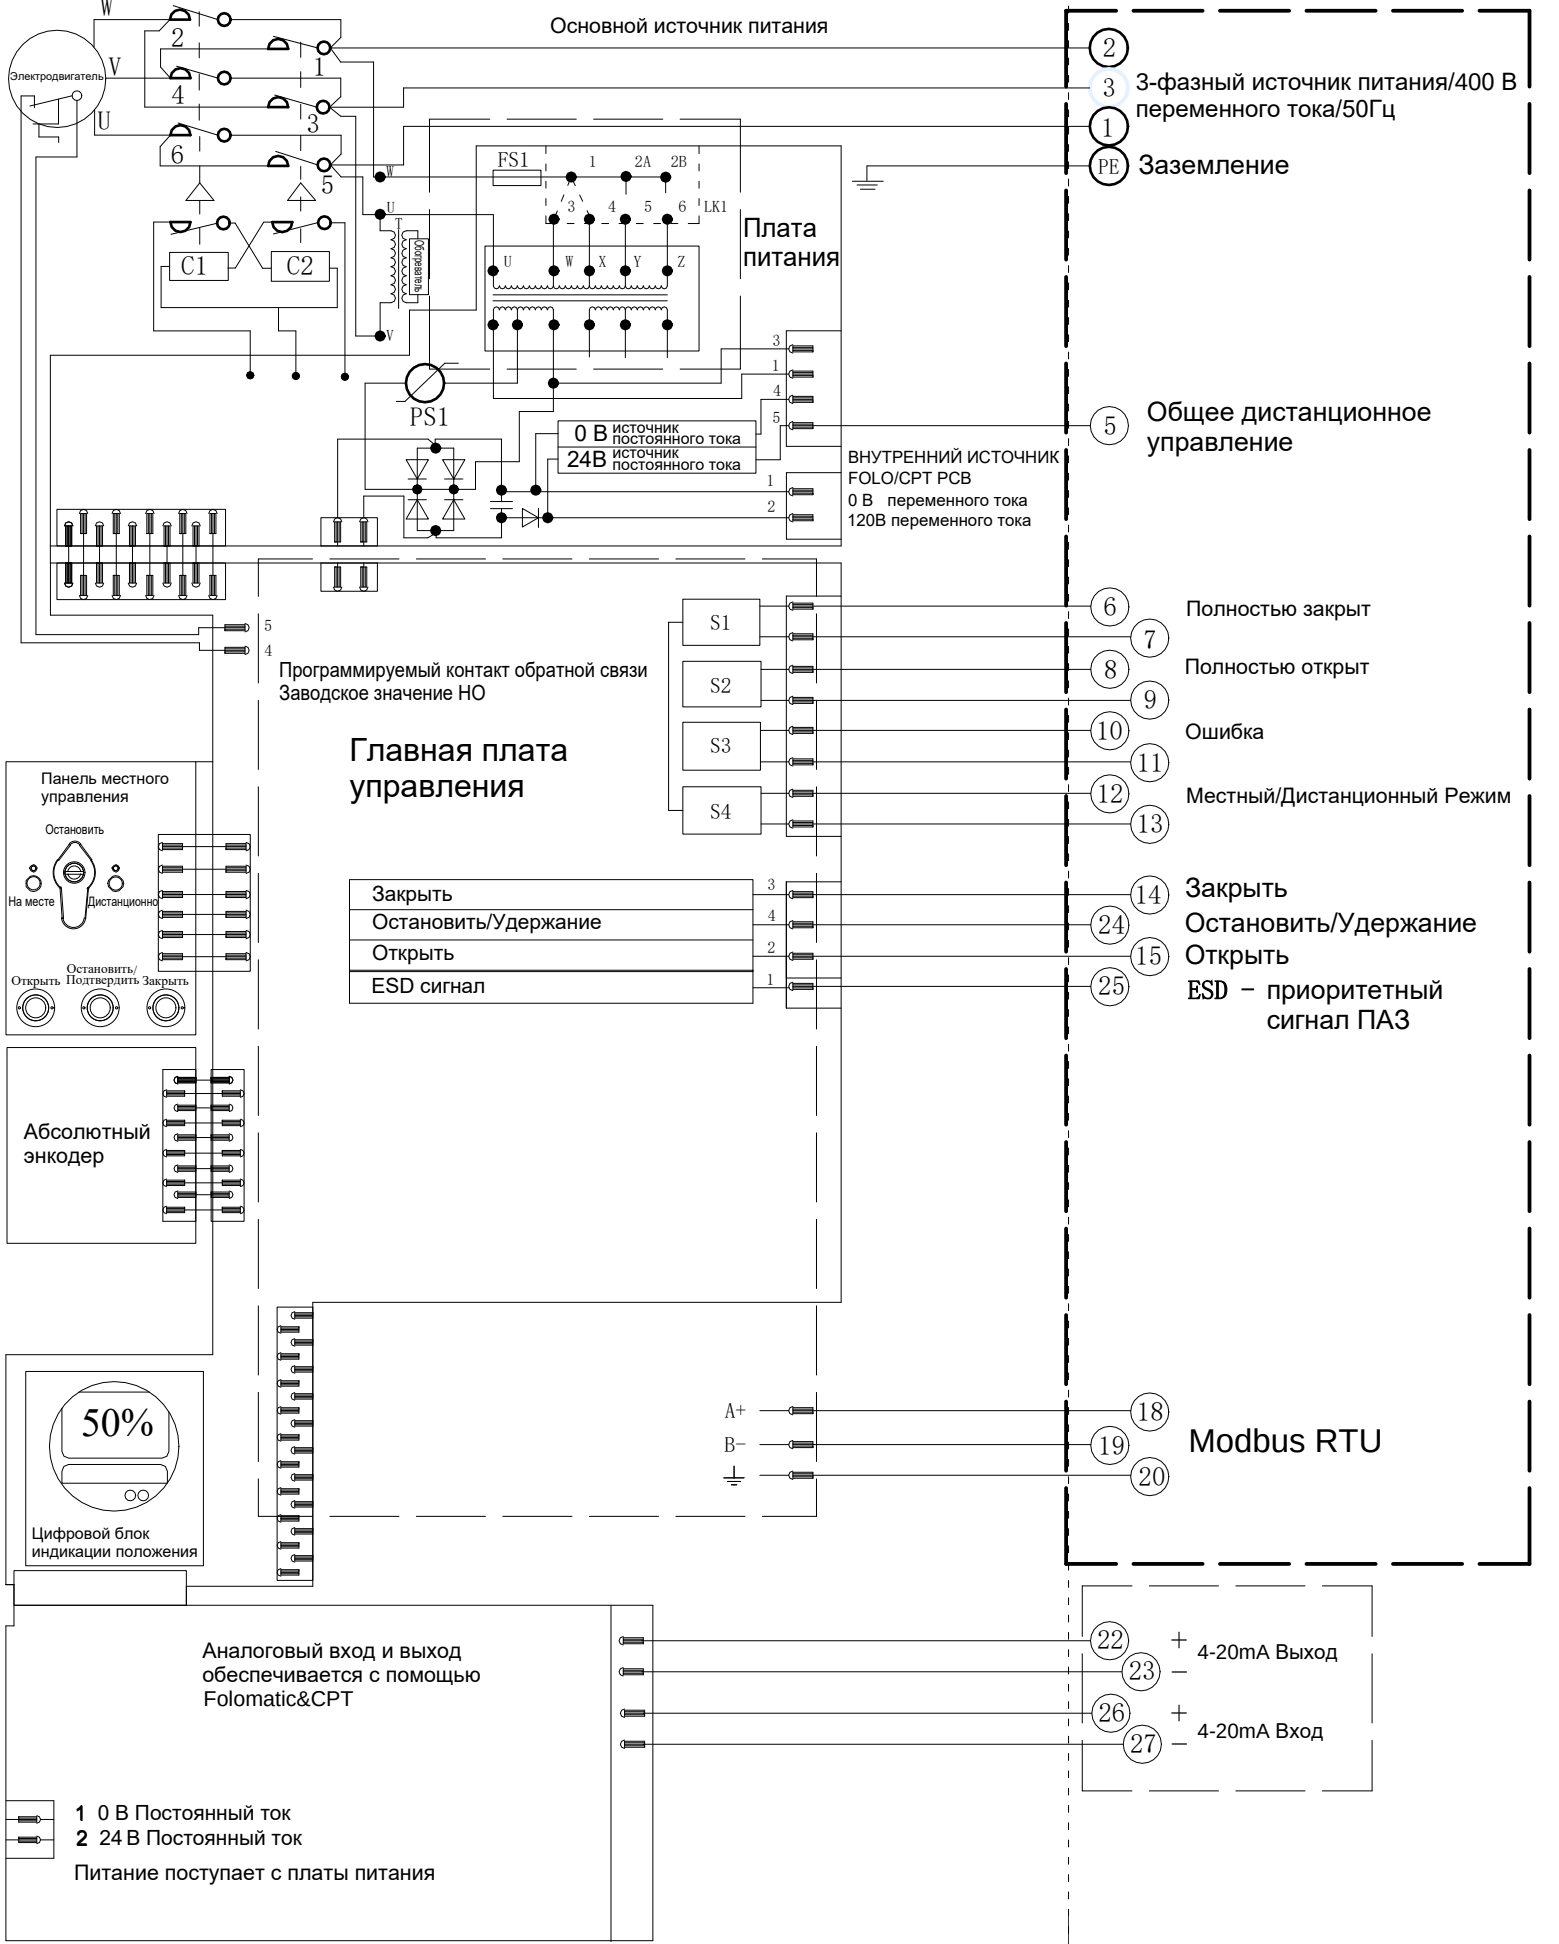

2 3 1 PE
3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
Заземление

5
Общее дистанционное управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Ошибка
9 Местный/Дистанционный Режим
10
11
12
13
14 Закрыть
15 Остановить/Удержание
16 Открыть
17 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ


18 19 20
Modbus RTU

22 + 4-20mA Выход
23 -
26 + 4-20mA Вход
27 -

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток
Питание поступает с платы питания

Электрическая схема
№8-400-24-4-MR-1
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (400В+4-20+Modbus RTU)

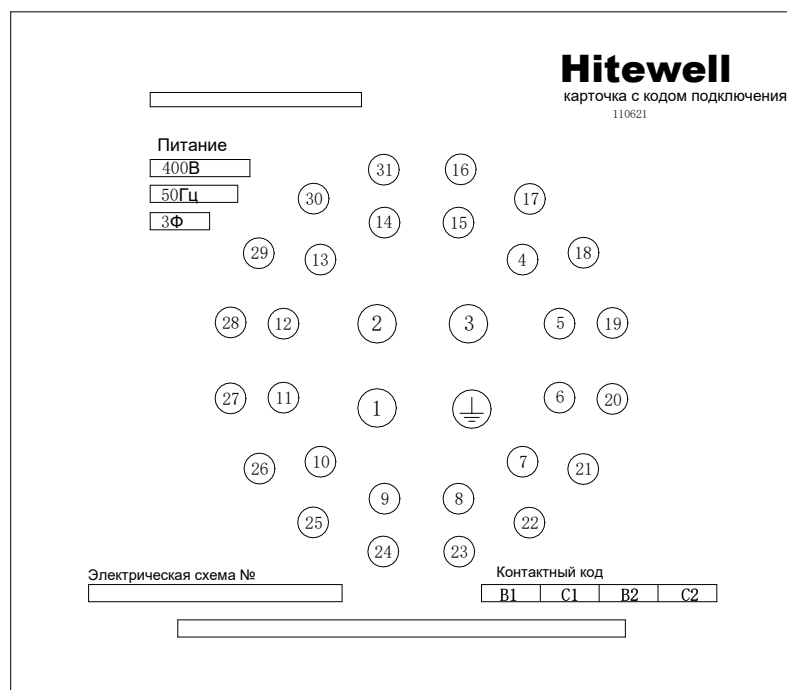

Внутри привода

Клеммная колодка

