



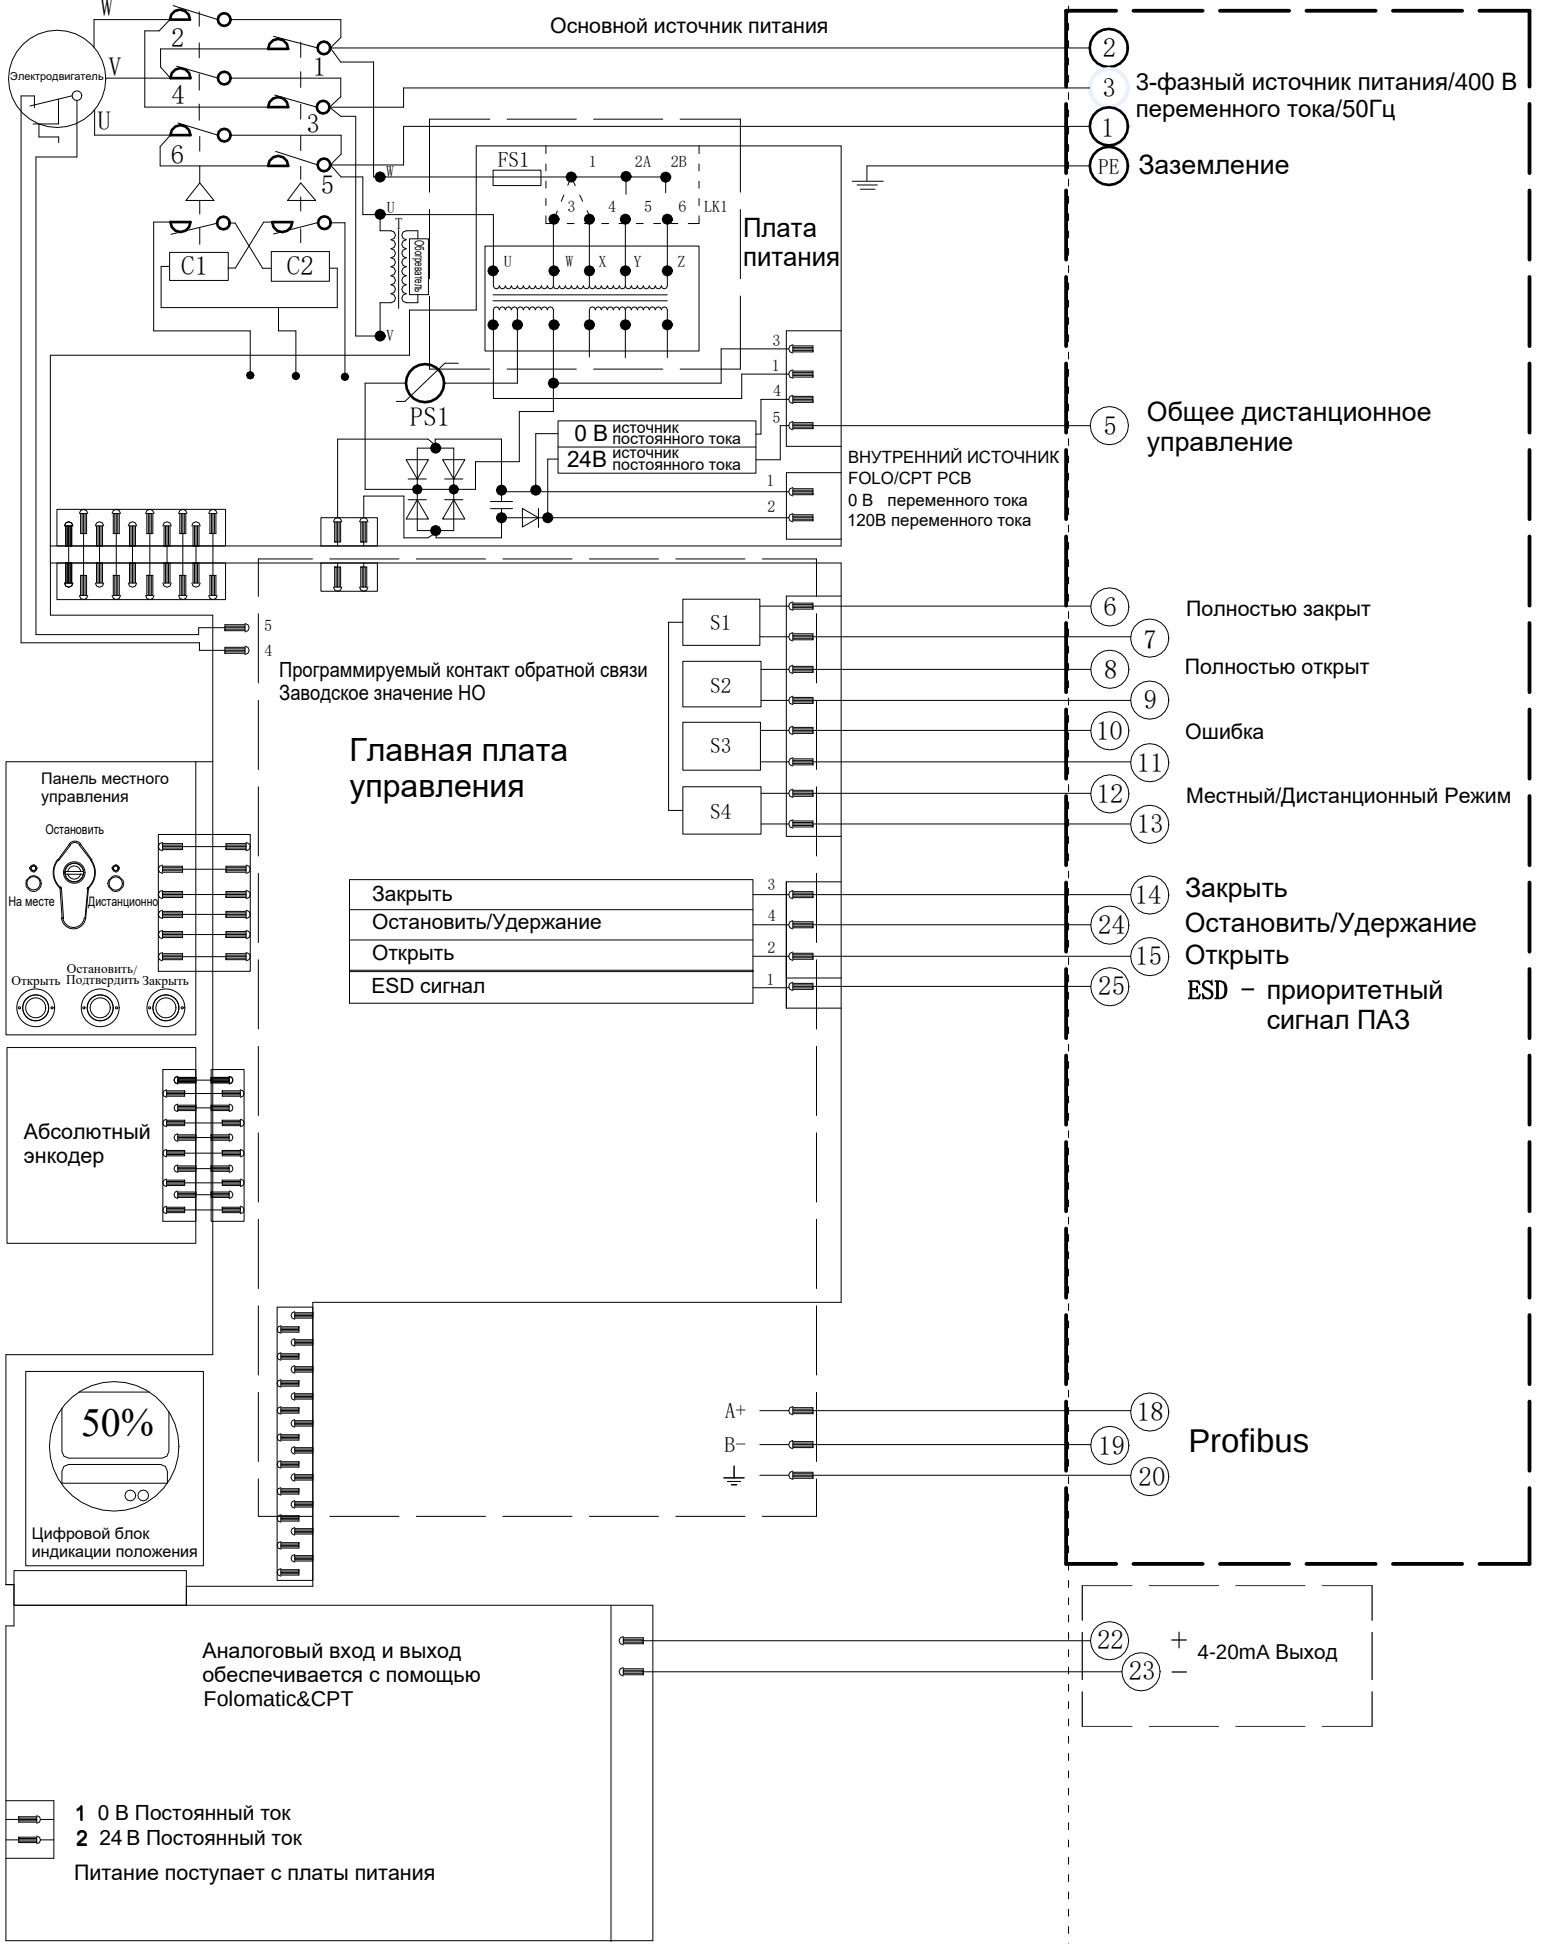

- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Profibus
- 19
- 20
- 22 + 4-20mA Выход
- 23 -

Электрическая схема
№8-400-24-4-PR-3
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (400B+4-20)

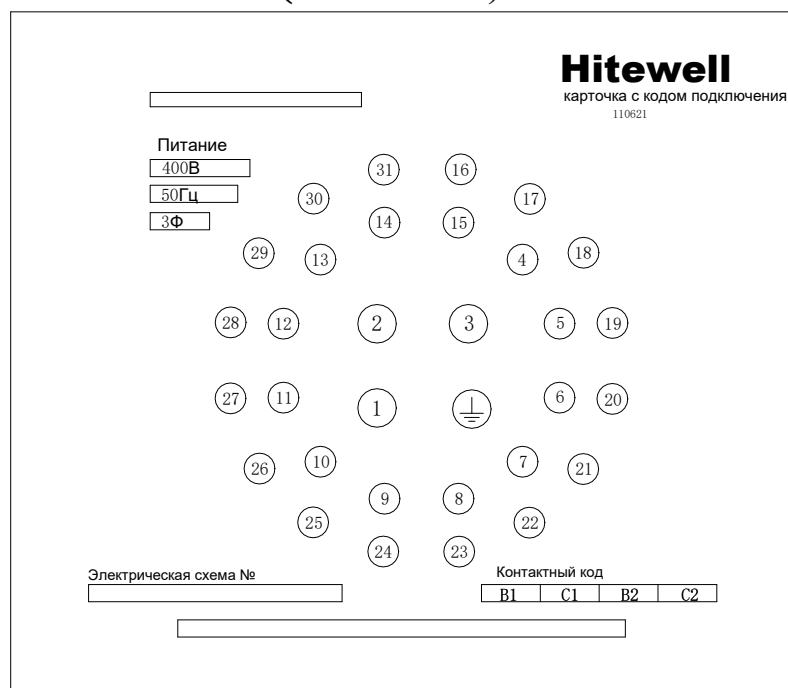

Внутри привода

Клеммная колодка

