


Схема подключения VADQM006-030/100-200 (380VAC)

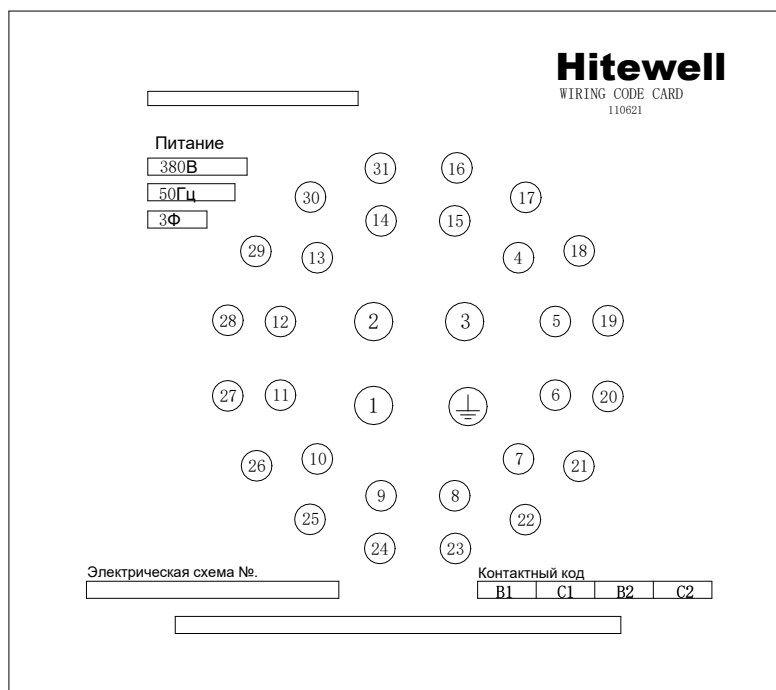

Внутри привода

Клеммная коробка

380В переменного тока 50Гц

	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	①4
Открыть	①5
Удержание/Остановка	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑬
4-20mA Выход	②2
	②3

Hitewell

№ 8-380-24-6-N-3