



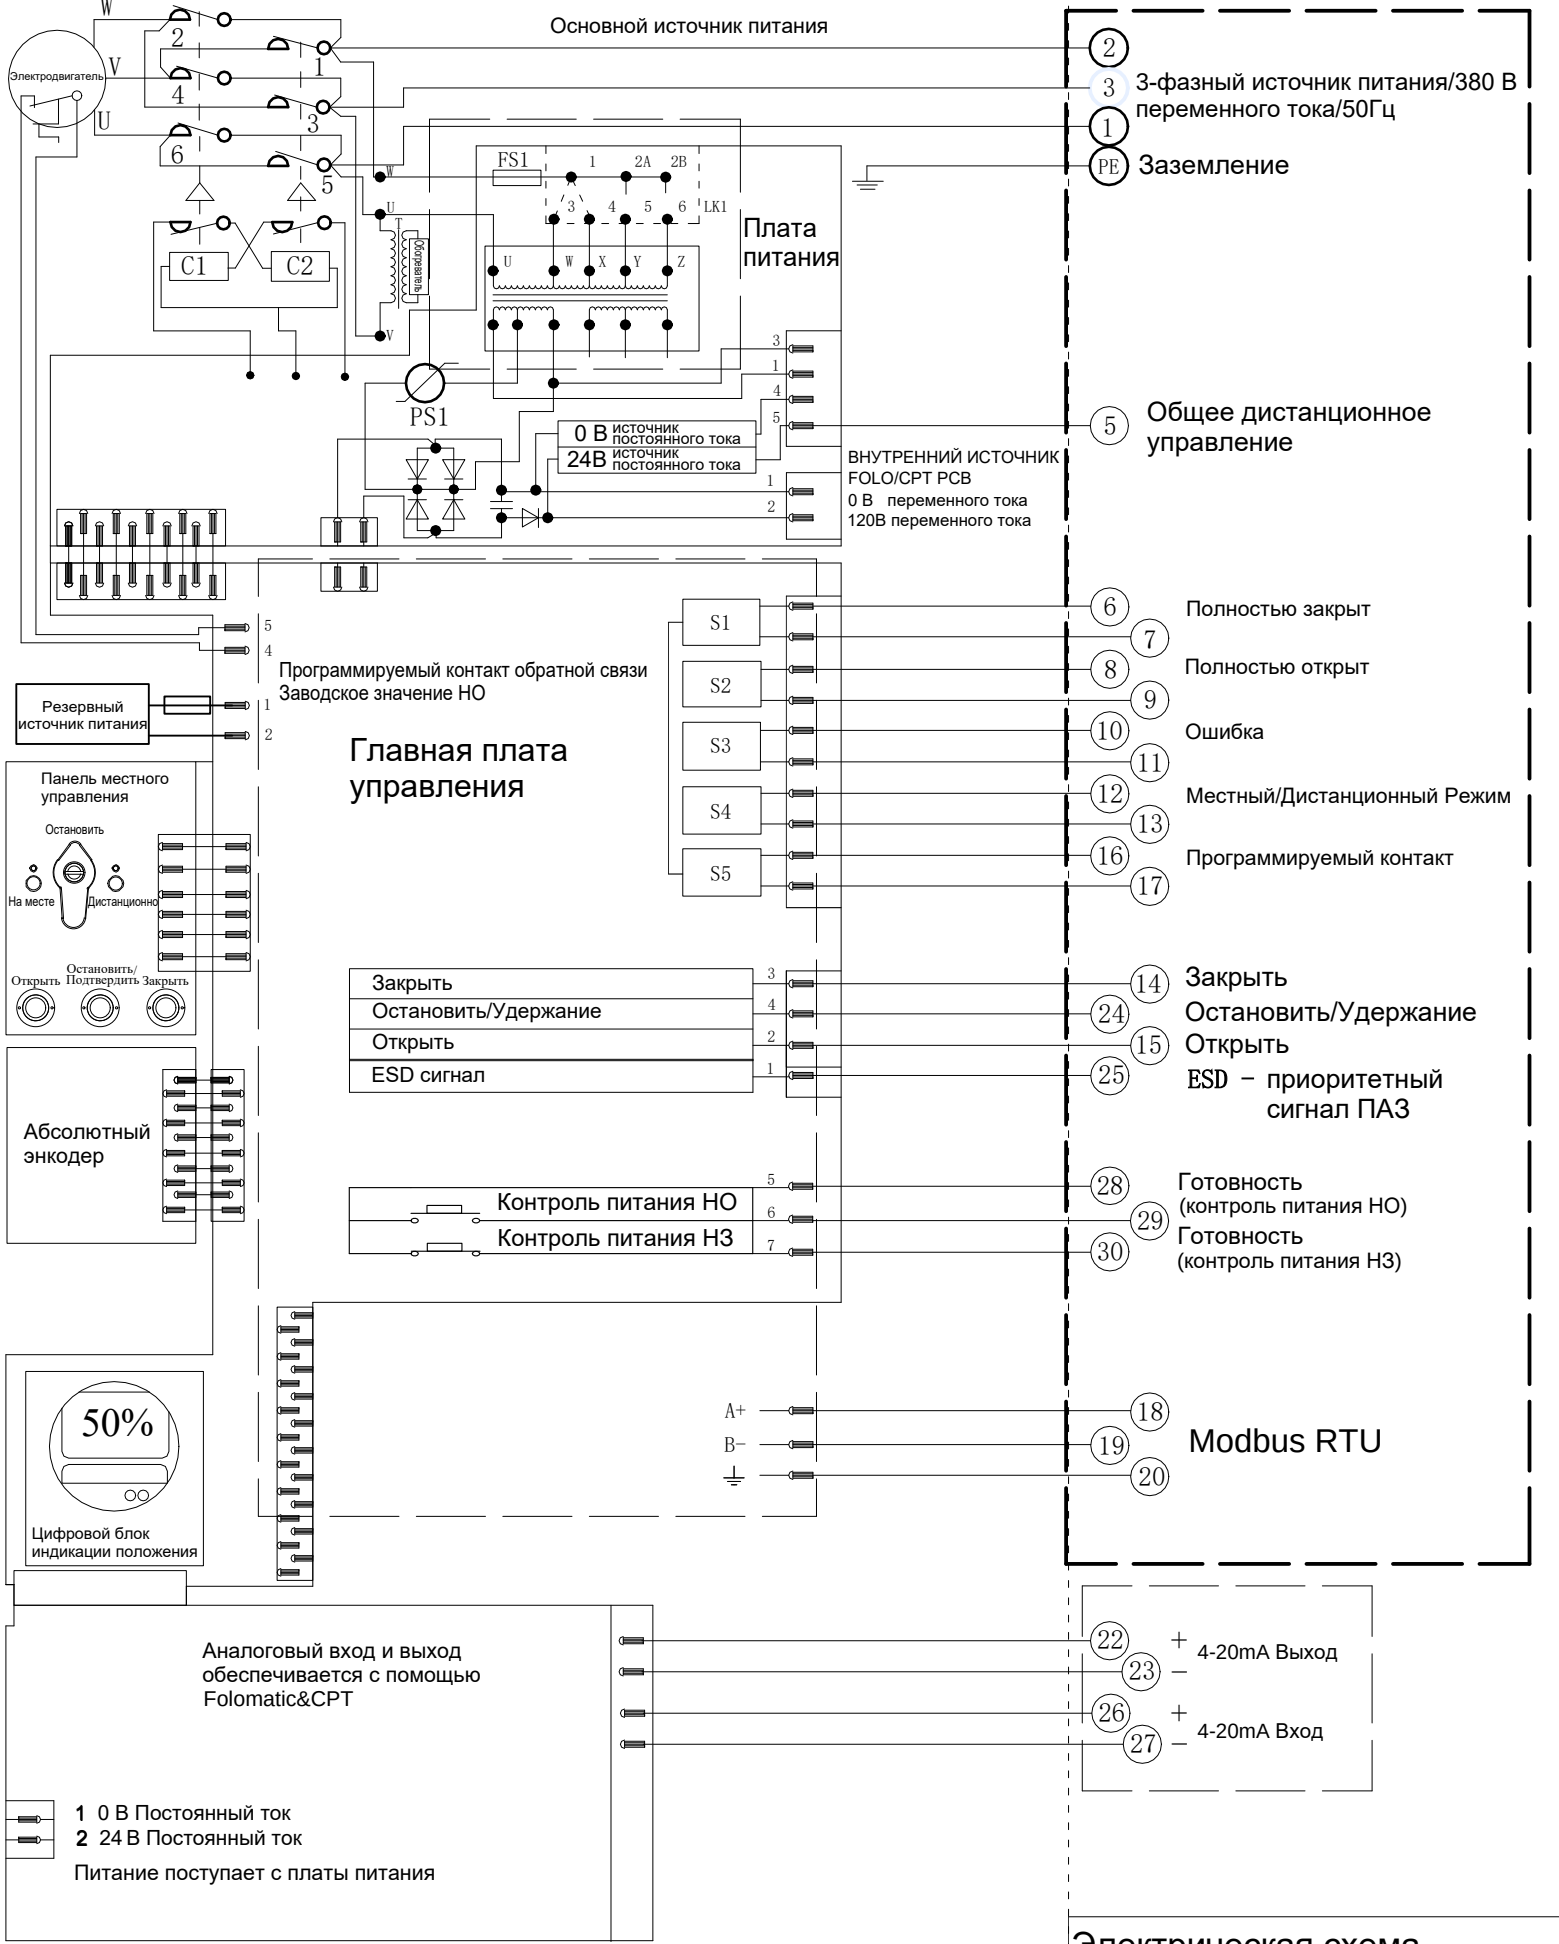

Электрическая схема
№8-380В-24-6-MR-1
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения
VADQM006-030/100-200 380В+4-20+Modbus RTU)

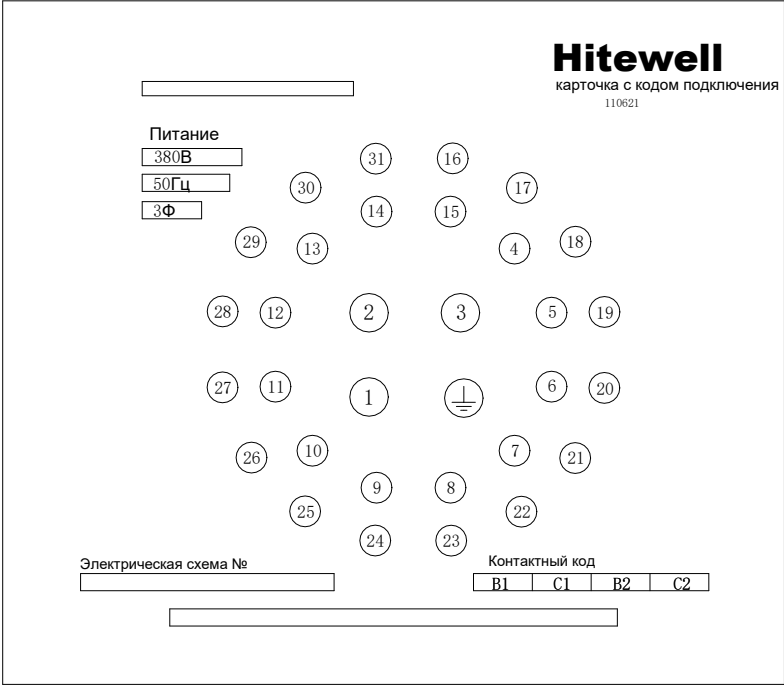

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑳4
Контроль питания НО	⑳8
Контроль питания НЗ	⑳9
Внутри привода	⑳0
+	⑳2
- 4-20mA Выход	⑳3
+	⑳6
- 4-20mA Вход	⑳7
	⑆
Полностью закрыт (S1)	⑇
	⑈
Полностью открыт (S2)	⑉
	⑊
Ошибка (S3)	⑋
	⑌
Местный/дистанционный (S4)	⑍
	⑎
Программируемый контакт (S5)	⑏
A+ Modbus RTU	⑐
B-	⑑
⊥	⑒0

Hitewell

№ 8-380B-24-6-MR-1