



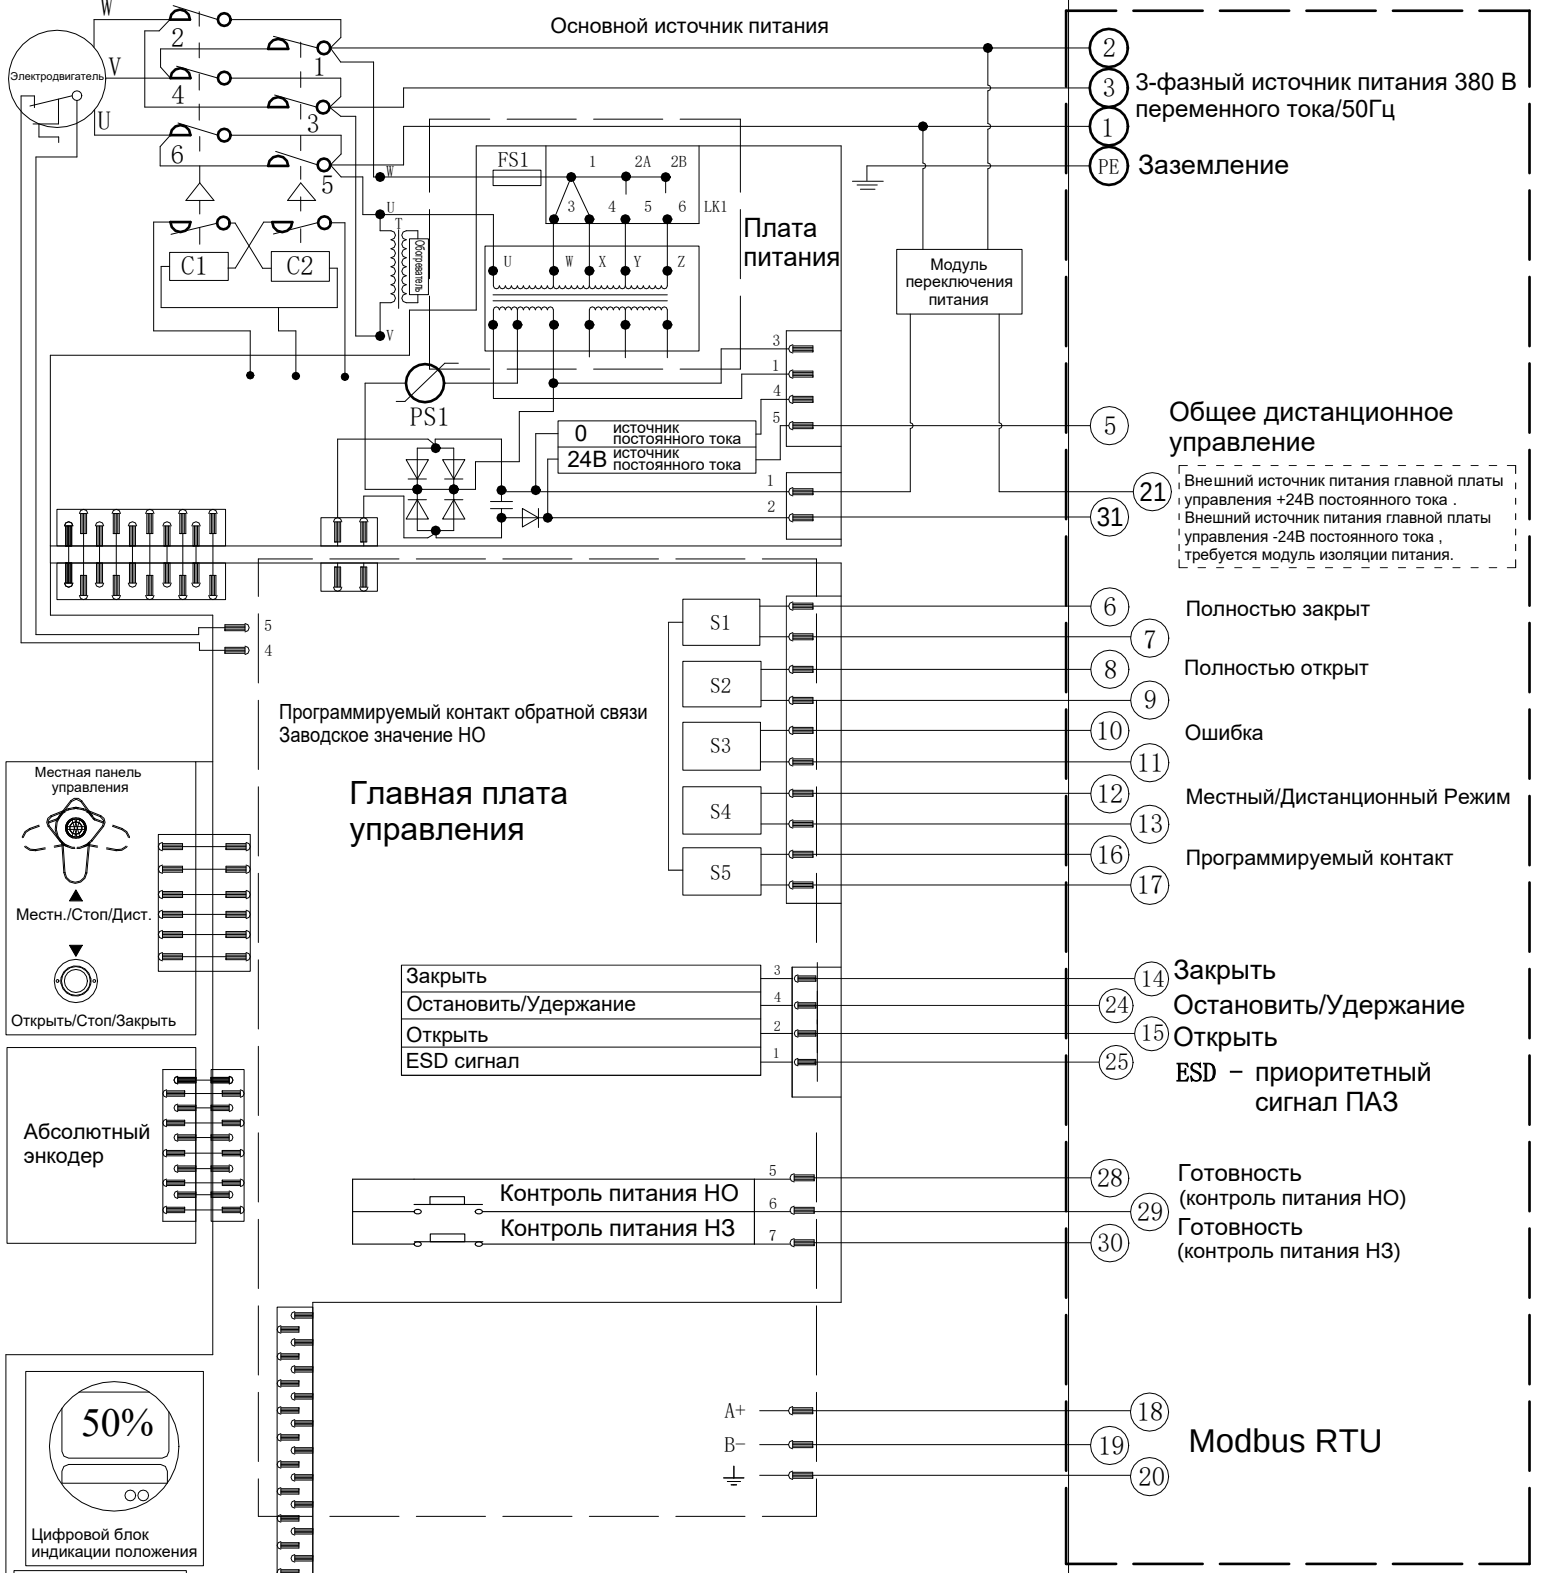

Электрическая схема  
№8-380А-24-6-MR-2  
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM006-030/100-200 (380В+4-20+Modbus RTU)

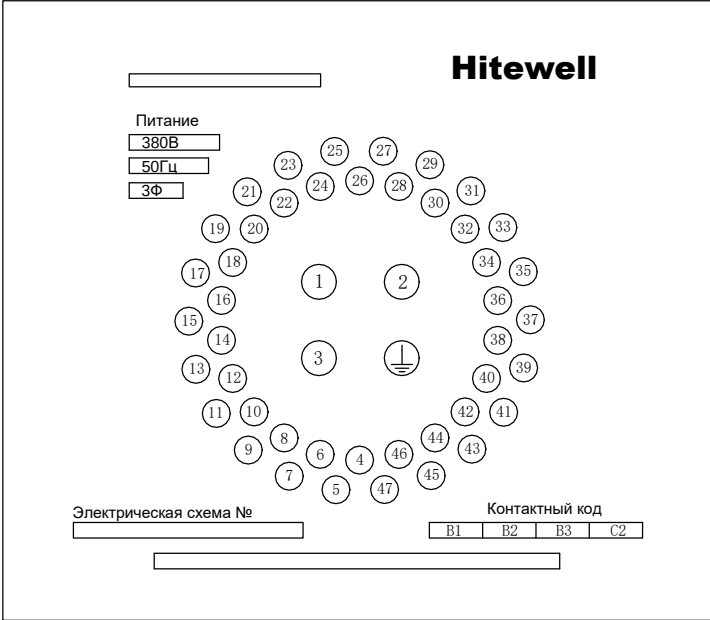

| Внутри привода                 | Клеммная колодка |
|--------------------------------|------------------|
| 380 В переменного тока 50 Гц   | ①                |
|                                | ②                |
|                                | ③                |
| ESD сигнал                     | ④                |
| Общее дистанционное управление | ⑤                |
| Закрыть                        | ⑬                |
| Открыть                        | ⑭                |
| Остановить/Удержание           | ⑮                |
| Внешний источник питания +24В  | ⑰                |
| Внешний источник питания -24В  | ⑱                |
| Контроль питания НО            | ⑲                |
| Контроль питания НЗ            | ⑳                |
| Внутри привода                 | ㉑                |
| 4-20mA Вход                    | ㉒                |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑥                |
|                                | ⑦                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑧                |
|                                | ⑨                |
| Ошибка (S3)                    | ⑩                |
|                                | ⑪                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑫                |
|                                | ⑬                |
| Программируемый контакт (S5)   | ⑯                |
|                                | ⑰                |
| A+ Modbus RTU                  | ⑱                |
| B-                             | ⑲                |
|                                | ㉑                |