



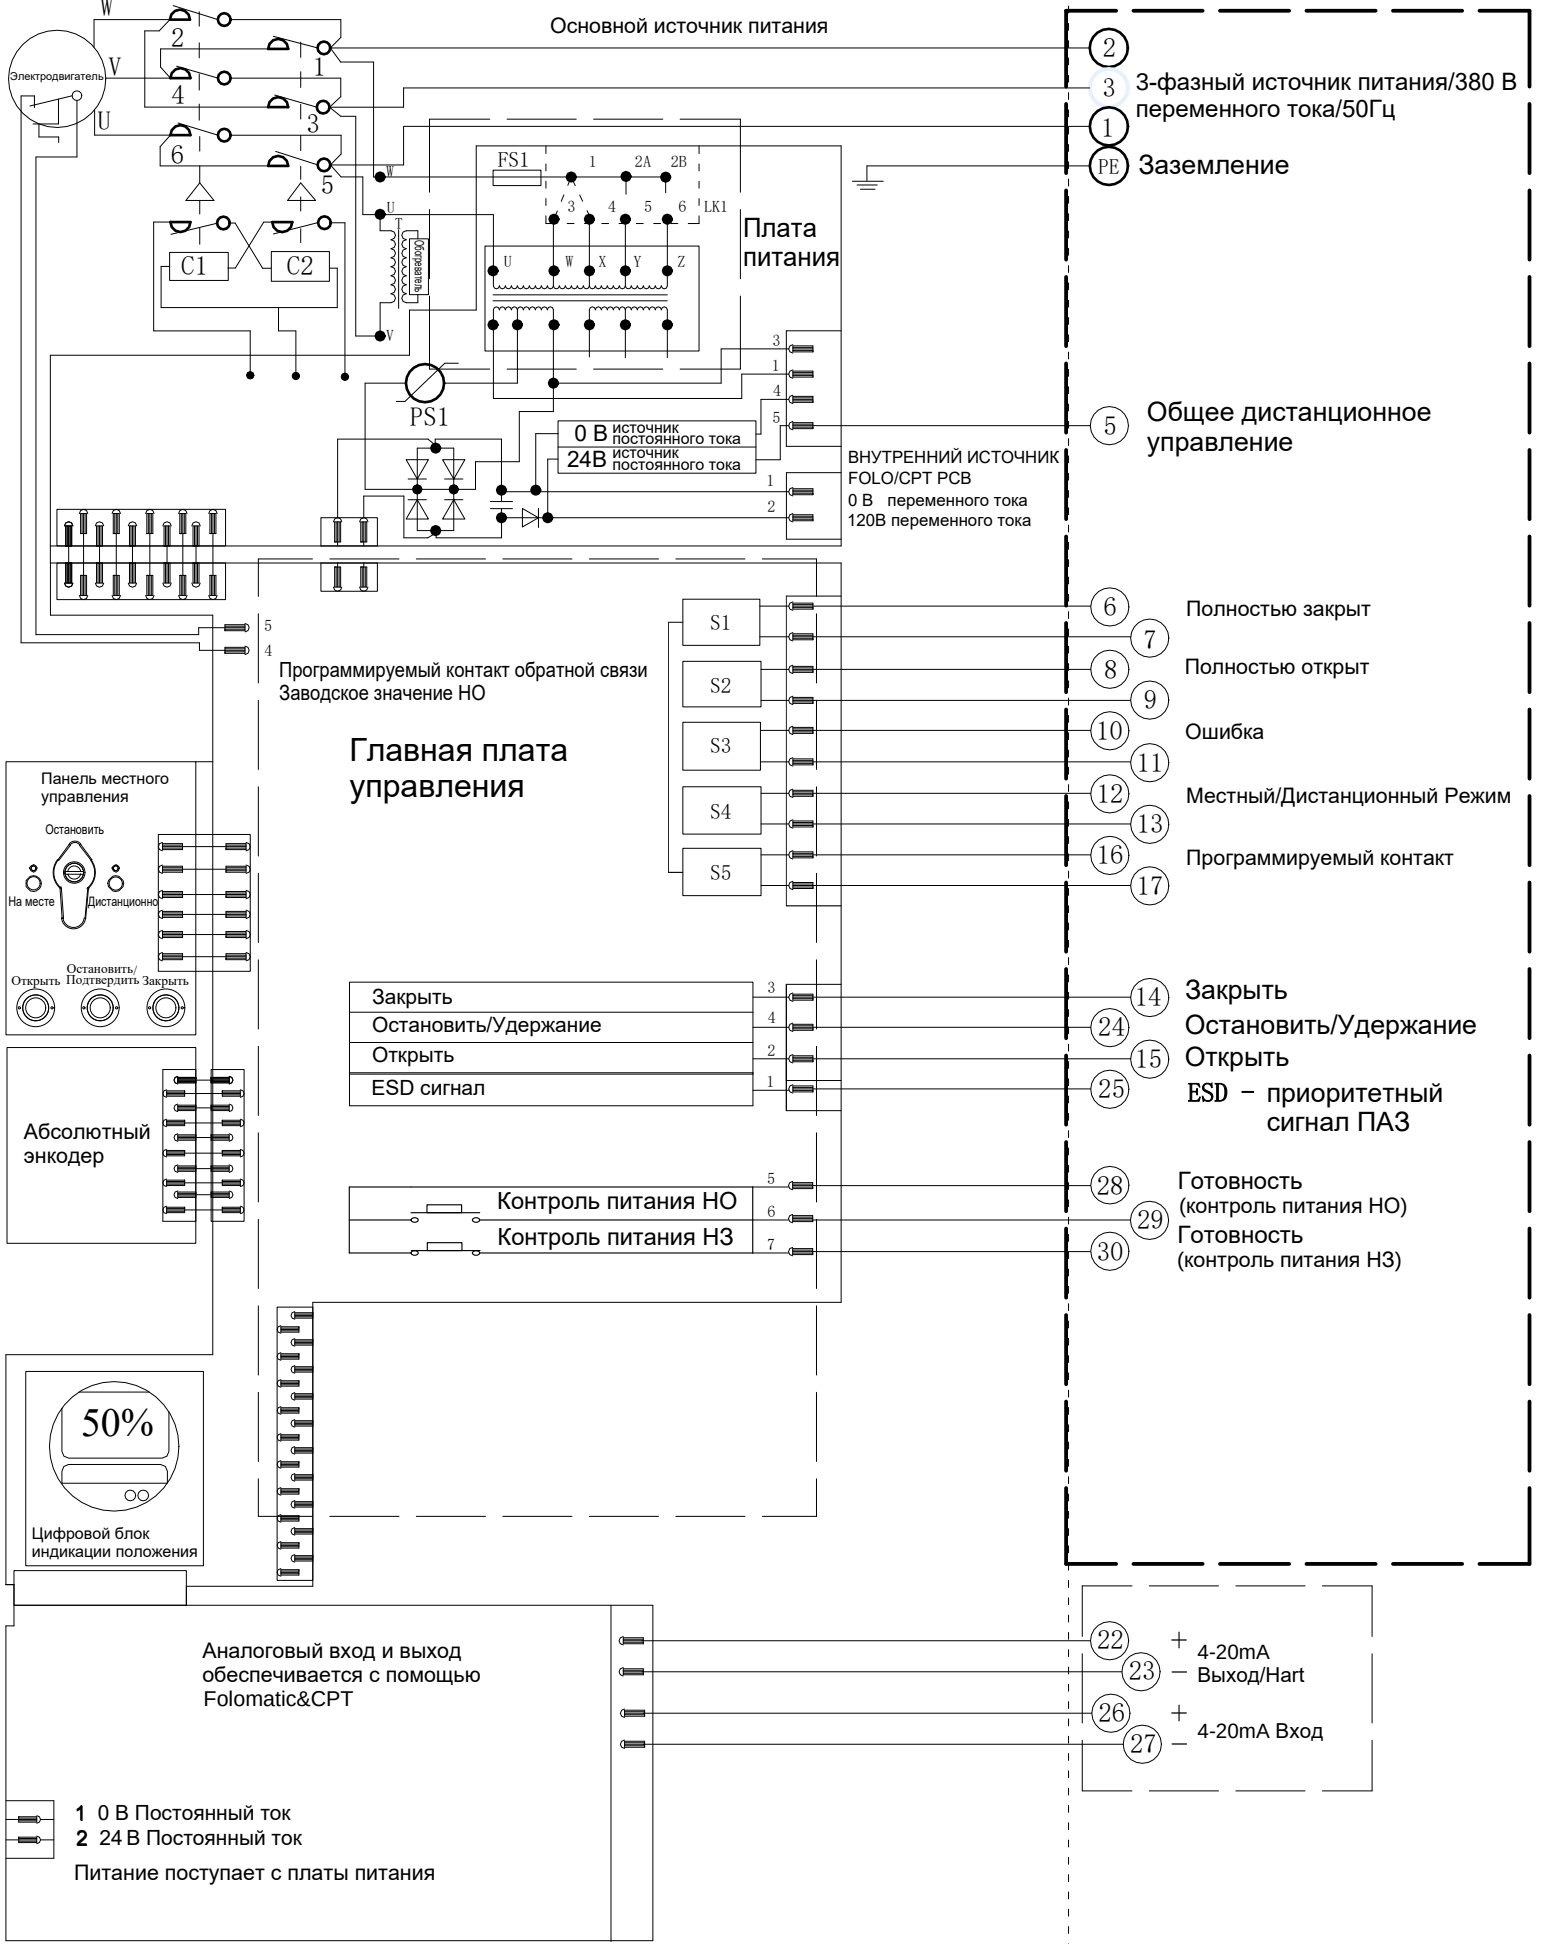

Электрическая схема
№8-380-24-6-HR-1
Серия VADQM006-030/100-200

Схема подключения VADQM 006-030/100-200(380В+4-20+HART)

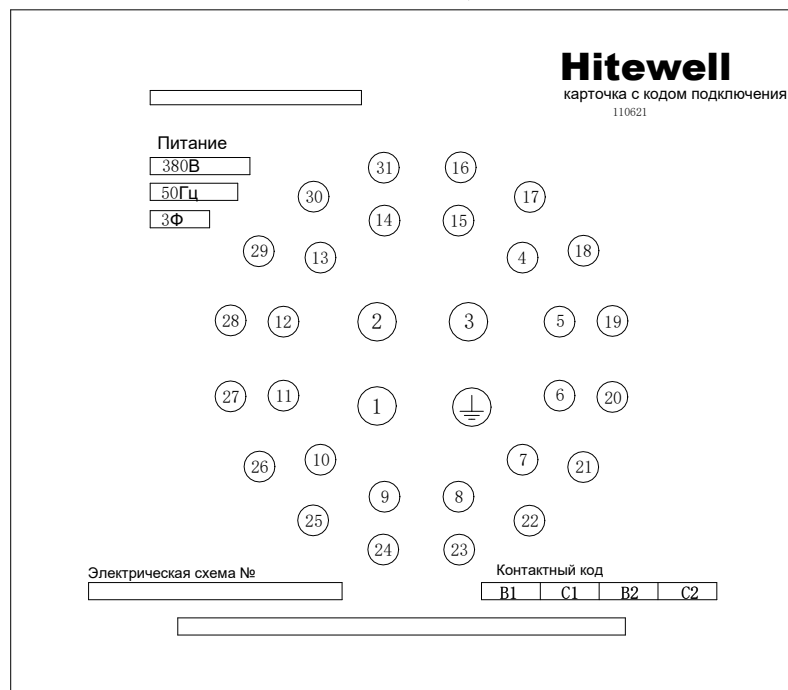

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
4-20mA Выход/Hart	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬6
	⑬7