


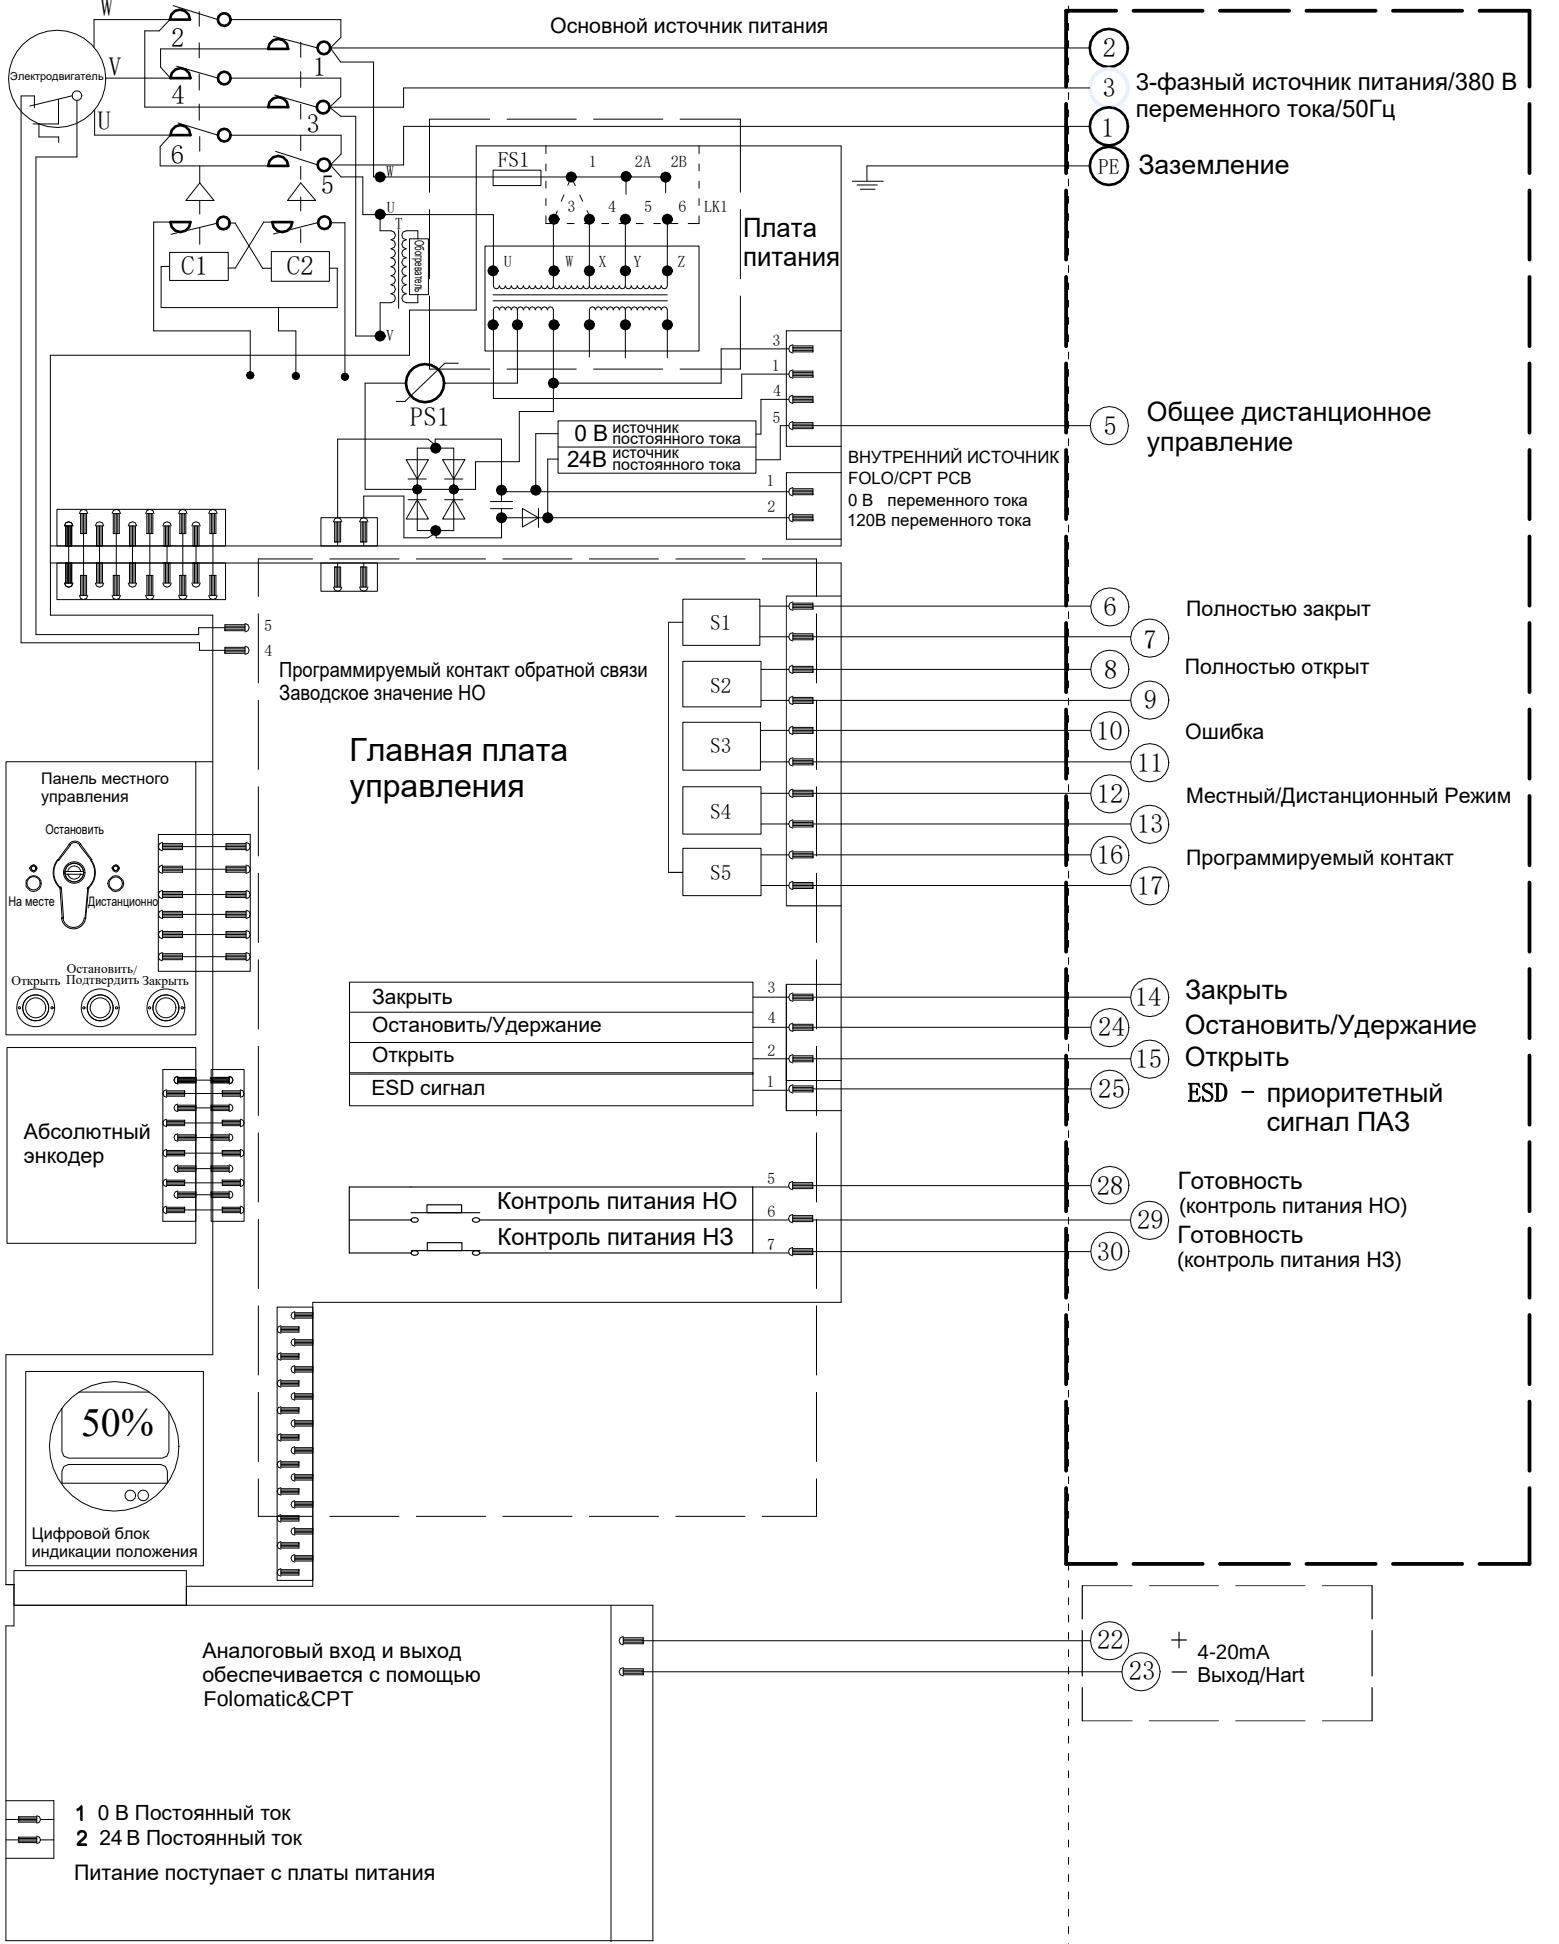


- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11 Программируемый контакт
- 12 Программируемый контакт
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 16 Программируемый контакт
- 17 Программируемый контакт
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ
- 28 Готовность (контроль питания НО)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30 Готовность (контроль питания НЗ)

22 + 4-20mA
23 - Выход/Hart

Электрическая схема
№8-380-24-6-HR-3
Серия VADQM006-030/100-200

Hitewell

Схема подключения VADQM006-030/100-200(380В+4-20+HART)

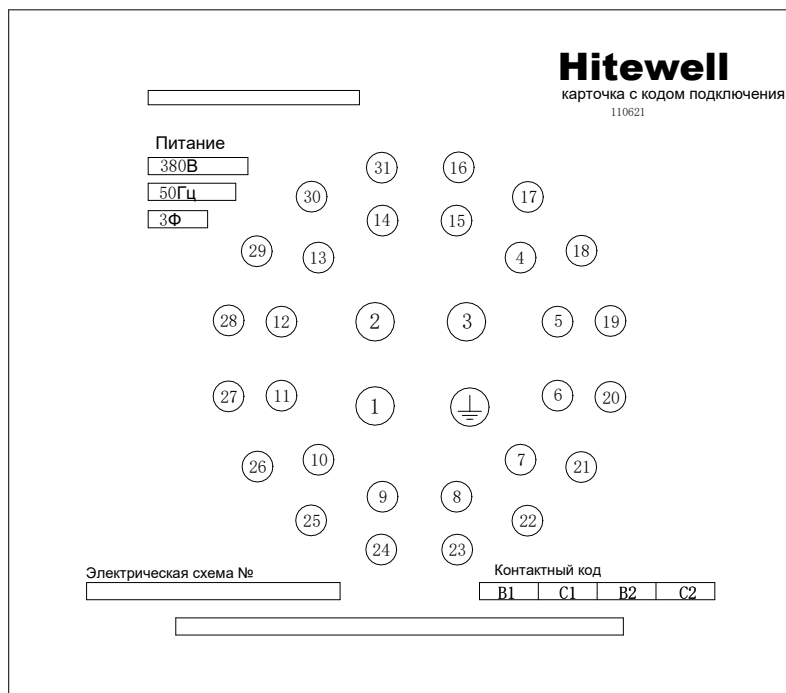

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	⑳
Контроль питания НО	㉔
Контроль питания НЗ	㉕
Внутри привода	③0
4-20mA Выход/Hart	㉒
	㉓
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑰
	⑱