



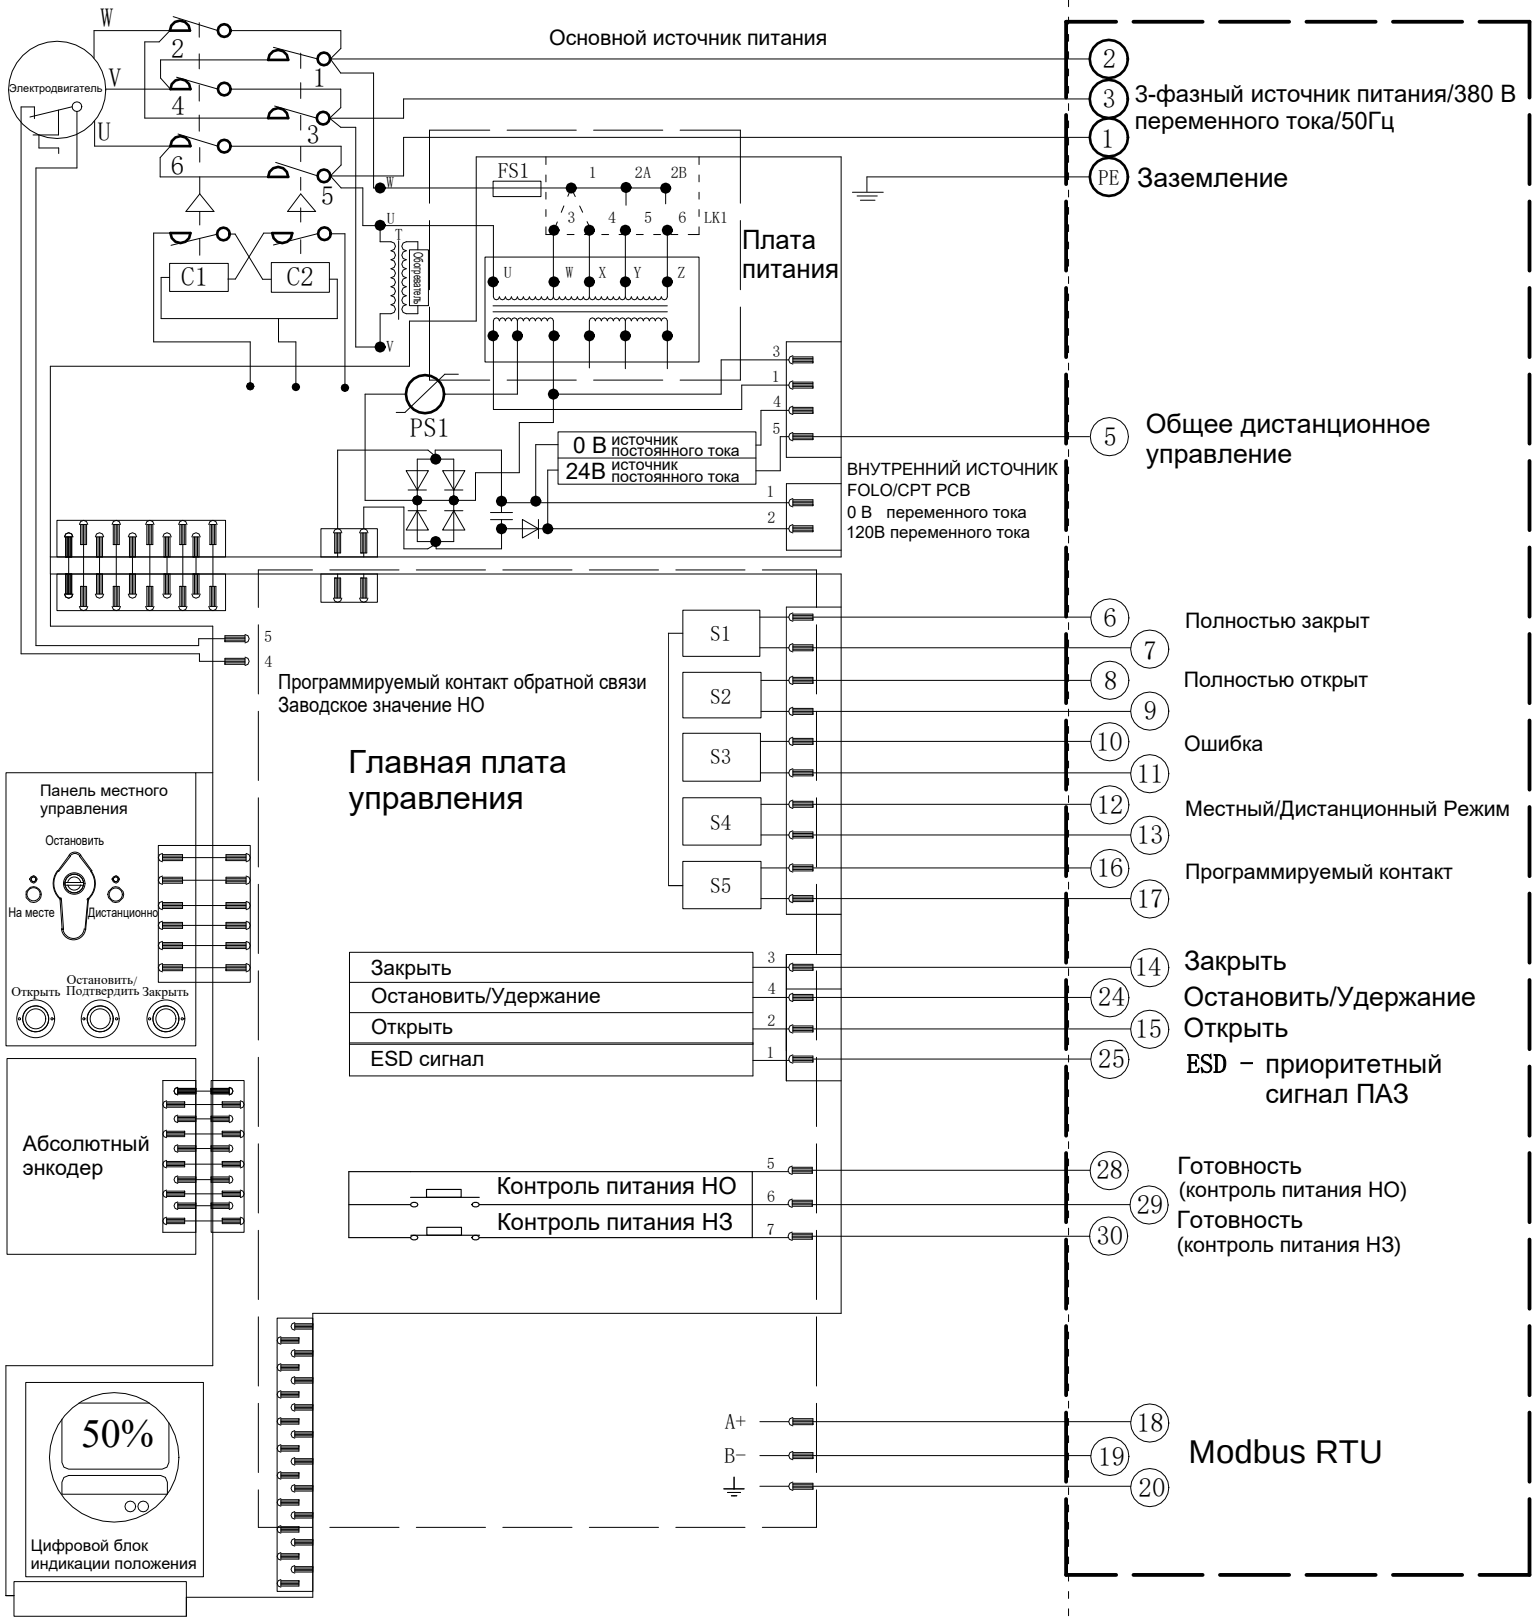

Электрическая схема
№8-380-24-6-MR-0
СерияVADQM06-030/100-200

Схема подключения VADQM 006-030/100-200 (380В AC + Modbus RTU)

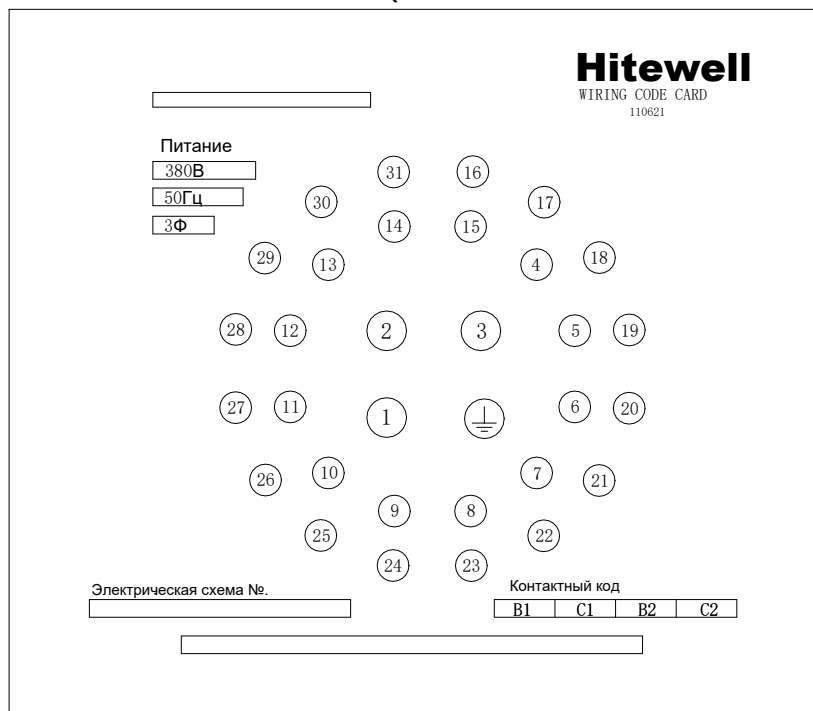

Внутри привода	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⏏
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬6
	⑬7
A+ Modbus RTU	⑬8
B-	⑬9
⏏	⑬0