


Схема подключения VADQM006-030/100-200(400 В+ Modbus RTU)

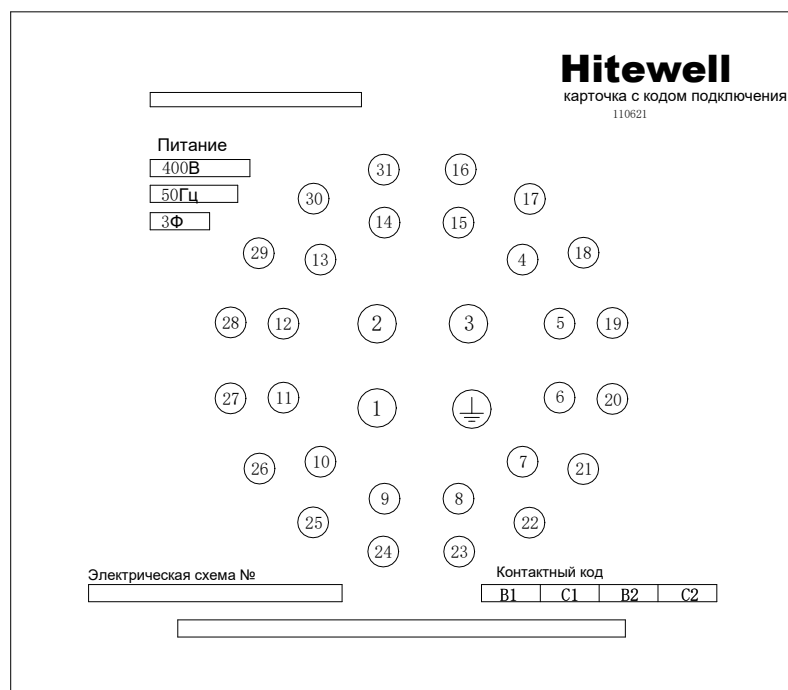

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закреть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
Полностью закрыт (S1)	13
Полностью открыт (S2)	14
Ошибка (S3)	15
Местный/дистанционный (S4)	16
Программируемый контакт (S5)	17
A+ Modbus RTU	18
B-	19
	20